

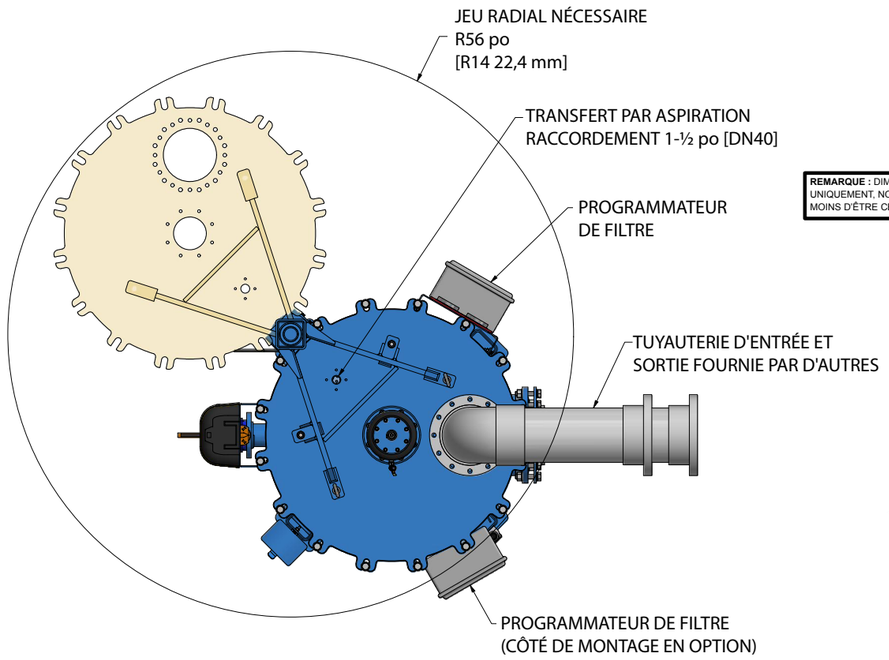


REMARQUE : DIMENSIONS À TITRE DE RÉFÉRENCE UNIQUEMENT, NON DESTINÉES À LA CONSTRUCTION À MOINS D'ÊTRE CERTIFIÉES PAR NEPTUNE BENSON.

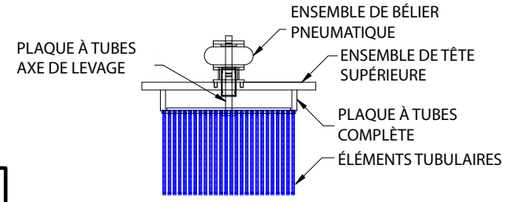

DÉTAIL DE LA TÊTE SUPÉRIEURE ET DE L'ÉLÉMENT

REPÈRE	QTÉ.	DESCRIPTION	RÉFÉRENCE	REMARQUES
1	1	FILTRE DEFENDER SP-49-48-1548-R	SP-49-48-1548-R	
2	1	MODÈLE DE PROGRAMMATEUR DE FILTRE AUTOMATIQUE : RMF 12	MICRORMF	**LIVRÉ À PART**
3	1	UNITÉ DE TRANSFERT PAR ASPIRATION	**VIDE**	**LIVRÉ À PART**
4	1	RACCORD DE FILTRE/RÉGULATEUR 1/2" NPT	1000-5527	**LIVRÉ À PART**
5	1	KIT DE PANNEAU D'INSTRUMENTS	1000-8245	**LIVRÉ À PART**
6	1	KIT DE PLOMBERIE DE TRANSFERT PAR ASPIRATION	1000-5821	**NON PRÉSENTÉ LIVRÉ À PART**
7	1	VANNE DE VIDANGE DEFENDER 4" AVEC RALLONGE	1000-7321	**LIVRÉ À PART**

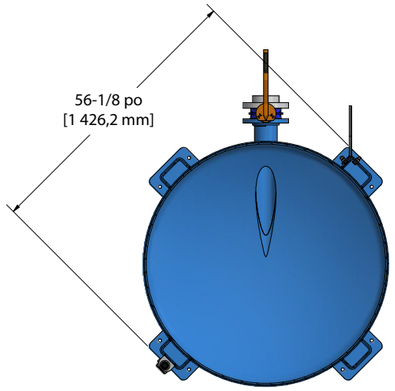



COUPE AA


ENCOMBREMENT

REMARQUES

1. **LA CUVE DU FILTRE DOIT ÊTRE CONSTRUITE EN ACIER AU CARBONE A36 DE HAUTE QUALITÉ, ÉPAISSEUR DE LA TÊTE SUPÉRIEURE = 1 1/2" (38,1 mm), ÉPAISSEUR DE LA TÊTE INFÉRIEURE = 5/16" (7,93 mm) ET ÉPAISSEUR DE LA COQUE 1/4" (6,35 mm) .**
2. **L'INTÉRIEUR DU RÉSERVOIR EST DOUBLÉ DE FLEXSOL 3000. L'EXTÉRIEUR EST REVÊTU DE 5 À 8 MILS D'ÉMAIL À HAUT EXTRAIT SEC. AUCUNE SOUDURE NI CHALEUR EXTRÊME NE DOIT ÊTRE APPLIQUÉE À LA CUVE UNE FOIS LE PROCESSUS DE REVÊTEMENT OU DE DOUBLURE EFFECTUÉ.**
3. **EXIGENCES ÉLECTRIQUES : 230 VCA-10-50 Hz, PROTECTION DE CIRCUIT 10 A.**
4. **SITUEZ TOUS LES APPAREILLAGES ÉLECTRIQUES DANS UN EMPLACEMENT NON DANGEREUX.**
5. **LES RACCORDEMENTS ÉLECTRIQUES SONT DE LA RESPONSABILITÉ DU CLIENT.**
6. **LES QUANTITÉS DE MÉDIAS SONT INDIQUÉES POUR INFORMATION SEULEMENT.**
7. **TOUS LES TUYAUX PNEUMATIQUES SONT FOURNIS PAR LE FOURNISSEUR DE PISCINE.**
8. **LA VANNE DE VIDANGE DOIT ÊTRE UNE VANNE PAPILLON INSTALLÉE DIRECTEMENT SUR LA TÊTE DU RÉSERVOIR.**
9. **LA PRESSION DE CONCEPTION EST DE 50 PSI (344,73 kpa). ESSAI HYDROSTATIQUE À 75 PSI (517,11 kpa).**

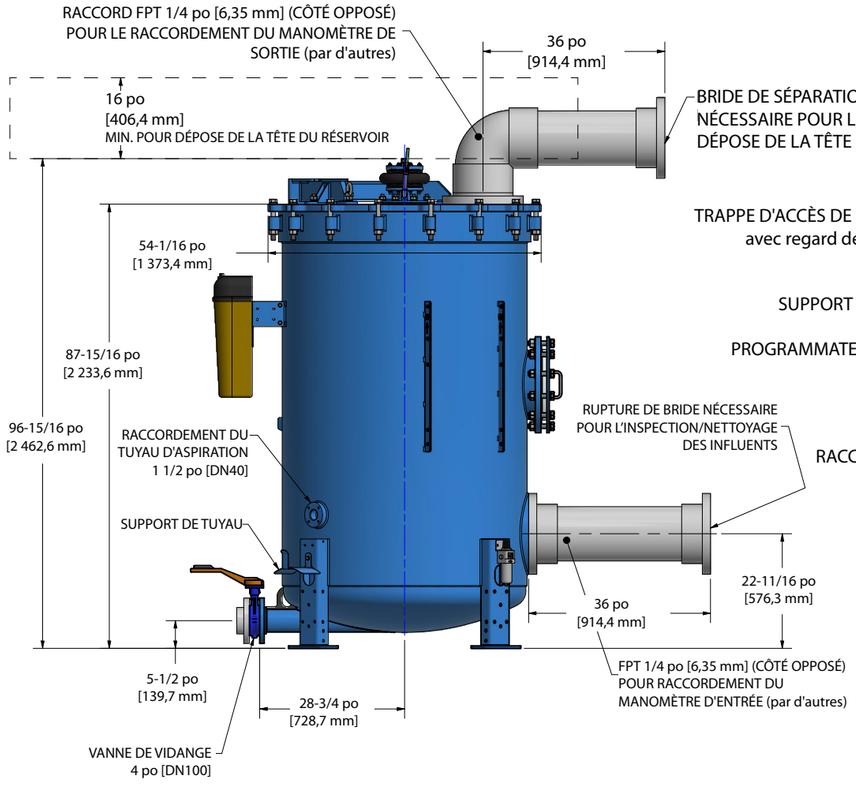

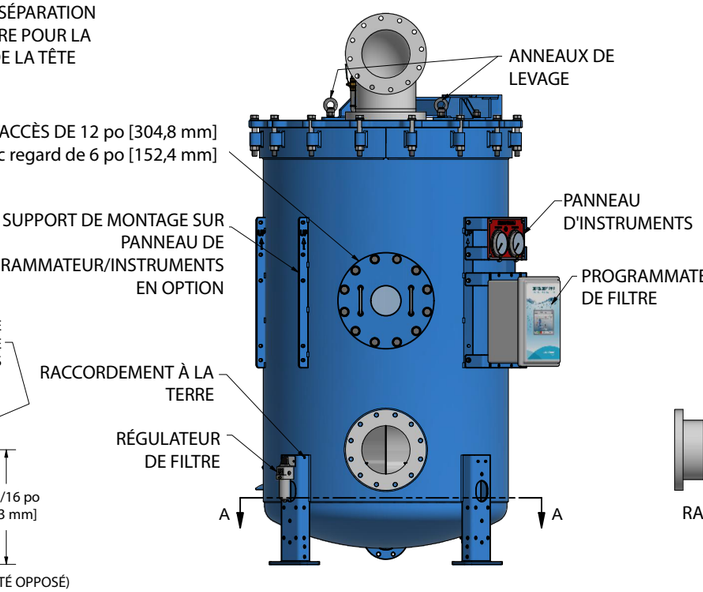

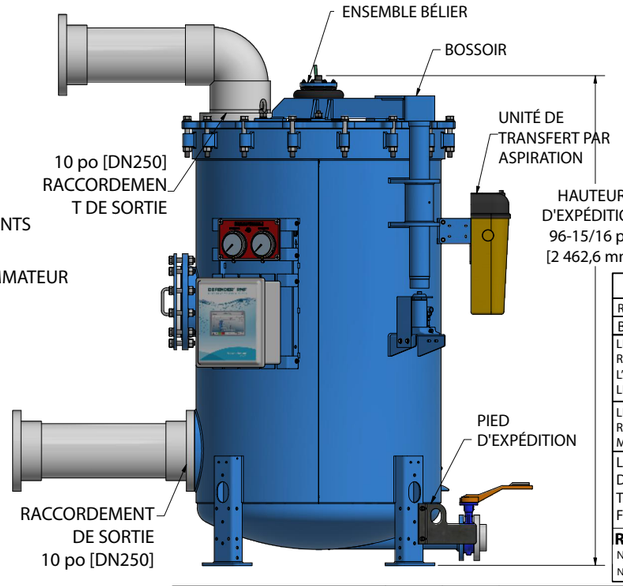

CARACTÉRISTIQUES DU FILTRE
DÉBIT DU SYSTÈME = 138.1-386.6 m³/hr SUPERFICIE DU FILTRE = 75,3 m² DÉBIT DE FILTRATION = 1,83-5.13 m³/hr/m² NOMBRE DE TUBES = 1548
POIDS UNITAIRE - À SEC : 1506 KG CAPACITÉ DE L'UNITÉ : 2,33 M³ POIDS EN FONCTIONNEMENT : 3827 KG 4 PIEDS PAR RÉSERVOIR PRESSION DE PORTANCE DU BÉTON = 2,95 KG /CM²
EXIGENCES SUR LES MÉDIAS
PERLITE : 43,5 KG (11,52 PI³)

REMARQUES
RACCORDEMENTS EN DIMENSIONS IMPÉRIALES
BRIDES CONFORMES À ANSI B16.5, CLASSE 150
LES RÉSERVOIRS SONT EXPÉDIÉES AVEC LES PIEDS EN POSITION REPLIÉE POUR RÉDUIRE LA HAUTEUR HORS TOUT ET FACILITER L'ACCÈS AU RÉSERVOIR. LE RÉSERVOIR DOIT ÊTRE INSTALLÉ AVEC LES PIEDS EN POSITION SORTIE.
LES RACCORDS D'ENTRÉE ET DE SORTIE SONT PERCÉS POUR RACCORDEMENTS SUR DES BRIDES À VIS AUX DIMENSIONS MÉTRIQUES ET IMPÉRIALES
LE CLIENT DOIT S'ASSURER DE L'ABSENCE DE GÊNE DANS LE LOCAL DES FILTRES À LA ROTATION DE LA TÊTE NÉCESSAIRE POUR L'ENTRETIEN GÉNÉRAL DES FILTRES
REMARQUES SPÉCIALES : NONE NONE

RÉV	DESCRIPTION	DATE	DWN	MRC	APPD	ECN
-	-	-	-	-		

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES D'ENTREPRISE
CE DOCUMENT ET TOUTES LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT, Y COMPRIS LES CONCEPTS ET MODÈLES ET CEUX QUI EN DÉCOULENT, SONT LA PROPRIÉTÉ D'EVOQUA ETOU DE SES FILIALES ET REMIS EN CONFIANCE. ILS NE PEUVENT ÊTRE UTILISÉS QUE POUR LE BUT PRÉCIS DANS LEQUEL ILS ONT ÉTÉ FOURNIS ET NE DOIVENT PAS ÊTRE DIVULGUÉS, REPRODUITS NI COPIÉS SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, Y COMPRIS SOUS FORME ÉLECTRONIQUE, PRÊTÉS NI UTILISÉS DE TOUTE AUTRE FAÇON SANS L'AUTORISATION ÉCRITE EXPRESSE D'EVOQUA. CE DOCUMENT ET LES TRAVAUX DÉRIVÉS QUI EN DÉCOULENT SONT PROTÉGÉS PAR LES LOIS APPLICABLES DU COPYRIGHT ET DE LA PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE. SUR DEMANDE D'EVOQUA, CE DOCUMENT, AINSI QUE TOUTES LES COPIES ET EXTRAITS, AINSI QUE LES NOTES ET ANALYSES ASSOCIÉES, DEVRONT ÊTRE RESTITUÉS À EVOQUA OU DÉTRUITS SELON LES INSTRUCTIONS D'EVOQUA. L'ACCEPTATION DE LA LIVRAISON DE CE DOCUMENT IMPLIQUE ACCEPTATION DE CES CONDITIONS.

CRÉÉ PAR :	INIT	DATE	DYMNYR
VÉRIF PAR :	INIT	DATE	MM/DD/YY
APP. PAR :		DATE	
GÉRÉ PAR :			
RÉF :			
ÉCHELLE :	NTS		

TITRE
PROJECT NAME
POOL NAME

CLIENT
CLIENT

EVOQUA WATER TECHNOLOGIES
WARWICK RI ÉTATS-UNIS
+1(0)1-800-832-8002

PROJET	RÉFÉRENCE	RÉFÉRENCE DMS	FEUILLE	RÉV
-	SP-49-48-1548-R	####	**SUR**	-

BARRE = 1 PO À L'ÉCHELLE DU DESSIN Groupe Doc : Type de document :

STD 22x34_D_v1.8