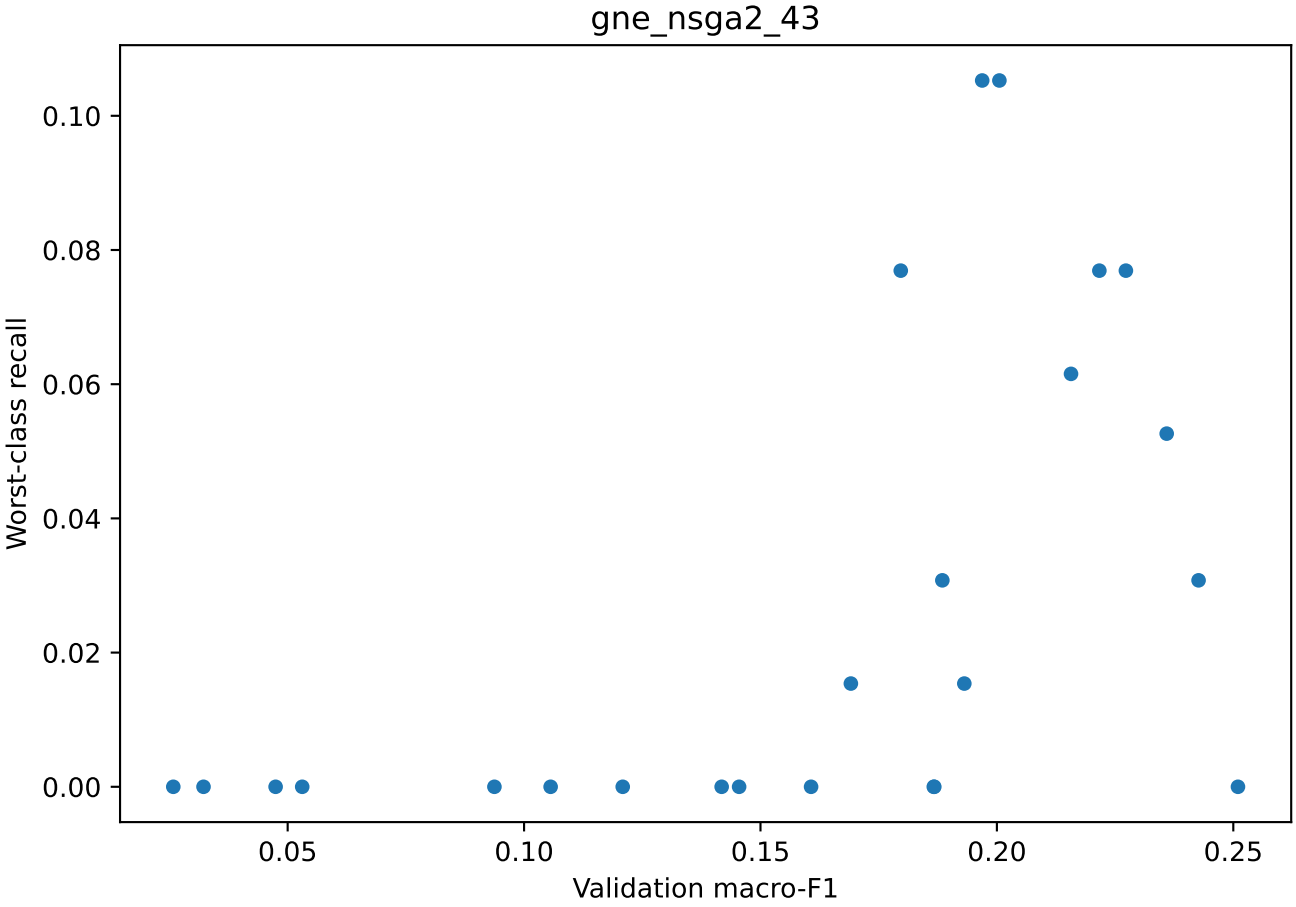
gne_nsga2_43
Worst-class recall
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10
Validation macro-F1
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25