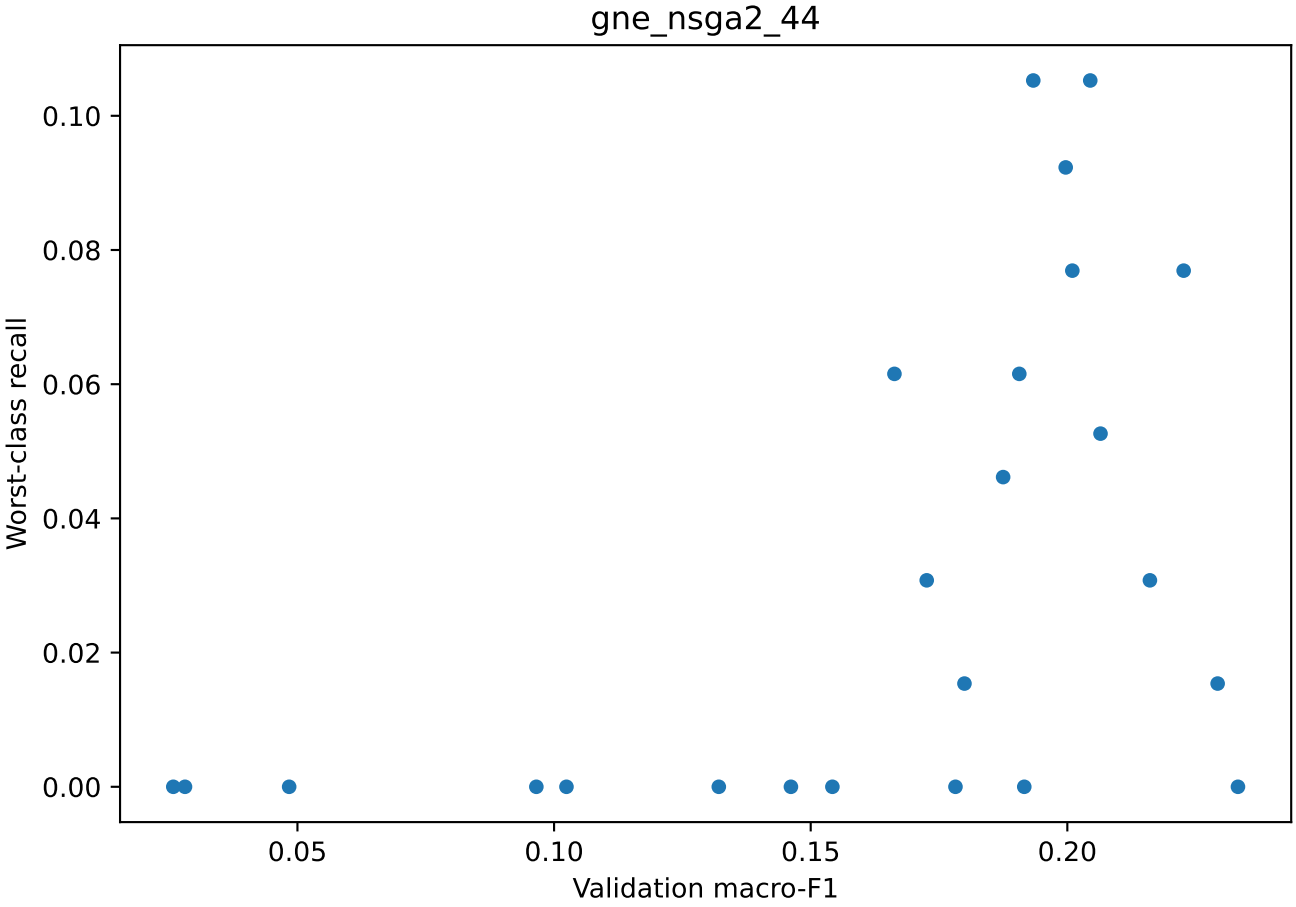
gne_nsga2_44
Worst-class recall
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
Validation macro-F1