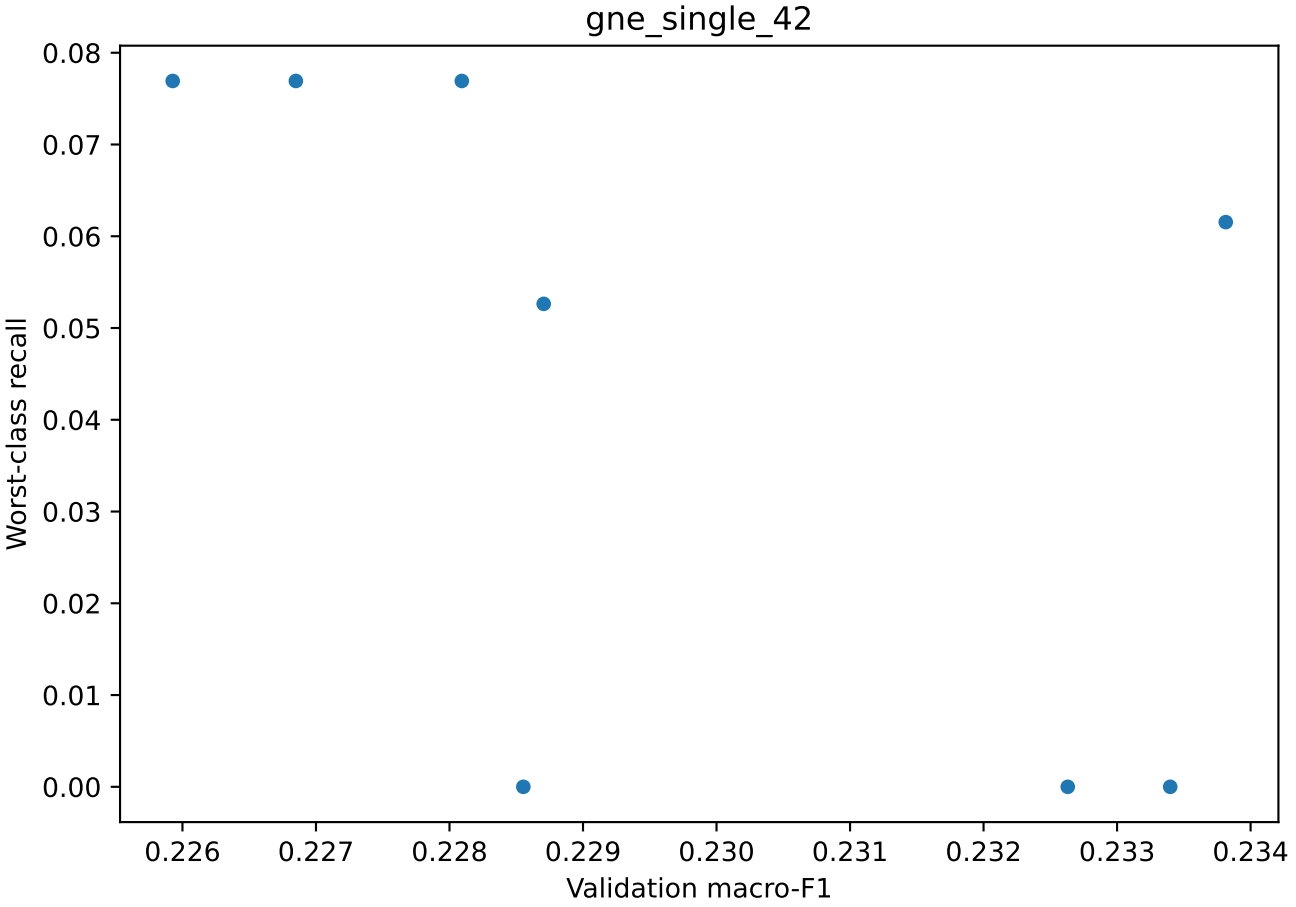
gne_single_42
Worst-class recall
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0.226
0.227
0.228
0.229
0.230
0.231
0.232
0.233
0.234
Validation macro-F1