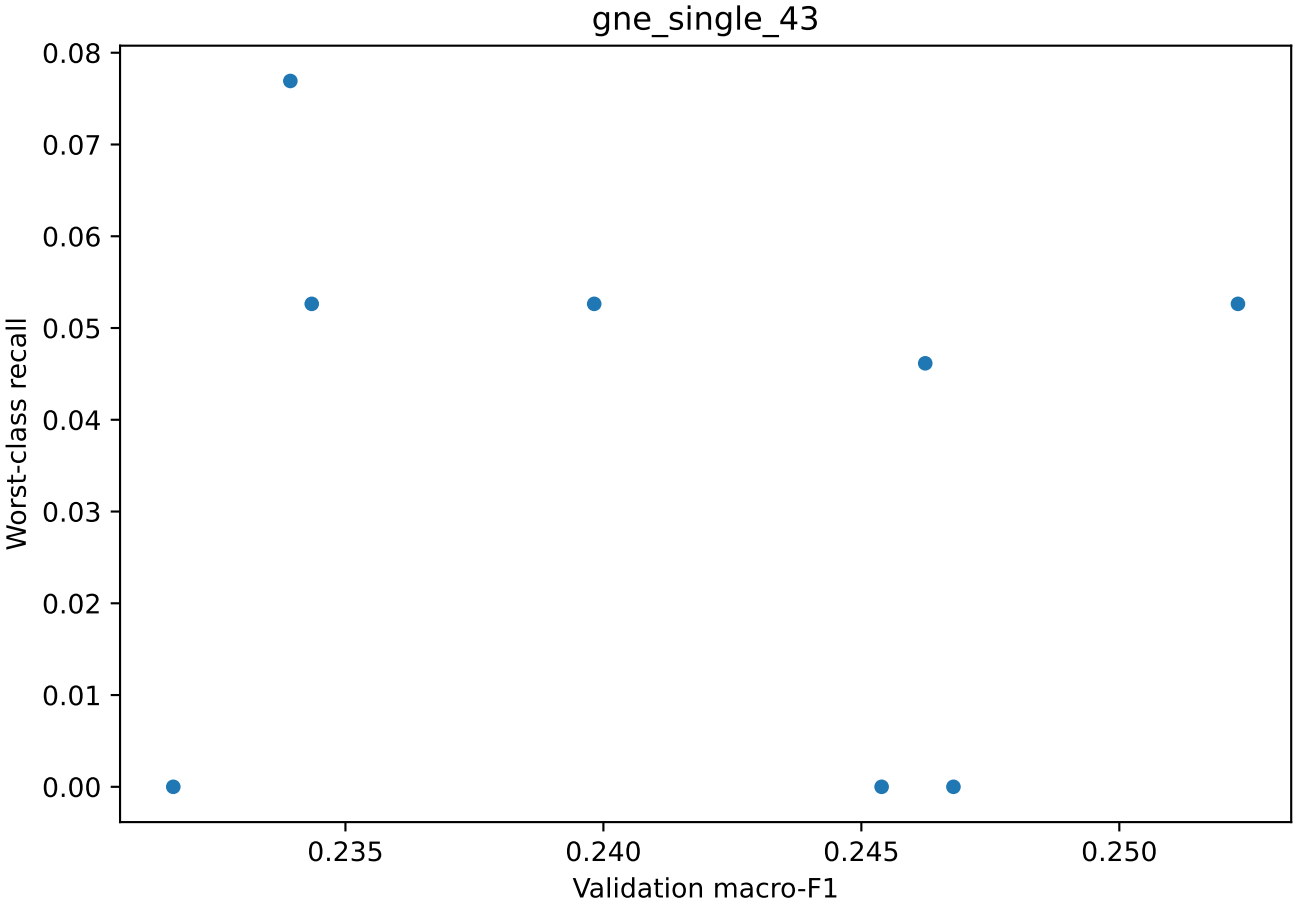
gne_single_43
Worst-class recall
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0.235
0.240
0.245
0.250
Validation macro-F1