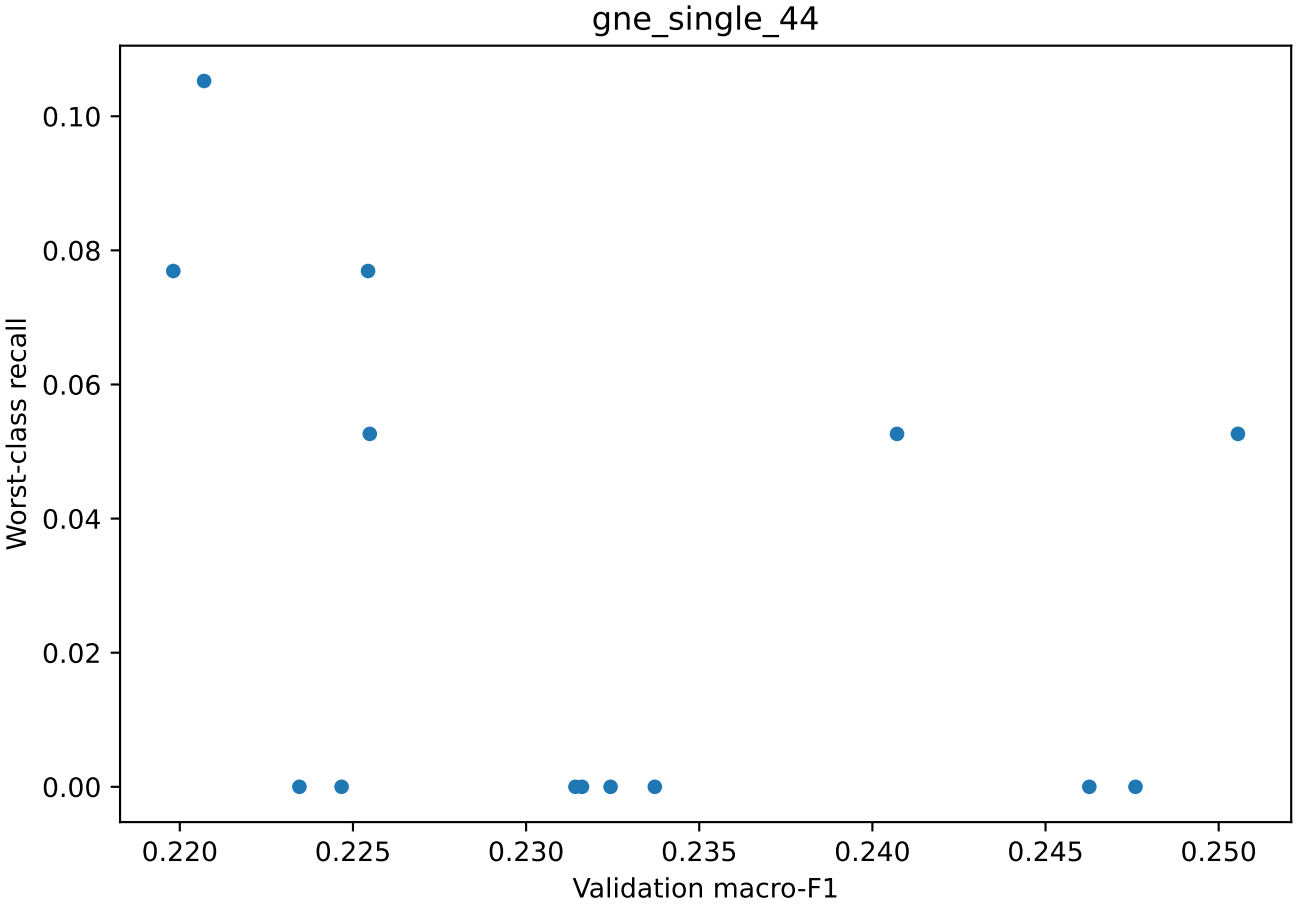
gne_single_44
Worst-class recall
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0.220
0.225
0.230
0.235
0.240
0.245
0.250
Validation macro-F1