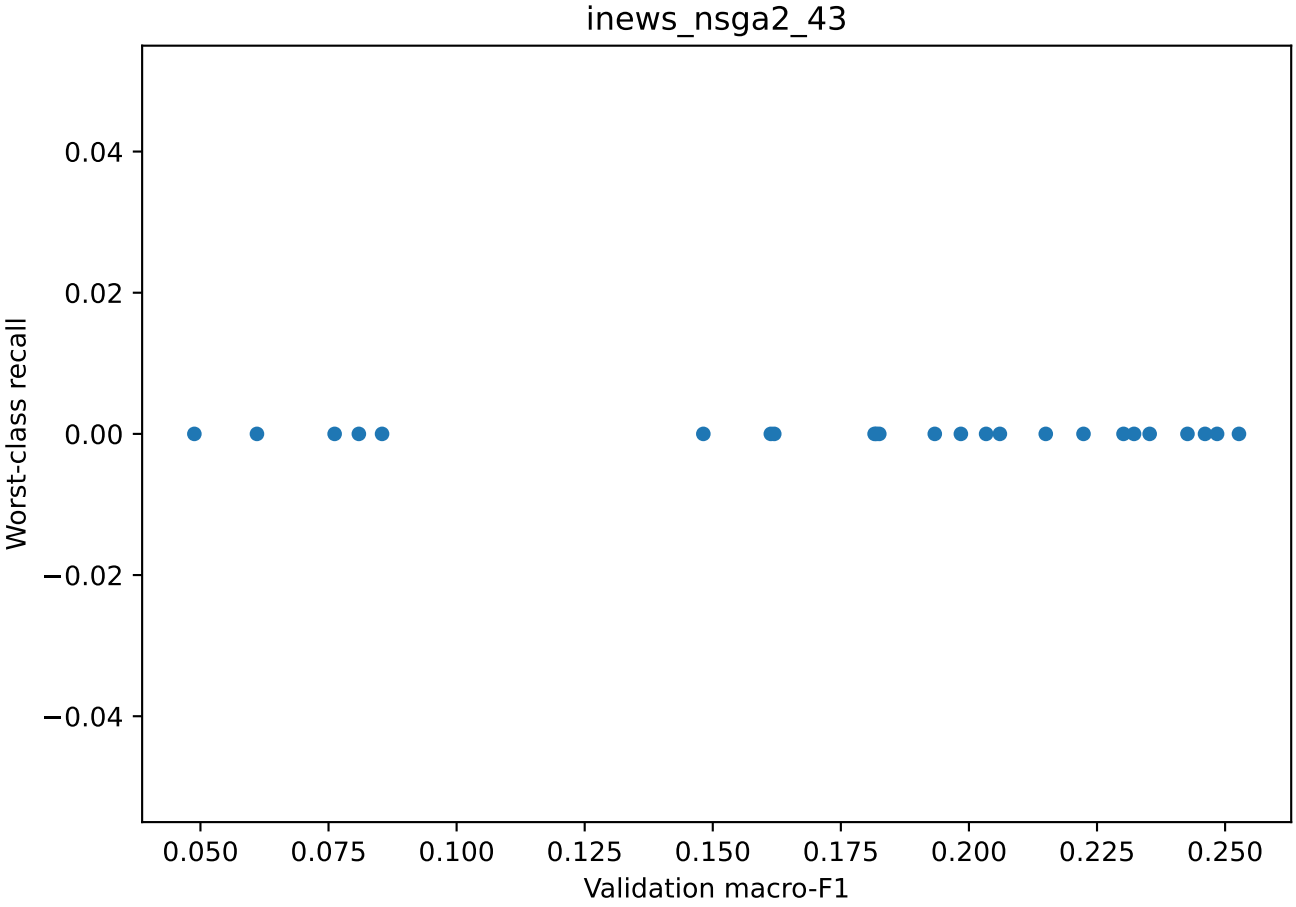
inews_nsga2_43
Worst-class recall
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
0.050
0.075
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
Validation macro-F1