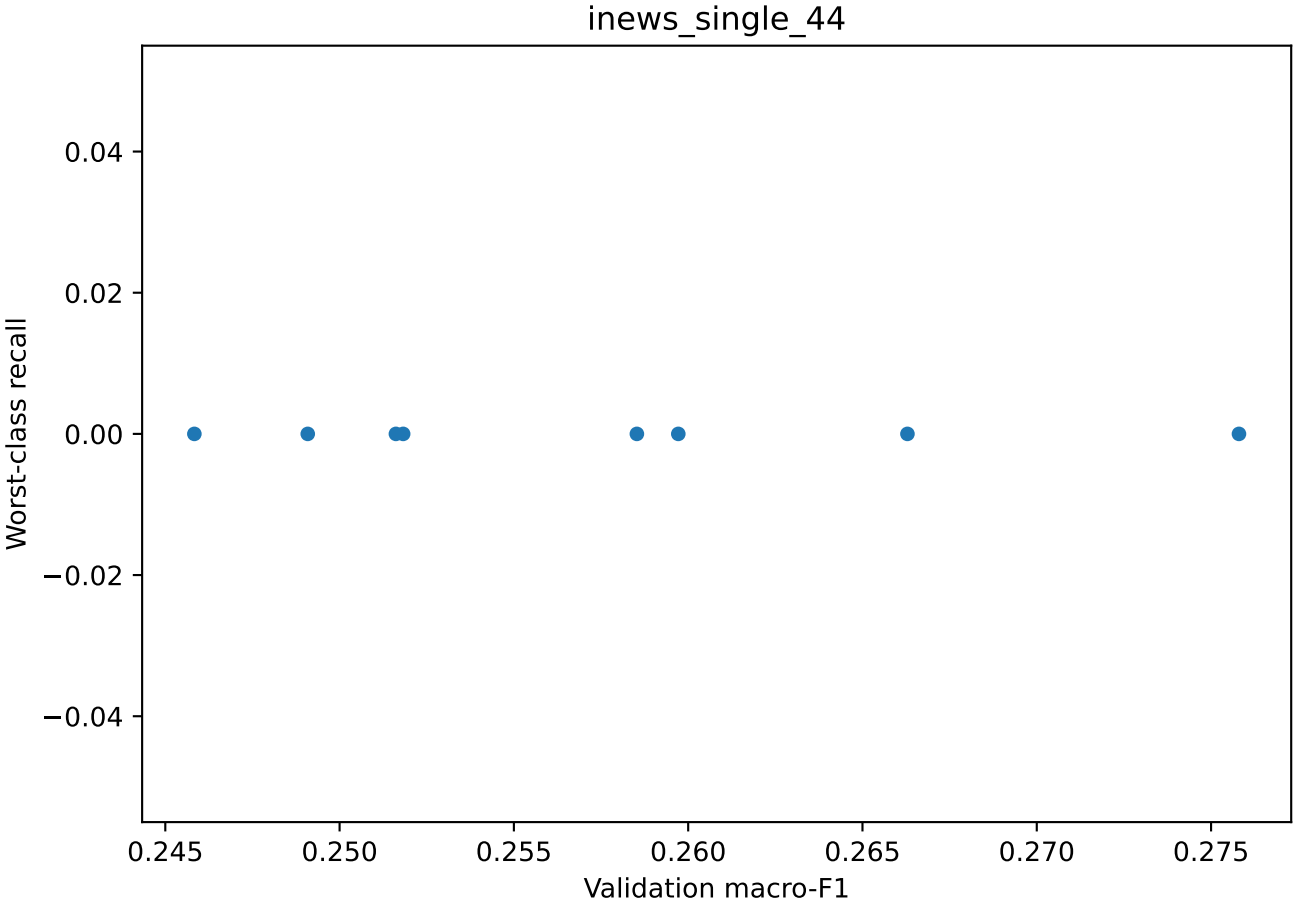
inews_single_44
Worst-class recall
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
0.245
0.250
0.255
0.260
0.265
0.270
0.275
Validation macro-F1