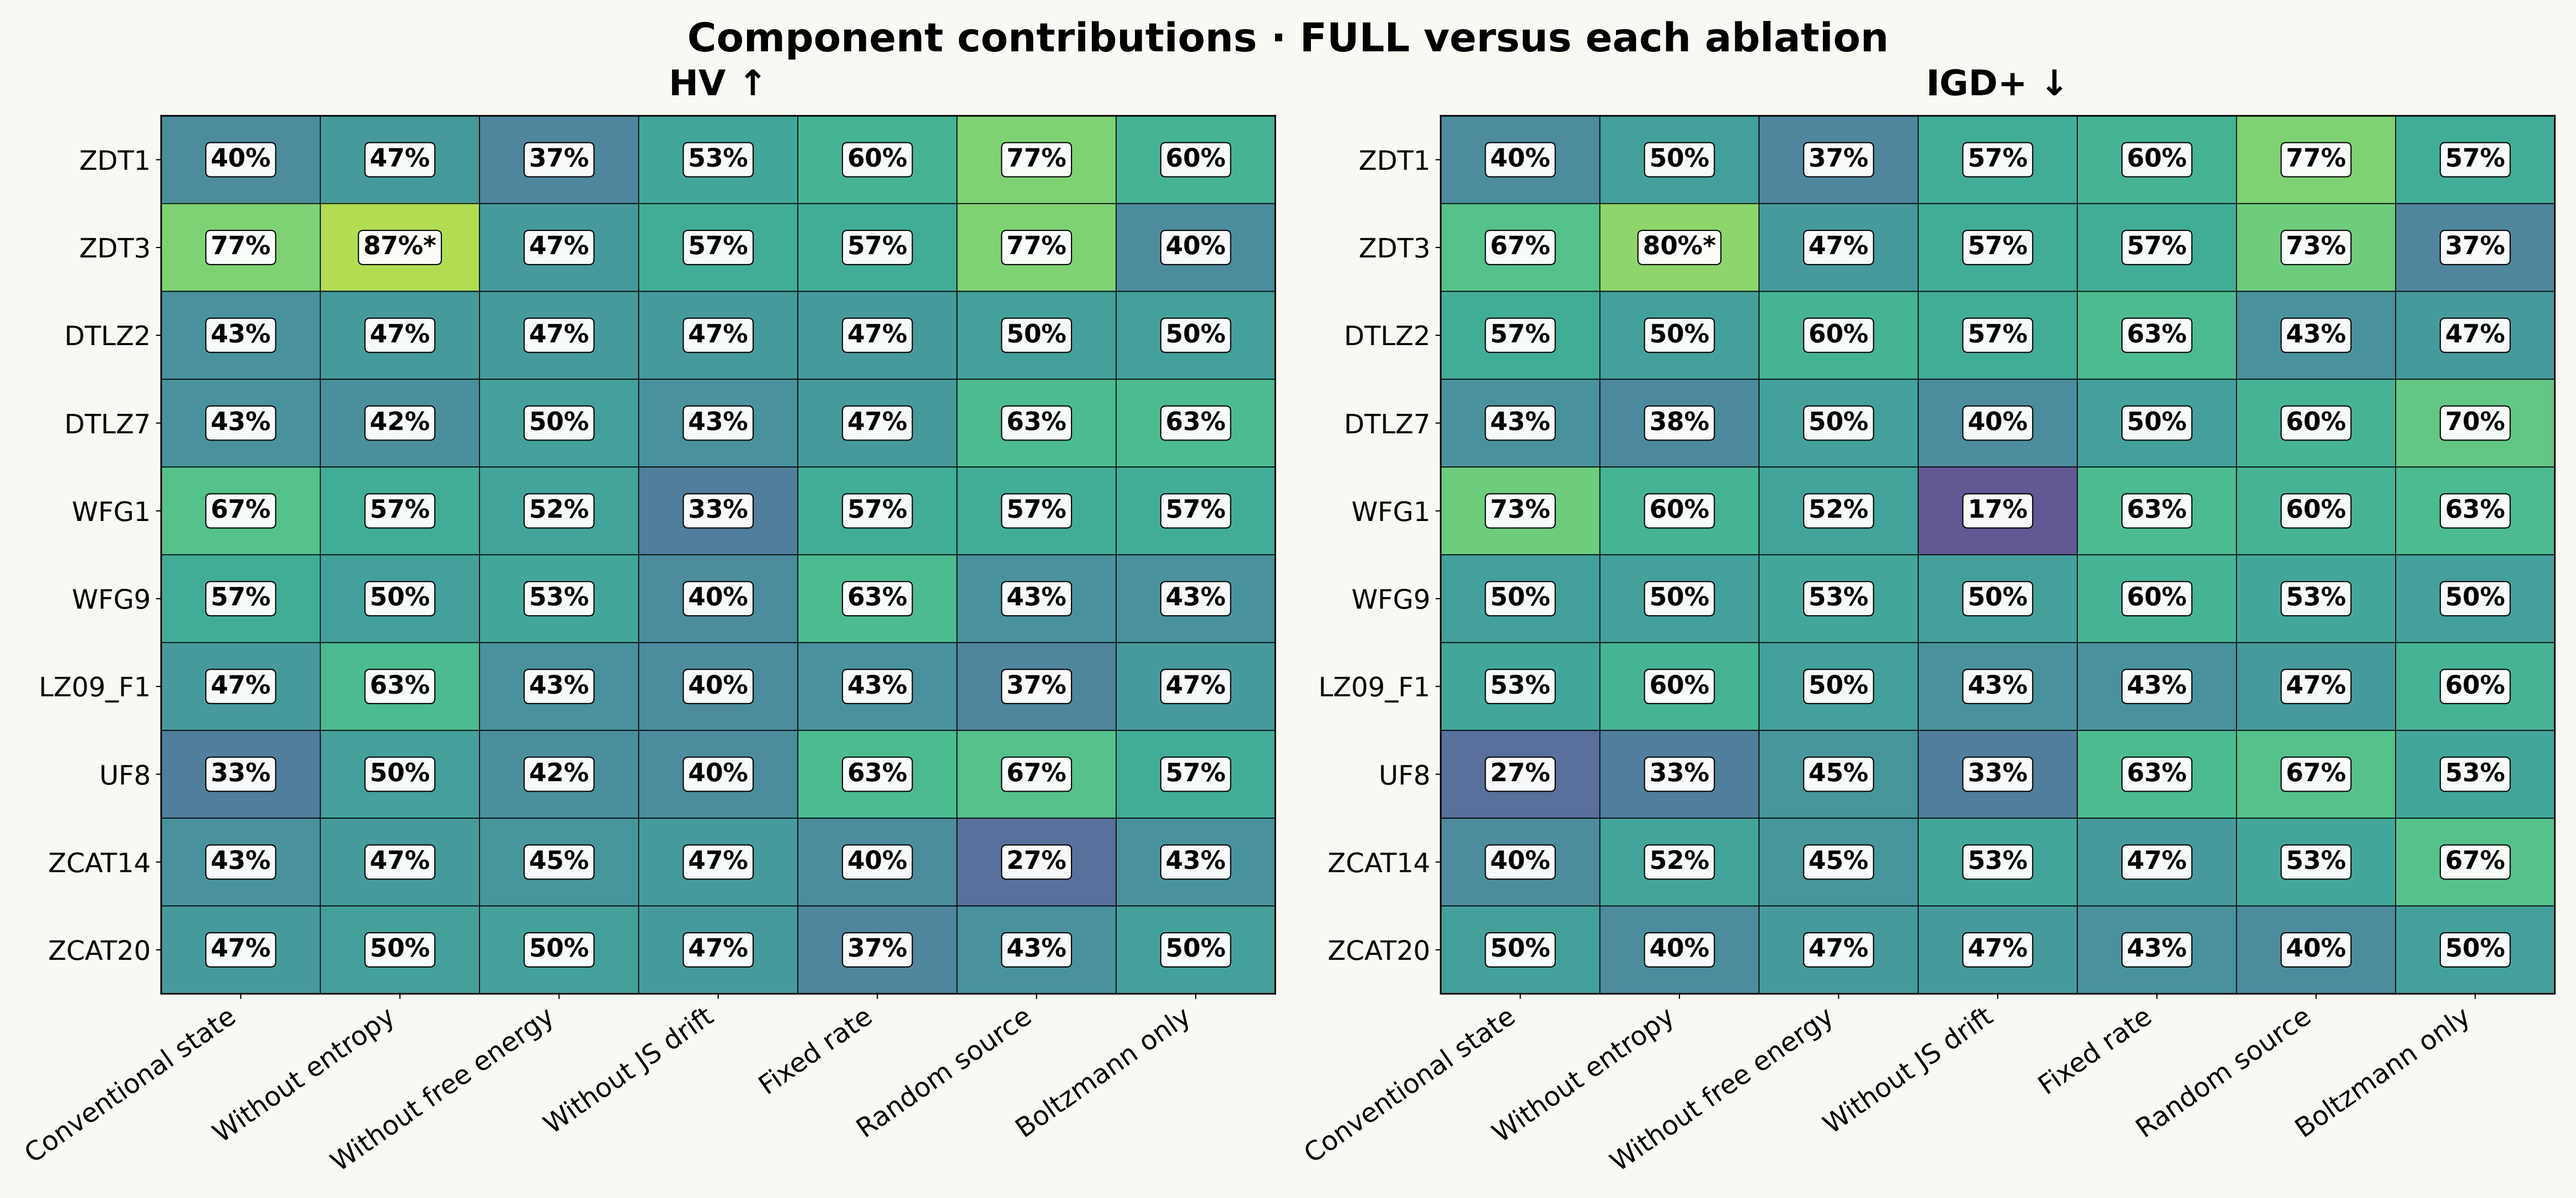

Component contributions · FULL versus each ablation
HV ↑
IGD+ ↓
ZDT1
ZDT3
DTLZ2
DTLZ7
WFG1
WFG9
LZ09_F1
UF8
ZCAT14
ZCAT20
40% 47% 37% 53% 60% 77% 60%
77% 87%* 47% 57% 57% 77% 40%
43% 47% 47% 47% 47% 50% 50%
43% 42% 50% 43% 47% 63% 63%
67% 57% 52% 33% 57% 57% 57%
57% 50% 53% 40% 63% 43% 43%
47% 63% 43% 40% 43% 37% 47%
33% 50% 42% 40% 63% 67% 57%
43% 47% 45% 47% 40% 27% 43%
47% 50% 50% 47% 37% 43% 50%
40% 50% 37% 57% 60% 77% 57%
67% 80%* 47% 57% 57% 73% 37%
57% 50% 60% 57% 63% 43% 47%
43% 38% 50% 40% 50% 60% 70%
73% 60% 52% 17% 63% 60% 63%
50% 50% 53% 50% 60% 53% 50%
53% 60% 50% 43% 43% 47% 60%
27% 33% 45% 33% 63% 67% 53%
40% 52% 45% 53% 47% 53% 67%
50% 40% 47% 47% 43% 40% 50%
Conventional state
Without entropy
Without free energy
Without JS drift
Fixed rate
Random source
Boltzmann only