

РТ2.11.03.03.25.07.01.15.001 СБ


Перв. примен. РТ2.11.03.03.25.07.01.15.001

Справ. №

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

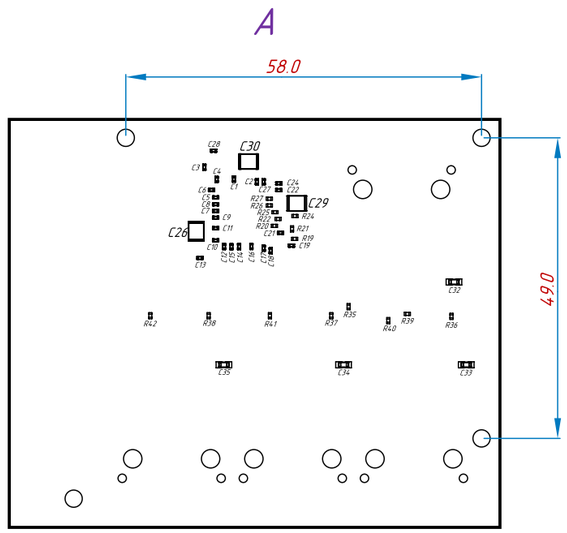

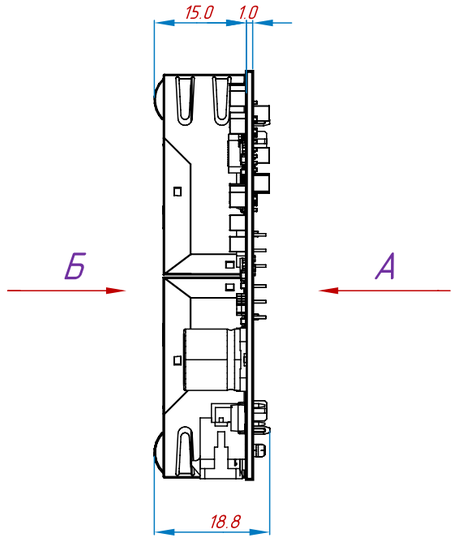

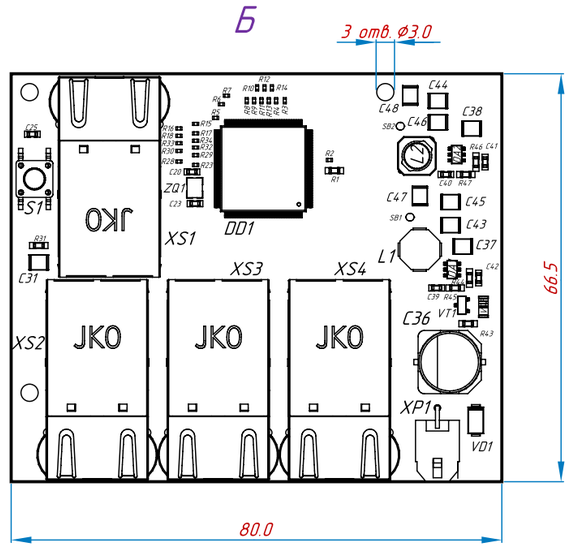

1. Электромонтаж ИЭТ выполнять согласно схеме «РТ2.11.03.03.25.07.01.15.001». Маркировка элементов показана условно.
2. Установку ИЭТ производить по ГОСТ 29137- 97
3. Пайку в сквозные отверстия выполнять по ГОСТ Р МЭК 61192-3-2010.
 Поверхностный монтаж выполнять в соответствии с ГОСТ Р МЭК 61191-1-2017 припоем ПОС-61 по ГОСТ 21930-76 , флюсом типа ФКСп по ТУ 13-4000177 - 154-83
4. После сборки изделие промыть по ГОСТ Р 70798-2023 в ультразвуковой очистительной ванне с изопропиловым спиртом по ГОСТ 18300-87
5. Контроль паяных соединений производить визуально-оптическим методом с 56 кратным увеличением по ГОСТ 24715-81 .
6. Функциональный контроль выполнить в соответствии с ГОСТ Р 55744-2013.
7. Изображения установок компонентов выполнены с отступлением от масштаба.
8. Печатные проводники условно не показаны.
9. Остальные технические требования по ОСТ4 Г0.070.015-75

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Карманов С.		27.09.25
Проверил		Курносенко А.		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

РТ2.11.03.03.25.07.01.15.001 СБ

Гигабитный коммутатор

Сборочный чертеж

Лит.	Масса	Масштаб
		1:1
Лист	Листов 1	

ГИДРОНАВТИКА
МГТУ ИМ. Н.Э. БАУМАНА