



Dry Inoculum

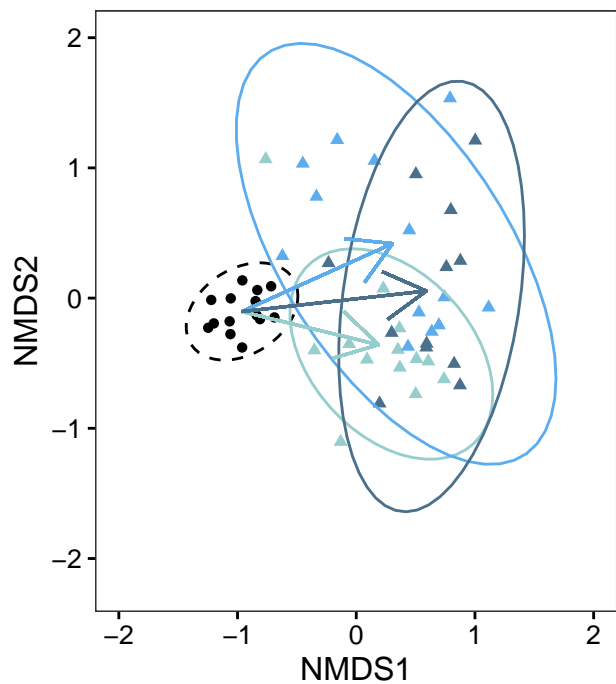

Moderate Inoculum

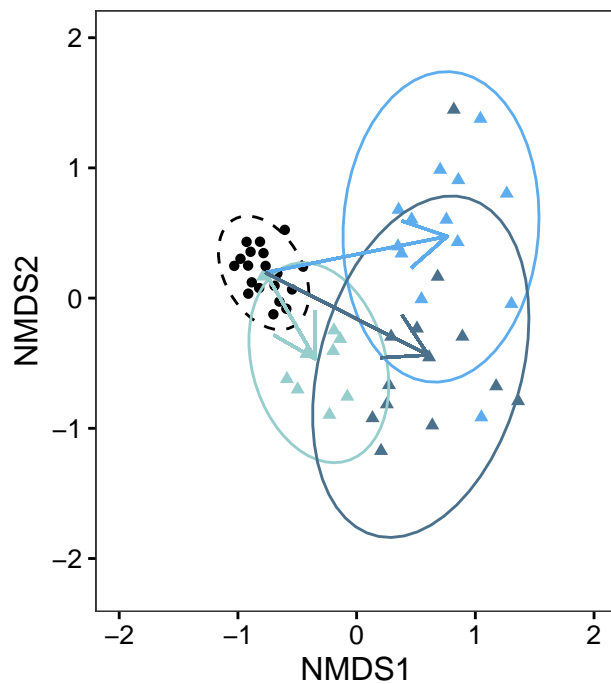


factor(TimePoint)

- T0
- ▲ T1

factor(Water.T0.T1)

- T0
- Low
- Moderate
- High

Wet Inoculum

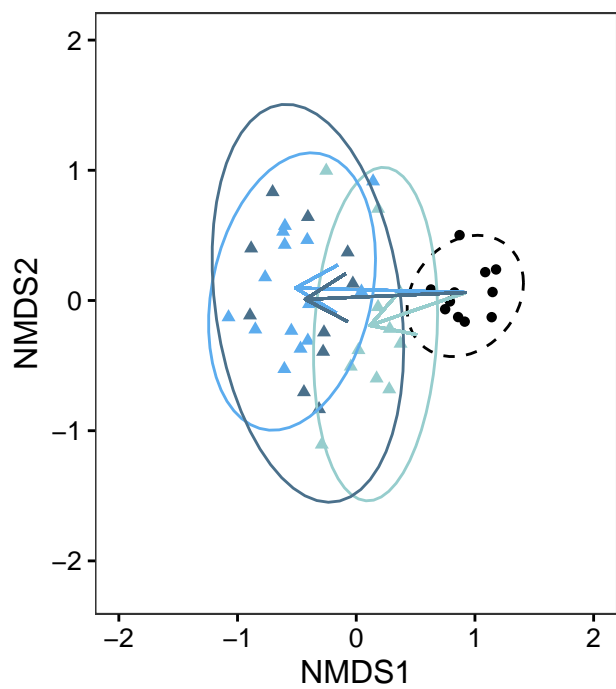

Control

