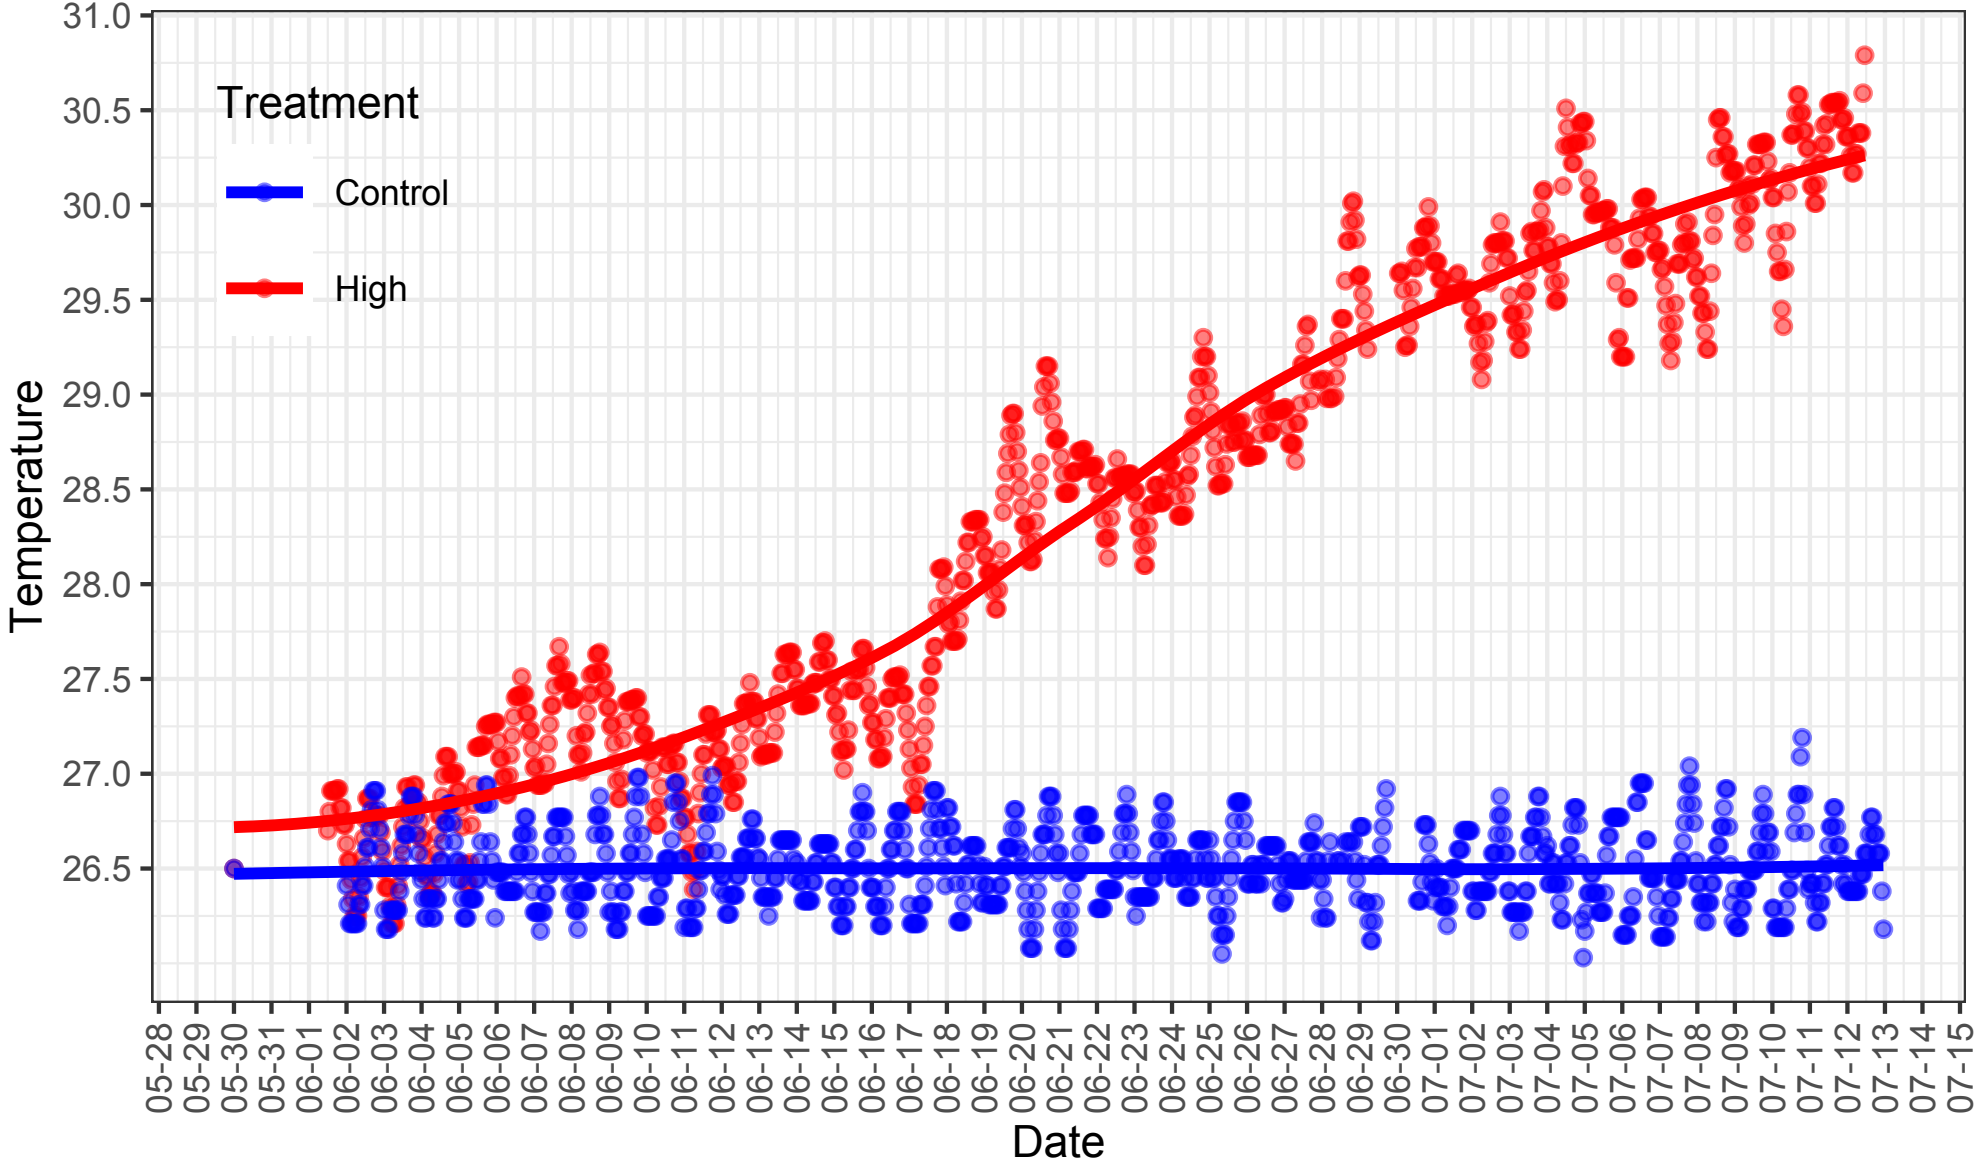

Treatment
Control
High
Temperature
31.0
30.5
30.0
29.5
29.0
28.5
28.0
27.5
27.0
26.5
05-28
05-29
05-30
05-31
06-01
06-02
06-03
06-04
06-05
06-06
06-07
06-08
06-09
06-10
06-11
06-12
06-13
06-14
06-15
06-16
06-17
06-18
06-19
06-20
06-21
06-22
06-23
06-24
06-25
06-26
06-27
06-28
06-29
06-30
07-01
07-02
07-03
07-04
07-05
07-06
07-07
07-08
07-09
07-10
07-11
07-12
07-13
07-14
07-15
Date