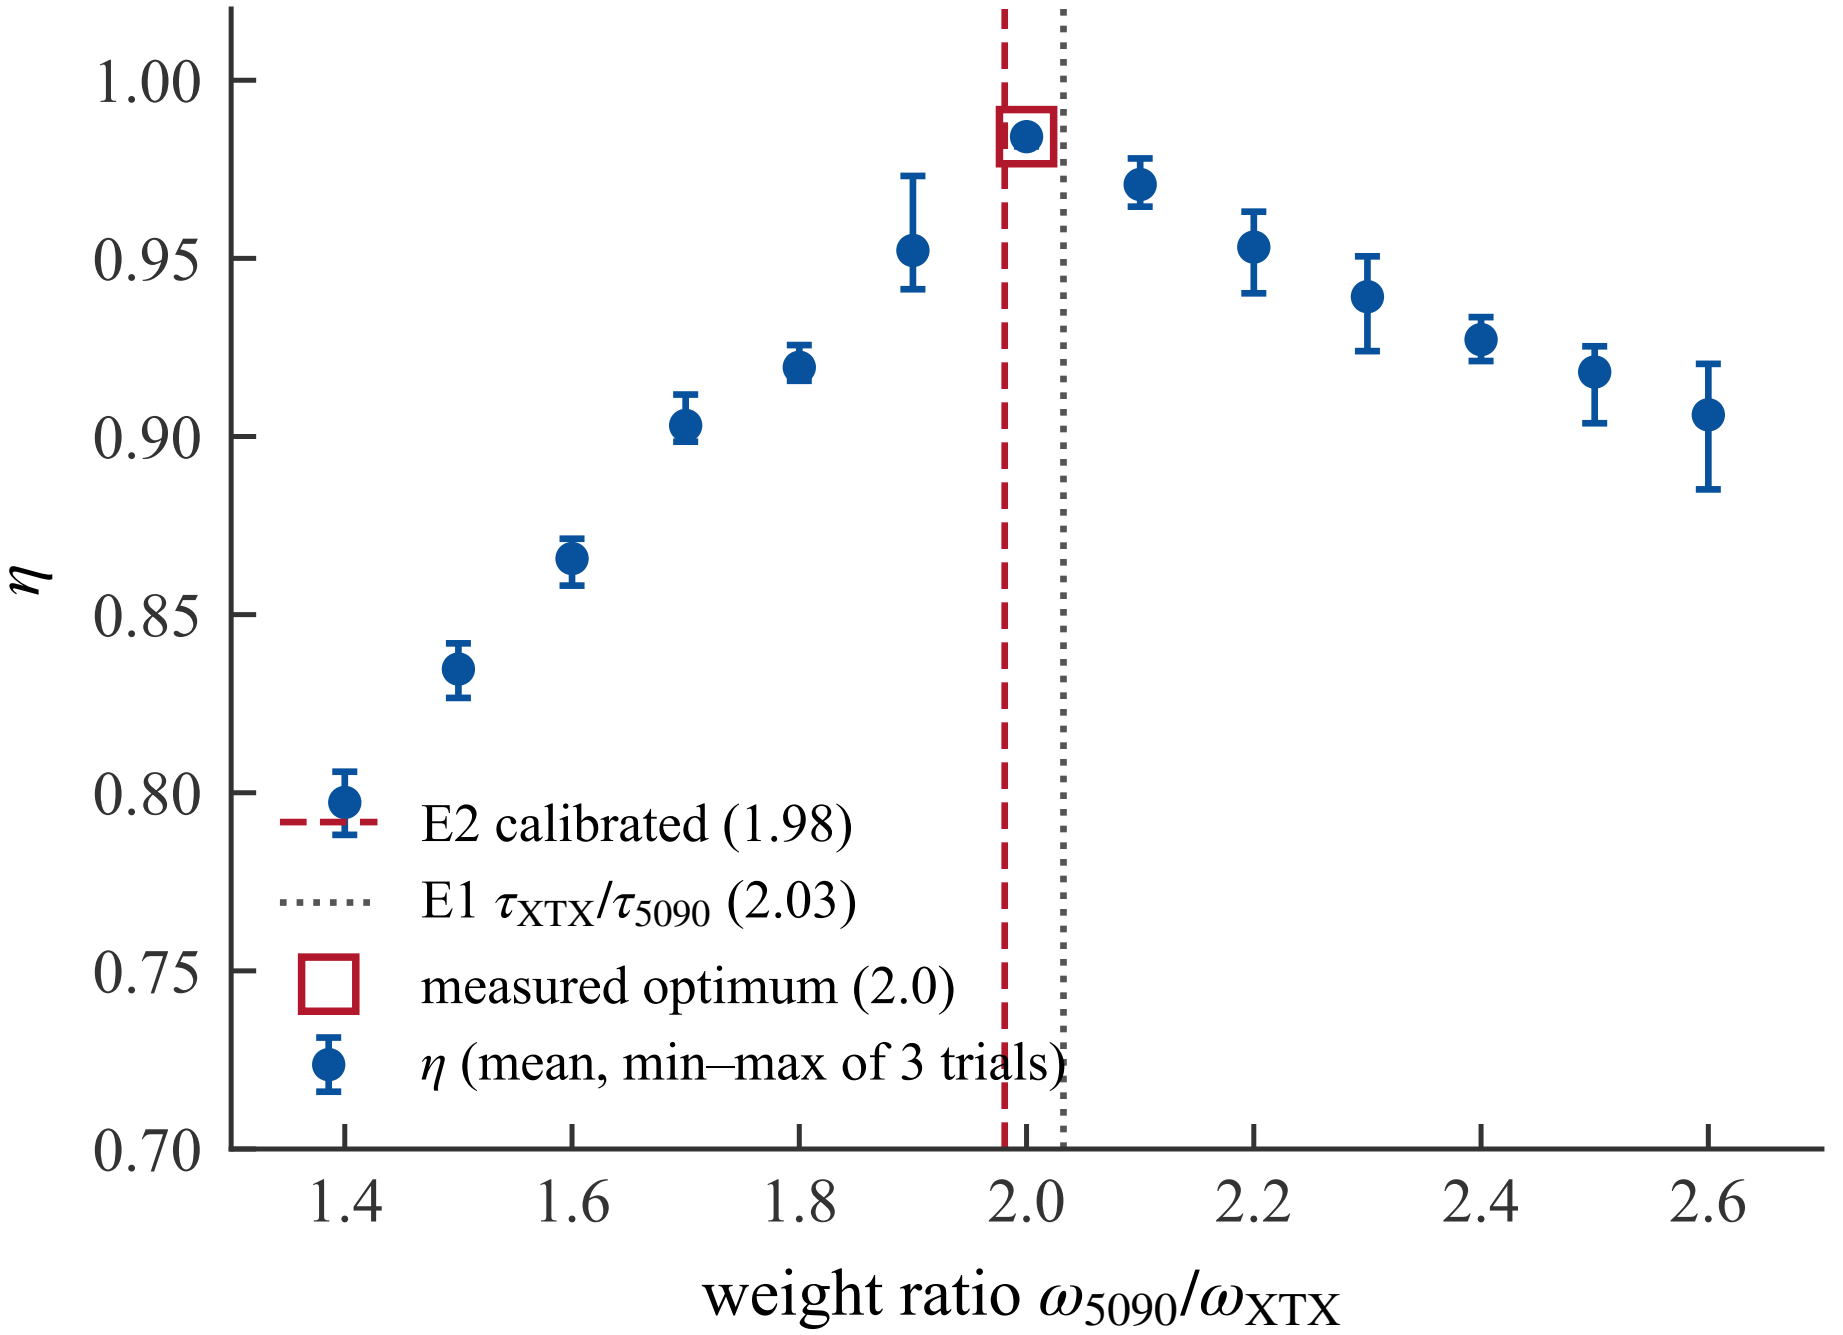
1.00
0.95
0.90
0.85
0.80
0.75
0.70
η
1.4
1.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
weight ratio $\omega_{5090}/\omega_{XTX}$
E2 calibrated (1.98)
E1 τ_{XTX}/τ_{5090} (2.03)
measured optimum (2.0)
η (mean, min–max of 3 trials)