



汉街万达广场
慧云智能化管理系统



16:05

星期三
2017-05-24



一般用户



技术用户



管理员

万达广场

WANDA PLAZA

系统首页

用户管理

报警管理

运行日志

报表查询

维修信息

系统日历

模式管理

窗口管理

基础数据

管理员

暖通空调

给水排水

变配电

公共照明

夜景照明

电梯运行

客流统计

停车管理

视频监控

防盗报警

门禁管理

http://10.9.32.9:8081/SynchroBMS/layouts/frame/toframe?_searchFlag=1

万达

文件(F) 编辑(E) 查看(V) 收藏夹(A) 工具(T) 帮助(H)

多云 3°C ~ 15°C 11:15 星期四 2017-04-20

开店时间

闭店时间

开店自检

暖通空调

冷机

新风机组

组合空调

吊装空调

0

0

1

0

共6台

共39台

共7台

共199台

变配电

大商1配1T

0.95%

百货1配1T

1.23%

大商1配2T

0.98%

百货1配2T

2.08%

大商1配3T

1.96%

百货1配3T

0.02%

大商1配4T

3.66%

百货1配4T

0.02%

大商2配1T

2.67%

百货2配1T

2.41%

大商2配2T

1.85%

百货2配2T

2.38%

超市1T

4.61%

超市2T

0.47%

给水排水

生活水泵

5

生活水箱

11

排水泵

3

集水坑

67

共13台

共11台

共138台

共67台

公共照明

室内步行街

544

共692路

离线0台

地下车库

53

共182路

离线0台

夜景照明

楼体照明

0

共524路

故障0台

标识照明

0

共3路

故障0台

电梯运行

直梯

启用/总数

8 / 17

故障数量

0

客流统计

场内总人数

6074

步行街人数

0

百货人数

0

前端设备故障

0

停车管理

系统信息

车辆总数

675

剩余车位数

495

视频监控

硬盘录像机

23

共23台

摄像机

360

共360台

矩阵

1

共1台

防盗报警

系统状态

撤防

设备数量

68

报警数量

0

门禁管理

系统信息

设备总数

91

报警数量

34

能耗计量

当日总能耗

11239.8KWh

当月累计总能耗

843696.0KWh

当年累计总能耗

4530798.8KWh

暖通空调

给水排水

变配电

公共照明

夜景照明

电梯运行

客流统计

停车管理

视频监控

防盗报警

门禁管理

能耗计量

视频监控

B1

B2

F1

F2

F3

F4

F5

5F (夹层)

户外

屋顶层

视频拼接


轮循管理

视频大屏初始化

系统平面图

系统结构图

设备列表

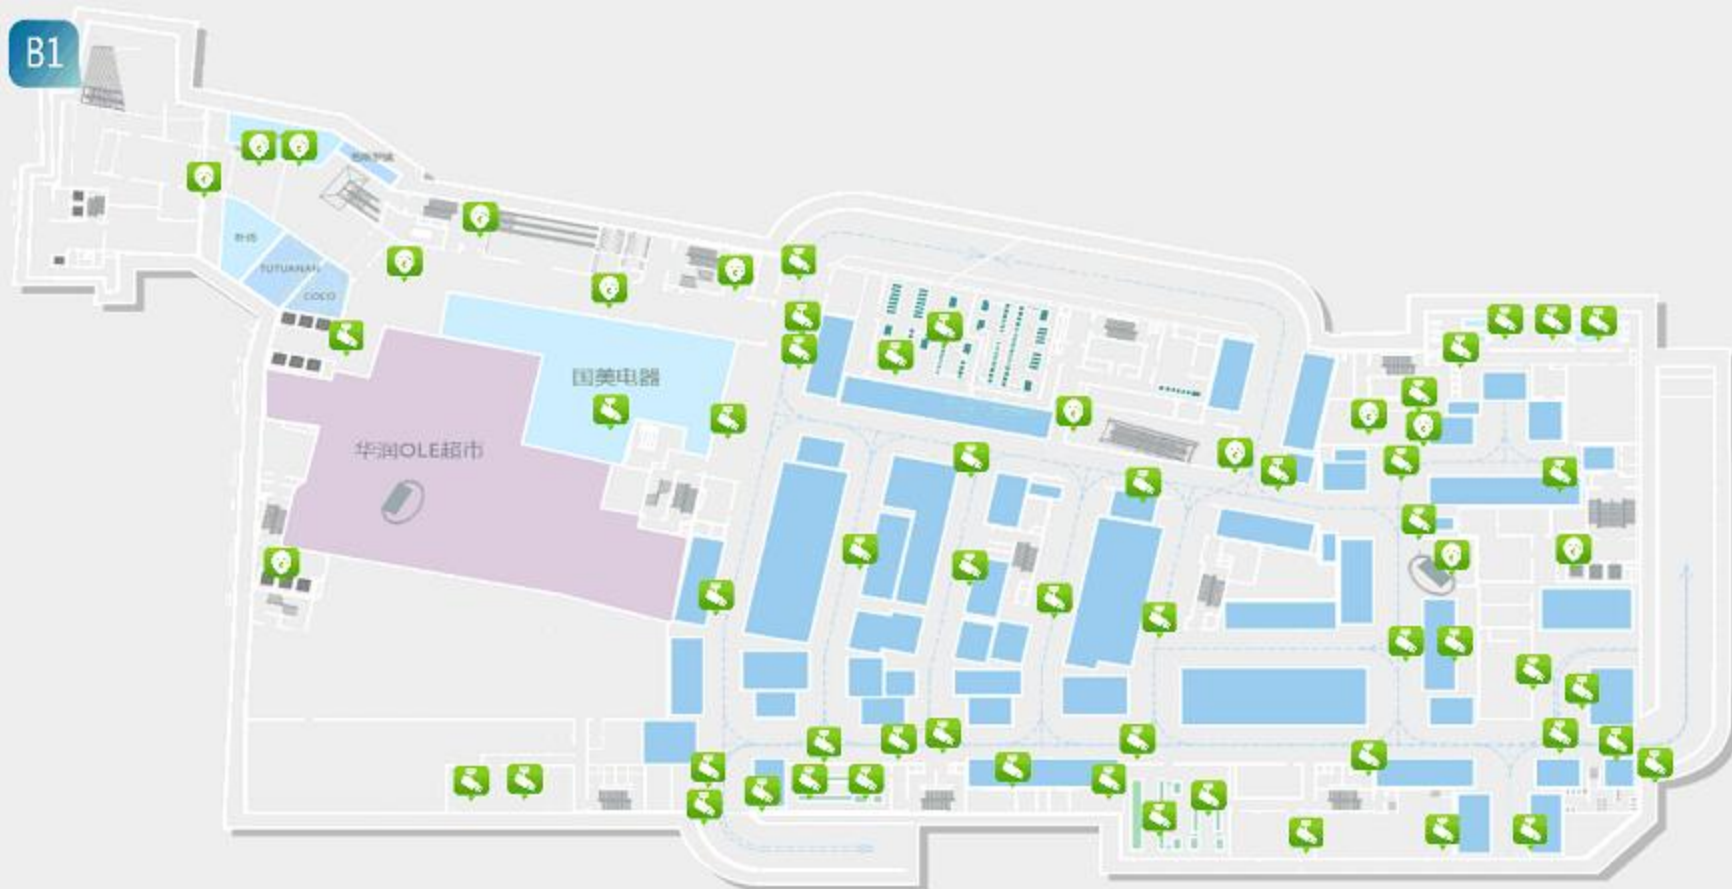

添加到计算机和联系人列表。

图例说明



硬盘录像机运行状态

NVR(10.9.32.31) NVR(10.9.32.32) NVR(10.9.32.33) NVR(10.9.32.34) NVR(10.9.32.35) NVR(10.9.32.36) NVR(10.9.32.37) NVR(10.9.32.38)
NVR(10.9.32.39) NVR(10.9.32.40) NVR(10.9.32.41) NVR(10.9.32.42) NVR(10.9.32.43) NVR(10.9.32.44) NVR(10.9.32.45) NVR(10.9.32.46)
NVR(10.9.32.47) NVR(10.9.32.48) NVR(10.9.32.49) NVR(10.9.32.50) NVR(10.9.32.51) NVR(10.9.32.116) NVR(10.9.32.117)

- 暖通空调
- 给水排水
- 变配电
- 公共照明
- 夜景照明
- 电梯运行
- 客流统计
- 停车管理
- 视频监控**
- 防盗报警
- 门禁管理
- 能耗计量

- 视频监控
- B1
 - B2
 - F1
 - F2**
 - F3
 - F4
 - F5
 - 5F (夹层)
 - 户外
 - 屋顶层
 - 视频拼接
 - 轮循管理
 - 视频大屏初始化

系统平面图 系统结构图 设备列表

硬盘录像机运行状态

NVR(10.9.32.31)	NVR(10.9.32.32)	NVR(10.9.32.33)	NVR(10.9.32.34)	NVR(10.9.32.35)	NVR(10.9.32.36)	NVR(10.9.32.37)	NVR(10.9.32.38)
NVR(10.9.32.39)	NVR(10.9.32.40)	NVR(10.9.32.41)	NVR(10.9.32.42)	NVR(10.9.32.43)	NVR(10.9.32.44)	NVR(10.9.32.45)	NVR(10.9.32.46)
NVR(10.9.32.47)	NVR(10.9.32.48)	NVR(10.9.32.49)	NVR(10.9.32.50)	NVR(10.9.32.51)	NVR(10.9.32.116)	NVR(10.9.32.117)	

暖通空调

给水排水

变配电

公共照明

夜景照明

电梯运行

客流统计

停车管理

视频监控

防盗报警

门禁管理

能耗计量

夜景照明

楼体照明

标识照明

景观照明

模块状态

手动运行

自动运行

系统平面图

系统结构图

设备列表



图例说明

	开	关	报警
路灯			
园林景观灯			
射灯			
节日装饰灯			
小景灯			
地埋灯			
花园轮廓灯			
庭院灯			
广庭射灯			
配电箱			

平日

周末

节假日

T1: 日落后~商场闭店

T2: 商场闭店~娱乐闭店

T3: 娱乐闭店~日出

T1: 日落后~商场闭店

T2: 商场闭店~娱乐闭店

T3: 娱乐闭店~日出

T1: 日落后~商场闭店

T2: 商场闭店~娱乐闭店

T3: 娱乐闭店~日出

暖通空调

给水排水

变配电

公共照明

夜景照明

电梯运行

客流统计

停车管理

视频监控

防盗报警

门禁管理

能耗计量

夜景照明

楼体照明

标识照明

景观照明

模块状态

手动运行

自动运行

(平日)

系统平面图

系统结构图

设备列表



平日

周末

节假日

T1: 全开

T2: 全关

T1: 全开

T2: 全关

T1: 全开

T2: 全关

暖通空调

给水排水

变配电

公共照明

夜景照明

电梯运行

客流统计

停车管理

视频监控

防盗报警

门禁管理

能耗计量

公共照明

- 室内步行街&百货
- 地下停车场
- 模块状态


手动运行

自动运行

系统平面图

系统结构图

设备列表

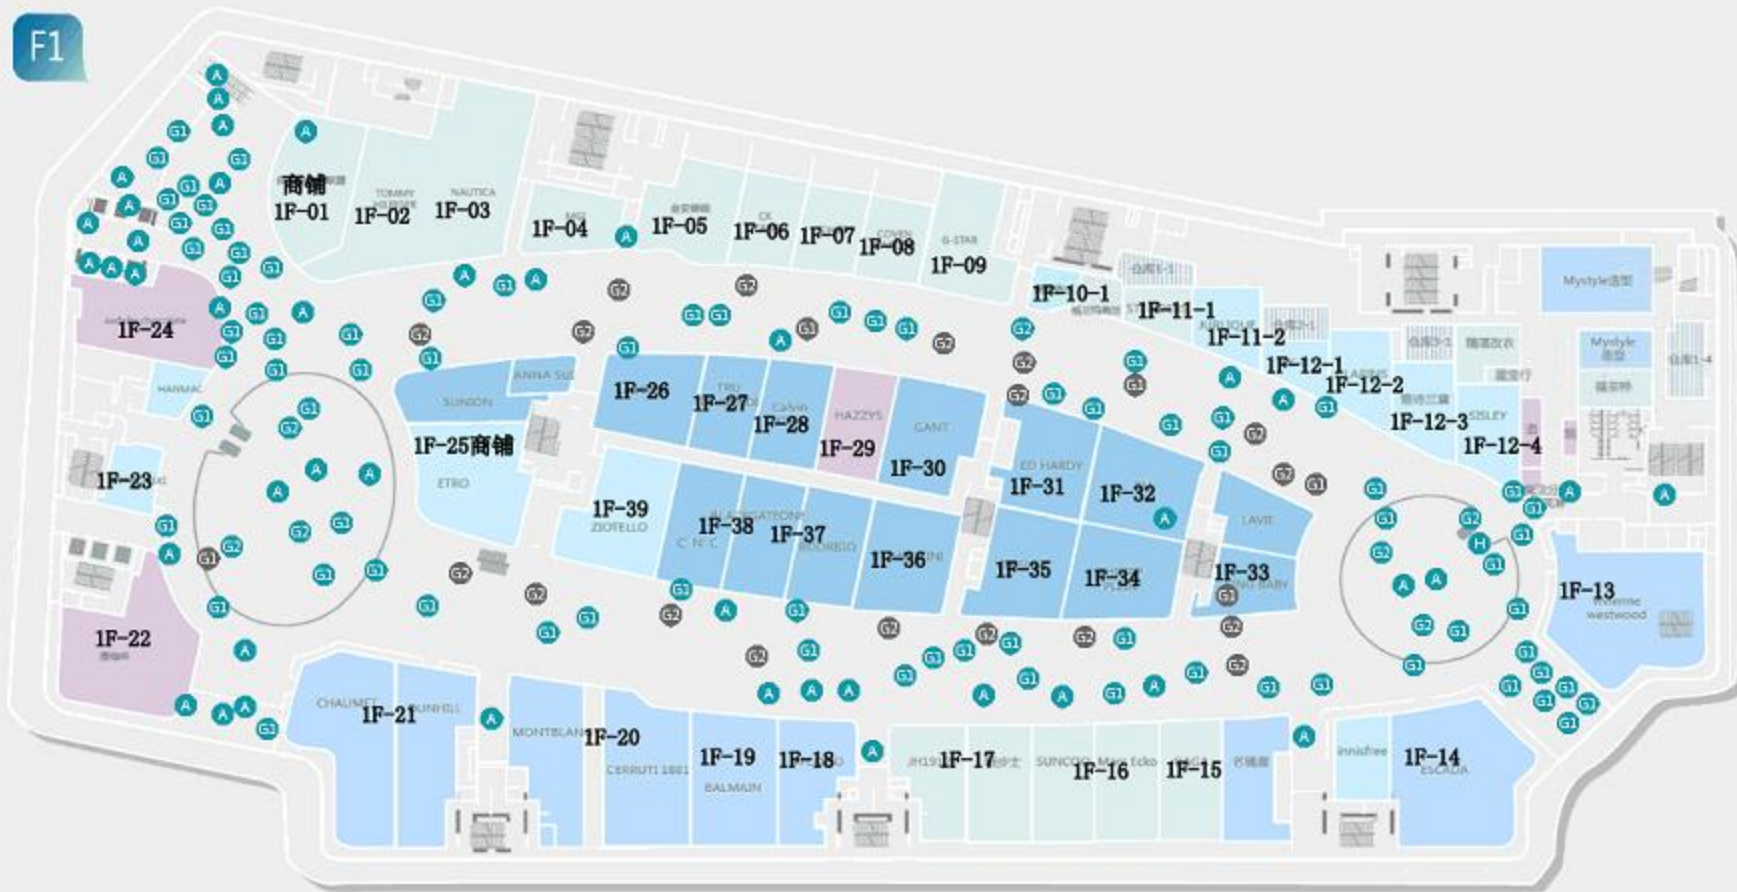

平日晴天

平日阴雨天

节假日晴天

节假日阴雨天

验收测试

T1: 营业前准备

T1: 营业前准备

T1: 营业前准备

T1: 营业前准备

T2: 营业 (晴天)

T2: 营业 (晴天)

T2: 营业 (晴天)

T2: 营业 (晴天)

T3: 营业 (夜间)


T3: 营业 (夜间)

T3: 营业 (夜间)

T3: 营业 (夜间)


 能耗计量

[illegible]

 暖通空调

给水排水

⚡ 变配电

 公共照明


● 夜景照明

电梯运行

客流统计

停车管理

视频监控

 防盗报警

门禁管理

❏ 能耗计量

变配电


• 配电室

系统平面图

系统结构图

设备列表

[illegible]

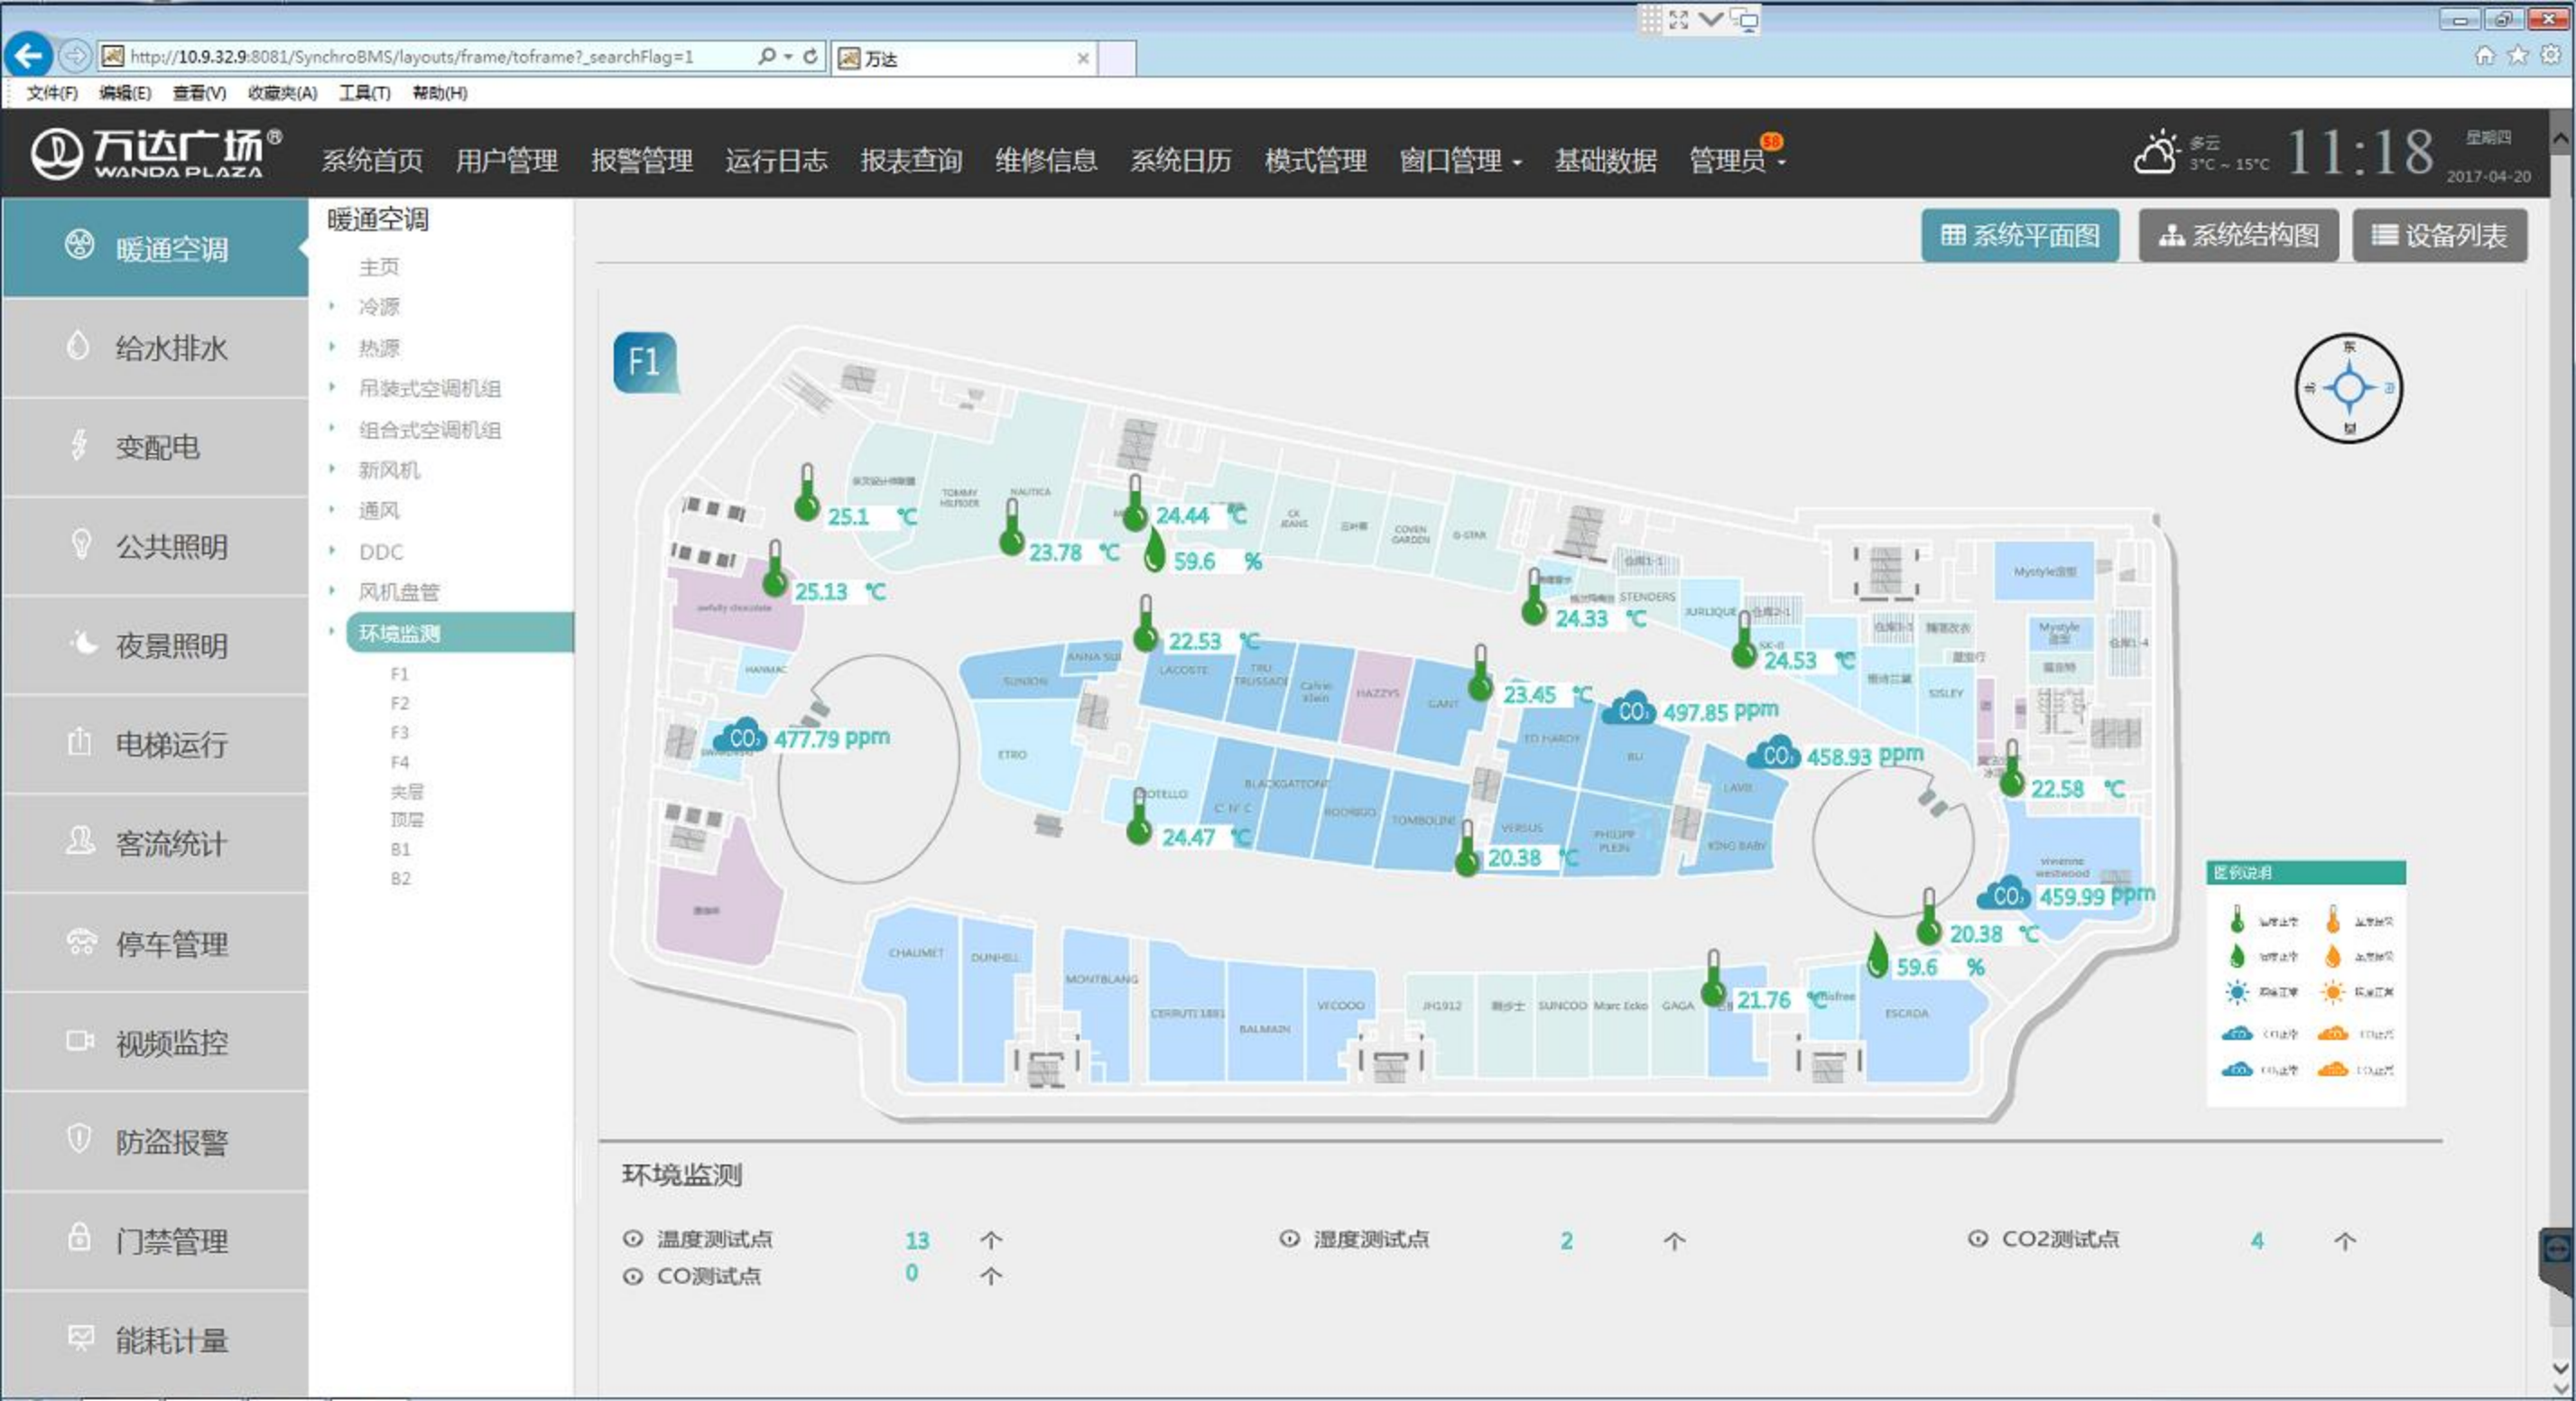

暖通空调

给水排水

变配电

公共照明

夜景照明

电梯运行

客流统计

停车管理

视频监控

防盗报警

门禁管理

能耗计量

热度图

热度图


子系统

子系统

武汉汉街万达广场 2F

报表

2F

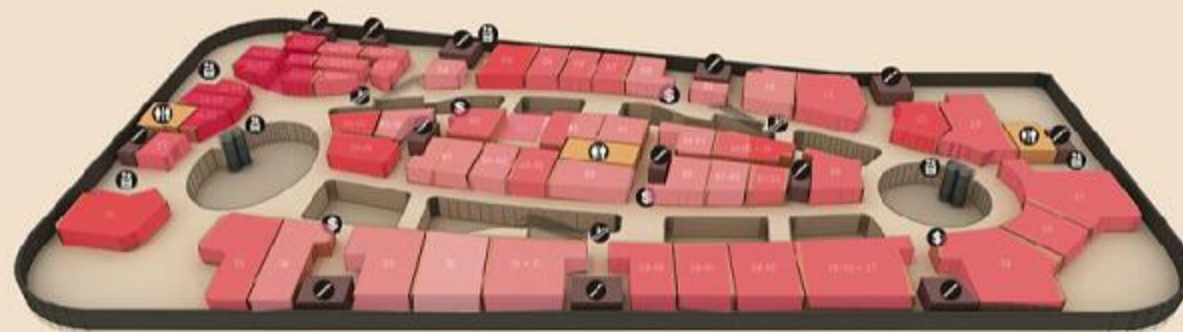

冷热级别:





- 暖通空调
- 给水排水
- 变配电
- 公共照明
- 夜景照明
- 电梯运行
- 客流统计
- 停车管理
- 视频监控
- 防盗报警
- 门禁管理
- 能耗计量

热度图

热度图

子系统

子系统

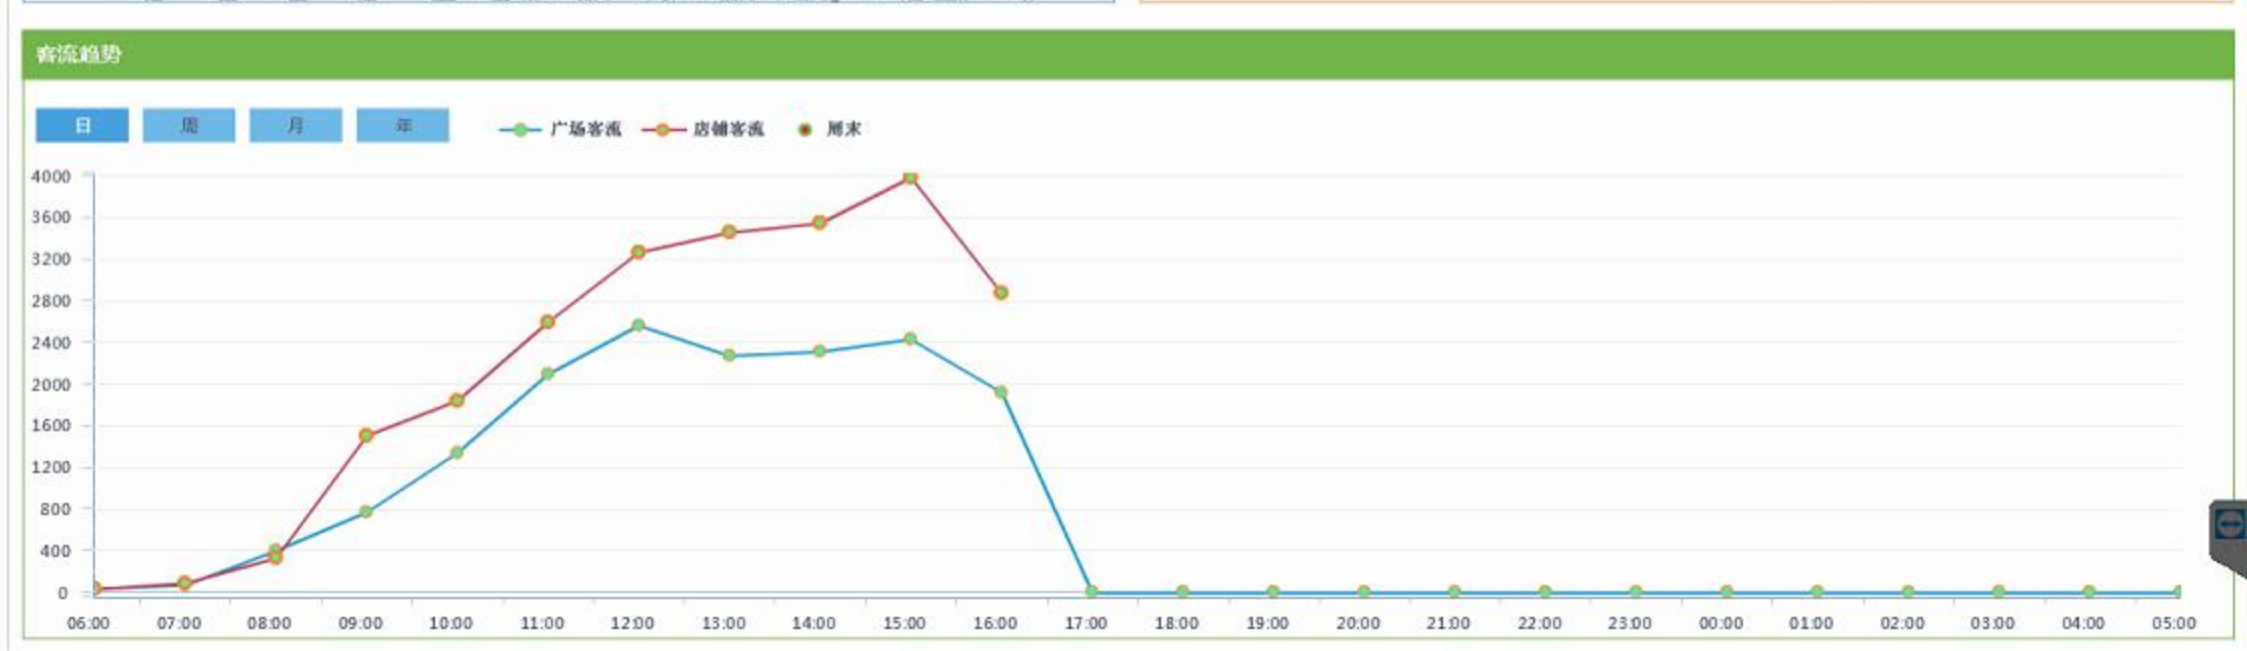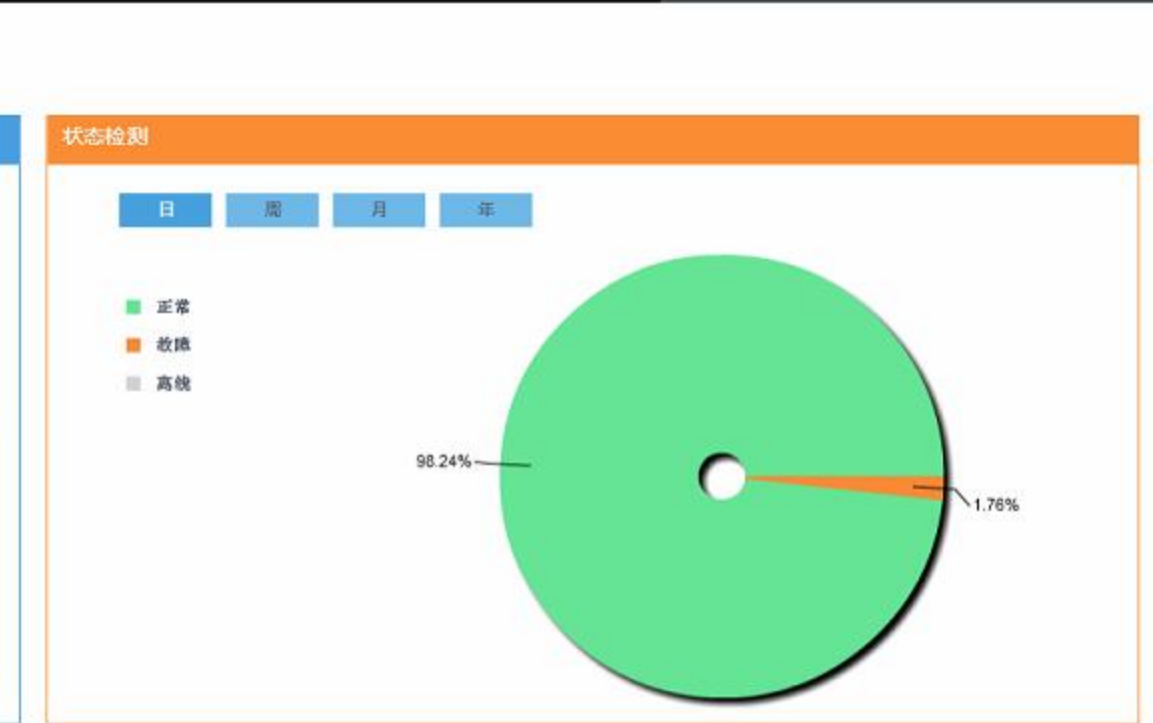

暖通空调

给水排水

变配电

公共照明

夜景照明

电梯运行

客流统计

停车管理

视频监控

防盗报警

门禁管理

能耗计量

暖通空调

主页

- 冷源
- 热源
- 吊装式空调机组
- 组合式空调机组
- 新风机
- 通风

DDC

- F1
- F2
- F3
- F4
- F5
- 夹层
- 顶层
- B1
- B2

DDC系统结构图


风机盘管

环境监测

系统平面图

系统结构图

设备列表

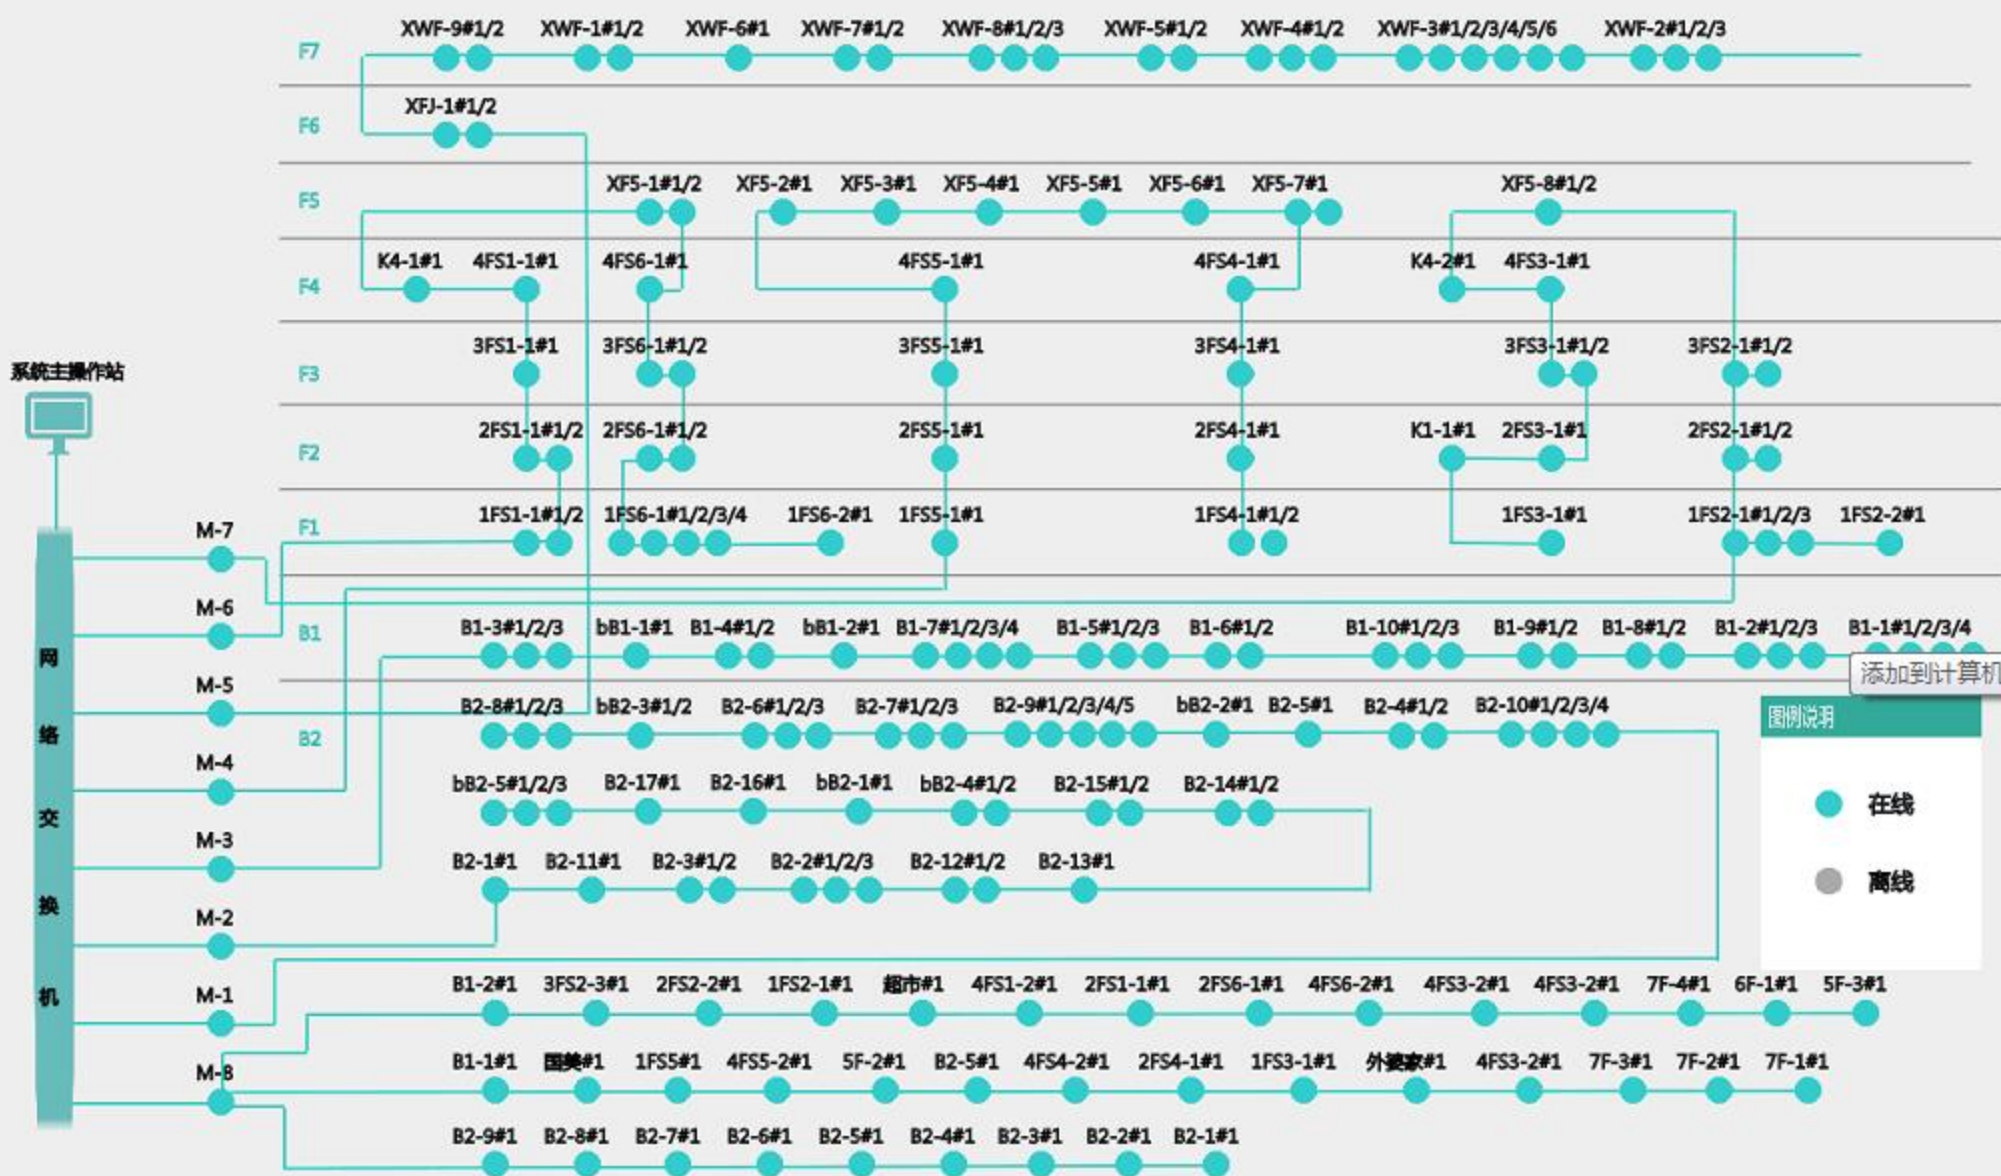

添加到计算机和联系人列表。

图例说明

- 在线
- 离线

暖通空调

给水排水

变配电

公共照明

夜景照明

电梯运行

客流统计

停车管理

视频监控

防盗报警

门禁管理

能耗计量

暖通空调

主页

冷源

热源

吊装式空调机组

F1

F2

F3

F4

组合式空调机组

新风机

通风

DDC

风机盘管

环境监测


手动运行 自动运行

系统平面图 系统结构图 设备列表

设备名称	送风机状态	送风温度	送风机故障	水阀开度(%)	手自动	启停	室内温度设定(°C)				
SD/1-1K1	停止	26.76	正常	100.62	自动	停止	20				
SD/1-1K2	停止	24.86	正常	-0.02	自动	停止	20				
SD/1-1K3	停止	24.84	正常	99.85	自动	停止	20				
SD/1-1K4	停止	26.12	正常	-0.05	自动	停止	20				
SD/1-1K5	停止	27.62	正常	99.75	自动	停止	20				
SD/1-1K6	停止	24.7	正常	99.58	自动	停止	20				
SD/1-1K7	停止	25.56	正常	91.51	自动	停止	20				
SD/1-1K8	停止	26.98	正常	-0.29	自动	停止	20				
SD/1-1K9	停止	23.86	正常	100	自动	停止	20				
SD/2-1K1	停止	28.34	正常	99.92	自动	停止	20				
SD/2-1K2	停止	17.38	正常	95.97	自动	停止	20				
SD/2-1K3	停止	23.66	正常	99.97	自动	停止	20				
SD/2-1K4	停止	24.98	正常	87.44	自动	停止	20				
SD/2-1K5	停止	26.34	正常	100.19	自动	停止	20				
SD/2-1K6	停止	21.88	正常	76.14	自动	停止	20				
SD/2-1K7	停止	24.24	正常	100.65	自动	停止	20				
SD/2-1K8	停止	26.56	正常	99.74	自动	停止	20				
SD/2-1K9	停止	14.42	正常	101	自动	停止	20				
SD/2-1K10	停止	25.58	正常	99.67	自动	停止	20				
SD/2-1K11	停止	26.36	正常	-0.05	自动	停止	20				
SD/2-1K12	停止	22.82	正常	101.97	自动	停止	20				
SD/2-1K13	停止	24.42	正常	22.46	自动	停止	20				
SD/2-1K14	停止	30.96	正常	56.59	自动	停止	20				
SD/2-1K15	停止	28.58	正常	98.79	自动	停止	20				
SD/2-1K16	停止	21.28	正常	39.35	自动	停止	20				
SD/2-1K17	停止	14.58	正常	101.38	自动	停止	20				
第					1	2	3	4	页		

- 暖通空调
- 给水排水
- 变配电
- 公共照明
- 夜景照明
- 电梯运行
- 客流统计
- 停车管理
- 视频监控
- 防盗报警
- 门禁管理
- 能耗计量

- 暖通空调
- 主页
 - 冷源
 - 热源
 - 吊装式空调机组
 - 组合式空调机组
 - B1
 - F3
 - F4
 - 新风机
 - 通风
 - DDC
 - 风机盘管
 - 环境监测

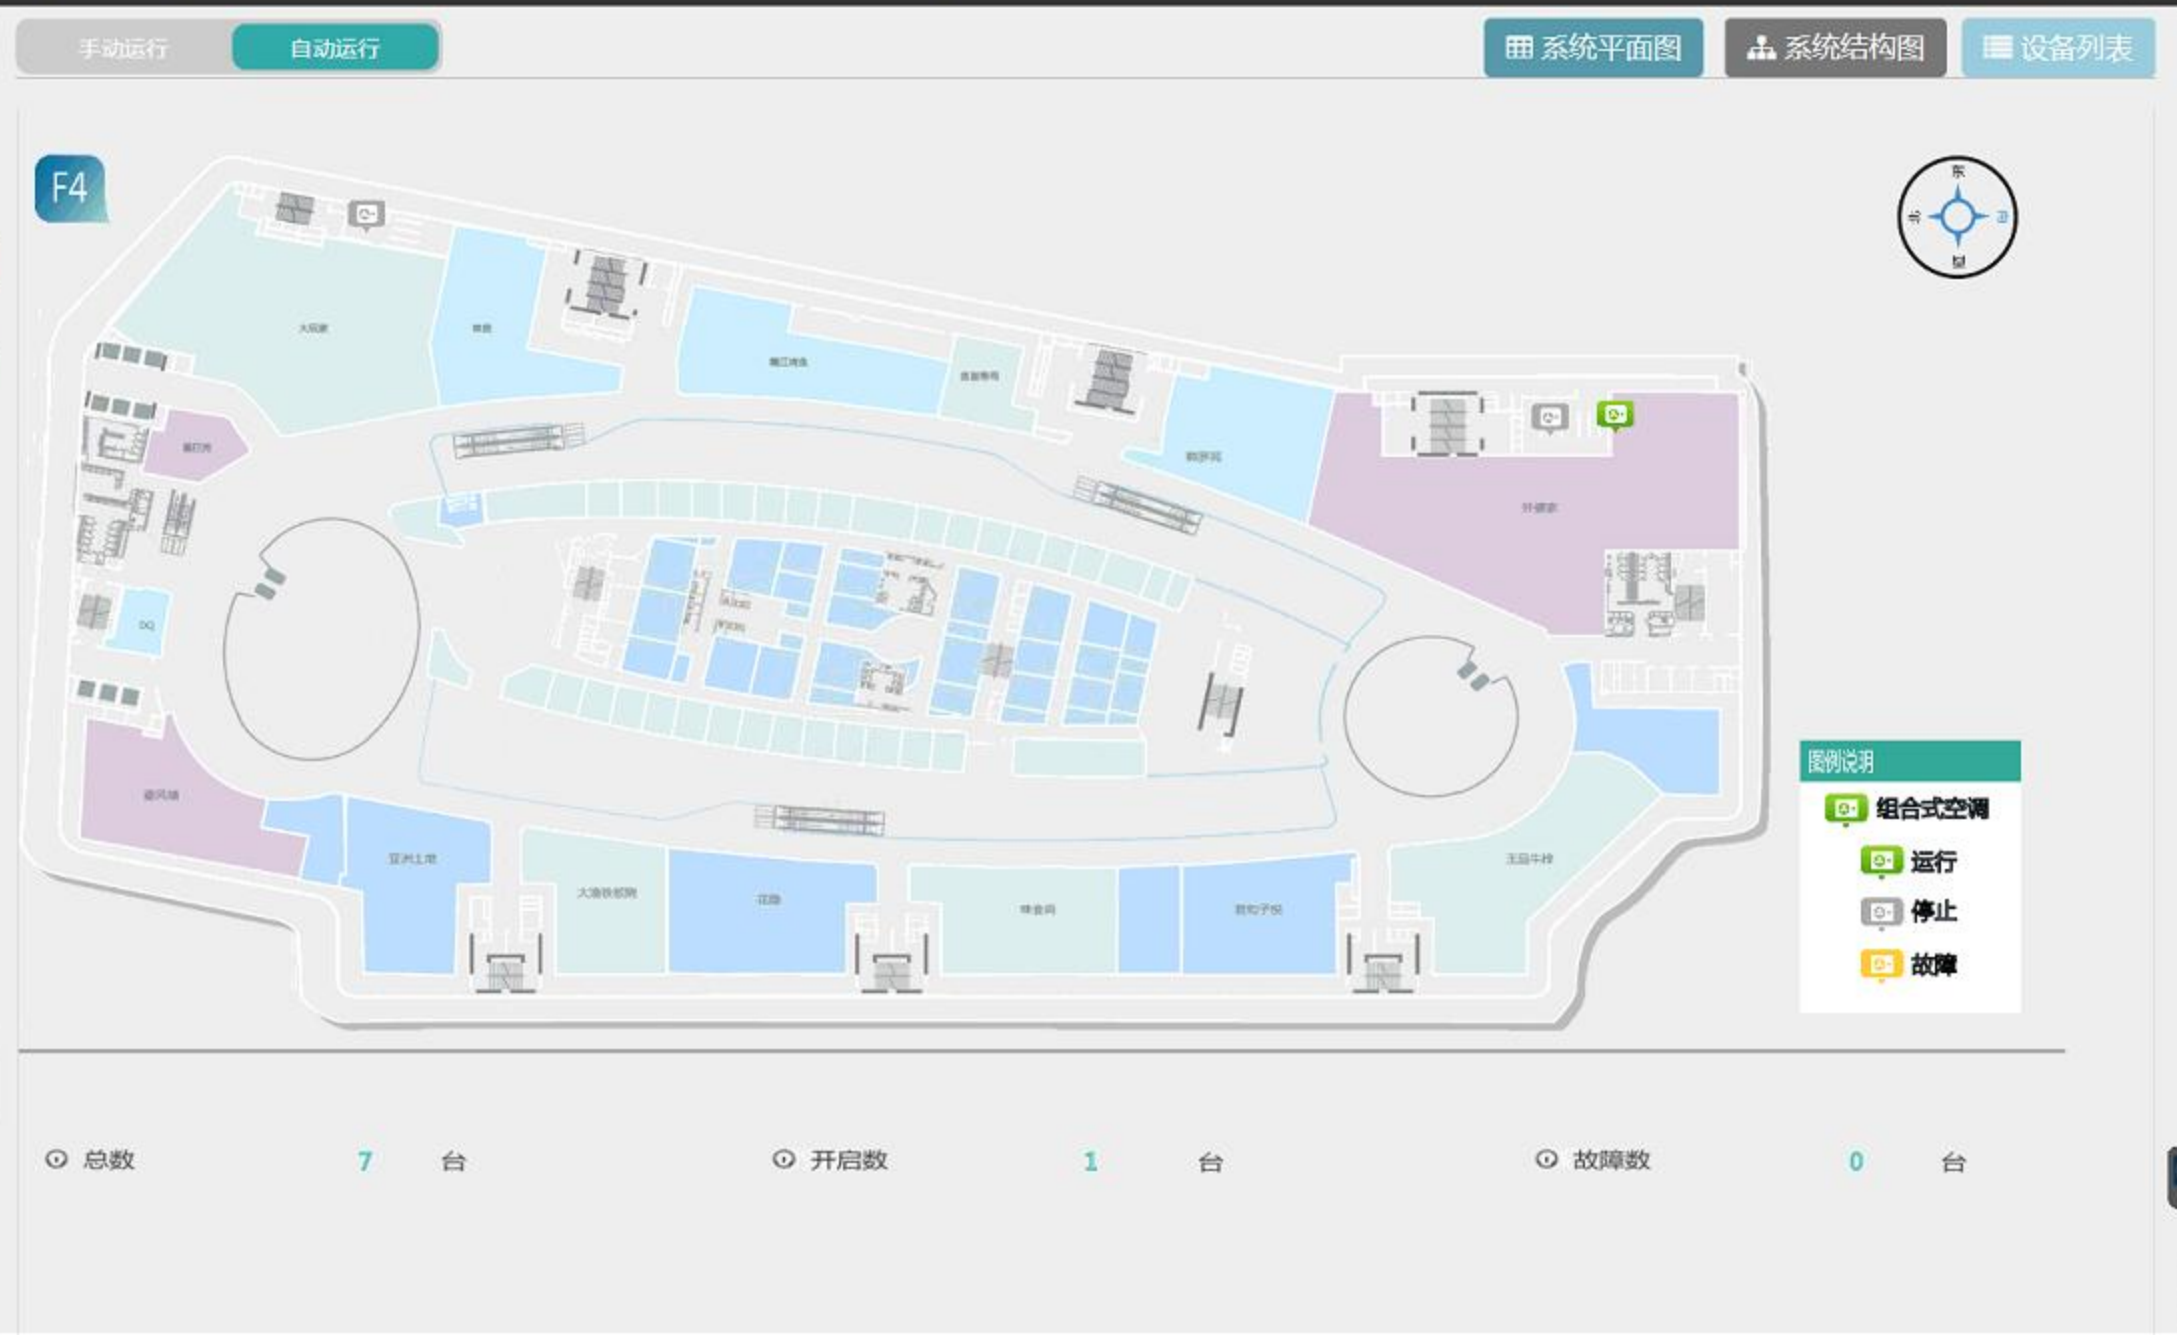

暖通空调

给水排水

变配电

公共照明

夜景照明

电梯运行

客流统计

停车管理

视频监控

防盗报警

门禁管理

能耗计量

暖通空调

主页

冷源

热源

吊装式空调机组

F1

F2

F3

F4

组合式空调机组

新风机

通风

DDC

风机盘管

环境监测


手动运行

自动运行

系统平面图

系统结构图

设备列表

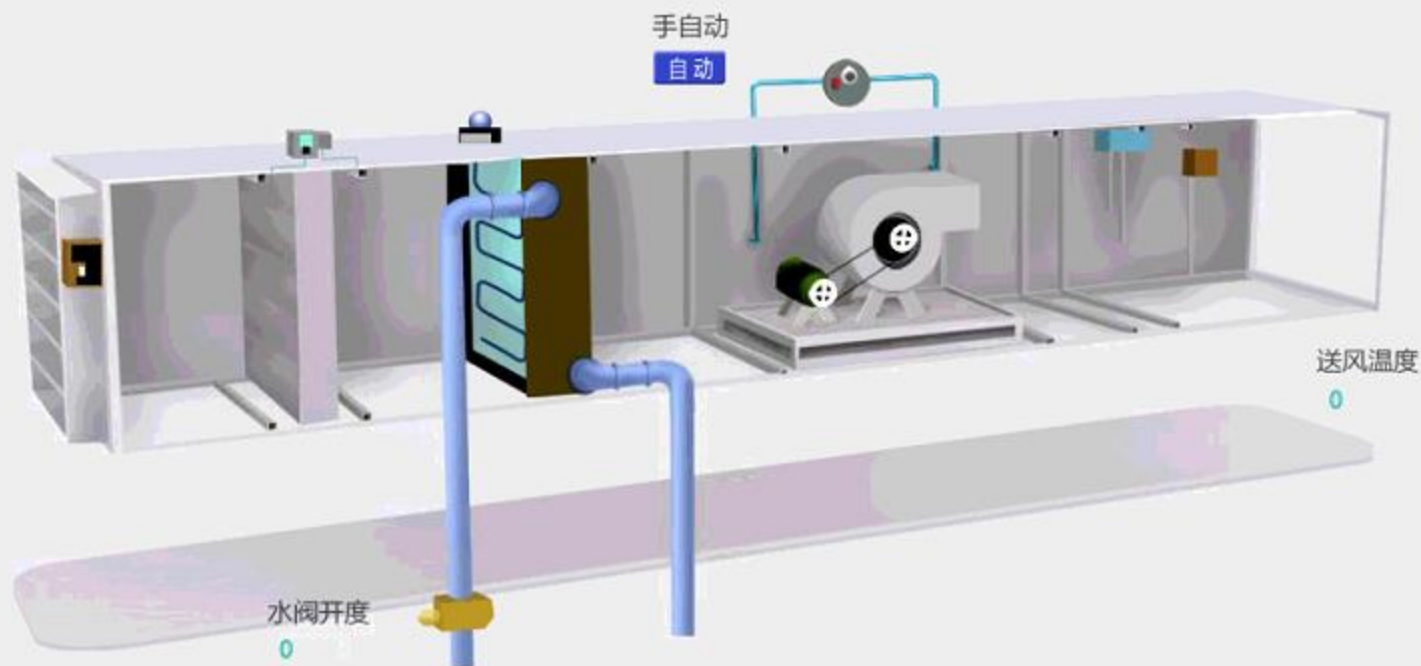

返回

SD-3-1K9

趋势图

设定值

送风机状态

停止

送风机故障

故障

送风机手自动

自动

送风温度

0 °C

水阀开度

0 %

启停

停止

室内温度设定

20 °C

暖通空调

给水排水

变配电

公共照明

夜景照明

电梯运行

客流统计

停车管理

视频监控

防盗报警

门禁管理

能耗计量

暖通空调

- 主页
- 冷源
- 热源
- 吊装式空调机组
- 组合式空调机组
 - B1
 - F3
 - F4
- 新风机
- 通风
- DDC
- 风机盘管
- 环境监测

手动运行 自动运行

系统平面图 系统结构图 设备列表

室内焓值 52.76 KJ/kg
室外焓值 38.91 KJ/kg

新风阀开度 29.93 %

回风湿度 60.87 %
回风CO₂浓度 772.63 ppm

回风阀开度 70.4 %

过滤网 报警

防冻报警 正常

手自动 手动

送风温度 17.97 °C

水阀开度 80.97 %

回水温度 26.14 °C

风机频率 49.15 Hz

返回

KT-CY-4-2

📈 趋势图

设定值

📍 送风温度 17.97 °C

🕒 送风机状态 运行

🔍 过滤网压差报警 报警

📍 新风阀开度 29.93 %

🕒 送风机故障状态 正常

📍 回风温度 22.54 °C

🕒 送风机频率 49.15 Hz

🔍 水阀开度 80.97 %

📍 回风阀开度 70.4 %

🕒 远程/本地控制状态 手动

📍 回风湿度 60.87 %

🕒 回水温度 26.14 °C


🔍 回风CO₂浓度 772.63 ppm

启停 停止

送风温度设定 22 °C

回风温度设定 22 °C

二氧化碳浓度 800 ppm

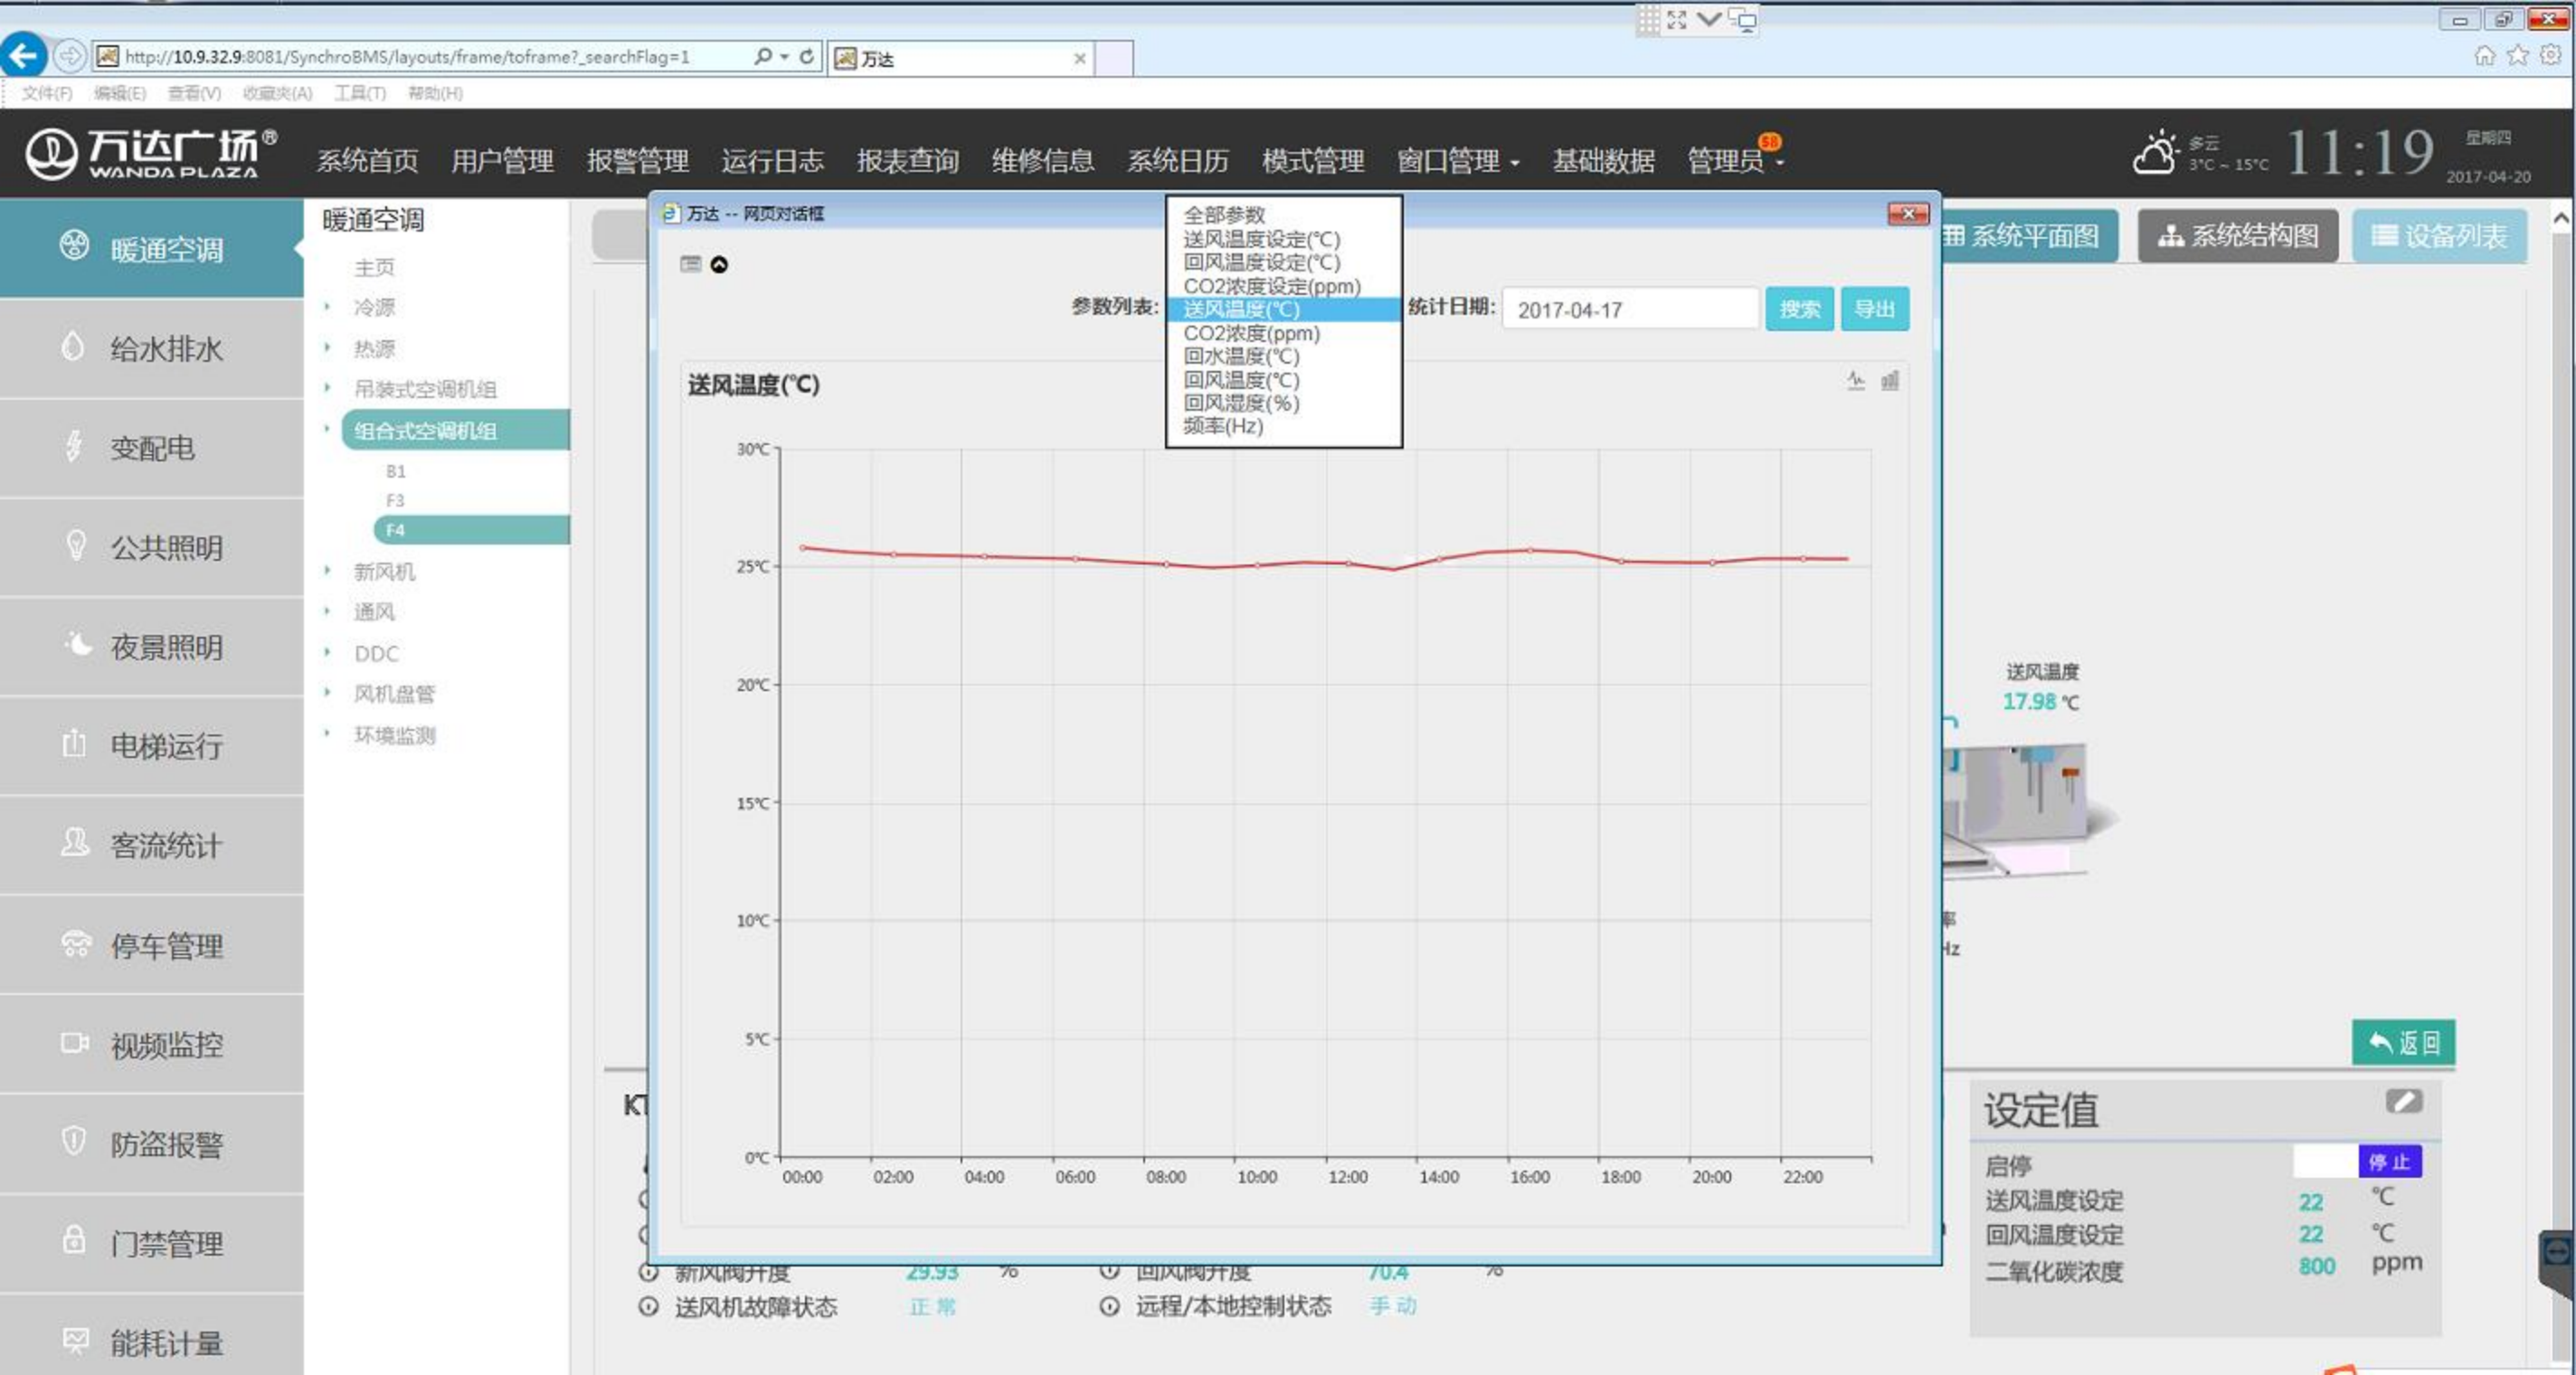



暖通空调

暖通空调

[主页](#)

• 冷源

· 热源

- 吊装式空调机组

· 组合式空调机组

新风机

81

F2

F5

FS(夹层)

屋顶

· 通风

- DDC

· 风机盘管

· 环境监测

给水排水

 变配电

 公共照明


● 夜景照明


山 电梯运行

客流统计

 停车管理

视频监控

 防盗报警

 门禁管理

 能耗计量

手动运行

系统平面图

系统结构图

设备列表



图例说明

 新风机组 运行 停止

 故障

① 总数 39 台


① 开启数 0 台

④ 故障数 0 台

- 暖通空调
- 给水排水
- 变配电
- 公共照明
- 夜景照明
- 电梯运行
- 客流统计
- 停车管理
- 视频监控
- 防盗报警
- 门禁管理
- 能耗计量

- 给排水
- 排水系统
 - 给水系统
 - 冷却塔补水系统
 - KTV水箱
 - 大商生活水箱
 - 百货生活水箱
 - 超市生活水箱
 - 消防水系统

- 系统平面图
- 系统结构图
- 设备列表

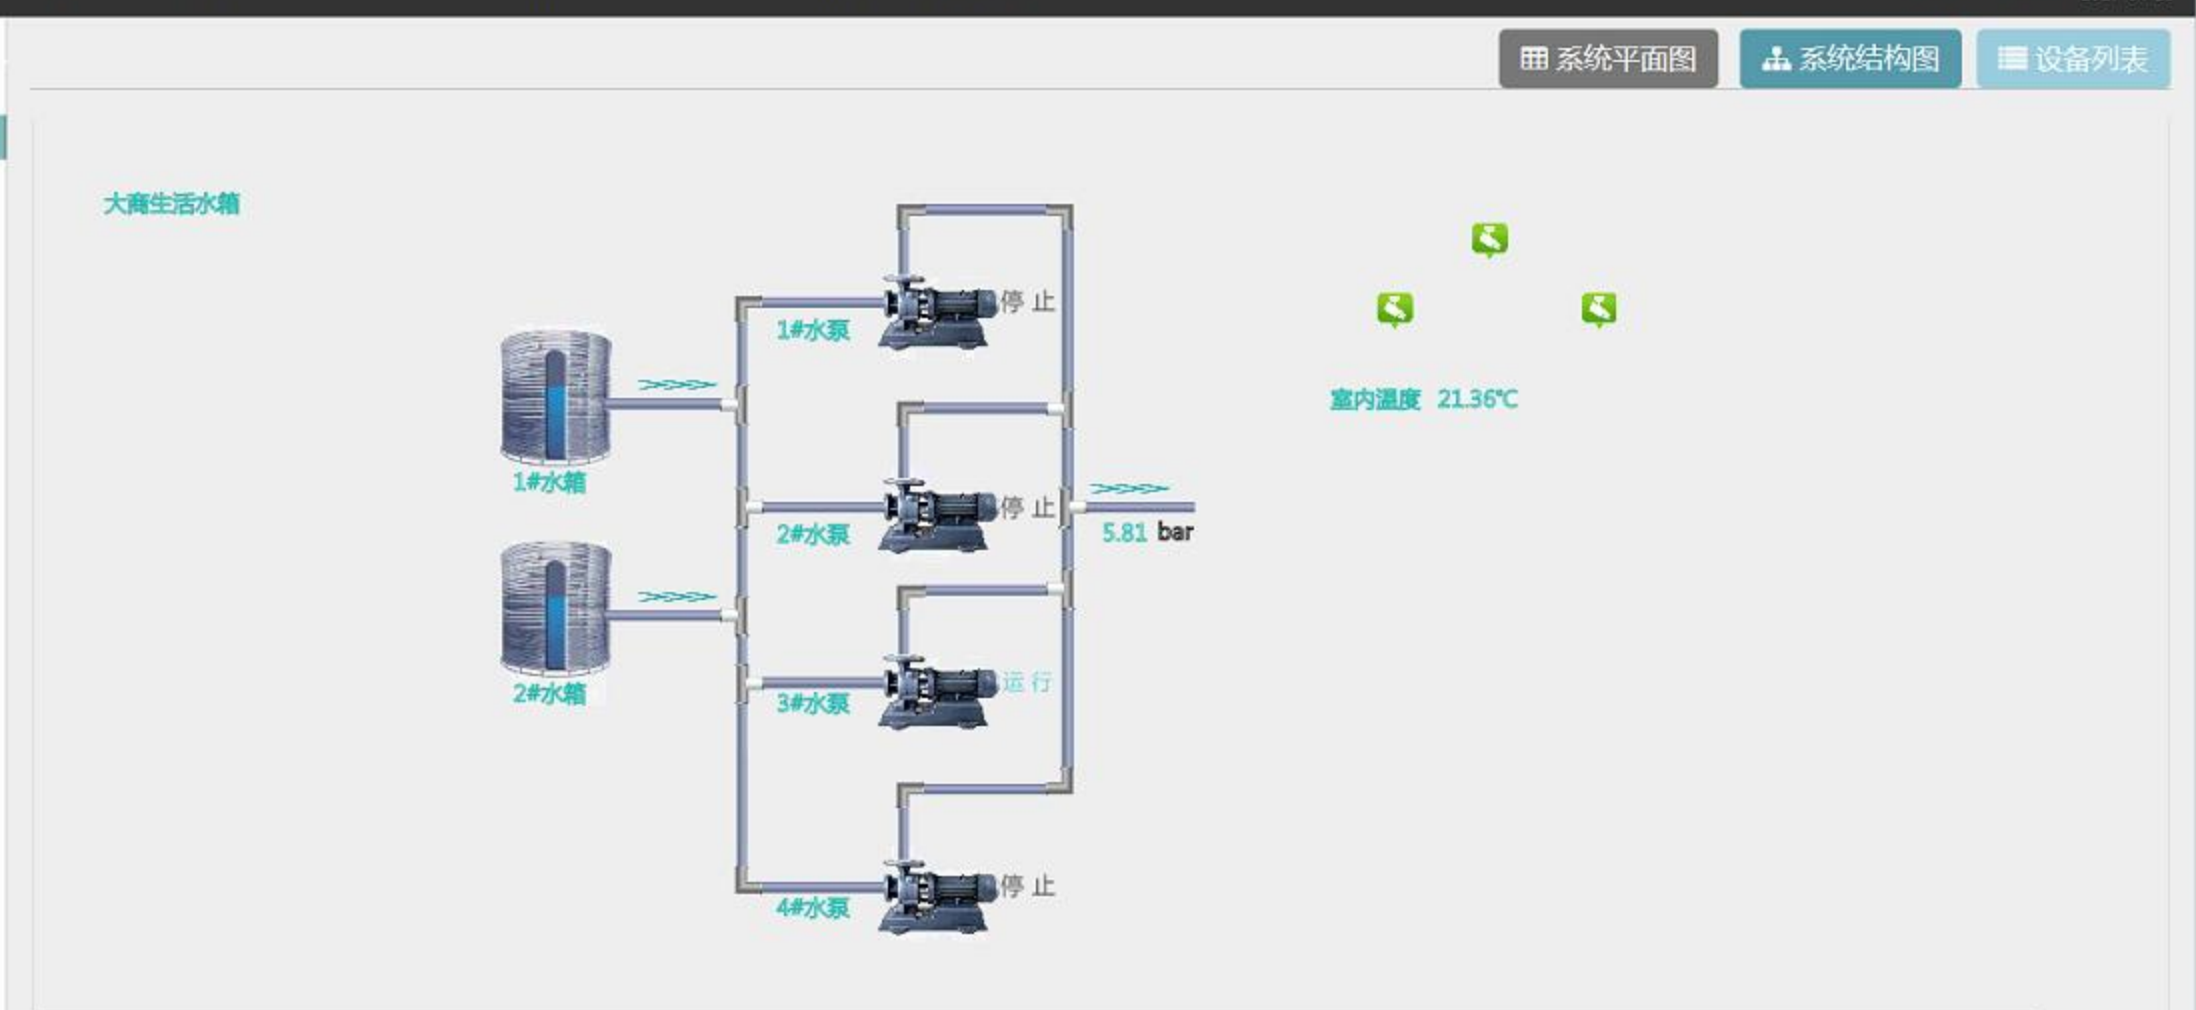

给水系统参数			
高液位报警水箱1	正常	低液位报警水箱1	正常
高液位报警水箱2	报警	低液位报警水箱2	正常
启停水泵1	停止	启停水泵2	停止
故障状态水泵1	正常	故障状态水泵2	正常
手自动水泵1	自动	手自动水泵2	自动
		供水压力	5.81 bar
		启停水泵3	运行
		故障状态水泵3	正常
		手自动水泵3	自动
		启停水泵4	停止
		故障状态水泵4	正常
		手自动水泵4	自动

暖通空调

给水排水

变配电

公共照明

夜景照明

电梯运行

客流统计

停车管理

视频监控

防盗报警

门禁管理

能耗计量

给排水

排水系统

给水系统

消防水系统


消防水池

消防补水箱

系统平面图

系统结构图

设备列表

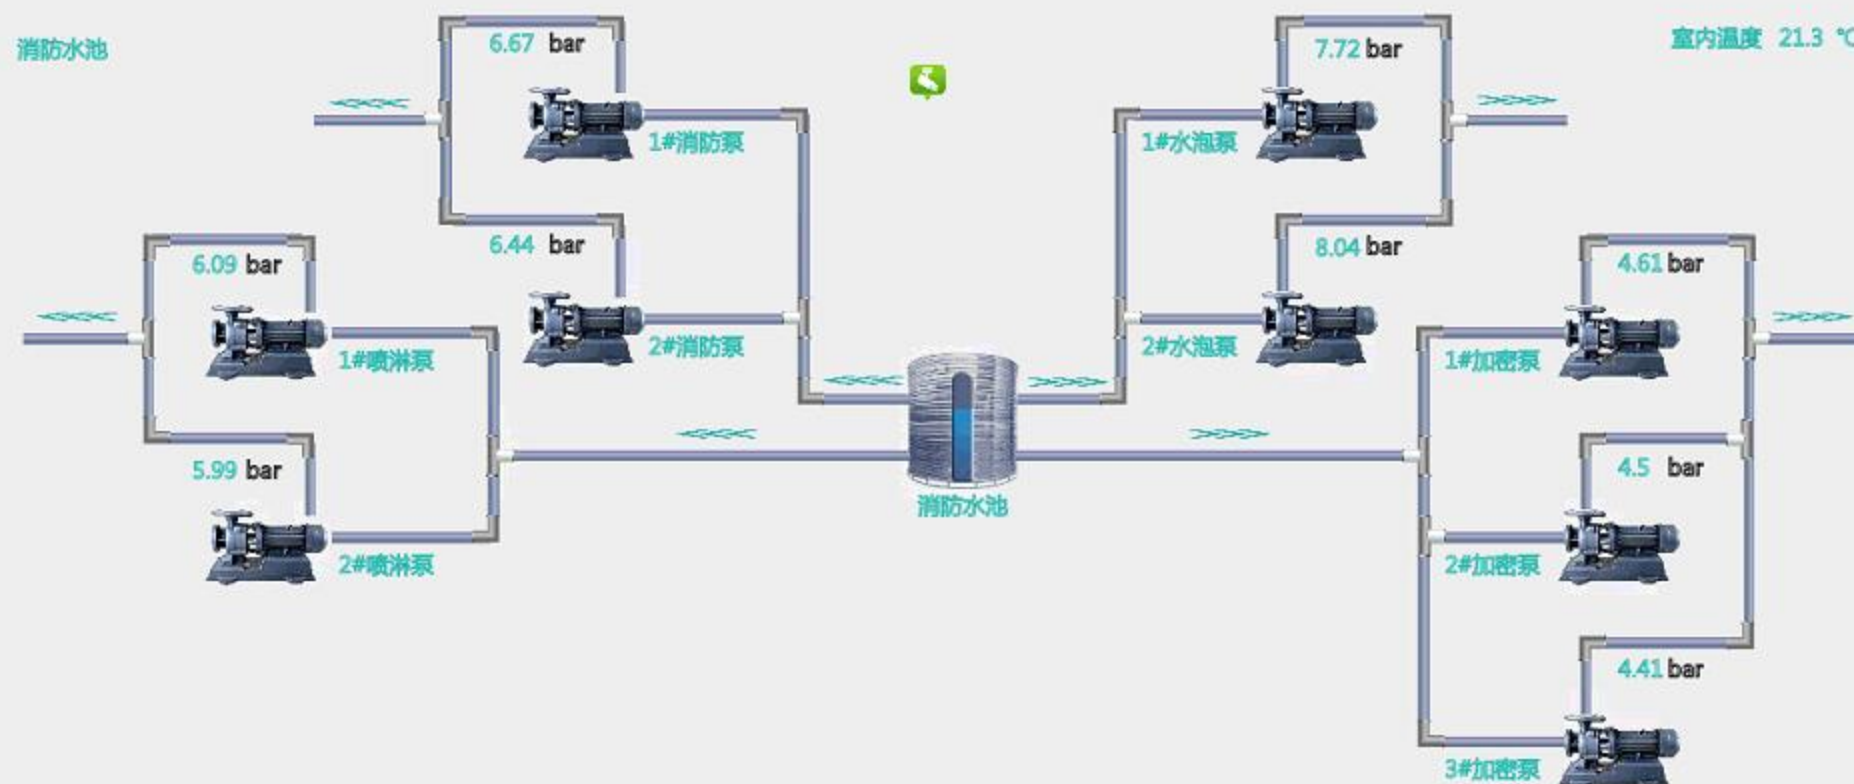

消防水系统参数

高液位报警	正常	低液位报警	正常	加密泵压力1	4.61 bar	水泡泵压力1	7.72 bar
喷淋泵压力1	6.09 bar	消防泵压力1	6.67 bar	加密泵压力2	4.5 bar	水泡泵压力2	8.04 bar
喷淋泵压力2	5.99 bar	消防泵压力2	6.44 bar	加密泵压力3	4.41 bar		

万达广场

WANDA PLAZA

系统首页

用户管理

报警管理

运行日志

报表查询

维修信息

系统日历

模式管理

窗口管理

基础数据

管理员

严重报警 2

较重报警 1

一般报警 57

报警定义

实时报警

历史报警

历史报警统计

运行报警列表

已处理 0

未处理 41

报警级别: 请选择报警级别

子系统: 请选择子系统

设备: 请选择设备

导出

报警时间	报警级别	报警描述	子系统	设备	设备点位	报警处理
2017-04-20 11:08:20	较重报警	大商生活供水压力低	给排水	大商生活水箱	给排水.大商生活水箱.大商生活水箱水管压力	处理
2017-04-20 10:44:30	一般报警	开门超时	门禁	报警	门禁.报警.B1F-11号消防通道门报警报警	处理
2017-04-20 10:39:58	一般报警	开门超时	门禁	报警	门禁.报警.B2大商制冷站报警	处理
2017-04-20 10:34:15	一般报警	开门超时	门禁	报警	门禁.报警.B1消防监控室报警	处理
2017-04-20 09:36:22	一般报警	开门超时	门禁	报警	门禁.报警.B1F-6A号消防通道门报警报警	处理
2017-04-20 09:06:06	一般报警	开门超时	门禁	报警	门禁.报警.B2大商生活水泵房报警	处理
2017-04-20 09:05:51	一般报警	开门超时	门禁	报警	门禁.报警.7F11号通道1号门报警	处理
2017-04-20 09:05:45	一般报警	门异常开	门禁	报警	门禁.报警.B1百货2号配电室报警	处理
2017-04-20 09:05:40	一般报警	开门超时	门禁	报警	门禁.报警.B1F-2B号消防通道门报警报警	处理

设备报警列表

已处理 0

未处理 19

报警级别: 请选择报警级别

子系统: 请选择子系统

设备: 请选择设备

导出

报警时间	报警级别	报警描述	子系统	设备	设备点位	位置	报警处理
2017-04-20 11:10:32	一般报警	视频离线	视频监控	屋顶	视频监控.屋顶.屋顶4号楼梯球机	电子地图	处理
2017-04-19 13:33:30	一般报警	门控制器故障	门禁	报警	门禁.报警.B2F-11号消防通道门报警报警	电子地图	处理
2017-04-18 05:42:14	一般报警	门控制器故障	门禁	报警	门禁.报警.B2F-12号消防通道门报警报警	电子地图	处理
2017-04-14 22:13:52	一般报警	t	大商业变配电	遥测	大商业变配电.遥测.大商1#配电室1#出线U1ab	电子地图	处理
2017-04-14 22:13:49	一般报警	车位探头离线	停车场	B2	停车场.B2.2720	电子地图	处理
2017-04-14 22:13:49	一般报警	车位探头离线	停车场	B1	停车场.B1.607	电子地图	处理
2017-04-14 22:13:49	一般报警	车位探头离线	停车场	B1	停车场.B1.104	电子地图	处理

暖通空调

给水排水

变配电

公共照明

夜景照明

电梯运行

客流统计

停车管理

视频监控

防盗报警

门禁管理

文件(F)

编辑(E)

查看(V)

收藏夹(A)

工具(T)

帮助(H)

http://10.9.32.9:8081/SynchroBMS/layouts/frame/toframe?_searchFlag=1

万达

多云

3°C - 15°C

11:10

星期四


2017-04-20

- 暖通空调
- 给水排水
- 变配电
- 公共照明
- 夜景照明
- 电梯运行
- 客流统计
- 停车管理
- 视频监控
- 防盗报警
- 门禁管理
- 能耗计量

报警定义 实时报警 历史报警 历史报警统计

历史报警统计

时间间隔: 日 时间: 请选择开始时间 至 请选择结束时间 子系统: 全部子系统 搜索

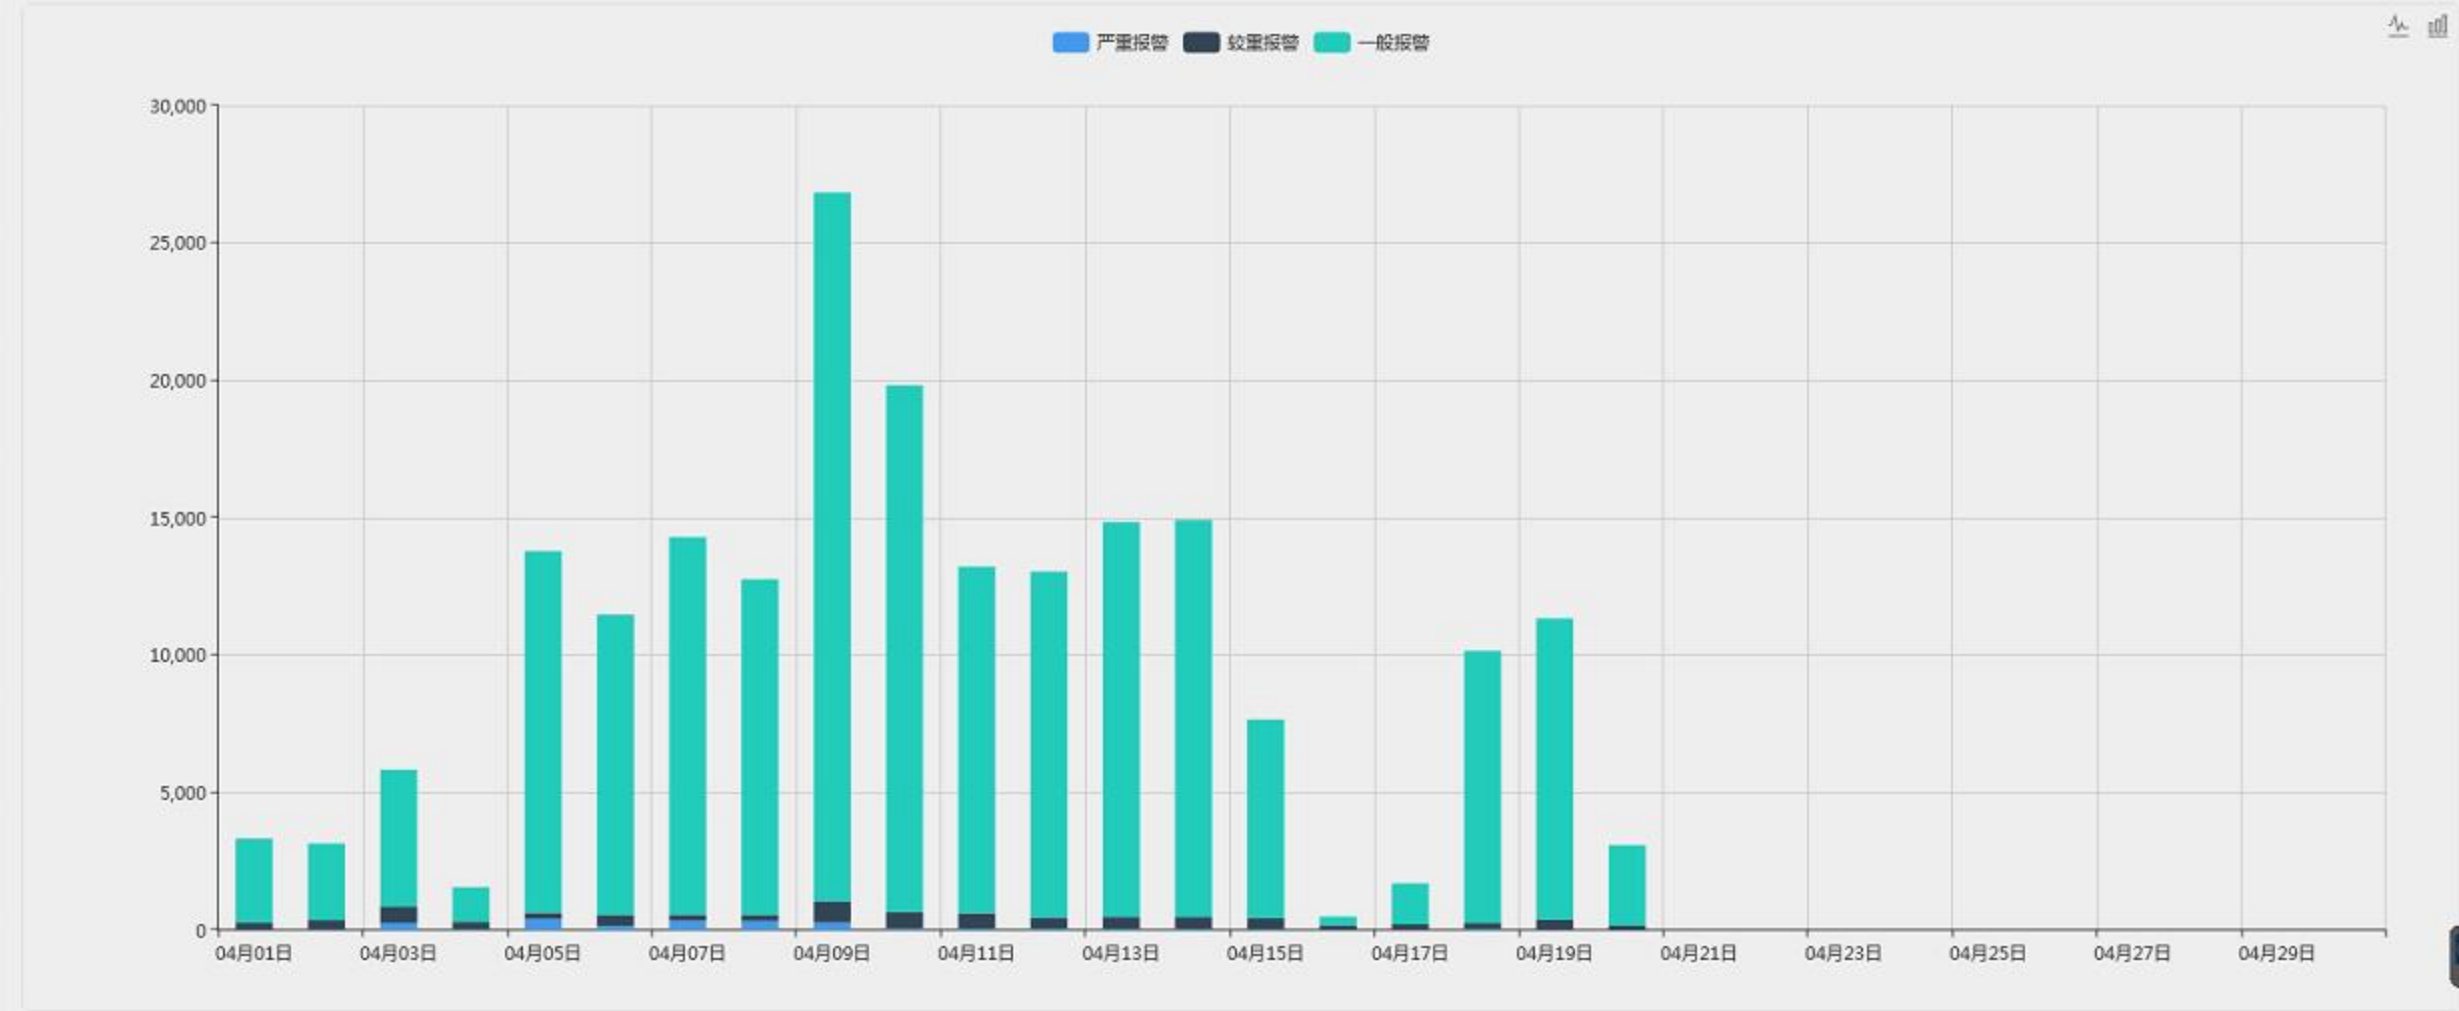

万达广场

WANDA PLAZA

系统首页

用户管理

报警管理

运行日志

报表查询

维修信息

系统日历

模式管理

窗口管理

基础数据

管理员

暖通空调

给水排水

变配电

公共照明

夜景照明

电梯运行

客流统计

停车管理

视频监控

防盗报警

门禁管理

报警定义

实时报警

历史报警

历史报警统计

子系统: 请选择子系统

设备: 请选择设备

请选择

报警名称/报警点

搜索

+增加

+页面配置

+联动配置

+导入

	序号	报警名称	报警点	报警级别	优先级	子系统	设备	报警规则	报警分类	所属页面	操作
<input type="checkbox"/>	1	视频离线	预留4	一般报警	40	视频监控	配电房	故障报警 (==false)	设备报警		
<input type="checkbox"/>	2	视频离线	B1F锅炉房	一般报警	40	视频监控	配电房	故障报警 (==false)	设备报警		
<input type="checkbox"/>	3	视频离线	1F总服务台	一般报警	40	视频监控	配电房	故障报警 (==false)	设备报警		
<input type="checkbox"/>	4	视频离线	5F金库	一般报警	40	视频监控	配电房	故障报警 (==false)	设备报警		
<input type="checkbox"/>	5	视频离线	B2F南侧后勤区域西入口	一般报警	40	视频监控	配电房	故障报警 (==false)	设备报警		
<input type="checkbox"/>	6	视频离线	B2F南侧后勤区域通道中	一般报警	40	视频监控	配电房	故障报警 (==false)	设备报警		
<input type="checkbox"/>	7	视频离线	B2F员工餐厅外通道	一般报警	40	视频监控	配电房	故障报警 (==false)	设备报警		
<input type="checkbox"/>	8	视频离线	B2F南侧后勤区域通道中1	一般报警	40	视频监控	配电房	故障报警 (==false)	设备报警		
<input type="checkbox"/>	9	视频离线	4F10号消防通道楼梯间	一般报警	40	视频监控	配电房	故障报警 (==false)	设备报警		
<input type="checkbox"/>	10	视频离线	4F8号消防通道楼梯间	一般报警	40	视频监控	配电房	故障报警 (==false)	设备报警		
<input type="checkbox"/>	11	视频离线	B2F步道梯前室	一般报警	40	视频监控	配电房	故障报警 (==false)	设备报警		
<input type="checkbox"/>	12	视频离线	B1F步道梯前室	一般报警	40	视频监控	配电房	故障报警 (==false)	设备报警		
<input type="checkbox"/>	13	视频离线	B1F监控中心门前走道	一般报警	40	视频监控	配电房	故障报警 (==false)	设备报警		
<input type="checkbox"/>	14	视频离线	B1F国美电器配电房	一般报警	40	视频监控	配电房	故障报警 (==false)	设备报警		
<input type="checkbox"/>	15	视频离线	B1F超市配电房	一般报警	40	视频监控	配电房	故障报警 (==false)	设备报警		

http://10.9.32.9:8081/SynchroBMS/sys/alarmanage/alarmdefine/list?_searchFlag=1

万达广场WANDA PLAZA

系统首页 用户管理 报警管理 运行日志 报表查询 维修信息 系统日历 模式管理 窗口管理 基础数据 管理员

暖通空调

给水排水

变配电

公共照明

夜景照明

电梯运行

客流统计

停车管理

视频监控

防盗报警

门禁管理

能耗计量

报警定义 实时报警 历史报警 历史报警统计

报警概况 (累计)

严重报警2080

较重报警7171

一般报警193924

维修概况

已维修49% | 100632条

未维修50% | 102538条

报警列表

子系统: 请选择 设备: 请选择 报警类型: 请选择 报警级别: 请选择 时间: 请选择起始时间 至: 请选择结束时间 维修情况: 请选择 搜索 导出

报警时间	报警级别	报警描述	子系统	设备	设备点位	报警点	处理状态	处理时间	处理人	详细信息
2017-04-20 11:11:01	一般报警	视频离线	视频监控	屋顶	视频监控.屋顶.屋顶4号楼梯球机	电子地图	未处理			
2017-04-20 11:10:48	较重报警	大商生活供水压力低	给排水	大商生活...	给排水.大商生活水箱.大商生活水箱...	电子地图	未处理			
2017-04-20 11:10:32	一般报警	视频离线	视频监控	屋顶	视频监控.屋顶.屋顶4号楼梯球机	电子地图	人工处理			
2017-04-20 11:10:28	一般报警	视频离线	视频监控	屋顶	视频监控.屋顶.屋顶4号楼梯球机	电子地图	未处理			
2017-04-20 11:10:14	一般报警	视频离线	视频监控	屋顶	视频监控.屋顶.屋顶4号楼梯球机	电子地图	人工处理			
2017-04-20 11:10:05	一般报警	视频离线	视频监控	屋顶	视频监控.屋顶.屋顶4号楼梯球机	电子地图	未处理			
2017-04-20 11:09:55	一般报警	视频离线	视频监控	屋顶	视频监控.屋顶.屋顶4号楼梯球机	电子地图	人工处理			

共有 203170 条记录, 每页 15 条

首页 上页 下页 末页 跳到 1 of 13545 页

- 暖通空调
- 给水排水
- 变配电
- 公共照明
- 夜景照明
- 电梯运行
- 客流统计
- 停车管理
- 视频监控
- 防盗报警
- 门禁管理
- 能耗计量

报警定义 实时报警 历史报警 历史报警统计

历史报警统计

时间间隔: 日 时间: 请选择开始时间 至 请选择结束时间 子系统: 全部子系统 搜索

