




Código 721

Alterar

Fluograma del tratamiento

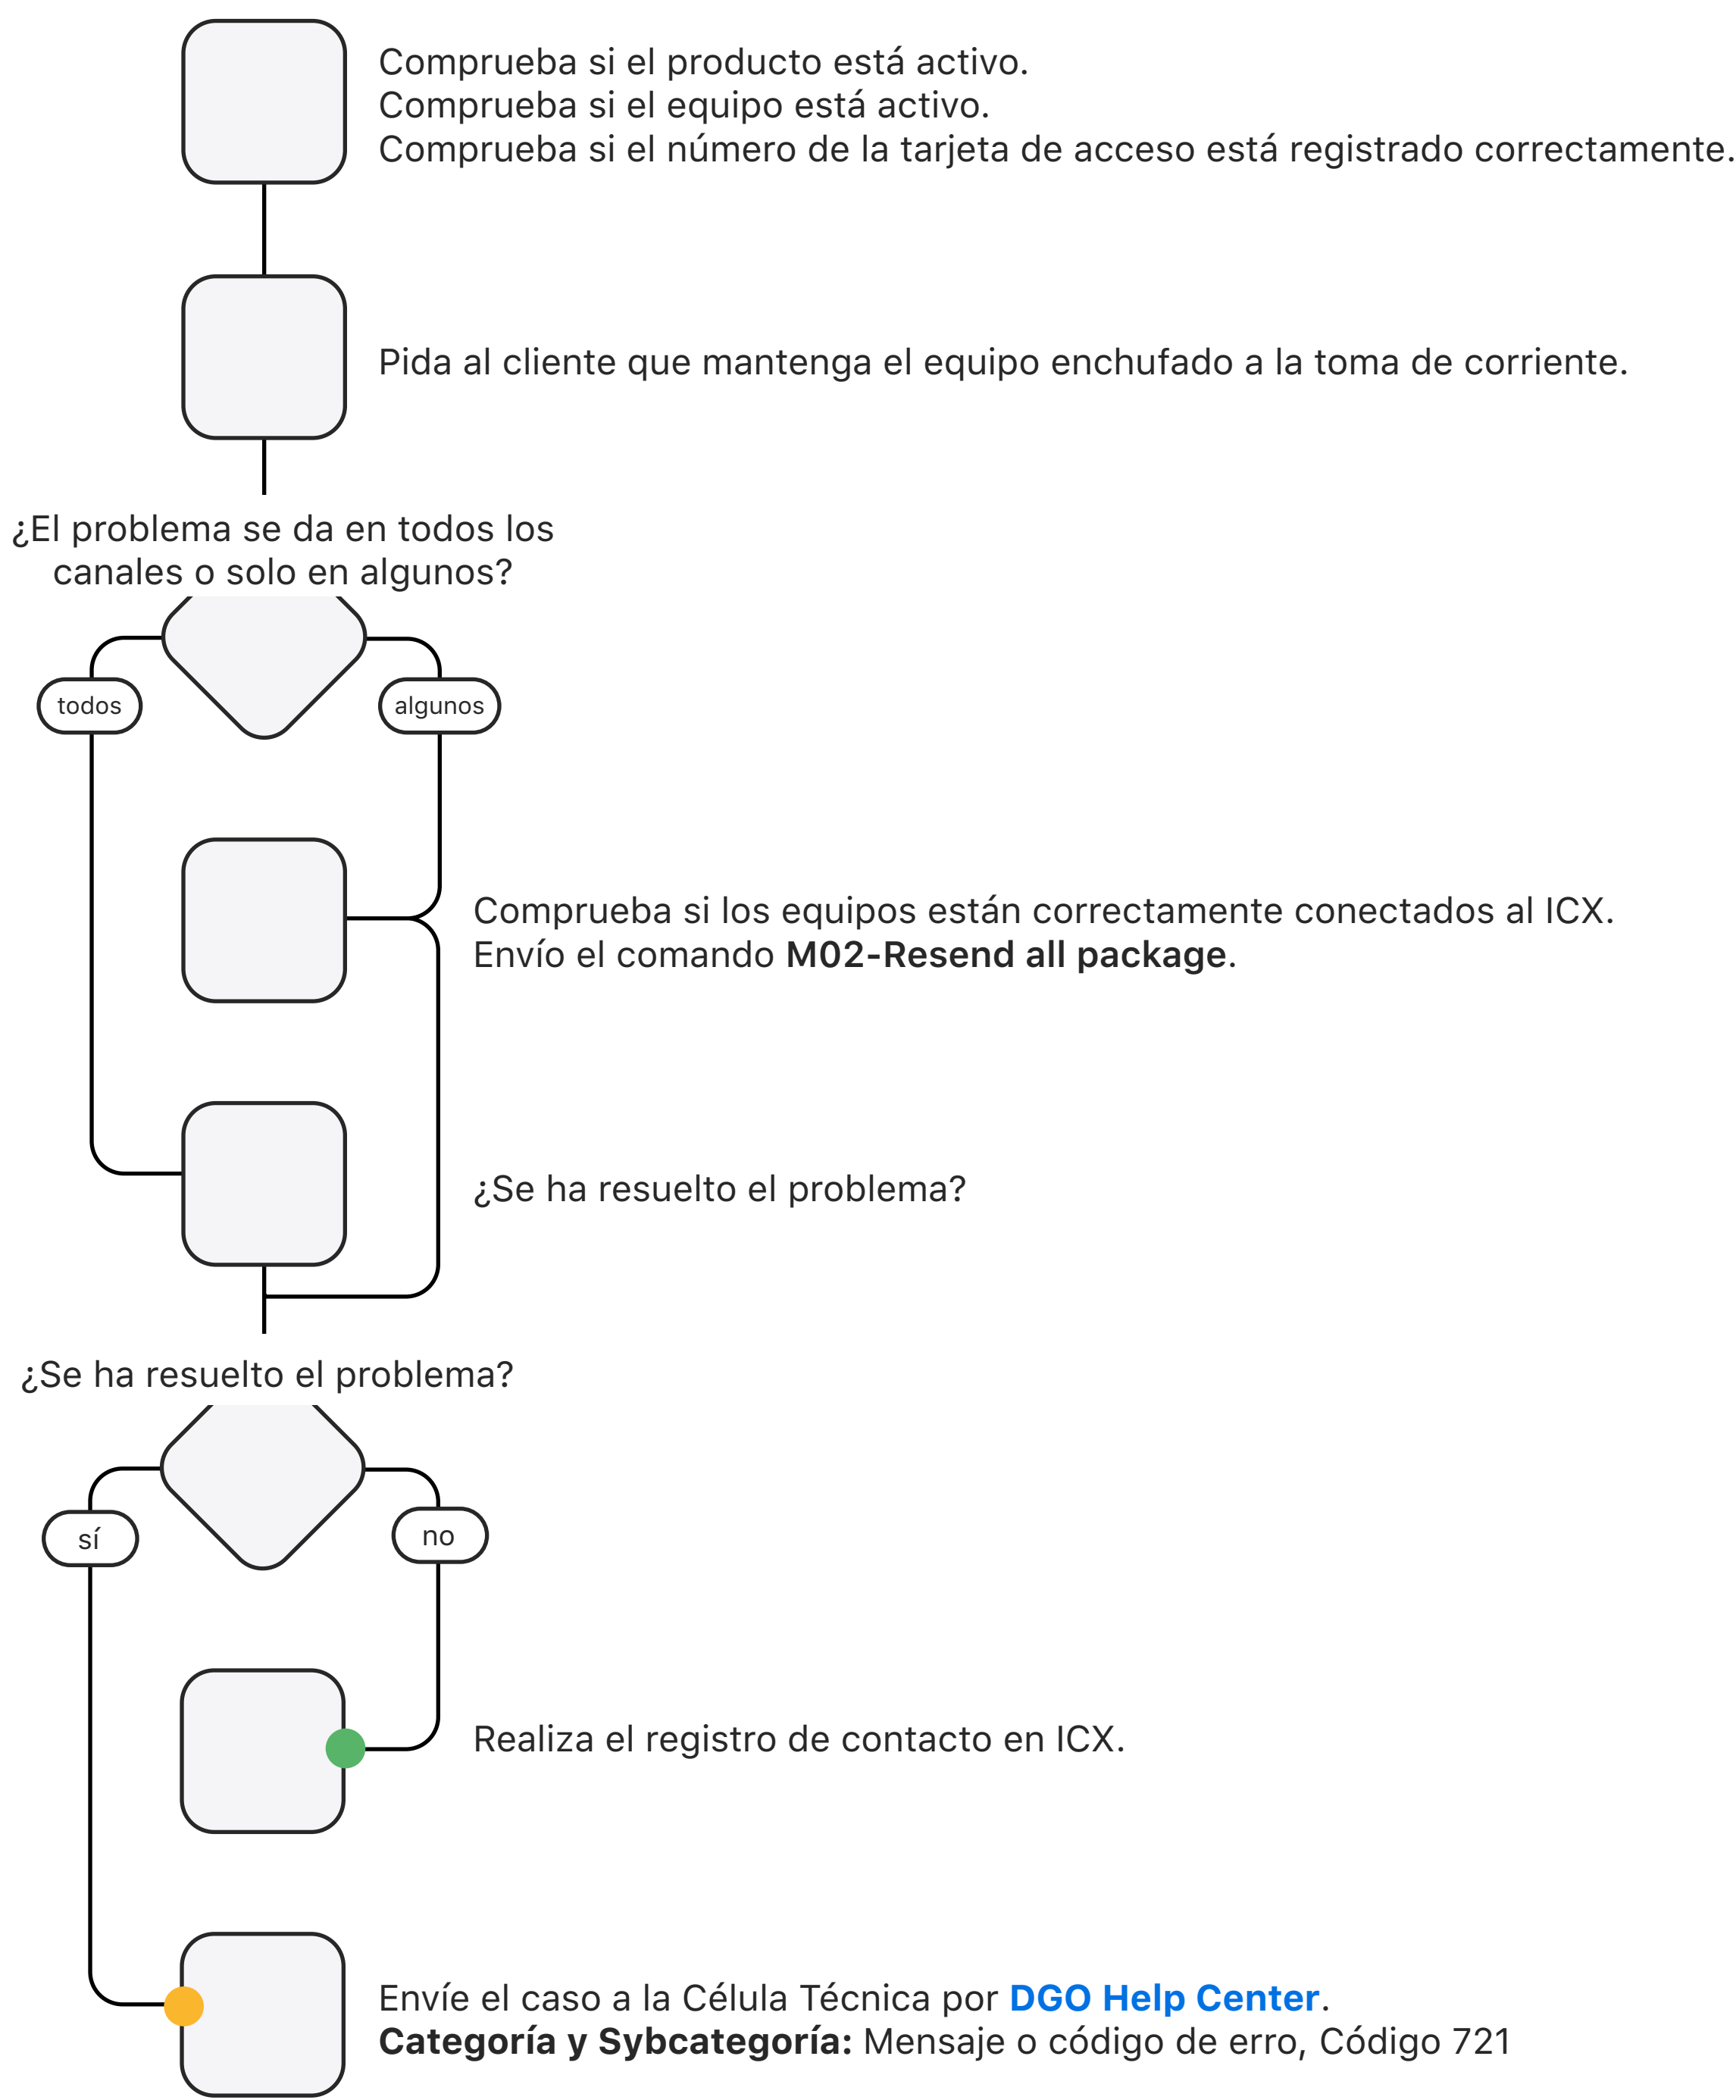

DIRECTV _ Código de error _ Código 721

En caso de que sea necesario realizar ajustes, revisiones en los procedimientos descritos en esta guía, formalizar la solicitud mediante la apertura de un ticket en el [HELP CENTER](#). Para eso, seleccione la **Categoría y Subcategoría DTH**, clasificando el ticket en las opciones **Mejoras en el proceso** y **Revisión del proceso**, según la naturaleza de la solicitud.