
Volver

Sin señal en todos o en algunos dispositivos

Alterar

Flujograma del tratamiento

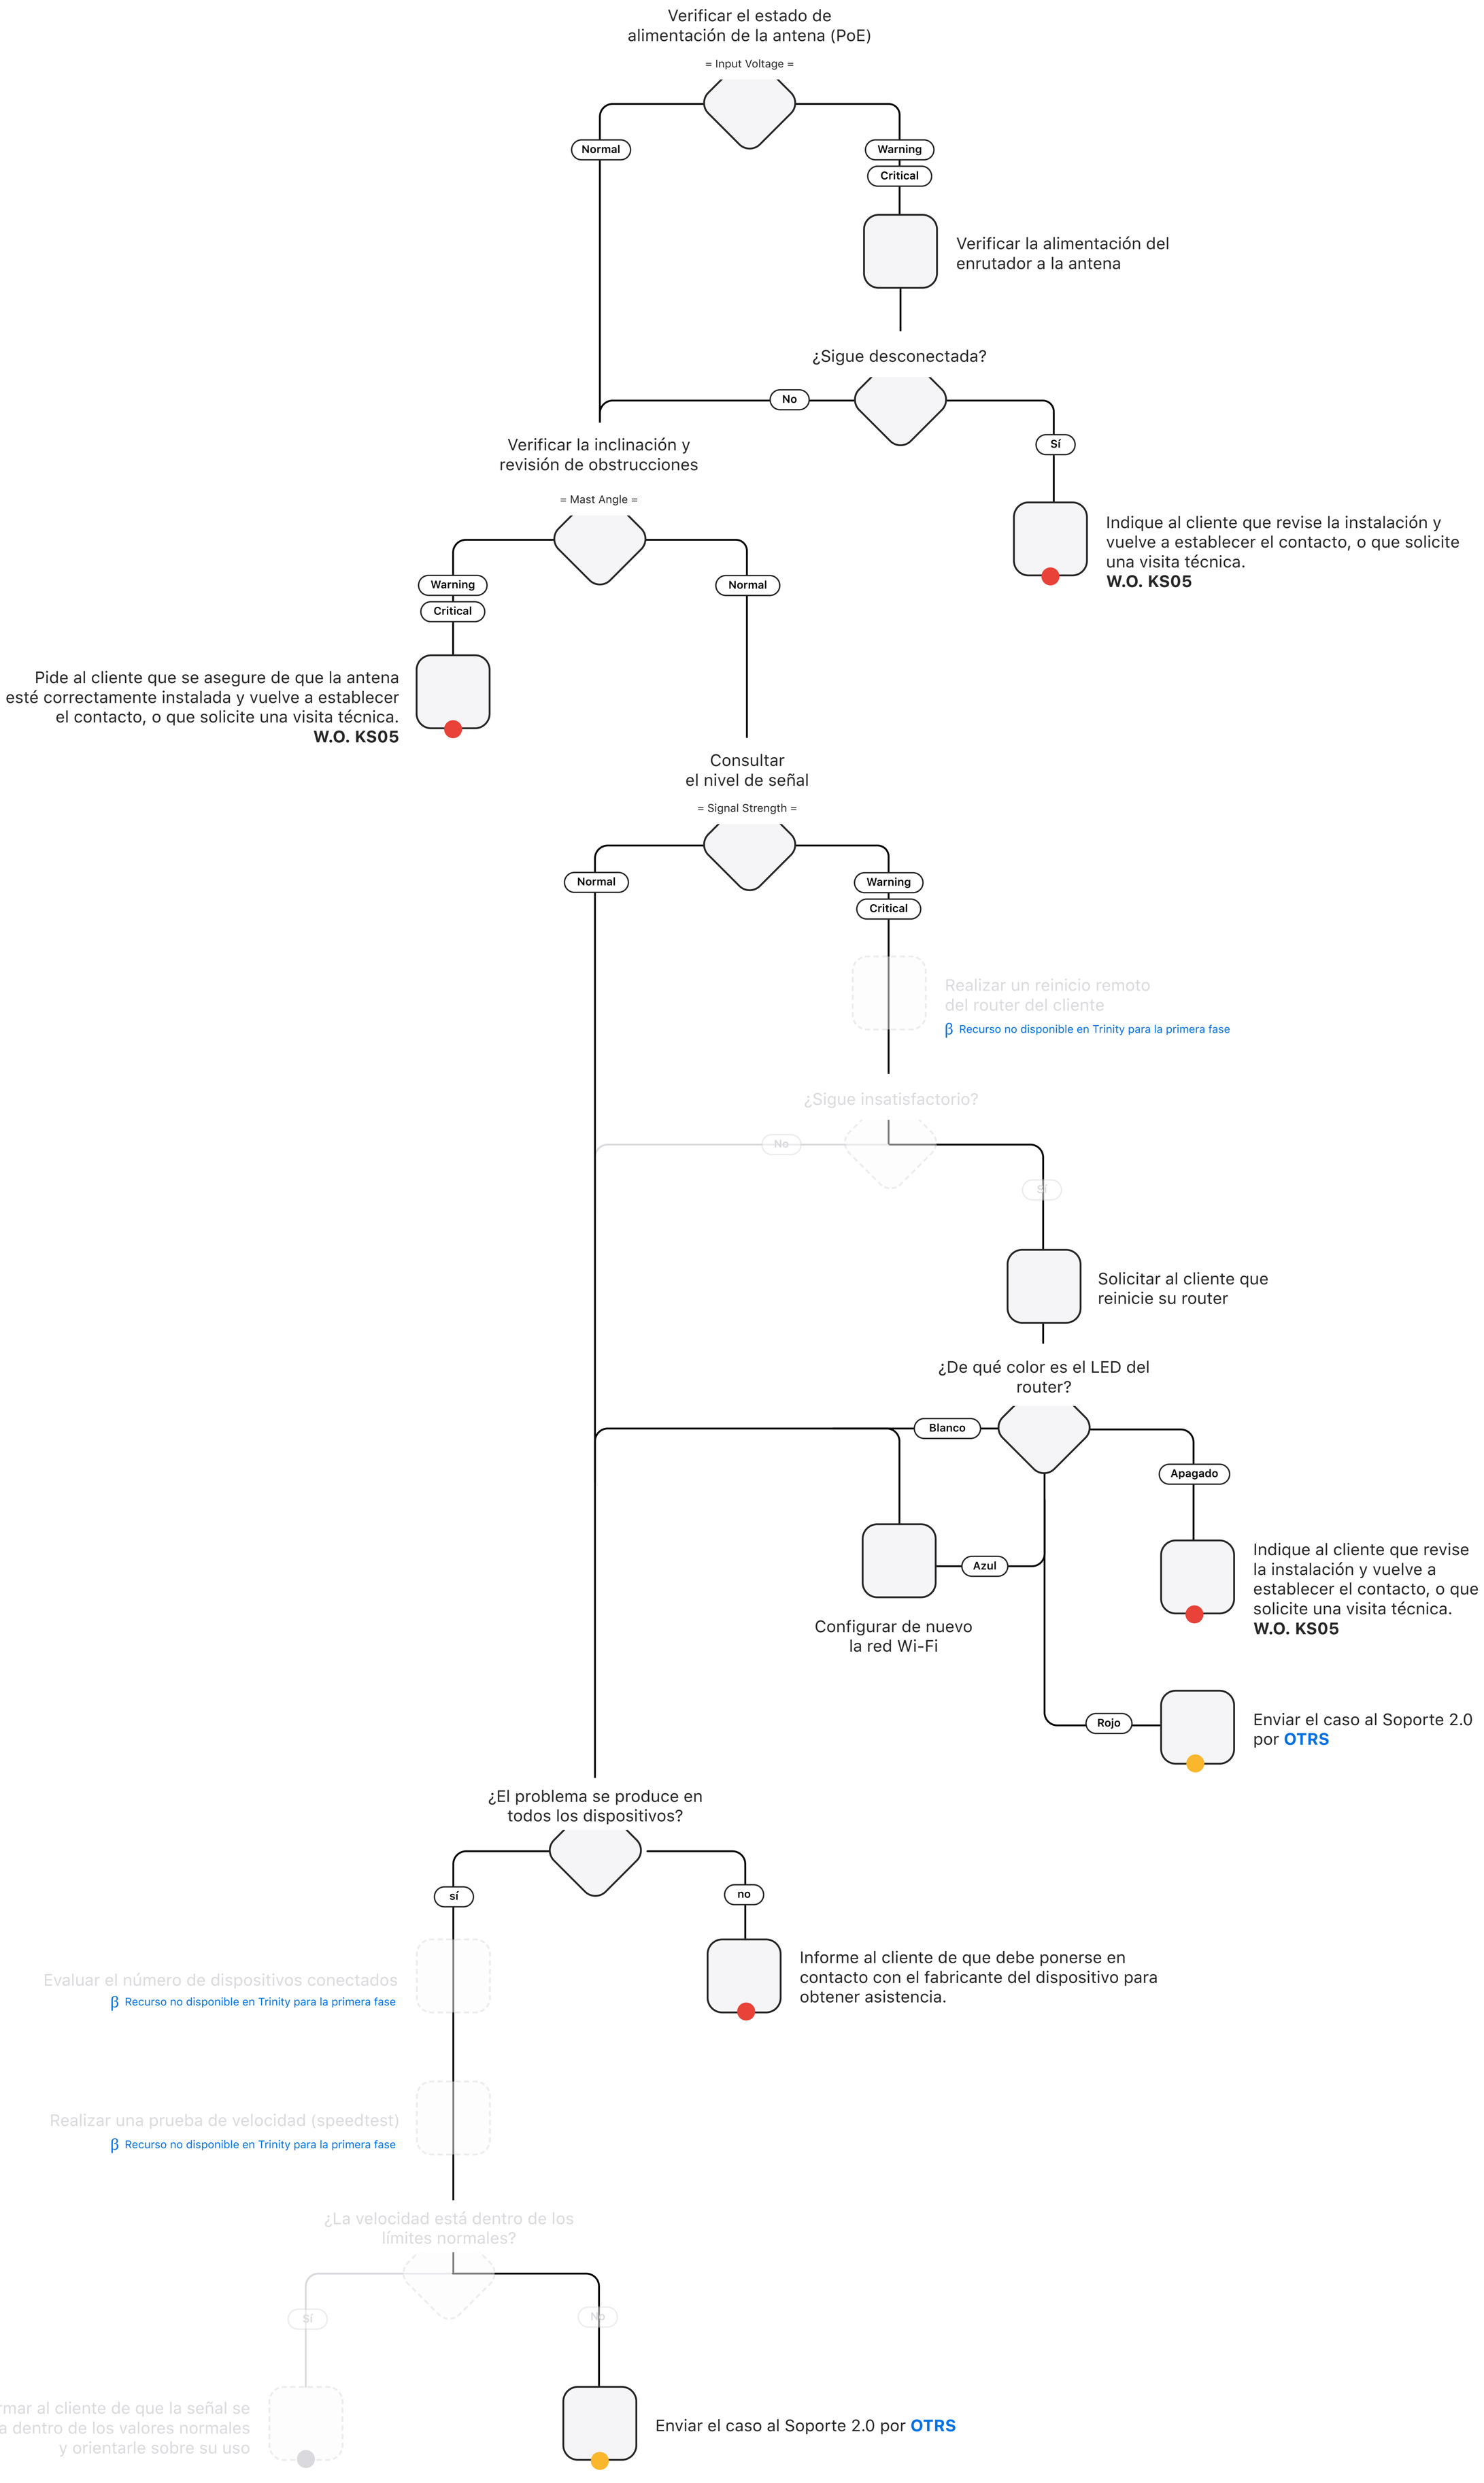

Caso sea necesario realizar ajustes en los procedimientos descritos en esta guía, formalizar la solicitud mediante la apertura de un ticket en el **HELP CENTER**. Para eso, seleccione la Categoría y Subcategoría, clasificando el ticket en las opciones **Mejoras en el proceso** y **Revisión del proceso**, según la naturaleza de la solicitud.

© 2026 Célula Técnica - Ingeniería WAIKEN
Prohibida la circulación externa de este material.