


Projeto: Projeto Teste

Tester: GSP

Data: 27/11/2025

Status: **Suite-com-erro(s)**

Plano de Teste : ct02 - O valor 'Denied Access! The user and/or password are incorrect. Contact the administrator' no foi encontrado na página. O valor 'Denied Access! The user and/or password are incorrect. Contact the administrator' no foi

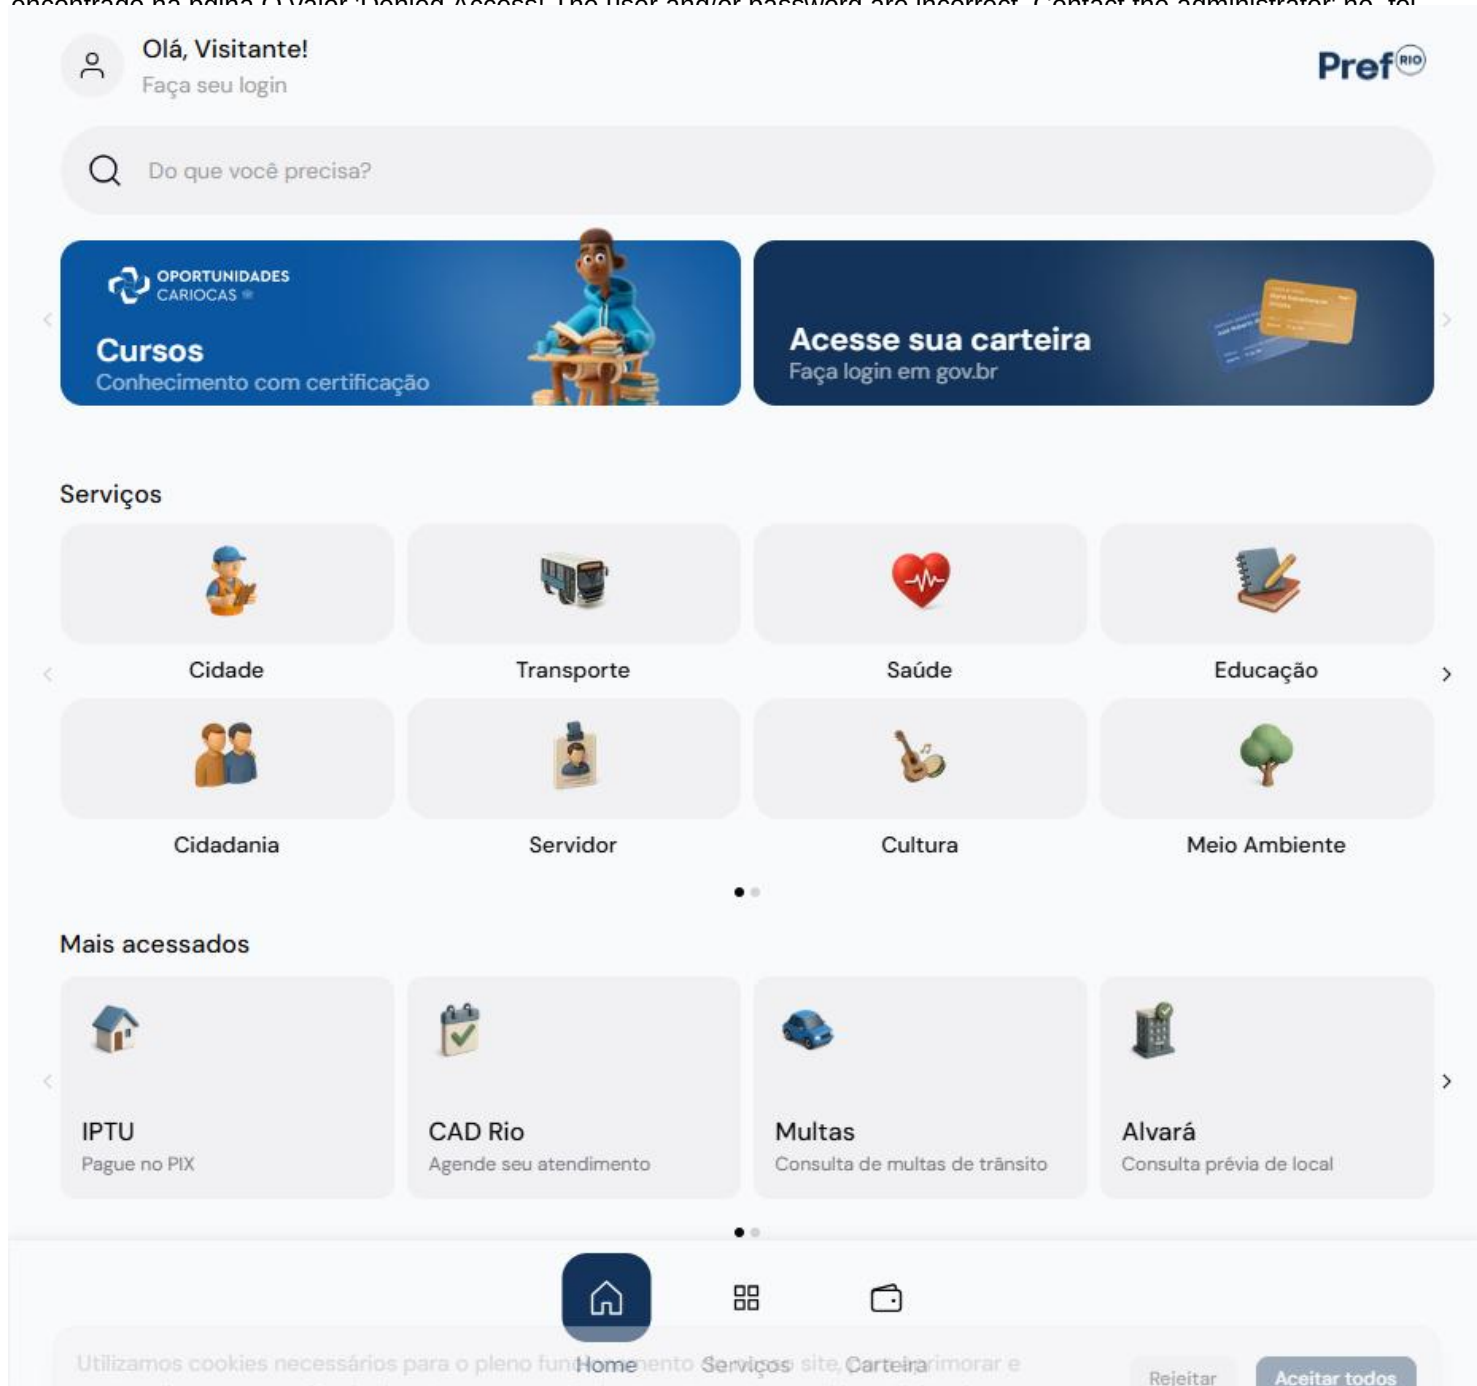

The screenshot displays the Iplanrio website's home page. At the top, it features a navigation bar with the 'Pref RIO' logo and a user greeting 'Olá, Visitante!' with a 'Faça seu login' link. Below this is a search bar with the placeholder text 'Do que você precisa?'. The main content area is divided into several sections: a banner for 'Cursos' (Courses) with the text 'Conhecimento com certificação', a banner for 'Acesse sua carteira' (Access your wallet) with the text 'Faça login em gov.br', and a 'Serviços' (Services) section with icons for 'Cidade', 'Transporte', 'Saúde', 'Educação', 'Cidadania', 'Servidor', 'Cultura', and 'Meio Ambiente'. Below the services section is a 'Mais acessados' (Most accessed) section with icons for 'IPTU', 'CAD Rio', 'Multas', and 'Alvará'. At the bottom, there is a footer with a 'Home' button and a cookie consent banner that reads 'Utilizamos cookies necessários para o pleno funcionamento do site. Aceitar todos'.

Detalhes do Erro

Plano de Teste : ct02 - O valor 'Denied Access! The user and/or password are incorrect. Contact the administrator' no foi encontrado na pgina.O valor 'Denied Access! The user and/or password are incorrect. Contact the administrator' no foi encontrado na pgina.