Auswahlwege und analytische Verdichtung

Bandbreite proportional zum jeweiligen Ausgangsbestand: DE 245 · CN 962 · BT 220

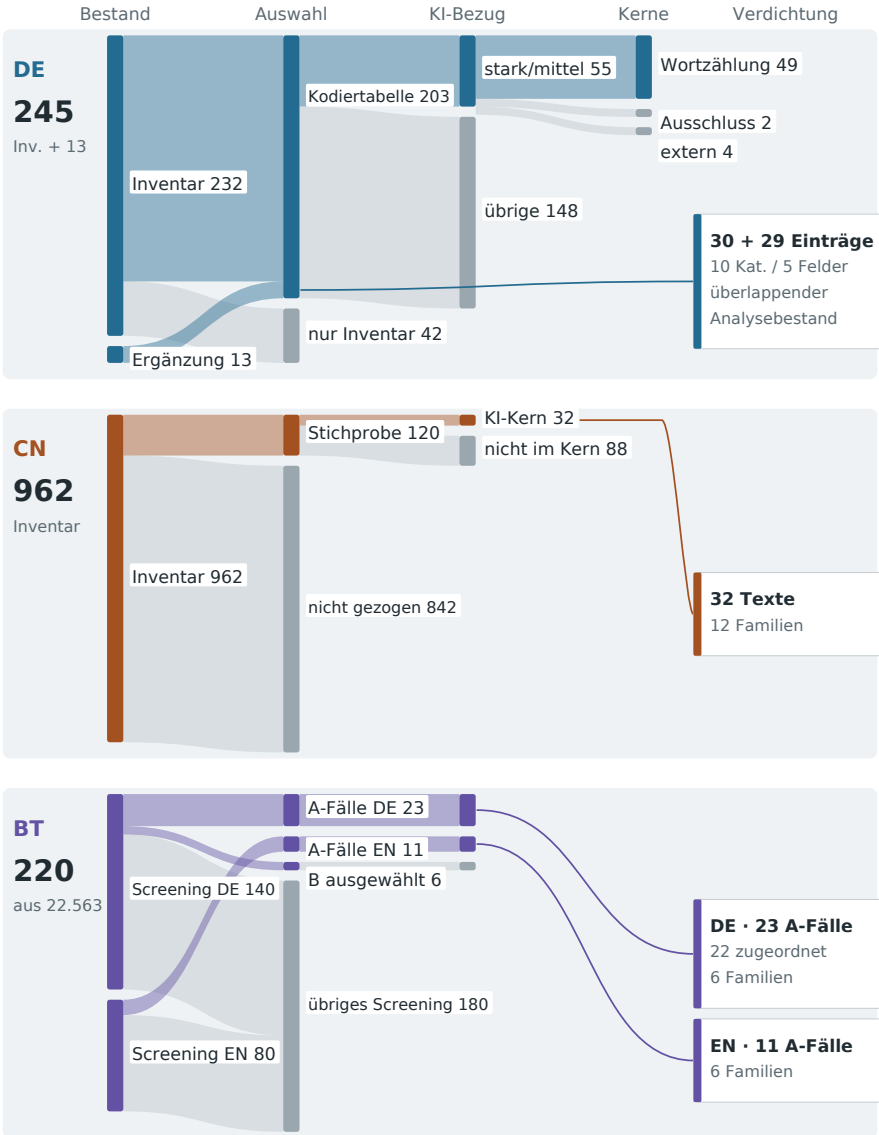

Grau: Abfluss aus dem jeweiligen Pfad. Rechte Felder: Bündelung, nicht Restmenge.