

Informe Semanal

06-Jun | 2026 a 12-Jun | 2026

Sumário

Resultados da 1ª Revisão do Programa Mensal da Operação de Junho de 2026	3
Preço de Liquidação das Diferenças (PLD).....	3
Reservatórios do SIN.....	3
Meteorologia – Dados observados.....	4
Precipitação Observada.....	4
Temperatura Observada	4
Vento Observado.....	5
Meteorologia - Previsão Semanal Para Junho 2025 e Julho 2026	6
Precipitação.....	6
Temperatura.....	7
Condições Oceânicas e Previsão Mensal de Precipitação – Junho 2026 a Setembro 2026	8
Premissas para a Formação de Preços.....	12
Metodologia de estudo: Caso Base.....	13
Metodologia de estudo: Caso Controle.....	14
Diretrizes Operativas e Armazenamentos – Cenário BASE	15
Diretrizes Operativas e Armazenamentos – Cenário CONTROLE	16
Preços de médio prazo (caso BASE)	18
Resultados – Preços de médio prazo (caso CONTROLE).....	19
Considerações Finais.....	19
Apêndice A – Cenário hidrológico por Bacia.....	20
Apêndice D – Cenários hidrológicos de sensibilidade LI e LS	21
Apêndice E – Cenários hidrológicos de sensibilidade LI e LS, por REE	21

Resultados da 1ª Revisão do Programa Mensal da Operação de Junho de 2026

Preço de Liquidação das Diferenças (PLD)

Na última terça-feira (02/06/2026), o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) divulgou a previsão de afluições referente à RV1 de junho de 2026. As previsões de ENAs para este mês se encontram abaixo da média histórica em todos os subsistemas: SE/CO com 78% da MLT, Sul com 73% da MLT, Nordeste com 60% e Norte com 62% da MLT.

A carga mensal da RV1 de junho apresentou redução de -221 MWmédios quando comparada à carga divulgada para o PMO de junho. Individualmente, observou-se redução de -308 MWmédios no SE/CO, de -94 MWmédios no Sul e elevação de +174 MWmédios no Nordeste e de +9 MWmédios no Norte.

Observou-se que o Custo Marginal de Operação (CMO-DECOMP) ficou definido na média semanal em R\$ 226,70 MWh para os subsistemas SE/CO, Sul e NE, e R\$ 289,25/MWh para o subsistema Norte. O resultado para determinação da Função de Custo Futuro para o PLD no modelo DECOMP (PLD-DECOMP) se mostrou diferente do CMO-DECOMP. A tabela 1 apresenta o detalhamento destes valores.

Tabela 1: Média da Função de Custo Futuro para o PLD da semana operativa vigente. Fonte: CCEE.

Patamar de Carga	PLD com limites				PLD sem limites			
	SE	S	NE	N	SE	S	NE	N
Pesada	237,18	237,18	237,18	237,18	237,18	237,18	237,18	237,18
Média	231,42	231,42	231,42	231,42	231,42	231,42	231,42	231,42
Leve	227,52	227,52	227,52	227,52	227,52	227,52	227,52	227,52
Med Sem	229,87	229,87	229,87	229,87	229,87	229,87	229,87	229,87

Reservatórios do SIN

Os resultados do modelo DECOMP produzidos para a RV1 de junho de 2026 projetam redução de 0,5 pp no nível da energia armazenada para o SIN ao longo deste referido mês. Individualmente, as variações dos níveis de armazenamento projetados ficam -0,7 pp no Sudeste/Centro-Oeste, 6,1 pp no Sul, -3,3 pp no Nordeste e 3,4 pp no Norte.

Os valores mencionados e projetados na Tabela 2 não contemplam possíveis efeitos de geração térmica fora da ordem do mérito por motivos de segurança energética ou outras medidas não simuladas no deck de CMO e que possam ser utilizadas para a preservação dos níveis acumulados. A tabela, a seguir, apresenta os resultados para o último dia do mês civil, projetados pelo modelo DECOMP.

Tabela 2: Níveis de Reservatórios ao final do mês vigente. Fonte: ONS.

Armazenamento (% vol. útil)	SE/CO	S	NE	N	SIN
jun/25	66,5%	83,7%	68,9%	96,8%	69,7%
jun/26*	65,4%	65,1%	90,2%	99,9%	71,5%

* Valores previstos para o fechamento do mês de acordo com projeções do modelo DECOMP-ONS.

Meteorologia – Dados observados

Precipitação Observada

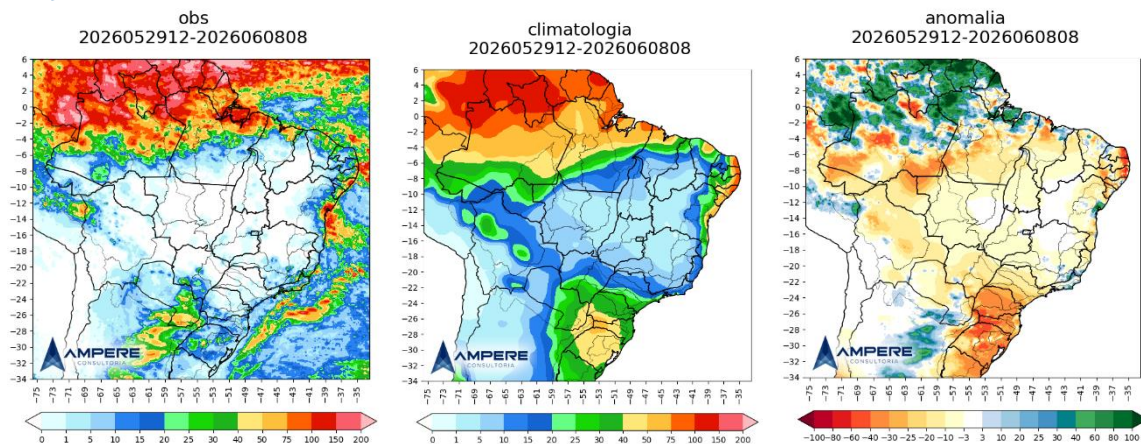


Figura 1: Precipitação observada, precipitação climatológica e anomalia de precipitação observada para junho/26. Fonte: MERGE/CPTEC (produção: AMPERE).

SEMOP 202623 (30/05 a 05/06): A SEMOP foi marcada pela ausência de chuvas significativas em grande parte do SIN. As principais instabilidades concentraram-se no Sul e no sul do subsistema SE/CO, associadas à passagem de uma onda curta, que favoreceu precipitações localizadas e de baixos acumulados. Nas bacias dos rios Uruguai, Iguaçu e Baixo Paraná, os maiores volumes variaram entre 15 e 25 mm. Uma frente fria de característica oceânica contribuiu para ocorrência de chuva em regiões costeiras do Sudeste. Sistema que também contribuiu para os altos acumulados de precipitação no litoral baiano, além da difluência dos ventos em altitude. Já no extremo Norte do país, a atuação da ZCIT contribuiu para acumulados superiores a 50 mm em algumas áreas.

SEMOP 202624 (06/05 a 08/06): Na SEMOP atual, a interação entre uma onda curta e um sistema frontal sobre a região Sul favoreceu a ocorrência de chuva nas bacias do Jacuí e do Uruguai, com acumulados entre 15 e 30 mm. Além disso, áreas do extremo Norte do país permaneceram sob condições de instabilidade, associadas ao padrão do vento em altos níveis. Por fim, o litoral do Nordeste também registrou precipitações, que superaram os 50 mm, enquanto as demais regiões do país permaneceram sob condições de tempo seco e estável.

Temperatura Observada

As temperaturas observadas ficaram abaixo da média em grande parte do Centro-Leste do Brasil devido à atuação de uma alta pressão pós-frontal posicionada entre o continente e o oceano. O giro anticiclônico desse sistema favoreceu a advecção persistente de ventos mais frios de sul e sudeste para o interior do país, reduzindo o aquecimento diurno e mantendo as temperaturas máximas abaixo da climatologia entre o Sudeste, Centro-Oeste, Bahia e parte do Nordeste.

Além disso, o predomínio de condições mais secas e de céu com pouca nebulosidade favoreceu uma maior perda radiativa durante as madrugadas, contribuindo para temperaturas mínimas abaixo da média em amplas áreas de Santa Catarina, Paraná, Sudeste, Bahia, sul do Piauí e Maranhão, Tocantins e parte do Centro-Oeste. Esse padrão resultou em manhãs mais frias que o normal para a época do ano, reforçando as anomalias negativas observadas nas temperaturas mínimas. A exceção ficou por conta do Rio Grande do Sul, onde as temperaturas máximas e mínimas permaneceram acima da média. Esse comportamento foi favorecido pela advecção de ar mais quente de quadrante norte, associada ao escoamento pré-frontal sobre a região.

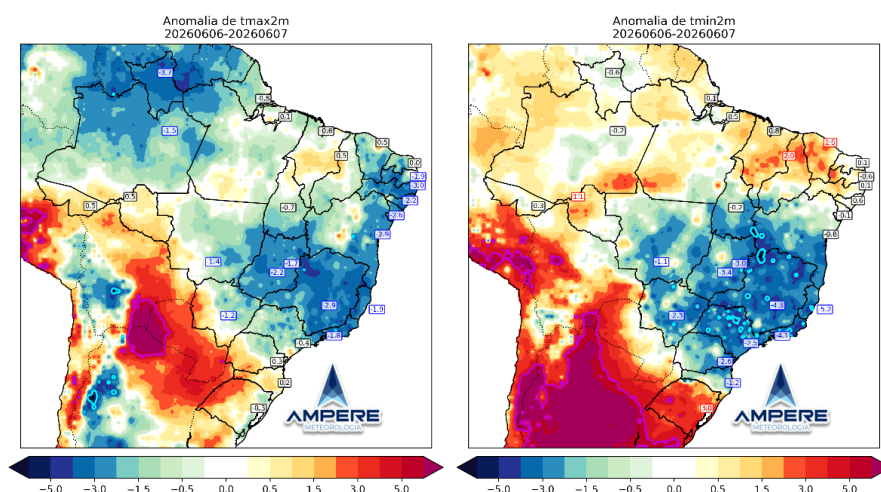


Figura 2: Anomalia de temperatura máxima e mínima para SEMOP atual. Fonte: AMPERE.

Vento Observado

Entre 18/05 e 01/06: De maneira geral, o período analisado foi marcado por ventos acima da média entre Maranhão, Piauí, interior do Ceará e da Bahia. Em áreas monitoradas pelos conjuntos de Caju e Serra do Assuruá, as velocidades permaneceram superiores à climatologia durante grande parte do período. Esse comportamento esteve associado ao fortalecimento da Alta Subtropical do Atlântico Sul (ASAS), que intensificou a circulação anticiclônica em superfície e reforçou o escoamento de sul e sudeste sobre a região dos parques eólicos, favorecendo condições mais propícias para a geração de energia eólica. Adicionalmente, a redução da atividade da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) contribuiu para a manutenção desse cenário. Com menor frequência de nebulosidade e precipitação associadas ao sistema, houve menor perturbação do escoamento de baixos níveis, favorecendo a continuidade dos ventos e, consequentemente, um melhor desempenho da geração eólica ao longo do período.

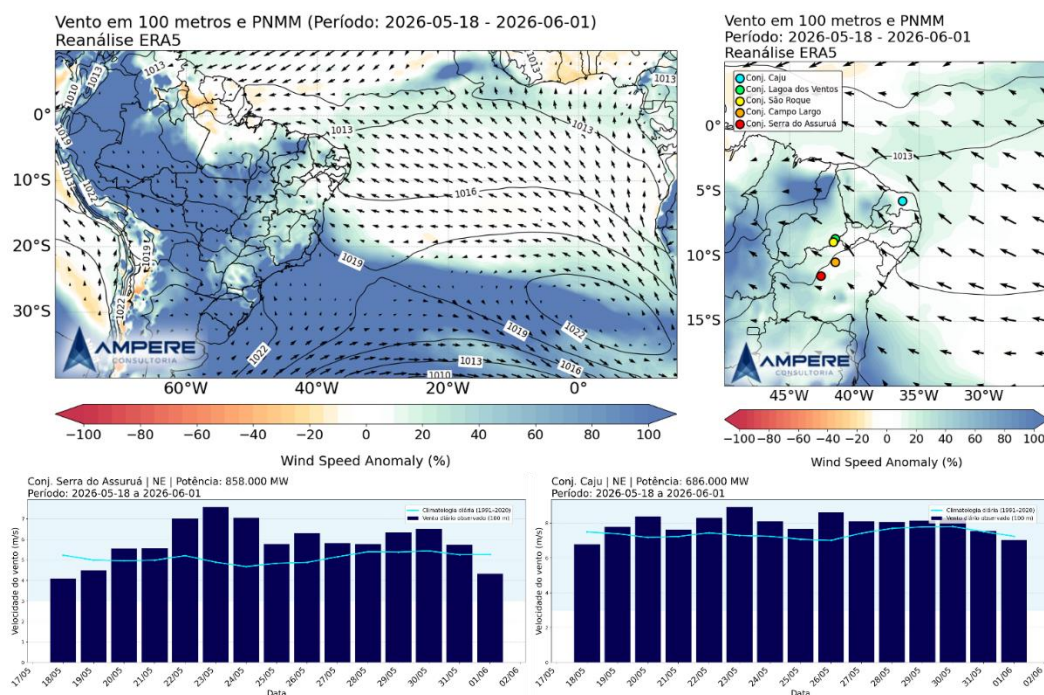


Figura 3: Anomalia da velocidade do vento (sombreado), direção do vento médio (setas) em 1000-hPa e média da pressão ao nível médio do mar (PNMM) (painel superior) e gráficos (painel inferior) do vento pontual para os Conjuntos Serra do Assuruá e Caju no período de 18/05 a 01/06 de 2026. Fonte: ERA5.

Meteorologia - Previsão Semanal Para Junho | 2025 e Julho | 2026

Precipitação

A figura a seguir indica os acumulados semanais considerados durante o processo de previsão de vazões para o horizonte de estudo deste relatório. A previsão de curto prazo acompanha e combina os resultados dos seguintes modelos, produzindo projeções para os primeiros 14 dias do horizonte de estudo: ETA40 (BRA), GEFS (EUA), ECMWF (EUR), ACCESSG (AUS), GEM (CAN), UKMO (GBR), ICON (ALE), COSMO (BRA) e WRF (BRA). A previsão de médio prazo acompanha e combina os resultados dos modelos GEFS35 (EUA), ECMWF46 (EUR) e CFSv2 (EUA) para produzir projeções em um horizonte de até 60 dias. Os resultados apresentados já consideram aplicação de tratamento estatístico em indicações de eventos extremos em base mensal e diária.

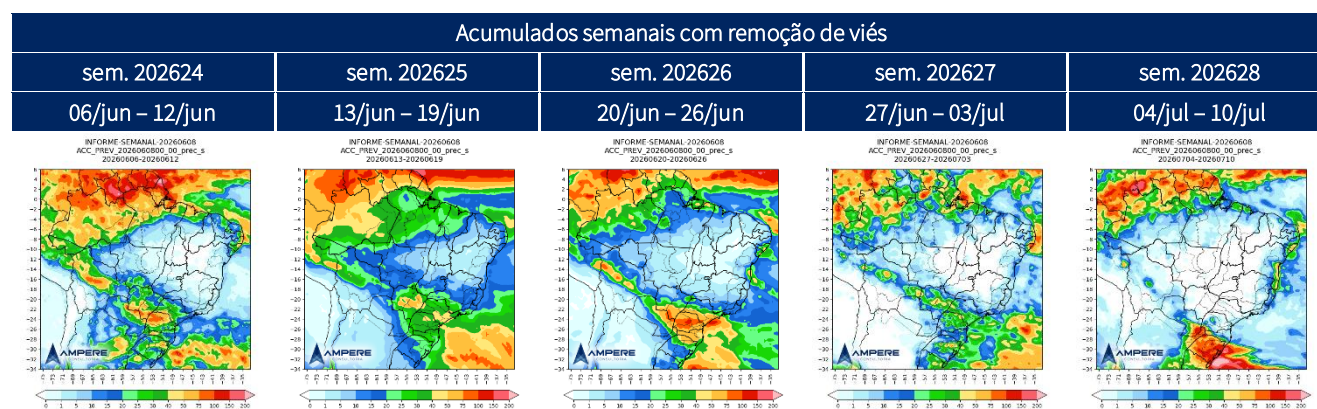


Figura 4: Precipitação acumulada para as semanas operativas do mês – Precipitações Observadas e Previstas. Fonte: AMPERE.

SEMOP 202624 (09/06 a 12/06): O período será marcado pela interação de ondas curtas em médios níveis da atmosfera, com sistema frontal em superfície favorecendo o retorno de chuvas mais abrangentes sobre o Centro-Sul. Essa configuração deverá aumentar o transporte de umidade para a região e promover episódios de precipitação mais abrangentes no Sul e Sudeste. Os maiores acumulados são esperados nas bacias do Iguaçu e Baixo Paraná, onde os volumes podem superar 50 mm. As instabilidades também deverão alcançar a bacia do Paranapanema, Tietê, Grande e Alto Paraná, porém com acumulados mais baixos. Regiões do extremo Norte também continuarão recebendo chuva volumosa devido a dinâmica dos ventos em altitude aliado a termodinâmica.

SEMOP 202625 (13/06 a 19/06): O período apresenta um padrão atmosférico favorável à ocorrência de pulsos de ar frio de fraca intensidade sobre o Centro-Sul do Brasil, com sistemas frontais atuando preferencialmente sobre o norte da Região Sul. Nesse contexto, áreas do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul permanecem mais suscetíveis à ocorrência de chuva. No início da SEMOP, a atuação de uma frente fria associada ao fortalecimento dos jatos de baixos níveis deverá favorecer instabilidades sobre o Sudeste. Ao longo do horizonte, novos sistemas transientes podem avançar pela região, porém sem potencial para gerar episódios de chuva expressivos. Os maiores acumulados previstos concentram-se nas bacias localizadas no sul do subsistema SE/CO.

SEMOP 202626 (20/06 a 26/06): Nesta SEMOP, sem grandes mudanças em relação à anterior, as previsões mais recentes indicam que os sistemas meteorológicos continuarão atuando preferencialmente entre o norte da Região Sul e o sul do subsistema SE/CO. Nesse cenário, os maiores acumulados de chuva, próximos de 45 mm, tendem a se concentrar entre as bacias do Iguaçu, Baixo Paraná e Paranapanema. Em função da atmosfera mais fria sobre o Centro-Sul, o potencial convectivo permanece reduzido, o que pode limitar a ocorrência de volumes mais expressivos. O período ainda apresenta elevada incerteza quanto à distribuição espacial e à intensidade das precipitações no Centro-Sul, uma vez que a evolução das chuvas dependerá da interação entre a Oscilação Antártica (AAO) e os sistemas sinóticos que atuarem sobre a região.

SEMOP 202627 (27/06 a 03/07): A SEMOP27 apresenta um sinal mais úmido para parte do Centro-Sul do Brasil, embora a distribuição das chuvas ainda deva ocorrer de forma irregular. As projeções para o final de junho e início de julho indicam uma interação favorável entre as escalas interanual e intrassazonal da atmosfera, aumentando a probabilidade de eventos de precipitação sobre a Região Sul. Nesse período, a evolução das chuvas continuará sendo fortemente modulada pela Oscilação Antártica (AAO) e pela atuação dos sistemas sinóticos sobre o continente. Em nossa previsão, os maiores acumulados concentram-se nas bacias do Uruguai, Paraná e Paranapanema, onde são esperados volumes mais significativos ao longo da semana operativa.

SEMOP 202628 (04/07 a 10/07): O início de julho apresenta sinalização de chuvas volumosas sobre o Rio Grande do Sul, com potencial para acumulados acima da média climatológica nas bacias do Jacuí e do Uruguai. Esse cenário é favorecido por um padrão atmosférico mais propício à atuação de sistemas transientes e ao transporte de umidade para o Sul do Brasil. Do ponto de vista climático, o desenvolvimento do El Niño pode começar a contribuir para um ambiente de grande escala mais favorável à ocorrência de precipitações no Sul do país. No entanto, é importante destacar que durante o inverno a correlação entre o fenômeno e as chuvas na região ainda é relativamente baixa. Assim, as oscilações de alta frequência da atmosfera, em especial a Oscilação Antártica (AAO), deverão continuar desempenhando papel fundamental na modulação da intensidade e da distribuição das chuvas sobre o Centro-Sul do Brasil.

Temperatura

A previsão das máximas para os próximos 15 dias indica grande estabilidade térmica sobre o Centro-Sul do Brasil, em resposta à alternância entre períodos de maior cobertura de nuvens, ocorrência de chuva e incursões de ar frio. Neste sentido, prevemos anomalias de temperatura abaixo da média em todo o horizonte, mas com contraste mais intenso entre o interior de São Paulo e Região Centro-oeste. Ademais, atentamos para a possibilidade da incursão de uma nova onda de ar frio durante a terceira pênstada, o que poderá favorecer uma queda mais acentuada das temperaturas máximas, especialmente sobre a Região Sul e o sul do Sudeste.

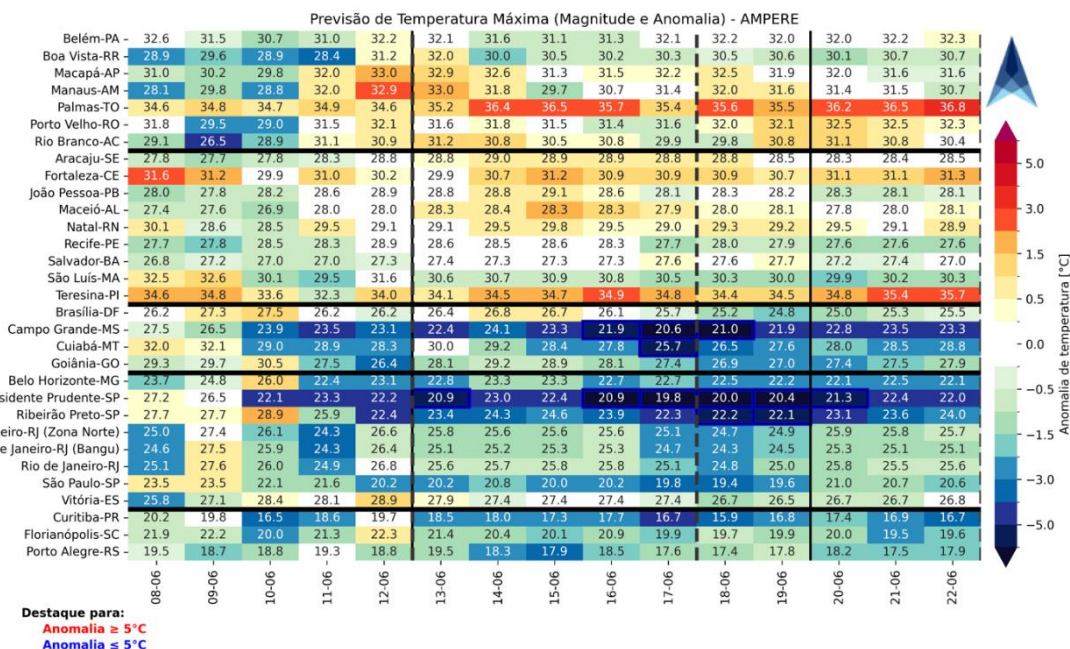


Figura 5: Temperaturas máximas diárias em capitais e cidades do país. Fonte: AMPERE.

A previsão das temperaturas mínimas para os próximos 15 dias indica valores acima da climatologia em grande parte do Centro-Sul do Brasil entre os dias 11 e 14/06, especialmente sobre o Sudeste e o Centro-Oeste. Esse comportamento está associado à maior nebulosidade prevista para o período, que reduz a perda radiativa durante a noite e favorece madrugadas mais amenas. Na sequência, as temperaturas mínimas tenderão a

apresentar redução gradual, principalmente sobre a Região Sul, com possibilidade de geada nas partes altas desta região, caso se confirme uma nova onda de frio.

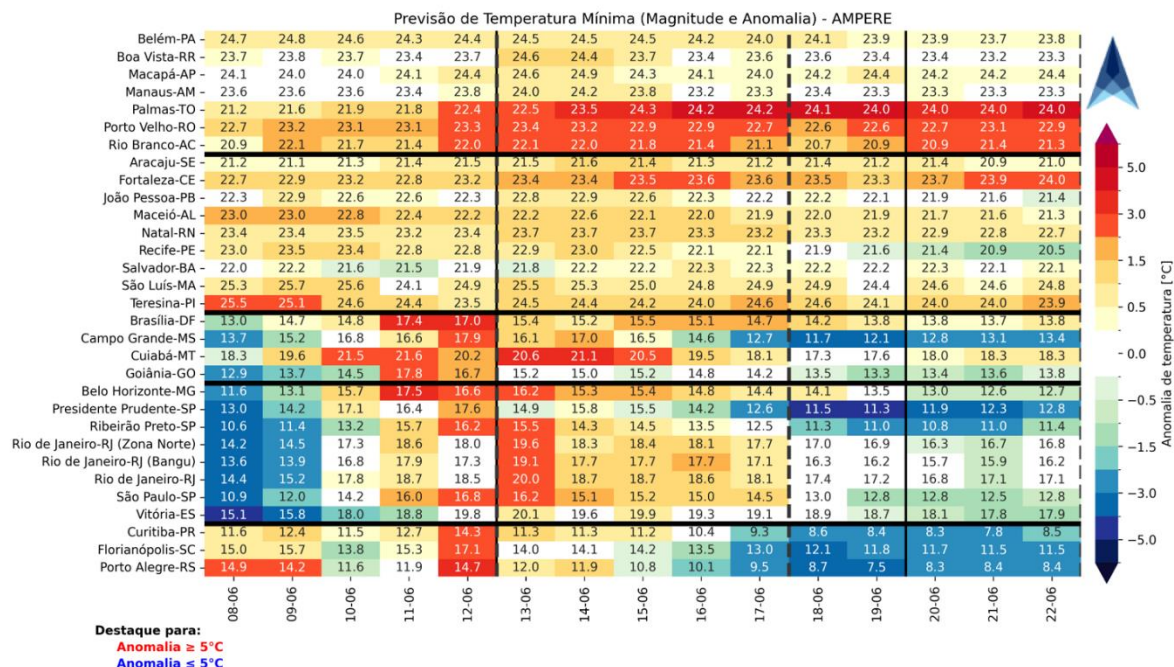


Figura 6: Temperaturas mínimas diárias em capitais e cidades do país. Fonte: AMPERE.

Condições Oceânicas e Previsão Mensal de Precipitação – Junho | 2026 a Setembro| 2026

A análise da anomalia de Temperatura da Superfície do Mar, dos últimos 30 dias, reforça o processo de aquecimento no Pacífico Equatorial, com anomalias positivas já bem estabelecidas ao longo de toda a faixa equatorial. O Niño 3.4 continua apresentando intensificação gradual, alcançando aproximadamente 1,04°C, enquanto o Niño 3 atingiu 1,29°C e o Niño 4 permanece em 1,04°C. O maior núcleo quente segue concentrado próximo à costa oeste da América do Sul, onde o Niño 1+2 alcança cerca de 2,17°C. Esse padrão evidencia a evolução para um El Niño do tipo canônico. Com a persistência do aquecimento oceânico e a expectativa de fortalecimento do acoplamento oceano-atmosfera nas próximas semanas, aumenta a confiança na reorganização da circulação tropical e, consequentemente, nos impactos típicos do fenômeno durante o segundo semestre.

No Atlântico, a AMO permanece positiva, em torno de 0,29°C, mantendo um pano de fundo relativamente aquecido sobre o Atlântico Norte. Na faixa tropical, poucas alterações foram observadas nas últimas semanas, com o TSA em torno de 0,30°C e o TNA próximo de 0,24°C. Embora o Atlântico Sul ainda apresente temperaturas ligeiramente mais elevadas que o Atlântico Norte Tropical, o gradiente inter-hemisférico permanece relativamente fraco e vem perdendo importância frente ao fortalecimento do sinal do Pacífico. Dessa forma, a influência sobre a posição da Zona de Convergência Intertropical tende a diminuir gradualmente, acompanhando também o deslocamento sazonal da ZCIT para latitudes mais ao norte.

No Atlântico Sul extratropical, o SAD permanece negativo, em torno de -0,61°C, mantendo um padrão favorável à ocorrência de sistemas frontais e ciclones extratropicais sobre o oceano. Apesar disso, a atuação desses sistemas continuará dependendo principalmente da configuração da circulação atmosférica em médias latitudes.

Por fim, o Dipolo do Oceano Índico apresentou fortalecimento do sinal negativo, alcançando aproximadamente -0,54°C. Embora ainda não represente um forçante dominante para a circulação atmosférica global, sua evolução merece monitoramento ao longo dos próximos meses, sobretudo pela possibilidade de interação com o El Niño

durante a primavera. Neste momento, entretanto, o principal sinal climático continua sendo o rápido fortalecimento do aquecimento no Pacífico Equatorial, que deverá exercer influência crescente sobre os padrões de precipitação e temperatura na América do Sul durante o restante do ano, favorecendo condições mais úmidas no Sul do Brasil e aumentando o risco de déficits de precipitação sobre áreas do Norte e Nordeste durante a estação seca e o início da primavera.

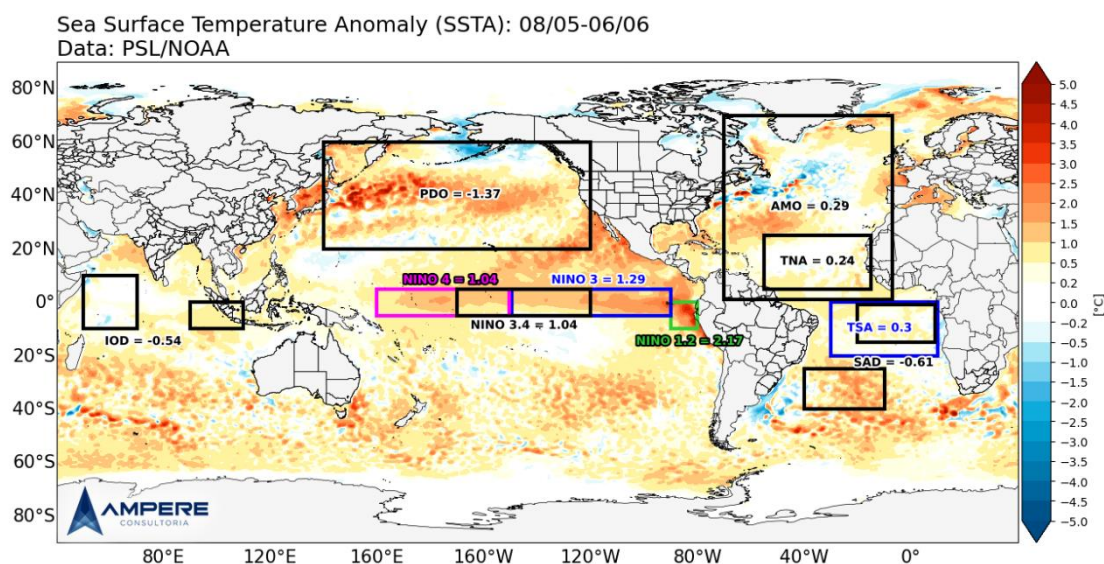


Figura 7: Anomalia de TSM observada no globo nos últimos 30 dias.

A atualização de junho do ECMWF de longo prazo, para o trimestre Julho-Agosto-Setembro, reforçou de forma significativa o cenário que já vinha sendo indicado na rodada anterior. O principal destaque continua sendo o Pacífico Equatorial, onde o aquecimento ganhou intensidade e abrangência. Em comparação com maio, houve aumento das anomalias em todos os setores monitorados, com o Niño 3.4 avançando de 1,86°C para 2,72°C, o Niño 3 passando de 2,28°C para 3,10°C e o Niño 1+2 atingindo expressivos 3,66°C. Além de mais intenso, o aquecimento tornou-se mais contínuo ao longo da faixa equatorial, aumentando a confiança de que o fenômeno estará plenamente estabelecido durante o trimestre.

Outra mudança importante ocorreu no Oceano Índico. Na rodada de maio, o modelo indicava um IOD positivo relativamente modesto, mas a atualização de junho passou a projetar um aquecimento muito mais expressivo, com o índice saltando de aproximadamente 0,32°C para 1,13°C. Essa evolução merece atenção especial, pois um IOD positivo mais intenso tende a atuar em conjunto com o El Niño, reforçando a reorganização da circulação tropical e tornando os impactos climáticos mais consistentes e persistentes.

No Atlântico Tropical, as mudanças foram mais sutis, mas também relevantes. Houve aquecimento tanto no setor norte quanto no setor sul da bacia, com destaque para o Atlântico Tropical Sul, cujo índice TSA aumentou de 0,26°C para 0,49°C. Esse comportamento fortalece novamente o gradiente térmico favorável à manutenção de maior convergência de umidade próximo à faixa equatorial, podendo atenuar parcialmente alguns dos efeitos mais secos normalmente associados ao El Niño sobre o extremo norte do Brasil, mesmo que de forma mais pontual.

Já no Atlântico Sul extratropical, o sinal negativo do SAD perdeu força. O índice passou de -0,37°C para valores próximos da neutralidade, em torno de -0,07°C. Isso sugere uma redução da influência do Atlântico Sul sobre a organização dos sistemas transientes ao longo do trimestre, deixando os oceanos Pacífico e Índico ainda mais dominantes na definição do padrão climático previsto.

Neste sentido, de forma geral, a atualização de junho não trouxe uma mudança de direção no cenário climático, mas sim um fortalecimento dos sinais que já estavam presentes. O El Niño passou a apresentar características compatíveis com um evento muito forte, enquanto o IOD positivo voltou a ganhar relevância após ter perdido intensidade nas projeções anteriores. Como resultado, aumenta a confiança em uma circulação atmosférica mais organizada em escala global durante o segundo semestre, favorecendo os impactos típicos desses fenômenos.

Climate Model: ECMWF / Valid: JAS
Model Run Date: June 2026
Sea Surface Temperature Anomaly (SSTA)

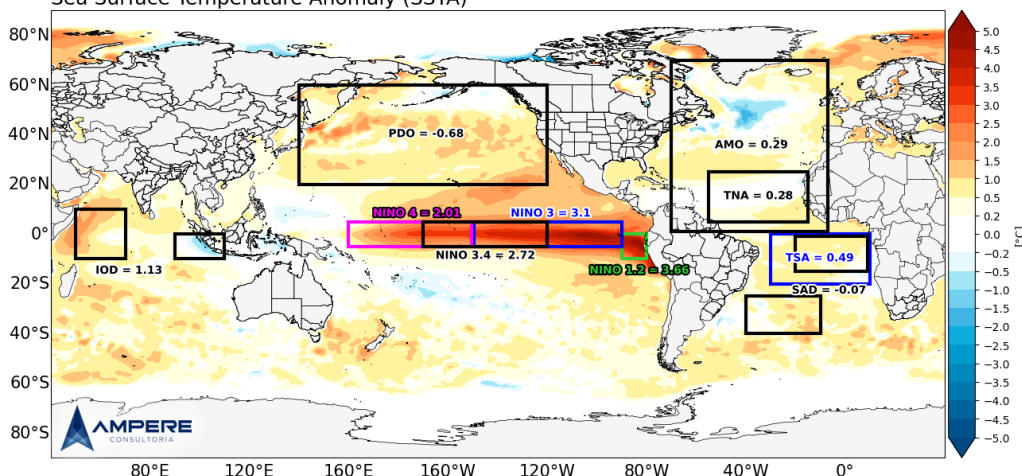


Figura 8: Anomalia espacial da TSM global para o trimestre JUL|AGO|SET do modelo ECMWF, rodada de maio/2026.

Tabela 3: Análise últimos 30 dias e previsão das principais oscilações

RESUMO DO MONITORAMENTO E PREVISÃO DAS PRINCIPAIS OSCILAÇÕES			
		Diagnóstico	Expectativa próximos meses (JUL AGO SET)
ATLÂNTICO	Tropical Southern Atlantic (TSA)	Index TSA = 0,30°C	Neutralidade, com viés positivo
	Tropical Northern Atlantic (TNA)	Index TNA = 0,24°C	Neutralidade, com viés positivo
	Atlantic Multidecadal Oscillation (AMO)	Index AMO = 0,29°C	Neutralidade, com viés positivo
	Southern Atlantic Dipole (SAD)	Index SAD = -0,61°C	Neutralidade, com viés negativo
PACÍFICO	Pacific Decadal Oscillation (PDO)	Index PDO = -1,37°C	Fase negativa
	El Niño Southern Oscillation (ENSO)	Index Niño 1+2 = 2,17°C Index Niño 3 = 1,29°C Index Niño 3.4 (ONI) = 1,04°C Index Niño 4 = 1,04°C	Index Niño 3.4: Fase positiva moderada à forte
ÍNDICO	Indian Ocean Dipole (IOD)	Index IOD = -0,36°C	Fase positiva

A Figura 9 apresenta os acumulados e anomalias mensais de precipitação considerados no processo de previsão de vazões para o horizonte de estudo deste relatório. A premissa para os primeiros meses do horizonte de estudo é dada conforme acompanhamento e combinação de previsões de curto e médio prazo, mencionados em seção anterior. O acompanhamento de longo prazo utiliza os resultados diários da versão operacional do modelo CFSv2 e informações disponibilizadas no site do North American Multi-Model Ensemble – NMME (EUA/CAN) e da Copernicus Climate Data Store – CDS (EUR/EUA/JAP). Com base nos dados de longo prazo, aplicamos técnicas avançadas de Inteligência Artificial (IA), integradas a análises especializadas conduzidas pela equipe de meteorologia. Esse processo resulta na geração do PREVCONSENSO, uma previsão que alia robustez estatística à expertise operacional, conferindo maior objetividade e confiabilidade aos cenários projetados.

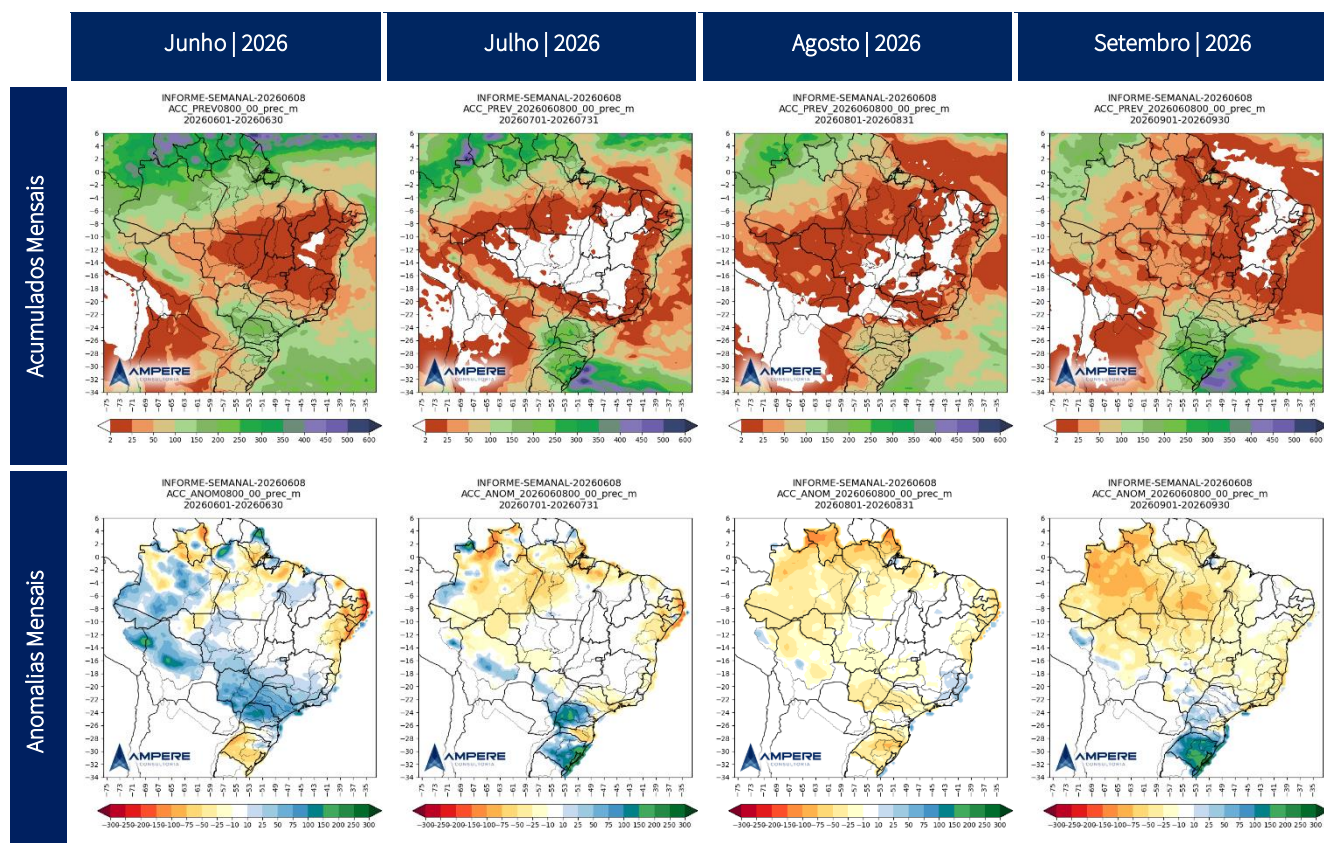


Figura 9: Precipitação acumulada (linha superior) e anomalia de precipitação (linha inferior) para os próximos meses. Fonte: AMPERE.

Junho: Para junho, a previsão continua indicando um padrão relativamente mais úmido entre o Paraná, Mato Grosso do Sul e São Paulo, favorecido pela passagem de frentes frias e perturbações atmosféricas que devem atuar sobre o Centro-Sul do Brasil ao longo do mês. A tendência de redução do índice da Oscilação Antártica (AAO) na segunda quinzena do mês contribui para um ambiente mais favorável à ocorrência de chuva nessas regiões, aumentando a frequência de sistemas transientes sobre o continente. Em relação ao relatório anterior, houve uma leve redução do sinal de chuva sobre o Subsistema Sul. Ainda assim, o padrão atmosférico previsto continua favorecendo o posicionamento dos maiores acumulados no sul do Subsistema SE/CO. Embora sejam esperadas precipitações acima da média em parte da Região Sudeste e Centro-Oeste, é importante destacar que junho é climatologicamente um mês seco. Dessa forma, a anomalia positiva indica uma frequência maior de eventos de chuva em comparação ao normal, mas não necessariamente um período com volumes elevados de precipitação. Em outras palavras, o sinal previsto representa uma melhora relativa das condições de chuva para a época do ano, mantendo a característica típica de inverno sobre grande parte do Centro-Sul do país.

Julho: Para julho, a previsão indica um volume de chuva acima do normal no Rio Grande do Sul, Paraná e sul do Mato Grosso do Sul. A principal diferença com relação ao relatório anterior foi o reforço do sinal mais úmido sobre o estado gaúcho. Esse cenário é favorecido tanto pelo aquecimento das águas do Oceano Pacífico, associado ao desenvolvimento do El Niño, quanto por padrões atmosféricos que tendem a facilitar a passagem de sistemas de chuva pelo Centro-Sul do país. Apesar de ser um período que normalmente faz parte da estação seca no Brasil Central, há sinais de que algumas frentes frias conseguirão avançar mais pelo continente, aumentando as chances de chuva nessas regiões. Com isso, são esperados episódios de precipitação mais frequentes do que o habitual para esta época do ano, principalmente no sul do Sudeste e no sul do Centro-Oeste. Na Região Sul, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, as precipitações deverão ocorrer de forma irregular, com alternância entre períodos secos e a passagem de frentes frias. Já no leste do Nordeste e no extremo Norte do Brasil, a expectativa é de menos chuva do que o normal para o mês.

Agosto: Para agosto, o cenário segue indicando chuvas próximas ou ligeiramente abaixo da média em grande parte das regiões Sul e Sudeste. Apesar do fortalecimento gradual do El Niño no Pacífico Equatorial, sua influência sobre as chuvas ainda tende a ser limitada durante o final do inverno, período em que a atmosfera continua sendo fortemente controlada pela passagem de frentes frias, sistemas transientes e oscilações intrassazonais. Com isso, a expectativa é de precipitações irregulares, sem indicativos de episódios prolongados de chuva sobre a Região Sul. No Centro-Oeste e no interior do Sudeste, o padrão seco típico da estação deve continuar predominando, enquanto áreas mais próximas do litoral do Sudeste, incluindo as bacias dos rios Jequitinhonha e Doce, poderão registrar eventos isolados associados à passagem de frentes frias pelo oceano. Já nas regiões Norte e Nordeste, a posição mais ao norte da ZCIT continua limitando a formação de sistemas de chuva mais organizados. Além disso, o desenvolvimento do El Niño tende a reforçar esse padrão, favorecendo precipitações abaixo da média em parte dessas regiões ao longo do mês.

Setembro: Para setembro, a previsão mantém um padrão compatível com a atuação de um El Niño já estabelecido, com intensidade entre moderada e forte. O principal destaque continua sendo a Região Sul, especialmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, onde a maior frequência de frentes frias, áreas de baixa pressão e ciclones extratropicais deve favorecer chuvas acima da média ao longo do mês. Nas regiões Centro-Oeste, Sudeste, Norte e Nordeste, a tendência é de precipitações próximas ou ligeiramente abaixo do normal. Isso ocorre porque o aquecimento das águas do Pacífico Equatorial tende a favorecer movimentos descendentes da atmosfera sobre parte do Brasil, reduzindo a organização de chuvas mais abrangentes. Como consequência, o início da estação chuvosa no Brasil Central pode ocorrer de forma irregular, com alternância entre períodos secos e episódios pontuais de precipitação. É importante destacar que setembro é um mês de transição entre o inverno e a primavera, o que aumenta a sensibilidade da atmosfera a mudanças na circulação de grande escala. Por esse motivo, existe também um cenário alternativo em que as chuvas acima da média avancem para o sul do Sudeste, atingindo áreas de São Paulo, sul de Minas Gerais e parte do Rio de Janeiro. Assim, embora o sinal de maior chuva no Sul seja consistente, a extensão desse padrão para o sul do Sudeste dependerá da evolução dos sistemas atmosféricos ao longo do mês.

Premissas para a Formação de Preços

As premissas de ENA apresentadas são referentes à Média de Longo Termo (MLT) vigente. Todos os resultados de ENA apresentados neste relatório foram produzidos considerando a aplicação do **hidrograma médio da usina de Belo Monte**, a fim de compatibilizar as informações divulgadas com os cálculos realizados internamente nos modelos NEWAVE e GEVAZP.

As **premissas gerais** adotadas na elaboração dos cenários foram:

- (i) versões 31 do Newave, 32.0.1 do Decomp e 11 do Gevazp;
- (ii) base referencial conforme deck oficial do NEWAVE para o PMO de junho/26;
- (iii) aplicação dos limites de intercâmbio conforme deck oficial do NEWAVE para o PMO de junho de 2026 e aplicação das instruções operativas para as interligações S-SE, NE-SE e N-SE;
- (iv) perfil de geração eólica da previsão de 07/06, disponibilizada pelo ONS em 08/06;
- (v) ajuste de 10% na carga ANDE no período conjuntural (a partir do mês seguinte ao deck referencial);
- (vi) período de praias no Tocantins para o período 2026 conforme divulgado para o PMO de junho/26;
- (vii) modelagem do LRCAP para o mês de junho conforme PMO jun/26 e para os demais meses conforme informações disponíveis das usinas vencedoras dos produtos 2027, 2028 e 2029. Os produtos 2031 serão modelados a partir do PMO de janeiro de 2027;
- (viii) Atualização de CVUs conjunturais conforme publicação da CCEE em 08/06.

Metodologia de estudo: Caso Base

A metodologia proposta para efetuar a análise do mês corrente e os três meses seguintes consiste na construção de diversos conjuntos de dados no formato dos modelos de otimização de despacho hidrotérmico NEWAVE e DECOMP. O cenário hidrológico utilizado como base é resultado da combinação de previsões de modelos oriundos dos principais centros de excelência mundiais, com distinção entre membros presentes para os horizontes de curto prazo (14 dias), médio prazo (até 60 dias) e longo prazo (até M+3), além de aplicação de tratamento estatístico em situações que indiquem eventos extremos em base trimestral, mensal e/ou diária.

Tabela 4: Cenários de Energia Natural Afluente para os Subsistemas do SIN – cenário **BASE**.

Premissas - ENAs mensais									
Cenário	Sub.	jun/26		jul/26		ago/26		set/26	
		MWmed	%MLT	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
BASE	SE/CO	28.159	87%	25.946	102%	20.123	98%	17.212	88%
	S	8.919	84%	13.753	124%	10.103	102%	13.491	116%
	NE	2.790	62%	2.461	66%	2.170	67%	2.011	69%
	N	6.844	64%	3.772	72%	2.297	73%	1.469	65%

Tabela 5: Tabela de diferença em %MLT entre a projeção de ENA do caso base da semana atual em relação à anterior – cenário **BASE**.

DIF	Cenário	Sub.	jun/26	jul/26	ago/26	set/26
			%MLT	%MLT	%MLT	%MLT
	BASE	SE/CO	3,1%	2,8%	1,9%	1,5%
		S	-15,4%	2,3%	-0,4%	-0,1%
		NE	2,9%	4,7%	3,8%	3,6%
		N	0,3%	2,6%	2,5%	2,4%

Tabela 6: Cenários de Energia Natural Afluente para os REEs do SIN – cenário **BASE**.

Premissas - ENAs mensais									
Cenário	Sub.	jun/26		jul/26		ago/26		set/26	
		MWmed	%MLT	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
BASE	SUDESTE	2.453	69%	1.935	66%	1.566	63%	1.437	59%
	MADEIRA	6.110	101%	4.301	112%	2.977	126%	2.170	122%
	TIPIRES	1.128	78%	855	81%	682	82%	560	76%
	ITAIPU	4.184	117%	5.304	172%	4.188	161%	3.391	128%
	PARANA	11.446	75%	9.478	77%	7.860	76%	7.241	73%
	PRNPANEMA	2.838	111%	4.072	181%	2.850	153%	2.413	118%
	SUL	3.719	68%	6.914	113%	4.680	79%	8.126	117%
	IGUACU	5.199	101%	6.838	139%	5.423	135%	5.364	115%
	NORDESTE	2.790	62%	2.461	66%	2.170	67%	2.011	69%
	NORTE	2.537	58%	1.594	62%	1.113	62%	812	56%
	BMONTE	2.559	53%	1.018	62%	455	68%	197	53%
	MAN	1.748	121%	1.160	112%	729	107%	460	110%

Metodologia de estudo: Caso Controle

Em vista da possibilidade de divergência entre a recomendação e previsão meteorológica interna e aquela apontada pelos modelos oficiais do ONS, propusemo-nos a formular uma segunda metodologia para previsão de vazões permanente, cujo cenário resultante será denominado CONTROLE. A produção deste cenário se dá pela composição do processo oficial de previsão de vazões 1 mês a frente ([ONS-OFFICIAL-NT00752020-RVEXT-VMEDPONDERADA](#)), estendido até o fim do horizonte de estudo pela chuva obtida com a [CLIMATOLOGIA MERGE\(CPTEC\) 2013-2023](#). Este cenário de aflúências passou a ser produzido e publicado diariamente em nossa plataforma FLUX sob o nome RVEXT-CLIM-MERGE-2013-2023-VMEDPONDERADA.

O principal objetivo desta sensibilidade é fornecer uma segunda referência de preços que se fundamenta no acompanhamento direto da visão entregue pelos modelos oficiais. Adicionalmente, o acoplamento deste cenário com a climatologia busca trazer estabilidade na projeção a médio e longo prazo.

Tabela 7: Cenários de Energia Natural Afluente para os Subsistemas do SIN – cenário **CONTROLE**.

Premissas - ENAs mensais									
Cenário	Sub.	jun/26		jul/26		ago/26		set/26	
		MWmed	%MLT	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
CONTROLE	SE/CO	26.110	81%	22.184	87%	17.386	85%	16.411	84%
	S	8.500	80%	12.753	115%	8.429	85%	14.353	123%
	NE	2.592	58%	2.237	60%	1.998	62%	1.833	63%
	N	6.861	65%	3.778	72%	2.298	73%	1.525	68%

Tabela 8: Tabela de diferença em %MLT entre a projeção de ENA do caso **CONTROLE** em relação ao cenário **BASE**.

DIF	Cenário	Sub.	jun/26	jul/26	ago/26	set/26
			%MLT	%MLT	%MLT	%MLT
	CONTROLE	SE/CO	-6,3%	-14,7%	-13,4%	-4,1%
		S	-3,9%	-9,0%	-16,8%	7,4%
		NE	-4,4%	-6,0%	-5,3%	-6,1%
		N	0,2%	0,1%	0,0%	2,5%

Tabela 9: Cenários de Energia Natural Afluente para os REEs do SIN – cenário **CONTROLE**.

Premissas - ENAs mensais									
Cenário	Sub.	jun/26		jul/26		ago/26		set/26	
		MWmed	%MLT	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
CONTROLE	SUDESTE	2.259	63%	1.833	62%	1.460	59%	1.376	56%
	MADEIRA	6.014	99%	4.016	105%	2.825	119%	2.245	127%
	TPIRES	1.141	79%	866	82%	689	83%	579	78%
	ITAIPU	3.393	95%	3.629	118%	2.863	110%	3.075	116%
	PARANA	11.150	73%	9.330	75%	7.737	75%	7.008	71%
	PRNPANEMA	2.154	84%	2.509	112%	1.812	97%	2.127	104%
	SUL	3.021	55%	6.299	103%	5.024	85%	9.053	130%
	IGUACU	5.479	106%	6.454	132%	3.404	85%	5.300	114%
	NORDESTE	2.592	58%	2.237	60%	1.998	62%	1.833	63%
	NORTE	2.556	59%	1.598	63%	1.115	62%	832	57%
	BMONTE	2.534	53%	993	61%	449	67%	196	53%

	MAN	1.771	122%	1.187	115%	734	108%	496	118%
--	-----	-------	------	-------	------	-----	------	-----	------

Diretrizes Operativas e Armazenamentos – Cenário BASE

Tabela 10: Diretrizes operativas para vazão turbinada máxima (m3/s).

	VAZÃO TURBINADA MÁXIMA (m3/s)			
	jun/26	jul/26	ago/26	set/26
FURNAS	1440	1440	1440	1440
M. MORAES	n/a	n/a	n/a	n/a
EMBORCAÇÃO	972	972	972	972
ITUMBIARA	2928	2928	2928	2928
SERRA MESA	n/a	n/a	n/a	n/a
TRÊS MARIAS	n/a	n/a	n/a	n/a
XINGÓ	1500	1500	1800	2000
JURUMIRIM	n/a	n/a	n/a	n/a
CHAVANTES	n/a	n/a	n/a	n/a
CAPIVARA	n/a	n/a	n/a	n/a

NORMAL	- Grande, Paranaíba, São Francisco e Tocantins
ATENÇÃO	
RESTRIÇÃO	

NORMAL	- Paranapanema
ATENÇÃO	
ALERTA	
RESTRIÇÃO	

Tabela 11: Diretrizes operativas para vazão defluente mínima (m3/s).

	VAZÃO DEFLUENTE MÍNIMA (m3/s)			
	jun/26	jul/26	ago/26	set/26
TRÊS MARIAS	150	150	150	150
XINGÓ	1100	1100	1100	1100

Tabela 12: Projeção dos Níveis de Energia Armazenada do cenário Base para os Subsistemas do SIN ao final de cada mês.

Armazenamentos ao fim de cada mês (% EAR_máximo)					
Cenário	Sub.	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26
BASE	SE/CO	65,6	65,4	63,4	59,8
	S	61,8	89,9	80,5	76,7
	NE	90,6	86,8	81,9	77,3
	N	99,2	96,3	94,1	84,0
	SIN	71,6	72,5	69,5	65,4

Tabela 13: Projeção dos Níveis de Energia Armazenada do cenário Base para os Reservatórios Equivalentes de Energia do SIN ao final de cada mês.

Armazenamentos ao fim de cada mês (% EAR_máximo)					
Cenário	REE	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26
BASE	SUDESTE	62,2	59,2	55,5	53,5
	MADEIRA	90,8	85,5	76,6	67,0
	TELES PIRES	76,0	71,0	71,0	70,1
	ITAIPU	67,8	100,0	100,0	100,0
	PARANÁ	66,8	66,1	64,7	59,9
	PRPPANEMA	65,4	81,3	78,9	82,0
	SUL	48,2	84,0	75,9	68,1
	IGUAÇU	75,2	95,6	85,0	85,1
	NORDESTE	90,6	86,8	81,9	77,3

	NORTE	99,4	96,1	93,7	83,2
	BELO MONTE	100,0	100,0	100,0	100,0
	MAN-AP	95,9	100,0	100,0	98,9

Tabela 14: Diferença na atualização da projeção dos Níveis de Energia Armazenada em comparação ao cenário apresentado no informe anterior.

Diferenças ao fim de cada mês (% EAR_máximo)					
Cenário	Sub.	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26
DIF	SE/CO	-0,5	-0,3	0,0	-0,4
	S	-9,1	-1,4	-1,2	0,7
	NE	-0,3	0,1	0,9	3,7
	N	0,5	0,0	0,2	0,0
	SIN	-1,0	-0,3	0,1	0,4

Tabela 15: Níveis de Reservatórios ao final do último mês do horizonte de análise.

Armazenamento ao final do horizonte de estudo (% vol. útil)					
Mês	SE/CO	S	NE	N	SIN
set/25	50,3%	91,3%	54,2%	82,4%	55,5%
set/26*	59,8%	76,7%	77,3%	84,0%	65,4%

* Valores previstos para o fechamento do mês de acordo com projeções Ampere.

Diretrizes Operativas e Armazenamentos – Cenário CONTROLE

Tabela 16: Diretrizes operativas para vazão turbinada máxima (m3/s).

	VAZÃO TURBINADA MÁXIMA (m3/s)			
	jun/26	jul/26	ago/26	set/26
FURNAS	1440	1440	1440	1440
M. MORAES	n/a	n/a	n/a	n/a
EMBORCAÇÃO	972	972	972	972
ITUMBIARA	2928	2928	2928	2928
SERRA MESA	n/a	n/a	n/a	n/a
TRÊS MARIAS	n/a	n/a	n/a	n/a
XINGÓ	1500	1500	1800	2000
JURUMIRIM	n/a	n/a	n/a	n/a
CHAVANTES	n/a	n/a	n/a	n/a
CAPIVARA	n/a	n/a	n/a	n/a

NORMAL	- Grande, Paranaíba, São Francisco e Tocantins
ATENÇÃO	
RESTRIÇÃO	

NORMAL	- Paranapanema
ATENÇÃO	
ALERTA	
RESTRIÇÃO	

Tabela 17: Diretrizes operativas para vazão defluente mínima (m3/s).

	VAZÃO DEFLUENTE MÍNIMA (m3/s)			
	jun/26	jul/26	ago/26	set/26
TRÊS MARIAS	150	150	150	150
XINGÓ	1100	1100	1100	1100

Tabela 18: Projeção dos Níveis de Energia Armazenada do cenário Controle para os Subsistemas do SIN ao final de cada mês.

Armazenamentos ao fim de cada mês (% EAR_máximo)					
Cenário	Sub.	jun/26	jul/26	ago/26	set/26
CONTROLE	SE/CO	65,2	64,5	62,1	59,0
	S	62,3	88,0	84,6	87,1
	NE	90,5	86,2	77,5	70,7
	N	98,5	96,3	94,0	83,6
	SIN	71,3	71,7	68,1	64,3

Tabela 19: Projeção dos Níveis de Energia Armazenada do cenário Controle para os Reservatórios Equivalentes de Energia do SIN ao final de cada mês.

Armazenamentos ao fim de cada mês (% EAR_máximo)					
Cenário	REE	jun/26	jul/26	ago/26	set/26
CONTROLE	SUDESTE	61,4	58,1	54,4	51,6
	MADEIRA	90,3	84,8	75,4	66,3
	TELES PIRES	81,1	71,0	71,0	65,3
	ITAIPU	65,5	100,0	100,0	100,0
	PARANÁ	66,6	65,9	63,7	60,1
	PRPPANEMA	62,5	71,5	72,9	73,8
	SUL	46,1	80,2	75,3	89,0
	IGUAÇU	78,3	95,6	93,8	85,2
	NORDESTE	90,5	86,2	77,5	70,7
	NORTE	98,6	96,1	93,8	83,1
	BELO MONTE	100,0	100,0	100,0	100,0
	MAN-AP	96,6	100,0	97,5	92,3

Tabela 20: Diferença da projeção dos Níveis de Energia Armazenada do cenário **CONTROLE** em comparação ao cenário **BASE**.

Diferenças ao fim de cada mês (% EAR_máximo)					
Cenário	Sub.	Jun/26	Jul/26	Ago/26	Set/26
DIFF	SE/CO	-0,4	-0,9	-1,3	-0,8
	S	0,5	-1,9	4,1	10,4
	NE	-0,1	-0,6	-4,4	-6,6
	N	-0,7	0,0	-0,1	-0,4
	SIN	-0,3	-0,9	-1,4	-1,0

Preços de médio prazo (caso BASE)

Para a apresentação de todos os resultados referentes à curva de preço, adotou-se os limites regulatórios mínimo e máximo de [57,31; 785,27] para o ano de 2026, aprovada pela ANEEL em 23 de dezembro de 2025. Estes limites correspondem aos valores estruturais utilizados na contabilização da CCEE e não ao valor a ser aplicado sobre os resultados horários do modelo DESSEM.

Tabela 21: Resultados das simulações DECOMP com e sem a aplicação dos limites regulatórios – cenário **BASE**.

	Sub	jun/26		jul/26		ago/26		set/26	
		PLD sem limite	PLD	PLD sem limite	PLD	PLD sem limite	PLD	PLD sem limite	PLD
BASE	SE	194,86	194,86	0,00	57,31	74,66	74,66	77,07	77,07
	S	194,86	194,86	0,00	57,31	74,66	74,66	77,07	77,07
	NE	194,86	194,86	0,00	57,31	74,66	74,66	77,07	77,07
	N	194,86	194,86	0,00	57,31	74,66	74,66	77,07	77,07

* Preço de Liquidação das Diferenças sem as limitações regulatórias mínima ou máxima.

	Sub	jun/26		jul/26		ago/26		set/26	
		PLD sem limite	PLD	PLD sem limite	PLD	PLD sem limite	PLD	PLD sem limite	PLD
REF ANTERIOR	SE	170,13	170,13	0,00	57,31	96,91	96,91	117,45	117,45
	S	170,13	170,13	0,00	57,31	96,91	96,91	117,45	117,45
	NE	170,13	170,13	0,00	57,31	96,91	96,91	117,45	117,45
	N	170,13	170,13	0,00	57,31	96,91	96,91	117,45	117,45

	Sub	jun/26		jul/26		ago/26		set/26	
		PLD sem limite	PLD	PLD sem limite	PLD	PLD sem limite	PLD	PLD sem limite	PLD
DIF	SE	24,73	24,73	0,00	0,00	-22,25	-22,25	-40,38	-40,38
	S	24,73	24,73	0,00	0,00	-22,25	-22,25	-40,38	-40,38
	NE	24,73	24,73	0,00	0,00	-22,25	-22,25	-40,38	-40,38
	N	24,73	24,73	0,00	0,00	-22,25	-22,25	-40,38	-40,38

Os resultados exibidos acima representam a média mensal obtida da saída direta dos modelos de otimização NEWAVE e DECOMP, calculada semana a semana, considerando todas as publicações oficiais das revisões do PMO até o momento.

Tabela 22: Projeção de GSF para o cenário **BASE**.

Cenário	Generation Scalling Factor (GSF)				
	Sub.	jun/26	jul/26	ago/26	set/26
BASE	SAZO*	92,2%	69,7%	70,8%	70,9%
	FLAT	74,7%	66,8%	68,1%	74,0%
	BAND. TARIF.	AM	VD	VD	VD

Resultados – Preços de médio prazo (caso CONTROLE)

Tabela 23: Resultados das simulações com e sem a aplicação dos limites regulatórios – cenário **CONTROLE**.

	Sub	jun/26		jul/26		ago/26		set/26	
		PLD sem limite	PLD	PLD sem limite	PLD	PLD sem limite	PLD	PLD sem limite	PLD
CONTROLE	SE	204,03	204,03	113,24	113,24	142,69	142,69	155,46	155,46
	S	204,03	204,03	113,24	113,24	142,69	142,69	155,46	155,46
	NE	204,03	204,03	113,24	113,24	142,69	142,69	155,46	155,46
	N	204,03	204,03	113,24	113,24	142,69	142,69	155,46	155,46

* Preço de Liquidação das Diferenças sem as limitações regulatórias mínima ou máxima.

Tabela 24: Projeção de GSF para o cenário **CONTROLE**.

Cenário	Generation Scalling Factor (GSF)				
	Sub.	jun/26	jul/26	ago/26	set/26
CONTROLE	SAZO*	91,0%	68,8%	69,5%	69,8%
	FLAT	73,7%	66,0%	66,9%	72,8%
	BAND. TARIF.	AM	AM	AM	AM

Considerações Finais

Caso Base: A atualização desta semana levou à perspectiva mais negativa de afluições para o mês de junho, sobretudo para o subsistema Sul. Como resultado, a curva de preços para o mês se elevou. Por outro lado, continua a expectativa de afluições elevadas sobre o centro-sul ao longo do mês de julho, levando o PLD a atingir o piso regulatório no período. Tal perspectiva de vazões se mantém para os meses de agosto e setembro, ainda com leve melhora nos subsistemas Nordeste e Norte. Vale destacar também que a partir de julho é adicionada aos modelos de precificação a oferta resultante do LRCAP 2026, relativa aos produtos 2027, 2028, 2029 e 2030.

Caso Controle: Em relação ao caso base, apresenta premissa de ENA mais baixa em praticamente todos os subsistemas e em todo o período, com exceções pontuais. Todavia, em relação ao caso controle da última semana, percebe-se elevação da premissa de vazões sobre o centro-sul, que agora se aproxima aquela indicada no cenário base, além do subsistema Norte. Assim, neste cenário, o PLD projetado ao longo do horizonte de estudo se mostra mais elevado em relação ao cenário base, mas em tendência de queda quando comparado ao cenário controle da última semana.

Cabe lembrar que as previsões e análises contidas neste documento foram realizadas com base em informações disponíveis até a presente data. Tanto o posicionamento quanto os volumes das precipitações previstas podem variar significativamente, sendo que oscilações nas previsões são comuns e não necessariamente indicam uma mudança completa de direcionamento das projeções de preços. Recomenda-se o acompanhamento constante das precipitações e ENAs verificadas, além das demais alterações que possam ocorrer no curto e médio prazo. Os resultados podem ser afetados por quaisquer alterações nestas premissas.

Apêndice A – Cenário hidrológico por Bacia

Premissas - ENAs mensais										
Cenário	Sub.	Bacia	jun/26		jul/26		ago/26		set/26	
			MWmed	%MLT	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
BASE	S	URUGUAI	2.795	67%	4.983	108%	3.428	77%	5.714	109%
		JACUÍ	667	63%	1.598	133%	987	87%	1.994	151%
		ITAJAÍ-AÇU	155	88%	194	93%	154	69%	313	114%
		CAPIVARI	102	94%	139	129%	111	116%	105	92%
		IGUAÇU	4.834	100%	6.232	135%	4.943	131%	5.042	115%
		PARANAPANEMA (S)	365	120%	606	206%	480	202%	322	120%
	SE	PARANAPANEMA (SE)	2.838	111%	4.072	181%	2.850	153%	2.413	118%
		BAIXO PARANÁ	4.997	109%	5.998	154%	4.770	144%	3.934	118%
		ALTO PARANÁ	5.165	77%	4.316	79%	3.606	79%	3.308	75%
		PARAGUAI	331	85%	303	85%	281	84%	267	80%
		PARANAÍBA	2.520	72%	2.023	72%	1.638	72%	1.393	67%
		GRANDE	2.304	69%	1.861	69%	1.566	70%	1.520	67%
		TIETÊ	644	89%	584	101%	468	94%	477	92%
		ALTO TIETÊ	237	135%	153	108%	115	88%	164	96%
		PARAÍBA DO SUL	637	72%	523	70%	424	67%	408	63%
		ITABAPOANA	30	89%	22	77%	20	79%	16	68%
		DOCE	324	57%	280	56%	254	57%	223	52%
		MUCURI	14	54%	12	48%	11	52%	9	49%
		JEQUITINHONHA (SE)	39	55%	30	50%	23	47%	18	38%
		SÃO FRANCISCO (SE)	170	74%	140	74%	111	71%	96	64%
		TOCANTINS (SE)	671	56%	471	53%	329	48%	237	37%
		AMAZONAS (SE)	6.110	101%	4.301	112%	2.977	126%	2.170	122%
		TELES PIRES	1.128	78%	855	81%	682	82%	560	76%
	NE	PARNAÍBA	99	87%	89	91%	81	91%	75	86%
		PARAGUAÇU	29	59%	23	47%	22	55%	20	75%
		JEQUITINHONHA (NE)	42	39%	35	38%	30	39%	26	37%
		SÃO FRANCISCO (NE)	2.620	62%	2.314	66%	2.037	67%	1.890	69%
	N	XINGU	2.509	53%	985	62%	428	67%	174	50%
		ARAGUARI	861	115%	620	112%	400	108%	245	114%
		TOCANTINS (N)	2.537	58%	1.594	62%	1.113	62%	812	56%
		AMAZONAS (N)	937	125%	574	112%	356	106%	237	105%

Apêndice D – Cenários hidrológicos de sensibilidade LI e LS

Premissas - ENAs mensais									
Cenário	Sub.	jun/26		jul/26		ago/26		set/26	
		MWmed	%MLT	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
LI	SE/CO	25.525	79%	21.599	85%	16.342	80%	14.357	73%
	S	7.238	68%	11.108	101%	7.229	73%	9.417	81%
	NE	2.505	56%	1.994	54%	1.742	54%	1.621	56%
	N	5.802	55%	3.048	58%	1.847	59%	1.165	52%
LS	SE/CO	31.576	97%	30.653	120%	23.537	115%	20.830	106%
	S	11.145	105%	19.456	176%	13.856	139%	17.952	154%
	NE	3.143	70%	2.855	77%	2.506	77%	2.313	80%
	N	7.713	73%	4.326	83%	2.634	83%	1.689	75%

Apêndice E – Cenários hidrológicos de sensibilidade LI e LS, por REE

Premissas - ENAs mensais									
Cenário	Sub.	jun/26		jul/26		ago/26		set/26	
		MWmed	%MLT	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT	MWmed	%MLT
LI	SUDESTE	2.269	63%	1.679	57%	1.362	55%	1.217	50%
	MADEIRA	5.341	88%	3.535	92%	2.548	108%	1.901	107%
	TPIRES	948	66%	650	62%	513	61%	414	56%
	ITAIPU	3.570	100%	4.039	131%	2.759	106%	2.391	90%
	PARANA	10.848	71%	8.529	69%	6.893	67%	6.520	66%
	PRNPANEMA	2.550	99%	3.166	141%	2.267	122%	1.913	94%
	SUL	3.069	56%	5.705	93%	3.242	55%	5.656	81%
	IGUACU	4.168	81%	5.402	110%	3.987	99%	3.761	81%
	NORDESTE	2.505	56%	1.994	54%	1.742	54%	1.621	56%
	NORTE	2.278	52%	1.347	53%	950	53%	681	47%
	BMONTE	2.091	43%	775	48%	324	49%	122	33%
	MAN	1.433	99%	926	90%	573	84%	361	86%
LS	SUDESTE	2.641	74%	2.148	73%	1.730	70%	1.617	66%
	MADEIRA	6.599	109%	4.946	129%	3.468	146%	2.582	146%
	TPIRES	1.214	84%	957	91%	767	92%	626	85%
	ITAIPU	4.965	138%	6.842	222%	5.298	203%	4.408	167%
	PARANA	12.552	82%	10.568	85%	8.725	85%	8.436	85%
	PRNPANEMA	3.604	141%	5.192	231%	3.548	191%	3.161	155%
	SUL	4.612	84%	9.541	155%	6.318	107%	10.523	151%
	IGUACU	6.533	127%	9.915	202%	7.538	188%	7.429	159%
	NORDESTE	3.143	70%	2.855	77%	2.506	77%	2.313	80%
	NORTE	2.808	65%	1.809	71%	1.269	70%	926	64%
	BMONTE	3.003	62%	1.211	74%	553	83%	246	66%
	MAN	1.903	131%	1.305	126%	813	119%	518	124%