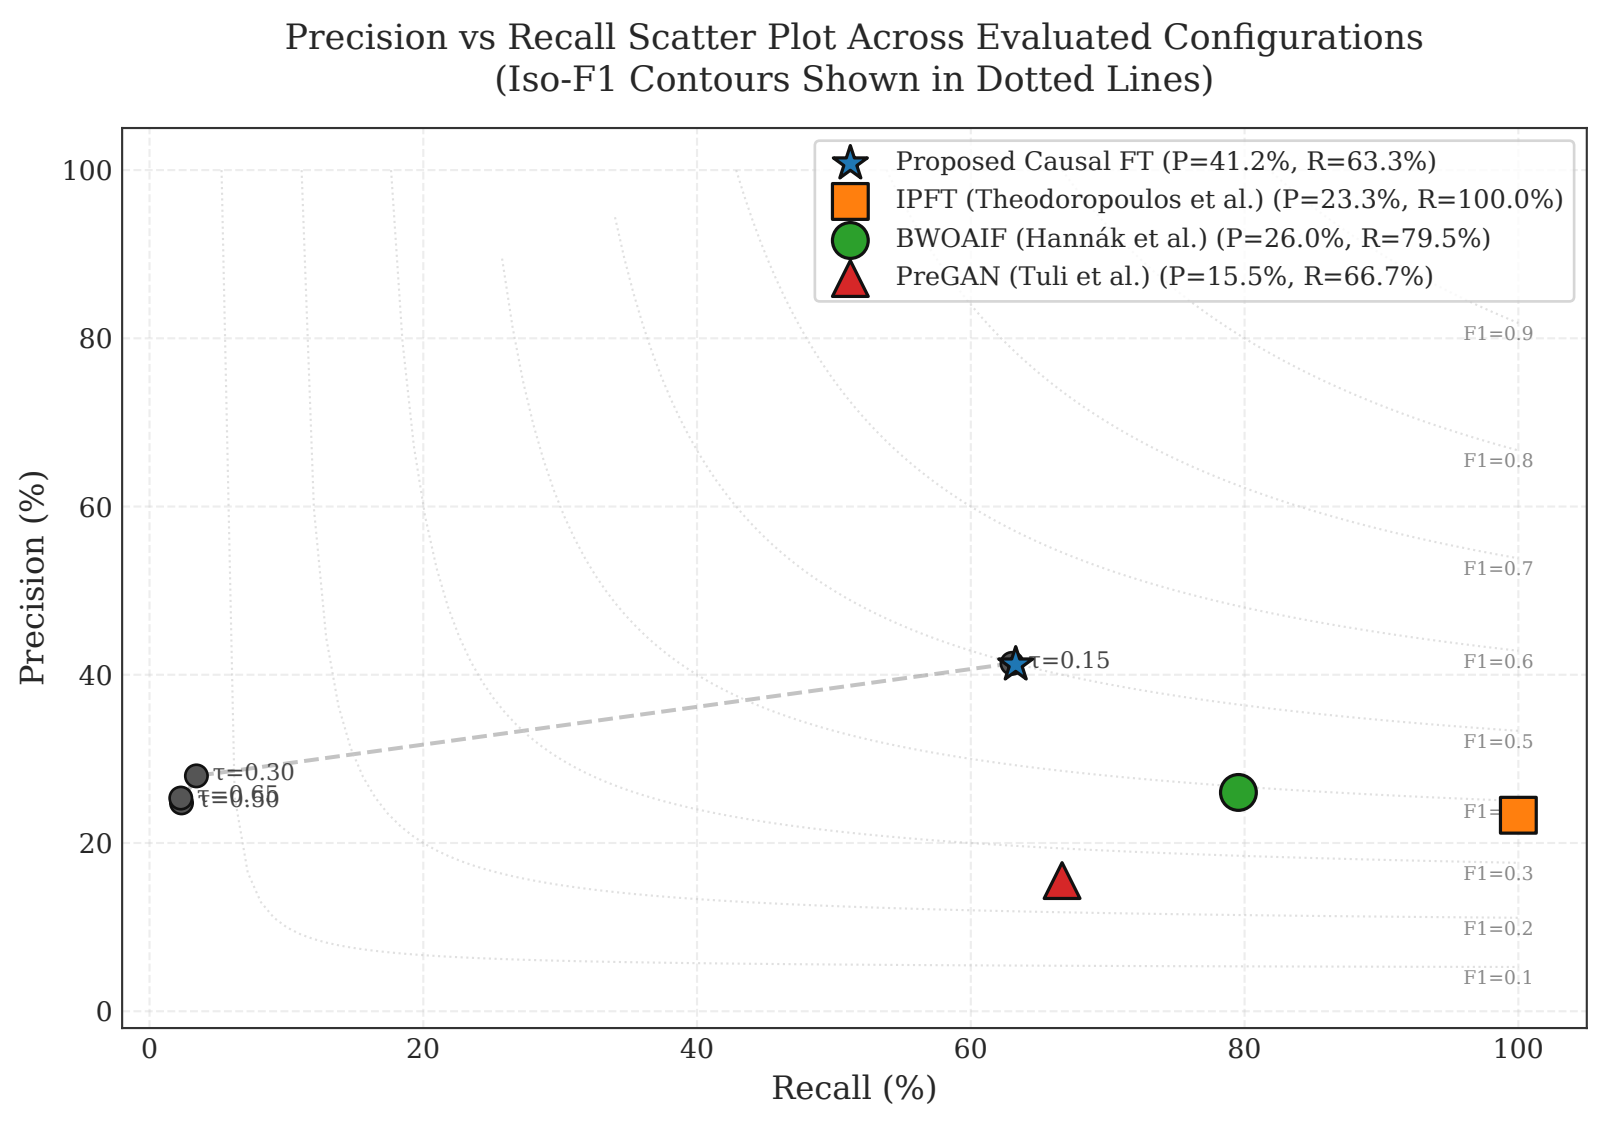
Precision vs Recall Scatter Plot Across Evaluated Configurations
(Iso-F1 Contours Shown in Dotted Lines)
Proposed Causal FT (P=41.2%, R=63.3%)
IPFT (Theodoropoulos et al.) (P=23.3%, R=100.0%)
BWOAIF (Hannák et al.) (P=26.0%, R=79.5%)
PreGAN (Tuli et al.) (P=15.5%, R=66.7%)
F1=0.9
F1=0.8
F1=0.7
F1=0.6
F1=0.5
F1=0.4
F1=0.3
F1=0.2
F1=0.1
τ=0.15
τ=0.30
τ=0.65
τ=0.90
Precision (%)
Recall (%)
0
20
40
60
80
100