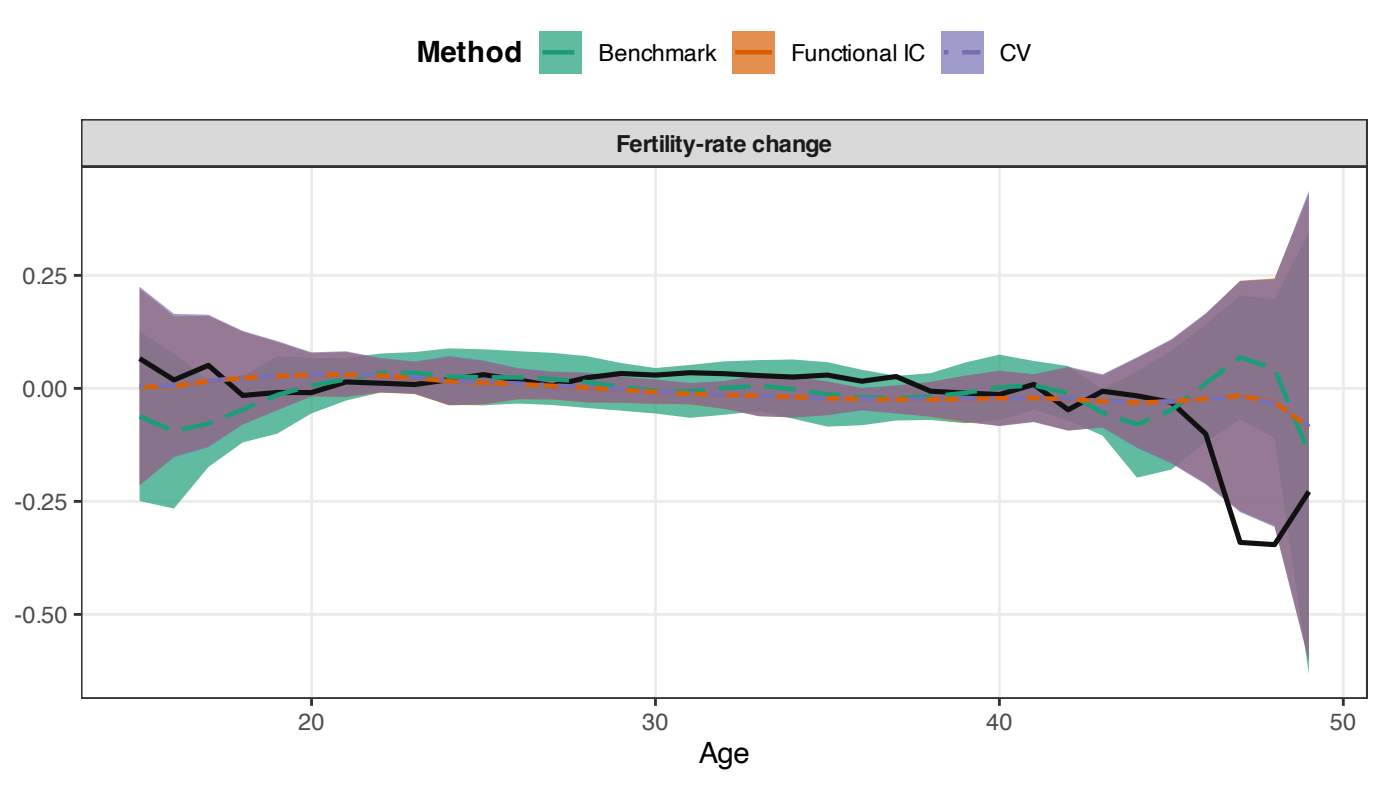
Method
Benchmark
Functional IC
CV
Fertility-rate change
0.25
0.00
-0.25
-0.50
20
30
40
50
Age