



171320340047

福建中凯检测技术有限公司

检测报告

报告编号: ZK22072803H01
委托单位: 平潭综合实验区社会事业局
项目名称: 泳池水、浸脚池水
检测类别: 委托检测
报告日期: 2022 年 8 月 4 日

福建中凯检测技术有限公司

FuJian ZhongKai Testing Technology Co., Ltd.





福建中凯检测技术有限公司

检测报告

报告编号: ZK22072803H01

报告日期: 2022年8月4日

页码: 第1页 共3页

声明:

1. 本报告未盖“福建中凯检测技术有限公司检验检测专用章”、“骑缝章”及“CMA 专用章”无效;
2. 本报告无编制、审核、批准人签字无效;本报告发生任何涂改后无效;
3. 未经我司允许,部分复制报告无效,复制报告未重新加盖我司“检验检测专用章”仅供参考;
4. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效,送样委托检测结果仅对所送委托样品有效;
5. 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供相关报告以委托方提供信息为前提,若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符,本公司不承担由此引起的责任;
6. 委托单位对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,本检测单位不承担任何经济和法律责任;任何对本检测报告未经授权的部分或全部转载、篡改、伪造或复制行为都是违法的,将被追究民事、行政甚至刑事责任;
7. 本检测单位保证检测的客观公证性,并对委托单位的商业秘密履行保密义务;
8. 委托方对检测报告有任何异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期视为认可检测结果。

报告编制:

张健丽

报告签发:

王益良

报告复核:

程兰颖

签发日期: 2022 年 8 月 4 日



地址: 福建省福州高新区乌龙江大道7#创新园二期21号楼5层501室 咨询热线: 4000-978-933 0591-86390107
传真: 0591-86391891 网址: <http://www.zkjc168.com> E-mail: 2816771619@qq.com 邮编: 350008



委托方	名称	平潭综合实验区社会事业局		
	地址	平潭综合实验区金井湾商务营运中心 3 号楼 9 层		
受测单位	平潭综合实验区中保供应链管理有限公司（全民健生中心）			
采样地址	北厝镇金井			
项目名称	泳池水、浸脚池水			
检测项目	泳池水：pH 值、浑浊度、尿素、游离性余氯、菌落总数、大肠菌群			
采样日期	2022. 7. 29		分析日期	2022. 7. 29-2022. 7. 31

1、检测方法

1.1 检测方法及其检出限见表 1

表 1 检测方法及其检出限

项目类别	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限
泳池水	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 2 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2006	0.5NTU
	pH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 5 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006	/
	游离性余氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 1 N,N-二乙基对苯二胺（DPD）分光光度法 GB/T 5750.11-2006	0.01mg/L
	尿素	公共场所卫生检验方法 第 2 部分：化学污染物 GB/T 18204.2-2014	/
	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 1 平皿计数法 GB/T 5750.12-2006	/
	大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 2 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006	/

以下空白

2、检测结果

2.1 泳池水检测结果见表 2

表 2 泳池水检测结果

采样日期	采样点位	检测项目	单位	检测结果	标准值
2022. 7. 29	泳池水	浑浊度	NTU	0. 5L	≤1
		pH 值	无量纲	7. 0	7. 0~7. 8
		游离性余氯	mg/L	0. 49	0. 3~1. 0
		尿素	mg/L	1. 25	≤3. 5
		菌落总数	CFU/mL	未检出	≤200
		大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
	浸脚池水	游离性余氯	mg/L	6. 41	5~10
备注	1、表中检测数据后面“L”表示检测结果低于方法检出限； 2、限值参考 GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》中的表 4 标准，仅供委托方参考。				

3、采样现场照片见图 1~图 2

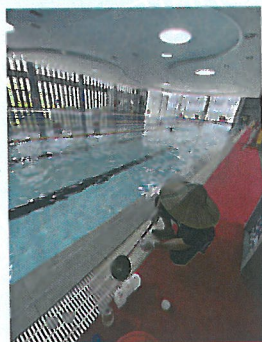


图 1 泳池水



图 2 浸脚池水

报告结束



171320340047

福建中凯检测技术有限公司

检测报告



报告编号: ZK22072804H01
委托单位: 平潭综合实验区社会事业局
项目名称: 泳池水、浸脚池水
检测类别: 委托检测
报告日期: 2022 年 8 月 4 日

福建中凯检测技术有限公司


FuJian ZhongKai Testing Technology Co., Ltd.





页码: 第 1 页 共 3 页

签发日期: 2022 年 8 月 4 日





委托方	名称	平潭综合实验区社会事业局		
	地址	平潭综合实验区金井湾商务营运中心 3 号楼 9 层		
受测单位	平潭麒麟荣誉国际酒店有限公司			
采样地址	岚城乡岚城竹屿口			
项目名称	泳池水、浸脚池水			
检测项目	泳池水：pH 值、浑浊度、尿素、游离性余氯、菌落总数、大肠菌群			
采样日期	2022. 7. 29		分析日期	2022. 7. 29-2022. 7. 31

1、检测方法

1.1 检测方法及检出限见表 1

表 1

检测方法及检出限

项目类别	检测项目	检测标准(方法)名称及编号(含年号)	检出限
泳池水	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 2 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2006	0.5NTU
	pH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 5 玻璃电极法 GB/T 5750.4-2006	/
	游离性余氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 1 N,N-二乙基对苯二胺(DPD)分光光度法 GB/T 5750.11-2006	0.01mg/L
	尿素	公共场所卫生检验方法 第 2 部分: 化学污染物 GB/T 18204.2-2014	/
	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 1 平皿计数法 GB/T 5750.12-2006	/
	大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 2 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006	/

以下空白

2、检测结果

2.1 泳池水检测结果见表 2

表 2 泳池水检测结果

采样日期	采样点位	检测项目	单位	检测结果	标准值
2022. 7. 29	泳池水	浑浊度	NTU	0.5L	≤ 1
		pH 值	无量纲	7.0	7.0~7.8
		游离性余氯	mg/L	0.49	0.3~1.0
		尿素	mg/L	2.90	≤ 3.5
		菌落总数	CFU/mL	未检出	≤ 200
		大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
	浸脚池水	游离性余氯	mg/L	7.13	5~10
备注	1、表中检测结果数据后面“L”表示检测结果低于方法检出限; 2、限值参考 GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》中的表 4 标准, 仅供委托方参考。				

3、采样现场照片见图 1~图 2

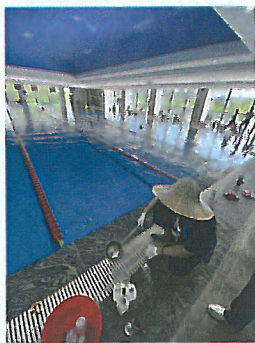


图 1 泳池水



图 2 浸脚池水

报告结束



171320340047

福建中凯检测技术有限公司

检测报告

报告编号: ZK22072806H01
委托单位: 平潭综合实验区社会事业局
项目名称: 泳池水、浸脚池水
检测类别: 委托检测
报告日期: 2022 年 8 月 4 日

福建中凯检测技术有限公司

FuJian ZhongKai Testing Technology Co., Ltd.





福建中凯检测技术有限公司

检测报告

报告编号: ZK22072806H01

报告日期: 2022年8月4日

页码: 第1页 共3页

声明:

1. 本报告未盖“福建中凯检测技术有限公司检验检测专用章”、“骑缝章”及“CMA 专用章”无效;
2. 本报告无编制、审核、批准人签字无效;本报告发生任何涂改后无效;
3. 未经我司允许,部分复制报告无效,复制报告未重新加盖我司“检验检测专用章”仅供参考;
4. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效,送样委托检测结果仅对所送委托样品有效;
5. 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供相关报告以委托方提供信息为前提,若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符,本公司不承担由此引起的责任;
6. 委托单位对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,本检测单位不承担任何经济 and 法律责任;任何对本检测报告未经授权的部分或全部转载、篡改、伪造或复制行为都是违法的,将被追究民事、行政甚至刑事责任;
7. 本检测单位保证检测的客观公证性,并对委托单位的商业秘密履行保密义务;
8. 委托方对检测报告有任何异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期视为认可检测结果。

报告编制:

张健丽

报告签发:

上官

报告复核:

程兰

签发日期: 2022 年 8 月 4 日



地址: 福建省福州高新区龙江大道 7#创新园二期 21 号楼 5 层 501 室

咨询热线: 4000-978-933 0591-86390107

传真: 0591-86391891

网址: <http://www.zkjc168.com>

E-mail: 2816771619@qq.com

邮编: 350008

检测报告



福建中凯检测技术有限公司

报告编号: ZK22072806H01

报告日期: 2022年8月4日

页码: 第 2 页 共 3 页

委托方	名称	平潭综合实验区社会事业局		
	地址	平潭综合实验区金井湾商务营运中心 3 号楼 9 层		
受测单位	福建海峡两岸文化体育产业有限公司			
采样地址	潭城镇平潭县翠园森林公园内南侧			
项目名称	泳池水、浸脚池水			
检测项目	泳池水：pH 值、浑浊度、尿素、游离性余氯、菌落总数、大肠菌群			
采样日期	2022. 7. 29		分析日期	2022. 7. 29-2022. 7. 31

1、检测方法

1.1 检测方法及检出限见表 1

表 1 检测方法及检出限

项目类别	检测项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
泳池水	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 2 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750. 4-2006	0. 5NTU
	pH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 5 玻璃电极法 GB/T 5750. 4-2006	/
	游离性余氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 1 N, N'-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法 GB/T 5750. 11-2006	0. 01mg/L
	尿素	公共场所卫生检验方法 第 2 部分: 化学污染物 GB/T 18204. 2-2014	/
	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 1 平皿计数法 GB/T 5750. 12-2006	/
	大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 2 多管发酵法 GB/T 5750. 12-2006	/

以下空白

2、检测结果

2.1 泳池水检测结果见表 2

表 2 泳池水检测结果

采样日期	采样点位	检测项目	单位	检测结果	标准值
2022. 7. 29	泳池水	浑浊度	NTU	0.5	≤ 1
		pH 值	无量纲	7.1	7.0~7.8
		游离性余氯	mg/L	0.49	0.3~1.0
		尿素	mg/L	1.13	≤ 3.5
		菌落总数	CFU/mL	未检出	≤ 200
		大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
	浸脚池水	游离性余氯	mg/L	5.83	5~10
备注	限值参考 GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》中的表 4 标准, 仅供委托方参考。				

3、采样现场照片见图 1~图 2

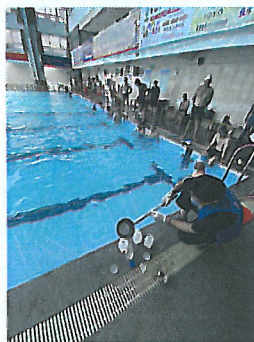


图 1 泳池水



图 2 浸脚池水

报告结束



171320340047

福建中凯检测技术有限公司

检测报告

报告编号: ZK22080523H01
委托单位: 平潭综合实验区卫生监督所
项目名称: 泳池水、浸脚池水
检测类别: 委托检测
报告日期: 2022年8月11日

福建中凯检测技术有限公司

FuJian ZhongKai Testing Technology Co., Ltd.





声明:

1. 本报告未盖“福建中凯检测技术有限公司检验检测专用章”、“骑缝章”及“CMA 专用章”无效;
2. 本报告无编制、审核、批准人签字无效;本报告发生任何涂改后无效;
3. 未经我司允许,部分复制报告无效,复制报告未重新加盖我司“检验检测专用章”仅供参考;
4. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效,送样委托检测结果仅对所送委托样品有效;
5. 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供相关报告以委托方提供信息为前提,若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符,本公司不承担由此引起的责任;
6. 委托单位对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,本检测单位不承担任何经济和法律责任;任何对本检测报告未经授权的部分或全部转载、篡改、伪造或复制行为都是违法的,将被追究民事、行政甚至刑事责任;
7. 本检测单位保证检测的客观公正性,并对委托单位的商业秘密履行保密义务;
8. 委托方对检测报告有任何异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期视为认可检测结果。

报告编制:

陈淑英

报告签发:

占益良

报告复核:

周昌富

签发日期:

2022年8月11日



检测报告



福建中凯检测技术有限公司

报告编号: ZK22080523H01

报告日期: 2022年8月11日

页码: 第 2 页 共 3 页

委托方	名称	平潭综合实验区卫生监督所	
	地址	平潭县翠园南路 10 号	
受测单位	福建一刻赛霆健身管理有限公司		
采样地址	潭城镇溪南庄 188 号旺达富春城 A 区地下室会所		
项目名称	泳池水、浸脚池水		
检测项目	泳池水：浑浊度、pH 值、尿素、游离余氯、菌落总数、大肠菌群 浸脚池：游离余氯		
结论	该公司泳池水、浸脚池水各项指标检测结果均符合 GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》中表4 人工泳池水质指标卫生要求； 具体详见本报告表2。		
采样日期	2022. 8. 8	分析日期	2022. 8. 8-2022. 8. 10

1、检测方法 & 检出限

表 1

检测方法与检出限

项目类别	分析项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
泳池水	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 2 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750. 4-2006	0. 5NTU
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	0. 01pH
	游离余氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法 GB/T 5750. 11-2006	0. 01mg/L
	尿素	公共场所卫生检验方法 第 2 部分: 化学污染物 GB/T 18204. 2-2014	/
	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 1 平皿计数法 GB/T 5750. 12-2006	/
	大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 2 多管发酵法 GB/T 5750. 12-2006	/
浸脚池水	游离余氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法 GB/T 5750. 11-2006	0. 01mg/L

以下空白

2、检测结果

2.1 泳池水检测结果见表 2

表 2 泳池水检测结果

采样日期	采样点位	检测项目	单位	检测结果	限值
2022.8.8	泳池水	浑浊度	NTU	0.5L	≤ 1
		pH 值	无量纲	7.2	7.0~7.8
		游离余氯	mg/L	0.32	0.3~1.0
		尿素	mg/L	1.20	≤ 3.5
		菌落总数	CFU/mL	未检出	≤ 200
		大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
	浸脚池水	游离余氯	mg/L	5.19	5~10
备注	1、表中检测数据后面“L”表示检测结果低于方法检出限； 3、表中限值参考 GB 37488-2019 《公共场所卫生指标及限值要求》表 4 准 值，仅供委托方参考。				

3、现场采样照片见图 1~图 2

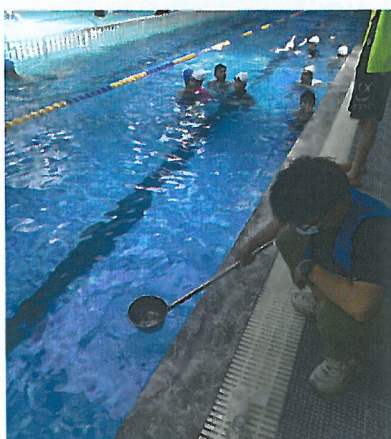


图1 泳池水采样

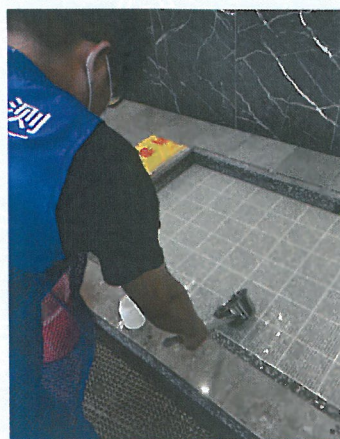


图2 浸脚池水采样

报告结束



171320340047

福建中凯检测技术有限公司

检测报告

报告编号: ZK22080524H01
委托单位: 平潭综合实验区卫生监督所
项目名称: 泳池水、浸脚池水
检测类别: 委托检测
报告日期: 2022 年 8 月 11 日



福建中凯检测技术有限公司

FuJian ZhongKai Testing Technology Co., Ltd.





声明:

1. 本报告未盖“福建中凯检测技术有限公司检验检测专用章”、“骑缝章”及“CMA 专用章”无效;
2. 本报告无编制、审核、批准人签字无效;本报告发生任何涂改后无效;
3. 未经我司允许,部分复制报告无效,复制报告未重新加盖我司“检验检测专用章”仅供参考;
4. 本报告检测结果仅对被测地点、对象及当时情况有效,送样委托检测结果仅对所送委托样品有效;
5. 委托方应对提供的检测相关信息的完整性、真实性、准确性负责。本公司实施的所有检测行为以及提供相关报告以委托方提供信息为前提,若委托方提供信息存在错误、偏离或与实际情况不符,本公司不承担由此引起的责任;
6. 委托单位对于检测结果的使用、使用所产生的直接或间接损失及一切法律后果,本检测单位不承担任何经济 and 法律责任;任何对本检测报告未经授权的部分或全部转载、篡改、伪造或复制行为都是违法的,将被追究民事、行政甚至刑事责任;
7. 本检测单位保证检测的客观公正性,并对委托单位的商业秘密履行保密义务;
8. 委托方对检测报告有任何异议的,应于收到报告之日起十五日内提出,逾期视为认可检测结果。

报告编制:

陈淑英

报告签发:

王益平

报告复核:

周昌富

签发日期:

2022年8月11日





委托方	名称	平潭综合实验区卫生监督所	
	地址	平潭县翠园南路 10 号	
受测单位	平潭壹嘉律身中心		
采样地址	岚城乡上楼村融信大卫城 A 区 16#212 号二层		
项目名称	泳池水、浸脚池水		
检测项目	泳池水：浑浊度、pH 值、尿素、游离余氯、菌落总数、大肠菌群 浸脚池：游离余氯		
结论	该公司泳池水、浸脚池水各项指标检测结果均符合 GB 37488-2019 《公共场所卫生指标及限值要求》中表4 人工泳池水质指标卫生要求；具体 详见本报告表2。		
采样日期	2022. 8. 8	分析日期	2022. 8. 8-2022. 8. 10

1、检测方法 & 检出限

表 1

检测方法与检出限

项目类别	分析项目	检测标准 (方法) 名称及编号 (含年号)	检出限
泳池水	浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 2 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750. 4-2006	0. 5NTU
	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	0. 01pH
	游离余氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 1 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法 GB/T 5750. 11-2006	0. 01mg/L
	尿素	公共场所卫生检验方法 第 2 部分: 化学污染物 GB/T 18204. 2-2014	/
	菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 1 平皿计数法 GB/T 5750. 12-2006	/
	大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 2 多管发酵法 GB/T 5750. 12-2006	/
浸脚池水	游离余氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 N, N-二乙基对苯二胺 (DPD) 分光光度法 GB/T 5750. 11-2006	0. 01mg/L

2、检测结果

2.1 泳池水检测结果见表 2

表 2 泳池水检测结果

采样日期	采样点位	检测项目	单位	检测结果	限值
2022.8.8	泳池水	浑浊度	NTU	0.5L	≤ 1
		pH 值	无量纲	7.2	7.0~7.8
		游离余氯	mg/L	0.34	0.3~1.0
		尿素	mg/L	2.03	≤ 3.5
		菌落总数	CFU/mL	未检出	≤ 200
		大肠菌群	MPN/100mL	未检出	不得检出
	浸脚池水	游离余氯	mg/L	5.29	5~10
备注	1、表中检测数据后面“L”表示检测结果低于方法检出限; 3、表中限值参考 GB 37488-2019《公共场所卫生指标及限值要求》表 4 限值, 仅供委托方参考。				

3、现场采样照片见图 1~图 2



图1 泳池水采样

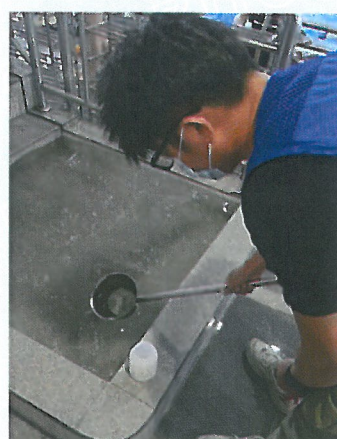


图2 浸脚池水采样

报告结束