

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于 起帆平潭海缆基地项目建设工程 规划许可证变更批前公示

起帆平潭海缆基地项目位于平潭综合实验区环岛南路与如意路交叉口南侧。我局于2024年4月3日批复该项目建设工程规划许可证，编号为建字第350128202400004号。

现根据建设单位申请对外立面、总平面布局等进行变更调整，主要变更内容详见变更情况说明。变更后，容积率、建筑密度、绿地率等均符合国有建设用地使用权出让合同有关要求。

依据《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》（2011年）第五十三条规定及相关规范规定，现对拟变更总平面图在网站（平潭综合实验区党工委、管委会网公示公告栏 www.pingtan.gov.cn）进行批前公示，征求各利益相关人及周边相关人的意见。公示时间为2025年2月19日至2025年3月4日。公示期间，如有意见，请于公示期内书面反馈至平潭综合实验区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处。反馈材料中请注明真实姓名、联系电话、联系地址，如

反馈意见信息不准确或不完整，且无法及时进一步核对有关情况的，视为无效意见。反馈超出公示期的，视为无效意见，不予采纳。公示无异议后，我局拟同意该建设工程规划许可证变更。

附件：变更情况说明

附注：

1. 附图仅为拟批复示意图。
2. 区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处办公地点：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 7 号楼 7 层。
3. 联系人：魏工，联系方式：0591-23163333，电子邮箱：zYSTjjgc@163.com


平潭综合实验区自然资源与生态环境局

2025 年 2 月 18 日



1. 根据电力部门要求，800kVA以上箱式变压器改为干式变压器，原来室外安装的变压器需要移入变配电室，故重新调整电力规划，增大海底电缆车间南侧配电室面积，海底电缆车间建筑面积及计容建筑面积增加；
2. 因工艺需要，海底电缆车间西南侧局部突出，海底电缆车间建筑面积及计容建筑面积增加；
3. 因工艺需要，海底电缆车间西北侧配电室层数增加，增设室外钢梯，面积增大，海底电缆车间建筑面积及计容建筑面积增加；
4. 因工艺生产需要，海底电缆车间北侧偏西的一处大门M6060及M1524，向西移动9米。本项目的变更调整，总占地面积、总建筑面积、地上部分建筑面积、计入容积率的建筑面积、建筑密度、建筑系数、容积率、绿地率均有微调，调整后各项指标均符合国有建设用地使用权出让合同的要求。



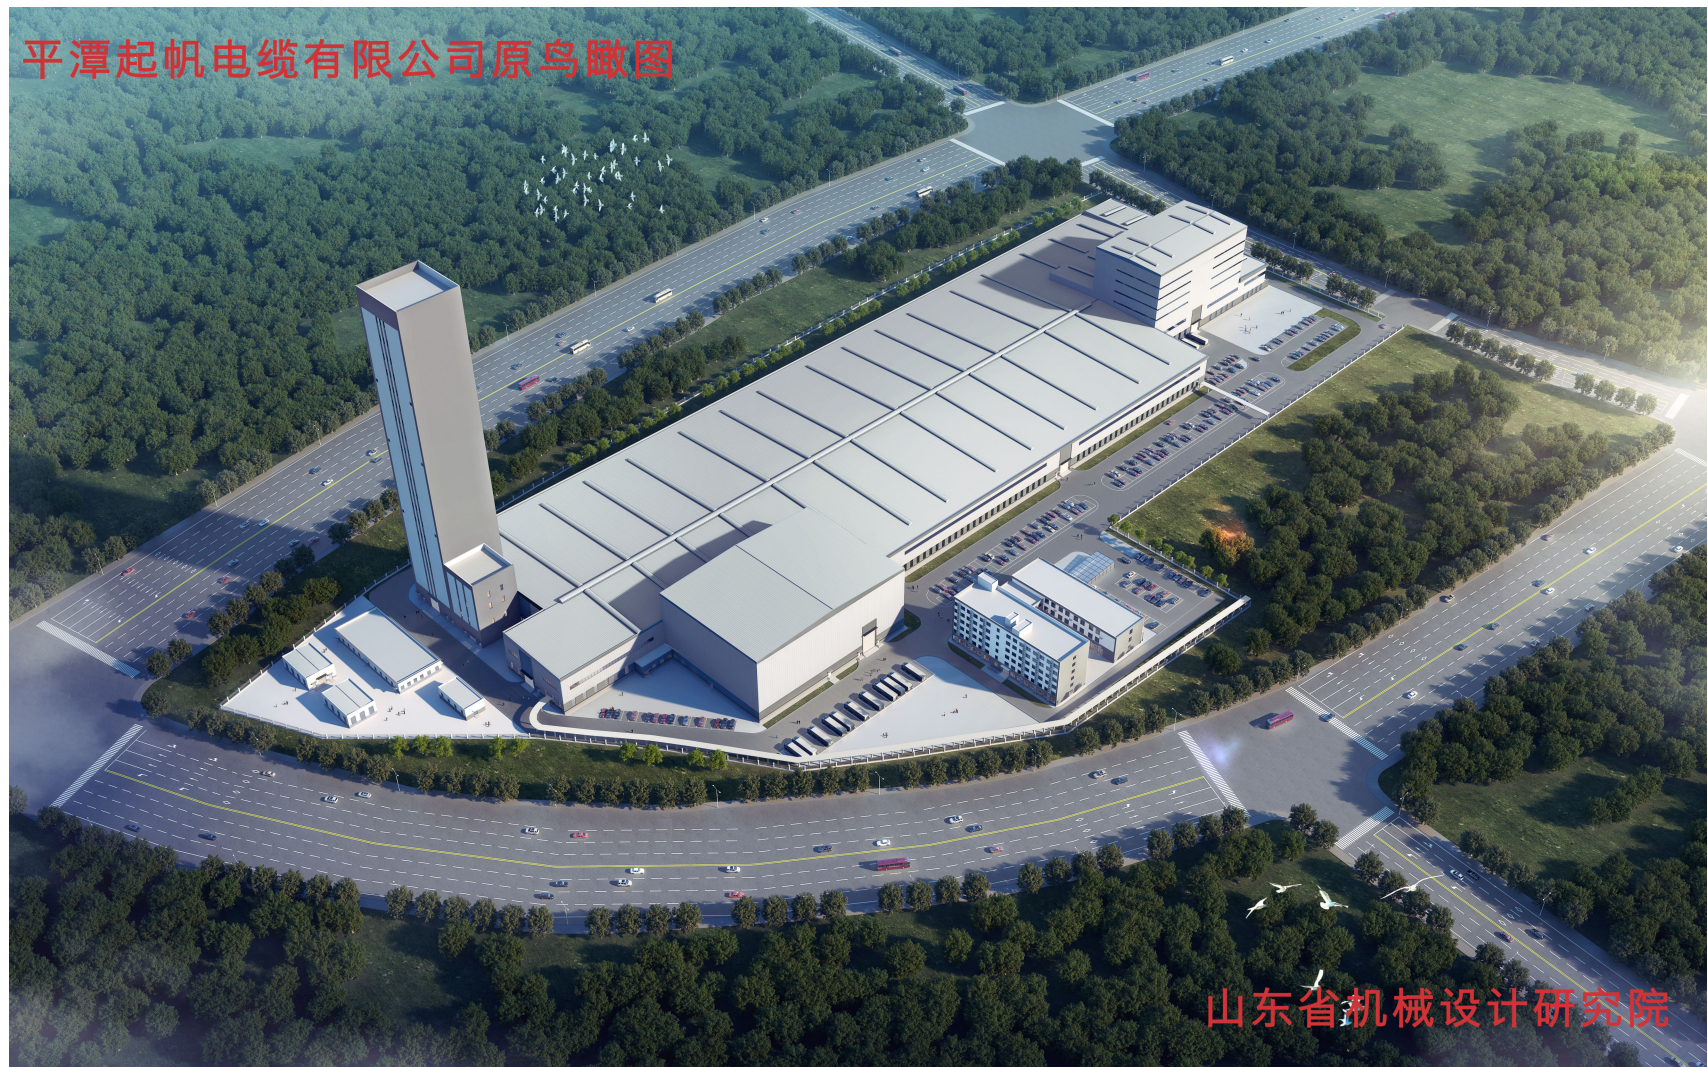

平潭起帆电缆有限公司原鸟瞰图

山东省机械设计研究院

调整说明：


- 1.根据电力部门要求，800kVA以上箱式变压器改为干式变压器，原来室外安装的变压器需要移入变配电室，故重新调整电力规划，增大海底电缆车间南侧配电室面积；
- 2.因工艺需要，海底电缆车间西南侧局部突出；
- 3.因工艺需要，海底电缆车间西北侧配电室层数增加，增设室外钢梯；
- 4.因工艺生产需要，海底电缆车间北侧偏西的一处大门M6060及M1524，向西移动9米。

平潭起帆电缆调整鸟瞰图



山东省机械设计研究院

海底电缆车间原立面图

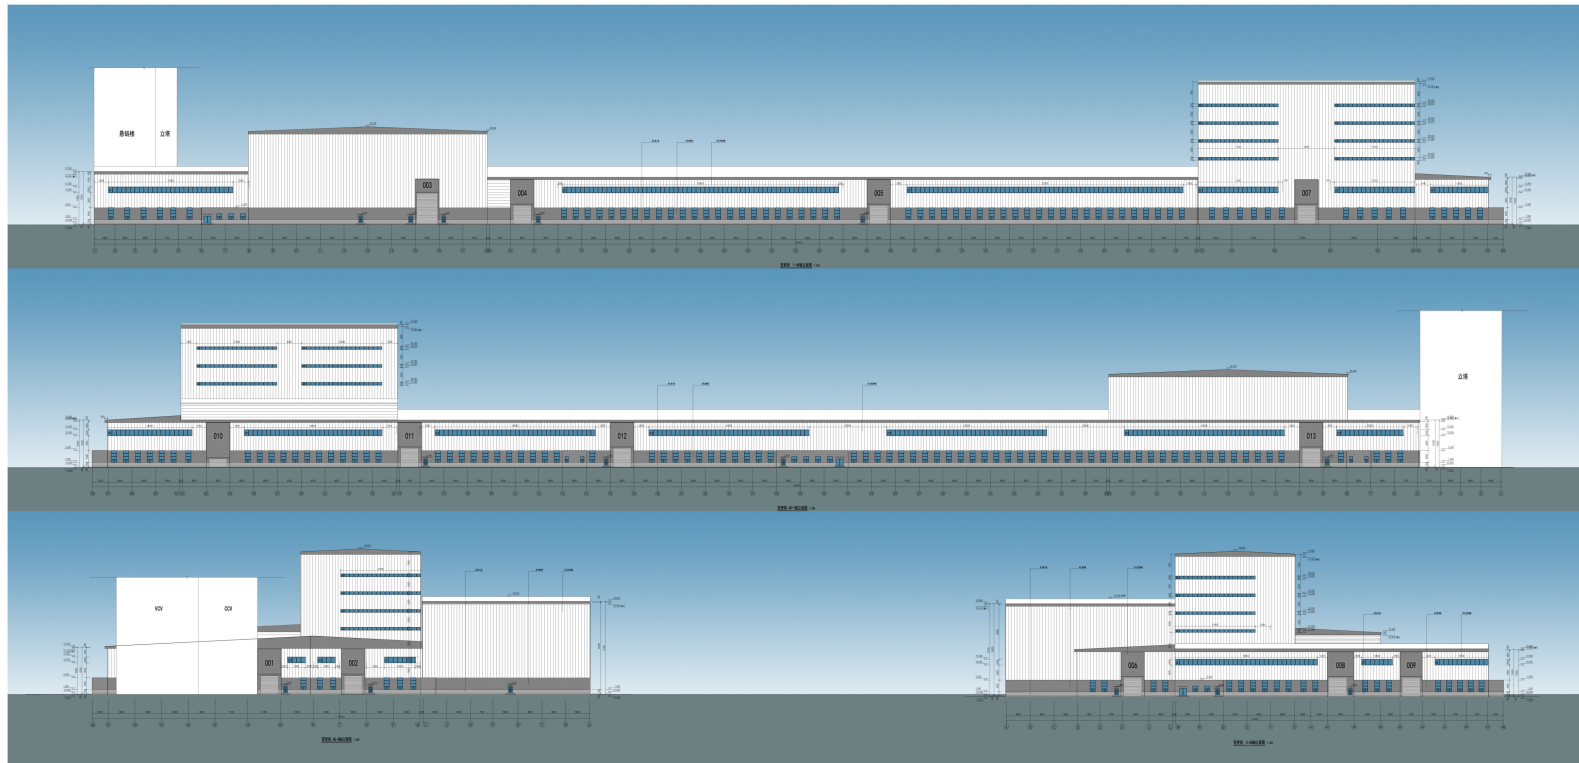

海底电缆车间调整立面图

调整说明：

1. 根据电力部门要求，800kVA以上箱式变压器改为干式变压器，原来室外安装的变压器需要移入变配电室，故重新调整电力规划，增大海底电缆车间南侧配电室面积，海底电缆车间建筑面积及计容建筑面积增加；
2. 因工艺需要，海底电缆车间西南侧局部突出，海底电缆车间建筑面积及计容建筑面积增加；
3. 因工艺需要，海底电缆车间西北侧配电室层数增加，增设室外钢梯，面积增大，海底电缆车间建筑面积及计容建筑面积增加；
4. 因工艺生产需要，海底电缆车间北侧偏西的一处大门M6060及M1524，向西移动9米。

本项目的变更调整，总占地面积、总建筑面积、地上部分建筑面积、计入容积率的建筑面积、建筑密度、建筑系数、容积率、绿地率均有微调，调整后各项指标均符合国有建设用地使用权出让合同的要求。

