

平潭综合实验区自然资源与生态环境局

平潭综合实验区自然资源与生态环境局关于 起帆平潭海缆基地项目堆场建设工程 规划许可证变更批前公示

起帆平潭海缆基地项目堆场位于平潭综合实验区如意路与吉钓路交叉口东北侧。我局于2024年7月23日批复该项目建设工程规划许可证，编号为建字第350128202400011号。

现根据建设单位申请对总平面布局进行变更调整，主要内容详见变更情况说明。变更后，容积率、建筑密度、绿地率等均符合国有建设用地使用权出让合同有关要求。

依据《福建省实施〈中华人民共和国城乡规划法〉办法》（2011年）第五十三条规定及相关规范规定，现对拟变更总平面图在网站（平潭综合实验区党工委、管委会网公示公告栏 www.pingtan.gov.cn）进行批前公示，征求各利益相关人及周边相关人的意见。公示时间为2025年2月24日至2025年3月7日。公示期间，如有意见，请于公示期内书面反馈至平潭综合实验区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处。反馈材料中请注明真实姓名、联系电话、联系地址，如

反馈意见信息不准确或不完整，且无法及时进一步核对有关情况的，视为无效意见。反馈超出公示期的，视为无效意见，不予采纳。公示无异议后，我局拟同意该建设工程规划许可证变更。

附件：变更情况说明


附注：


1. 附图仅为拟批复示意图。
2. 区自然资源与生态环境局建设工程规划管理处办公地点：平潭综合实验区金井湾商务营运中心 7 号楼 7 层。
3. 联系人：魏工，联系方式：0591-23163333，电子邮箱：zYSTjjgc@163.com

平潭综合实验区自然资源与生态环境局
2025年2月21日

（此件主动公开）

1. 根据电力部门要求，800kVA 以上箱式变压器改为干式变压器，原来室外安装的变压器需要移入变配电室，故新增配电室；
2. 因电缆输送通道的基础立柱与原门卫房位置冲突，门卫房位置微调，建筑规模不变；
3. 根据厂房工艺要求，堆场转盘设备西侧、南侧绿化带取消，用于存放临时设备；本项目的变更调整，总占地面积、总建筑面积、地上部分建筑面积、计入容积率的建筑面积、建筑密度、建筑系数、容积率、绿地面积、绿地率均有调整，调整后各项指标均符合国有建设用地使用权出让合同的要求。

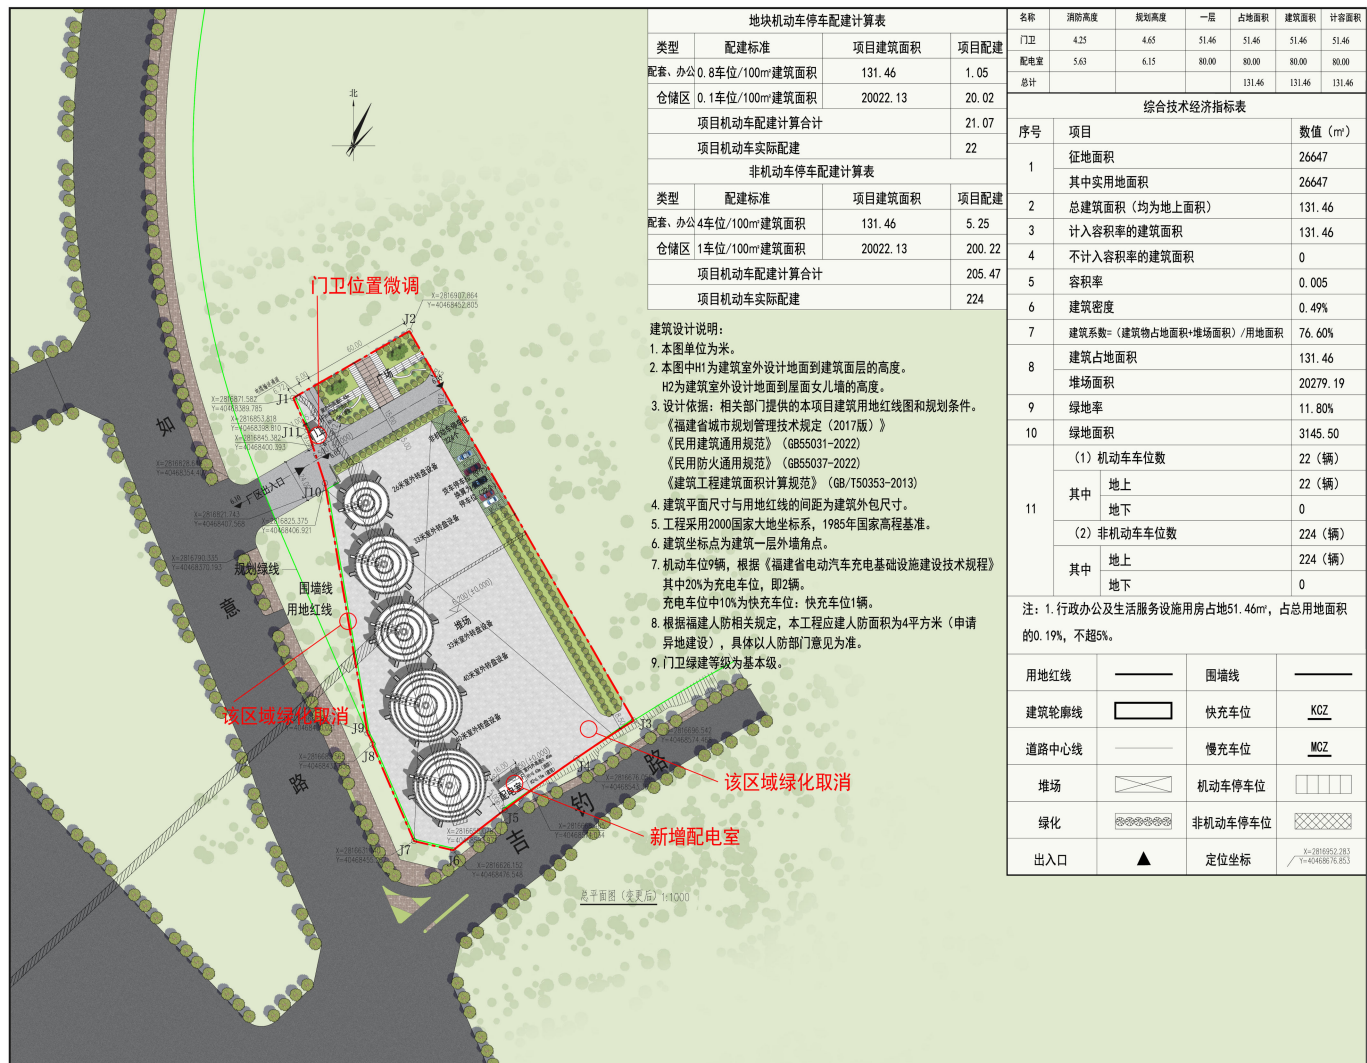

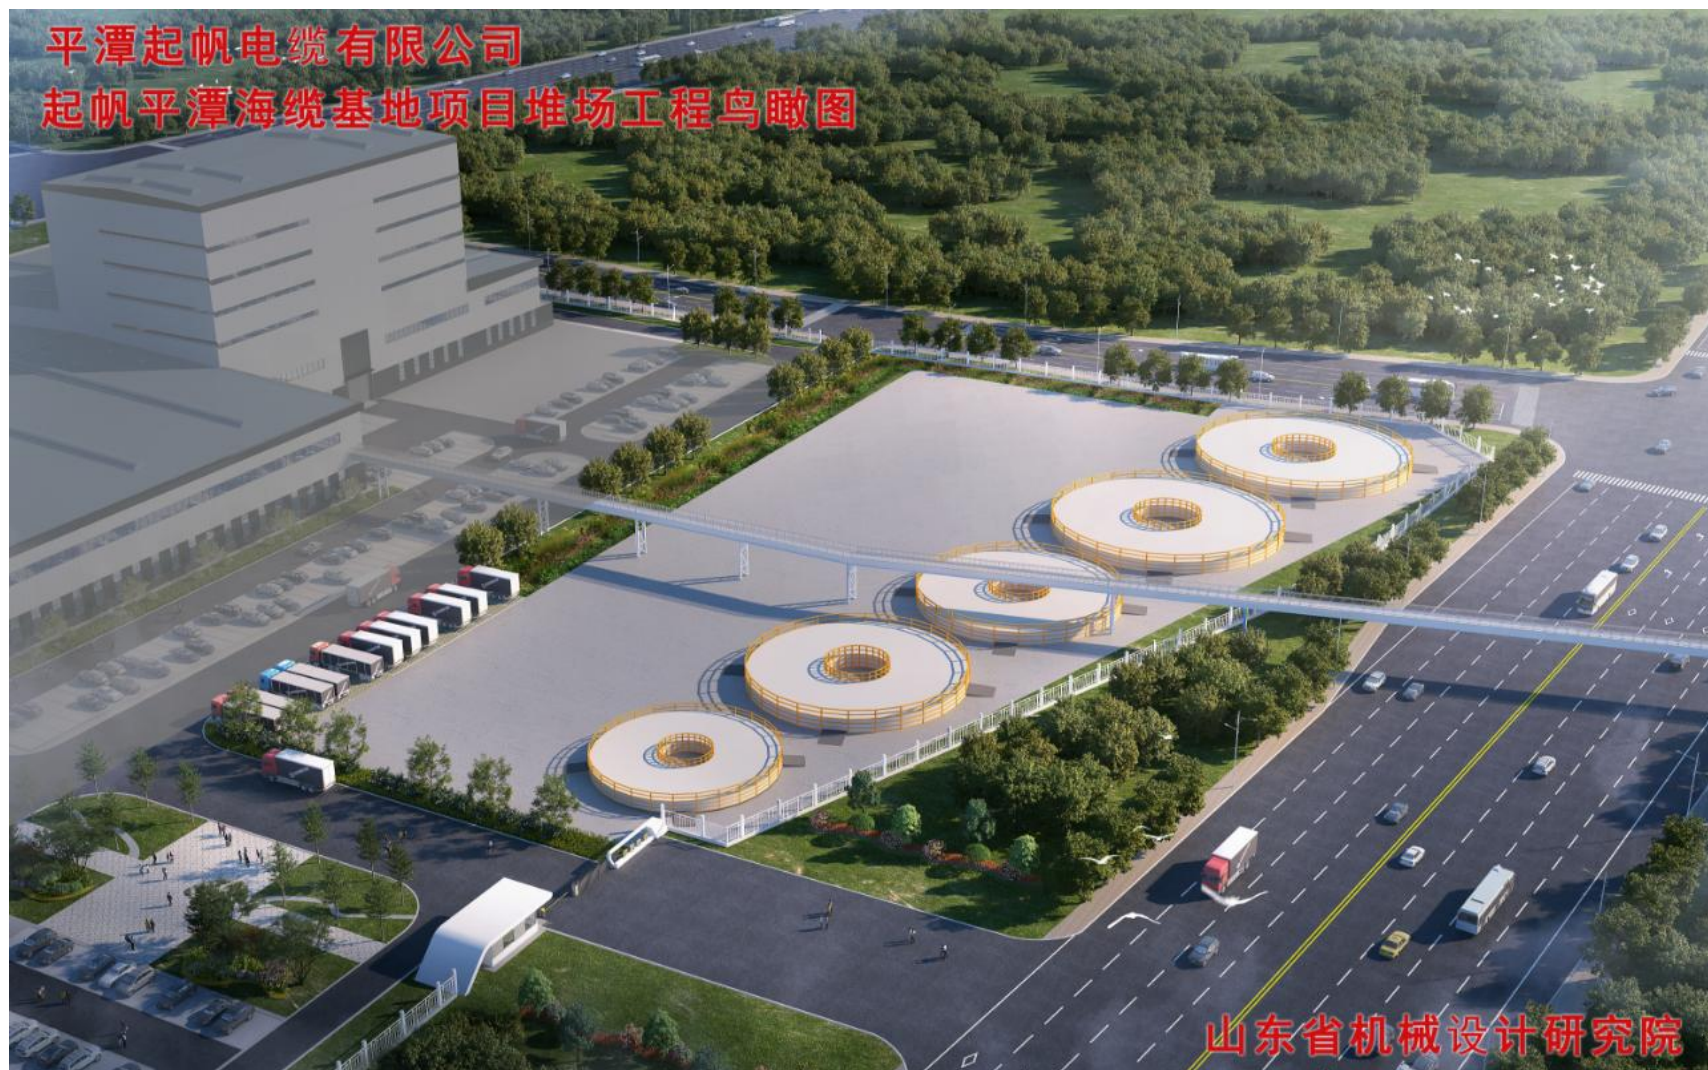

调整说明：

1.根据电力部门要求，800kVA以上箱式变压器改为干式变压器，原来室外安装的变压器需要移入变配电室，故新增配电室；

2.因电缆输送通道的基础立柱与原门卫房位置冲突，门卫房位置微调，建筑规模不变；

3.根据厂房工艺要求，堆场转盘设备西侧、南侧绿化带取消，用于存放临时设备；

本项目的变更调整，总占地面积、总建筑面积、地上部分建筑面积、计入容积率的建筑面积、建筑密度、建筑系数、容积率、绿地面积、绿地率均有调整，调整后各项指标均符合国有建设用地使用权出让合同的要求。

