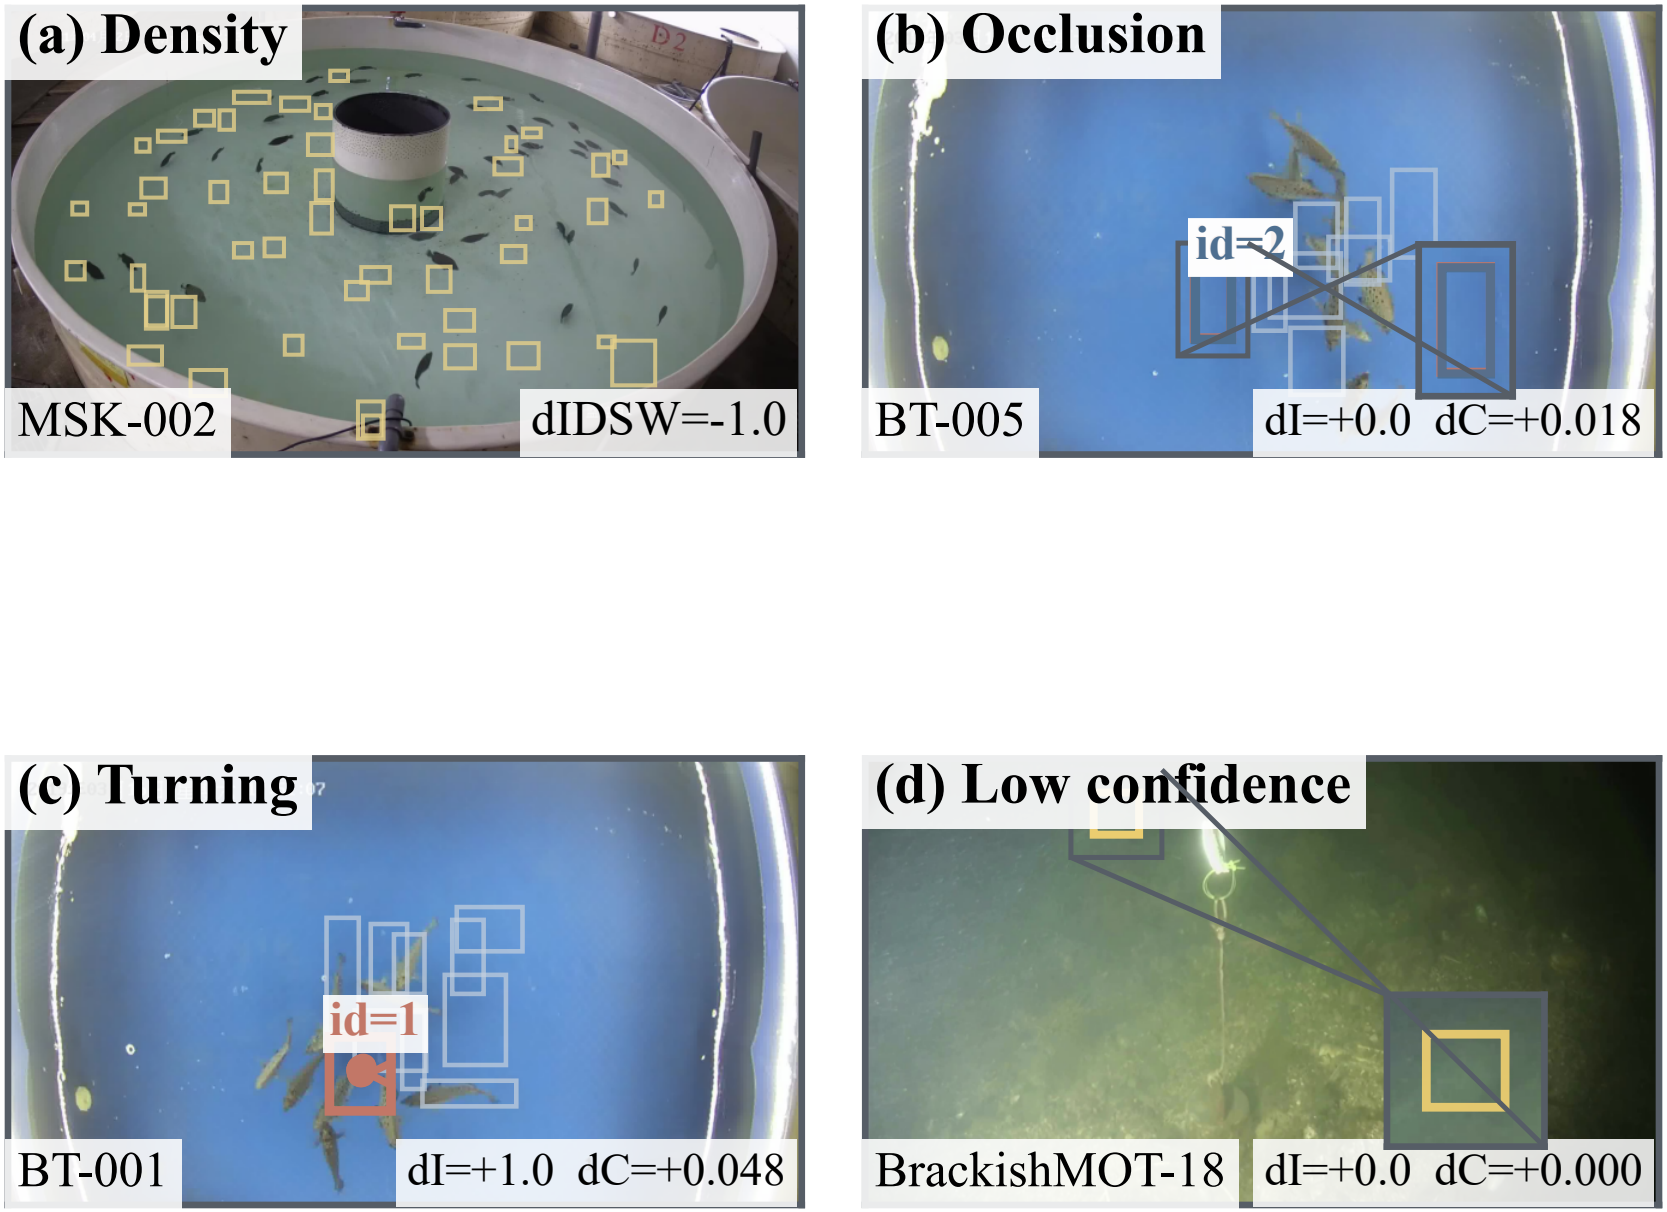
(a) Density
MSK-002
dIDSW=-1.0
(b) Occlusion
id=2
BT-005
dI=+0.0 dC=+0.018
(c) Turning
id=1
BT-001
dI=+1.0 dC=+0.048
(d) Low confidence
BrackishMOT-18
dI=+0.0 dC=+0.000