

ANEXO

Declaración sobre montaje de infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos (IVE) conectadas a otra instalación con suministro (ITC BT 52, R.D.1053/2014)

D.....con NIF
en representación de la **empresa instaladora**
con CIF domiciliada en
localidad deCódigo Postal.....Provincia.....

DECLARO bajo mi responsabilidad:

- Que dicha empresa instaladora ha ejecutado una infraestructura para la recarga de vehículos (IVE) con las siguientes características:

Tipo de IVE: ☐ Infraestructura para la recarga de vehículo eléctrico con $P > 50$ kW ☐ Instalaciones de recarga situadas en el exterior con $P > 10$ kW ☐ Instalaciones con estaciones de recarga previstas para el modo de carga 4 ☐ Resto de infraestructuras para la recarga de vehículo eléctrico	Pmax. Adm IVE (kW):	
	Esquema de instalación:	
	Número de puntos de recarga:	

- Que la IVE se ha conectado a la instalación existente ubicada en:.....
.....
- Que no ha sido necesario modificar la instalación existente a la que se conecta la IVE, para lo que se aporta en página posterior justificación de la previsión de cargas de la instalación, con la IVE, así como esquema unifilar de la instalación existente que se alimenta a la IVE.


En, a..... de..... de.....

FIRMA DEL INSTALADOR Y SELLO DE LA EMPRESA INSTALADORA

--

Justificación de previsión de cargas y esquema unifilar⁽¹⁾.

INSTALACIÓN	Potencia de Cálculo (kW)	Tensión de Cálculo (V)	Intensidad de Cálculo (A)	Nº conductores x Sección (mm²)	Material (Cu o Al)	Tensión nominal Aislamiento (kV)	Tipo Instalación (ITC-BT-26)	Longitud Máxima (m)	Caída de Tensión Máxima (V)	Potencia Máxima Admisible (kW)	Potencia Total Instalada (kW)	Intensidad Fusible o P.I.A. (A)
IRVE												

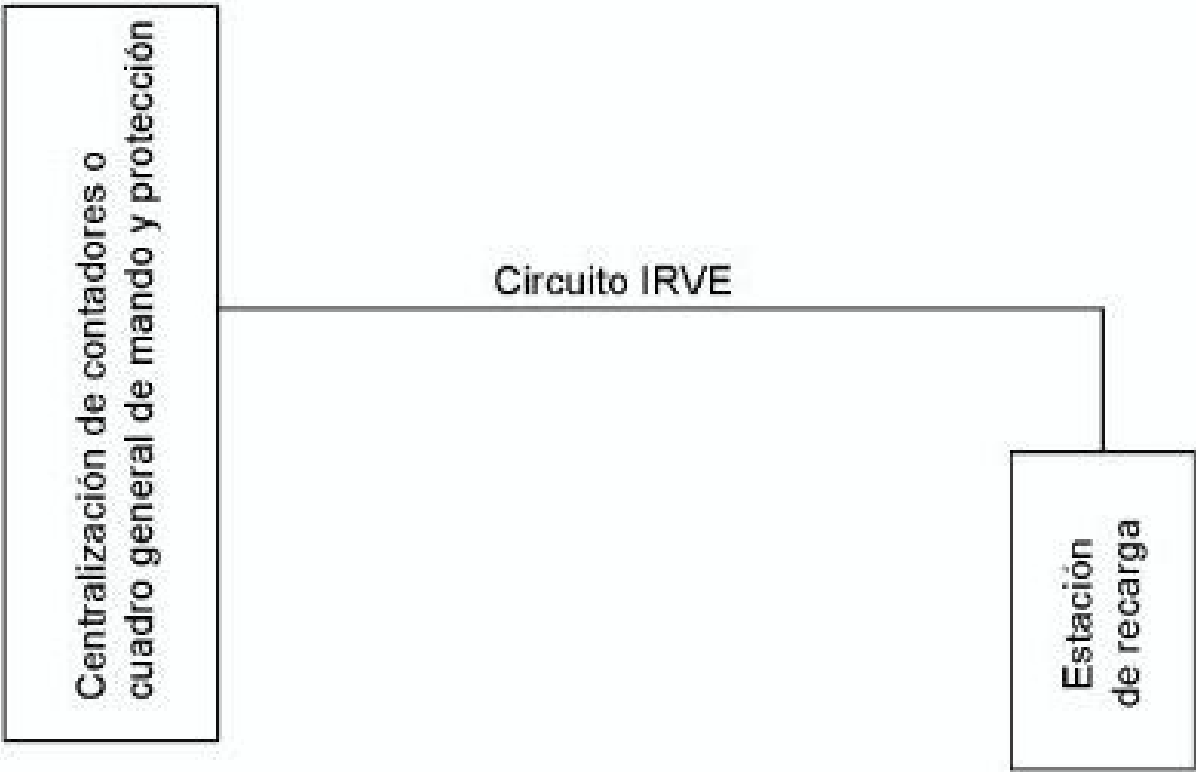

En, a..... de..... de.....

FIRMA DEL INSTALADOR Y SELLO DE LA EMPRESA INSTALADORA

(1) En caso de presentarse proyecto, deberá indicarse las paginas en las que se incluye la justificación de previsión de cargas.
El esquema unifilar deberá incluir al menos los circuitos y el cuadro general/cuadros secundarios que alimentan a la IVE desde el punto de conexión de red.