


有关可选板的安装位置

有关可选板的安装，规定了应该安装的插槽位置。在追加和维修可选板时，请按照如下规则安装可选板。

通过表 3.8.1 来确认要安装的可选板，从编号小的可选板，按照插槽 1、插槽 2 的顺序安装。

表 3.8.1 可选板

№	名称
1	快速以太网板
2	DeviceNet 主控板
3	DeviceNet 从控板
4	PROFIBUS-DP 主控板
5	PROFIBUS-DP 从控板
6	HSSB 板
7	CC-Link 遥控设备站板

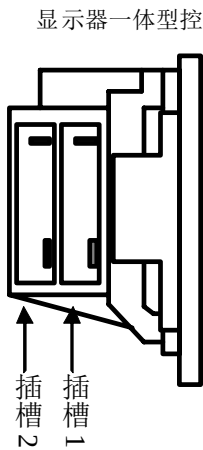

3.8 更换保险丝



警告

在进行保险丝的更换作业之前，要排除保险丝烧断的原因后再进行。

因此，必须由在维修及安全方面受过充分培训的人员进行。

在打开机柜更换保险丝时，小心不要接触高压电路部分（标有  标记并配有绝缘盖）。如取下盖板，接触该部分，就会触电。