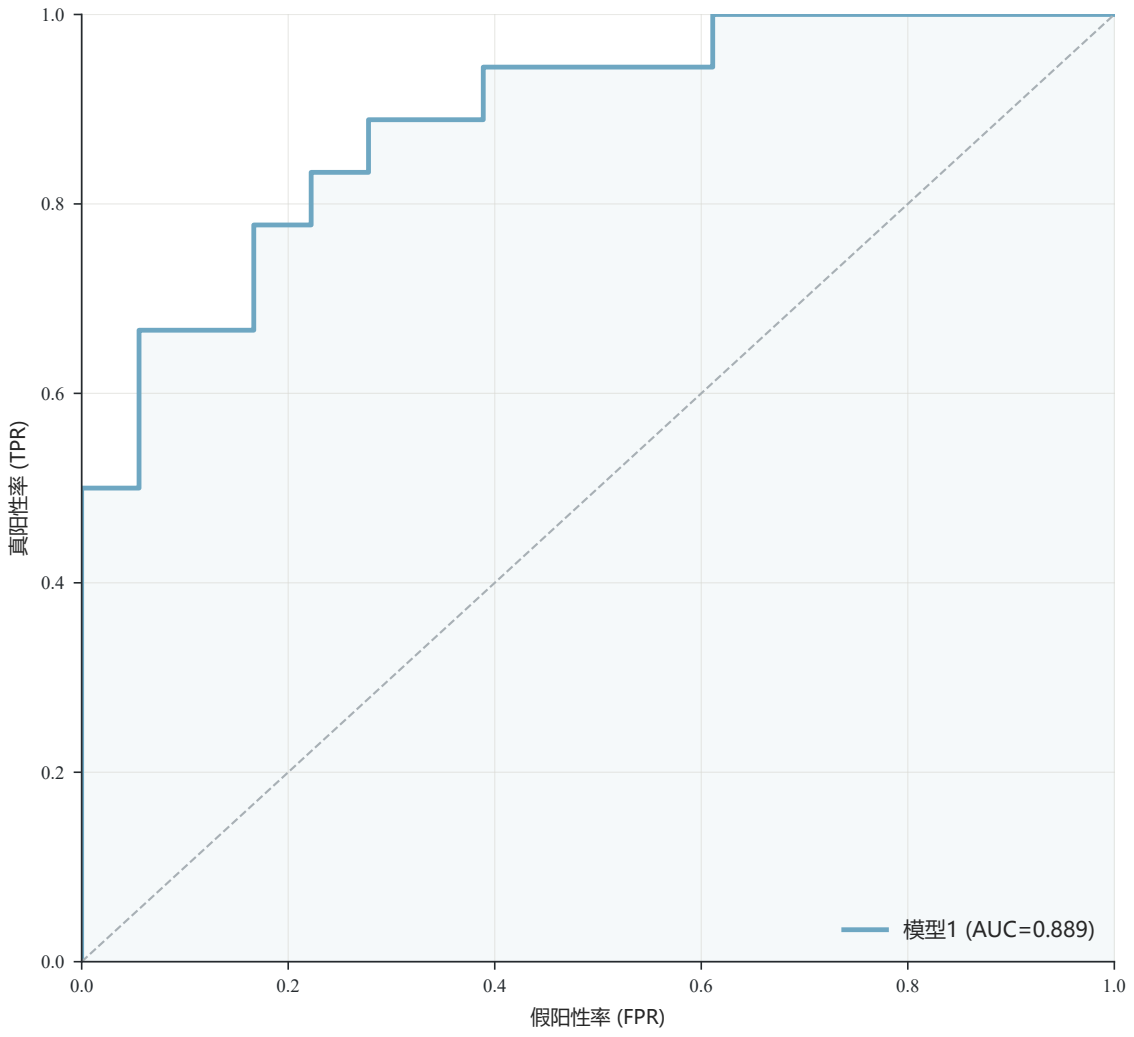
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
真阳性率 (TPR)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
假阳性率 (FPR)
模型1 (AUC=0.889)