# SQ mark 심사 필요 양식 초안 3종 (SH-FM-207~SH-FM-209)

(주)신화에이치앤티 | SH-FM-207~SH-FM-245 | Rev.00 | 초안(작성중) — 승인 전

항목·기준값·결재 방식·보존기간은 담당부서가 확정해야 하며, 이 초안은 자동으로 채우지 않았습

| 번호 | 양식명 | 유형 | 담당부서 | 목표월 |
|---|---|---|---|---|
| SH-FM-207 | 설비일상점검기준서 | 기준서 | 생산팀 | 2026-11 |
| SH-FM-208 | 설비일상점검표(각부위별사진도식화) | 기록양식 | 생산팀 | 2026-11 |
| SH-FM-209 | 설비게이지 상하한식별관리 | 기록양식 | 생산팀 | 2026-12 |

ᵹ니다

| 연계 QP/WI | 플래그 |
|---|---|
| SH-WI-004 | 기존 양식과 중복 가능: SH-FM-101 설비 일상점검 및 고장이력 (0.60) |
| SH-WI-004 | |
| SH-QP-018 | |

# 설비일상점검기준서

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-207 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 생산팀 | 연계: SH-WI-004 | 구분: 기준서 | SQ 3. 설비관리 3-1 | 목표 2026-11

SQ 요구사항(참고): 설비별 설비일상 점검부위 및 점검방법 도식화 관리상태

| 1. 목적 |
|---|
| |

| 2. 적용 범위 |
|---|
| |

**3. 관리 항목 및 기준**

| 항목 | 기준(값) | 확인 방법 | 주기 | 담당 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| 4. 이상 시 조치 |
|---|
| |

| 5. 관련 문서·기록 |
|---|
| 연계: SH-WI-004 |

**개정이력**

| 개정 | 개정일 | 개정 내용 | 작성 | 승인 |
|---|---|---|---|---|
| Rev.00 | | 개정초안(미승인) | | |

| 작성 | 검토 | 승인 |
|---|---|---|
| 성명: | 성명: | 성명: |
| 서명: | 서명: | 서명: |
| 일자: | 일자: | 일자: |
| 직책 / 역할: 주관부서 담당 | 직책 / 역할: 품질책임자 | 직책 / 역할: 대표이사/권한자 |

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-207 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

**설비일상점검표(각부위별사진도식화)**

(주)신화에이치엔티 | 문서번호 SH-FM-208 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01


주관부서(안): 생산팀 | 연계: SH-WI-004 | 구분: 기록양식 | 작성주기: 시업 시 일일(주간·야간)

관리 사항: 설비내 부착 게이지류 상/하한 식별 및 측정 실측값 일상점검표 기록관리 | 설비별 시트를 복제해 사용(설비 NO·LINE명·월 기입)

| LEAK TEST | LINE명 | 1동 | ( )월 설비일상점검표 បញ្ជីត្រួតពិនិត្យថែទាំបរិក្ខារ | 작성 | 검토 | 승인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 설비 NO | 차압 1호기 | | | | |

| NO | 점검항목 | 점검방법 | 판정기준 | 주기 | 주/야 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비상정지 스위치 | 육안 | 안정장치 작동 이상 없을 것 | 시업시 | 주간 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 야간 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 에어리어 안전센서 | 육안 | 센서 작동 이상 없을 것 | 시업시 | 주간 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 야간 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 에어유닛 압력 | 압력게이지 | 6 ~ 8 Bar | 시업시 | 주간 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 야간 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 에어호스 연결부 체결 상태 | 육안 | 연결부 이음 없을 것 | 시업시 | 주간 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 야간 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | O-RING or 기밀패드 | 육안 | 손상 없을 것 | 시업시 | 주간 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 야간 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 토글 레버 (수동 or 실린더) | 육안 | 정상 작동 여부 | 시업시 | 주간 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 야간 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Air Compressor | 압력게이지 | 26 Bar 이상 | 시업시 | 주간 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 야간 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Leak 검출력 판정 | 컨트롤 판넬 | 리크 N.G 시료 검출 판정 여부 | 시업시 | 주간 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 야간 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 주간 점검 | 확인 Sign | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 야간 점검 | 확인 Sign | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 관리자 확인 | 확인 Sign | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |




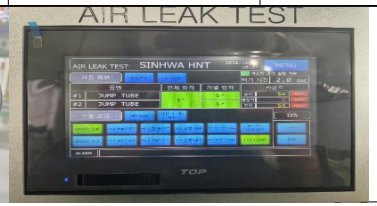




사진: ① 설비 전체 ② 에어유닛 ③ 지그부 ④ 체결부(커넥터) ⑤ 설비 측면(배관·지그) ⑥ 압력 게이지 ⑦ 터치패널(AIR LEAK TEST)

| 범례 | |
|---|---|
| ○ | : 정상 |
| X | : 설비 이상 |
| 공란 | : 비가동 |

**※ 작업자 준수 사항**

1. 설비 점검 후 범례 기호 사용 작성하고 수치 기록 항목은 수치로 기록 할 것.
2. 설비 이상 발생시 관리자에게 보고 할 것. (설비 재가동시 QC 초품 확인 후 재가동 실시 할 것)

**■ 설비 이상 발생 이력**

| 발생 내용 | 조치 사항 | 조치 확인 |
|---|---|---|
| 1. 월 일 (주·야) | | |
| 2. 월 일 (주·야) | | |
| 3. 월 일 (주·야) | | |

※ 압력Gage 값은 수치로 기록 할 것.

결재 직책: 작성 = 주관부서 담당 / 검토 = 품질책임자 / 승인 = 대표이사·권한자 (성명·서명 일자는 작성 후 직접 기재)

일일 확인: 점검 후 주간·야간 확인 Sign, 관리자 확인 Sign(매일) / 월 결재: 월 말 점검표 완료 후 작성·검토·승인 결재

**개정이력**

| 개정 | 개정일 | 개정 내용 | 작성 | 승인 |
|---|---|---|---|---|
| Rev.00 | 2026-09-01 | 현장 사용 설비일상점검표(작업 1호기) 기준으로 양식 구조 개정(월간 격자·범례·이상 발생 이력), 설비 부위 사진 7장 포함(수정본5 배포본에서 사진 누락 정정); 안내 문구 정리(중복·해당 없는 문구 삭제), 이상 발생 이력 일자 표기 3줄, 사진 설명 추가 | | |

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-208 · Rev.00 | 운영기록은 작성 후 별도 결재

# 설비게이지 상하한식별관리

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-209 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01
주관부서(안): 생산팀 | 연계: SH-QP-018 | 구분: 기록양식 | SQ 3. 설비관리 3-1 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): 설비내 F/P설비 경고등/알람 정상작동 및 설비내 셋팅값/관리공차 표준과 일치여부

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

| 일자 | 품번 / LOT | 점검·검사 항목 | 기준 | 결과(측정값) | 판정 | 확인(서명) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

종합결과 / 관련 증빙번호:

| 작성 | 검토 | 승인 |
|---|---|---|
| 성명: | 성명: | 성명: |
| 서명: | 서명: | 서명: |
| 일자: | 일자: | 일자: |
| 직책 / 역할: 주관부서 담당 | 직책 / 역할: 품질책임자 | 직책 / 역할: 대표이사/권한자 |

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년
SH-FM-209 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정