SQ mark 심사 필요 양식 초안 3종 (SH-FM-207~SH-FM-209)

(주)신화에이치앤티 | SH-FM-207~SH-FM-245 | Rev.00 | 초안(작성중) — 승인 전
항목·기준값·결재 방식·보존기간은 담당부서가 확정해야 하며, 이 초안은 자동으로 채우지 않았습니다. 확정 후 01_ORIGINAL 에 올려 검토·승인 흐름으로 진행합니다.

번호	양식명	유형	담당부서	목표월	연계 QP/WI	플래그
SH-FM-207	설비일상점검기준서	기준서	생산팀	2026-11	SH-WI-004	기존 양식과 중복 가능: SH-FM-101 설비 일상점검 및 고장이력 (0.60)
SH-FM-208	설비일상점검표(각부위별사진도식화)	기록양식	생산팀	2026-11	SH-WI-004	
SH-FM-209	설비게이지 상하한식별관리	기록양식	생산기술	2026-12	SH-QP-018	

설비일상점검기준서

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-207 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01

주관부서(안): 생산팀 | 연계: SH-WI-004 | 구분: 기준서 | SQ 3. 설비관리 3-1 | 목표 2026-11

SQ 요구사항(참고): 설비별 설비일상 점검부위 및 점검방법 도식화 관리상태

1. 목적

2. 적용 범위

3. 관리 항목 및 기준

항목	기준(값)	확인 방법	주기	담당

4. 이상 시 조치

5. 관련 문서·기록

연계: SH-WI-004

개정이력

개정	개정일	개정 내용	작성	승인
Rev.00		승인완료		

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-207 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정

설비일상점검표(각부위별사진도식화)

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-208 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01

주관부서(안): 생산팀 | 연계: SH-WI-004 | 구분: 기록양식 | 작성주기: 시업 시 일일(주간·야간)

관리 사항: 설비내 부착 게이지류 상/하한 식별 및 측정 실측값 일상점검표 기록관리 | 설비별 시트를 복제해 사용(설비 NO·LINE명·월 기입)

LEAK TEST	LINE명	1동	( )월 설비일상점검표 បញ្ជីត្រួតពិនិត្យថែទាំបរិក្ខារ	작성	검토	승인
	설비 NO	차압 1호기				

NO	점 검 항 목	점 검 방 법	판 정 기 준	주기	주/야	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	비상정지 스위치	육안	안정장치 작동 이상 없을 것	시업시	주간																															
					야간																															
2	에어리어 안전센서	육안	센서 작동 이상 없을 것	시업시	주간																															
					야간																															
3	에어유닛 압력	압력 게이지	6 ~ 8 Bar	시업시	주간																															
					야간																															
4	에어호스 연결부 체결 상태	육안	연결부 이음 없을 것	시업시	주간																															
					야간																															
5	O-RING or 기밀패드	육안	손상 없을 것	시업시	주간																															
					야간																															
6	토글 레버 (수동 or 실린더)	육안	정상 작동 여부	시업시	주간																															
					야간																															
7	Air Compressor	압력 게이지	26 Bar 이상	시업시	주간																															
					야간																															
8	Leak 검출력 판정	컨트롤 판넬	리크 N.G 시료 검출 판정 여부	시업시	주간																															
					야간																															
주간 점검				확인 Sign																																
야간 점검				확인 Sign																																
관리자 확인				확인 Sign																																

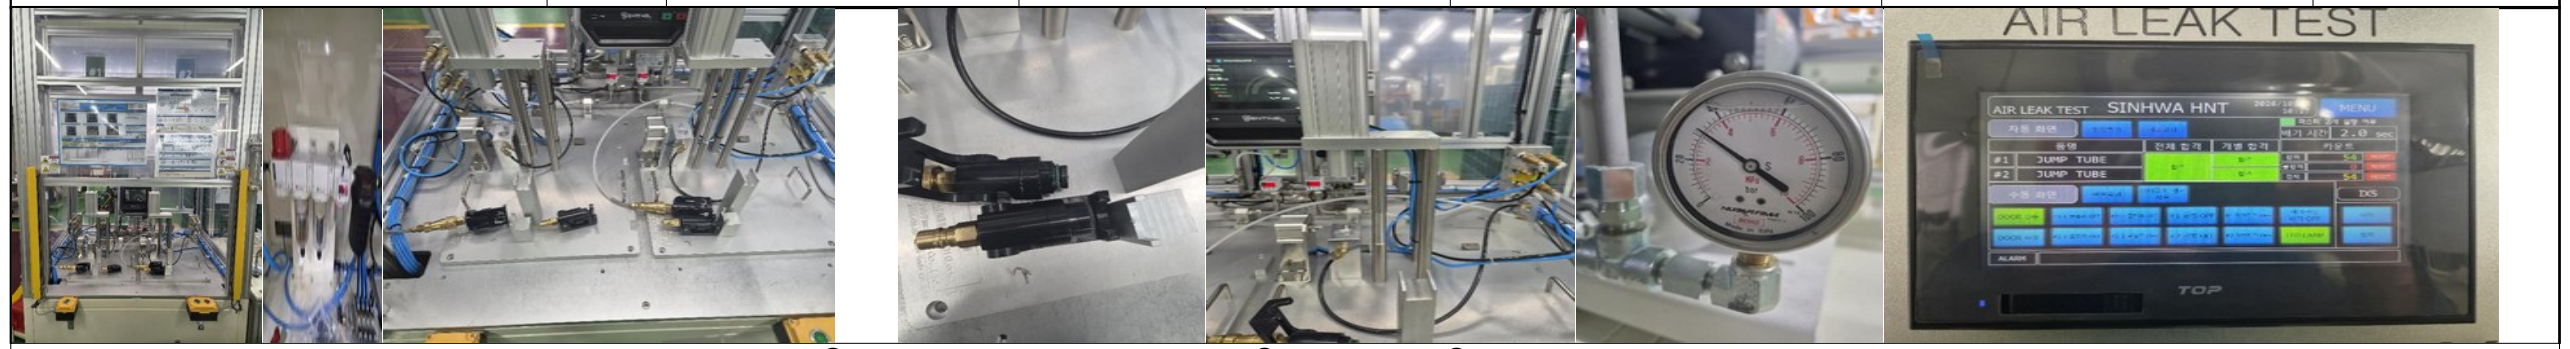

사진: ① 설비 전체 ② 에어유닛 ③ 지그부 ④ 체결부(커넥터) ⑤ 설비 측면(배관·지그) ⑥ 압력 게이지 ⑦ 터치패널(AIR LEAK TEST)

범례	○ : 정상	※ 작업자 준수 사항	■ 설비 이상 발생 이력		
	X : 설비 이상	1. 설비 점검 후 범례 기호 사용 작성하고 수치 기록 항목은 수치로 기록 할 것.	발생 내용	조치 사항	조치 확인
	공란 : 비가동	2. 설비 이상 발생시 관리자에게 보고 할 것. (설비 재가동시 QC 초물 확인 후 재가동 실시 할 것)	1. 월 일 (주·야)		
			2. 월 일 (주·야)		
			3. 월 일 (주·야)		

※ 압력Gage
값은 수치로
기록 할 것.

결재 직책: 작성 = 주관부서 담당 / 검토 = 품질책임자 / 승인 = 대표이사·권한자 (성명·서명·일자는 작성 후 직접 기재)

일일 확인: 점검 후 주간·야간 확인 Sign, 관리자 확인 Sign(매일) / 월 결재: 월 말 점검표 완료 후 작성·검토·승인 결재

정
이

개정	개정일	개정 내용	작성	승인
Rev.00	2026-09-01	현장 사용 설비일상점검표(차압 1호기) 기준으로 양식 구조 개정(월간 격자·범례·이상 발생 이력), 설비 부위 사진 7장 포함(수정본5 배포본에서 사진 누락 정정); 안내 문구 정리(중복·해당 없는 문구 삭제), 이상 발생 이력 일자 표기·3줄, 사진 설명 추가		

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-208 · Rev.00 | 운영기록은 작성 후 별도 결재

설비게이지 상하한식별관리

(주)신화에이치앤티 | 문서번호 SH-FM-209 | Rev.00 | 문서상태: 승인완료 | 제정일: 2026-09-01 | 개정일: 2026-09-01

주관부서(안): 생산기술 | 연계: SH-QP-018 | 구분: 기록양식 | SQ 3. 설비관리 3-1 | 목표 2026-12

SQ 요구사항(참고): 설비내 F/P설비 경고등/알람 정상작동 및 설비내 셋팅값/관리공차 표준과 일치여부

작성일: / 기록번호: 작성자 성명:

일자	품번 / LOT	점검·검사 항목	기준	결과(측정값)	판정	확인(서명)	비고

종합결과 / 관련 증빙번호:

작성	검토	승인
성명:	성명:	성명:
서명:	서명:	서명:
일자:	일자:	일자:
직책 / 역할: 주관부서 담당	직책 / 역할: 품질책임자	직책 / 역할: 대표이사/권한자

보관위치: 품질팀 서버 | 보존기간: 5년

SH-FM-209 · Rev.00 | 초안 — 결재 방식·항목·기준은 담당부서 확정 후 개정