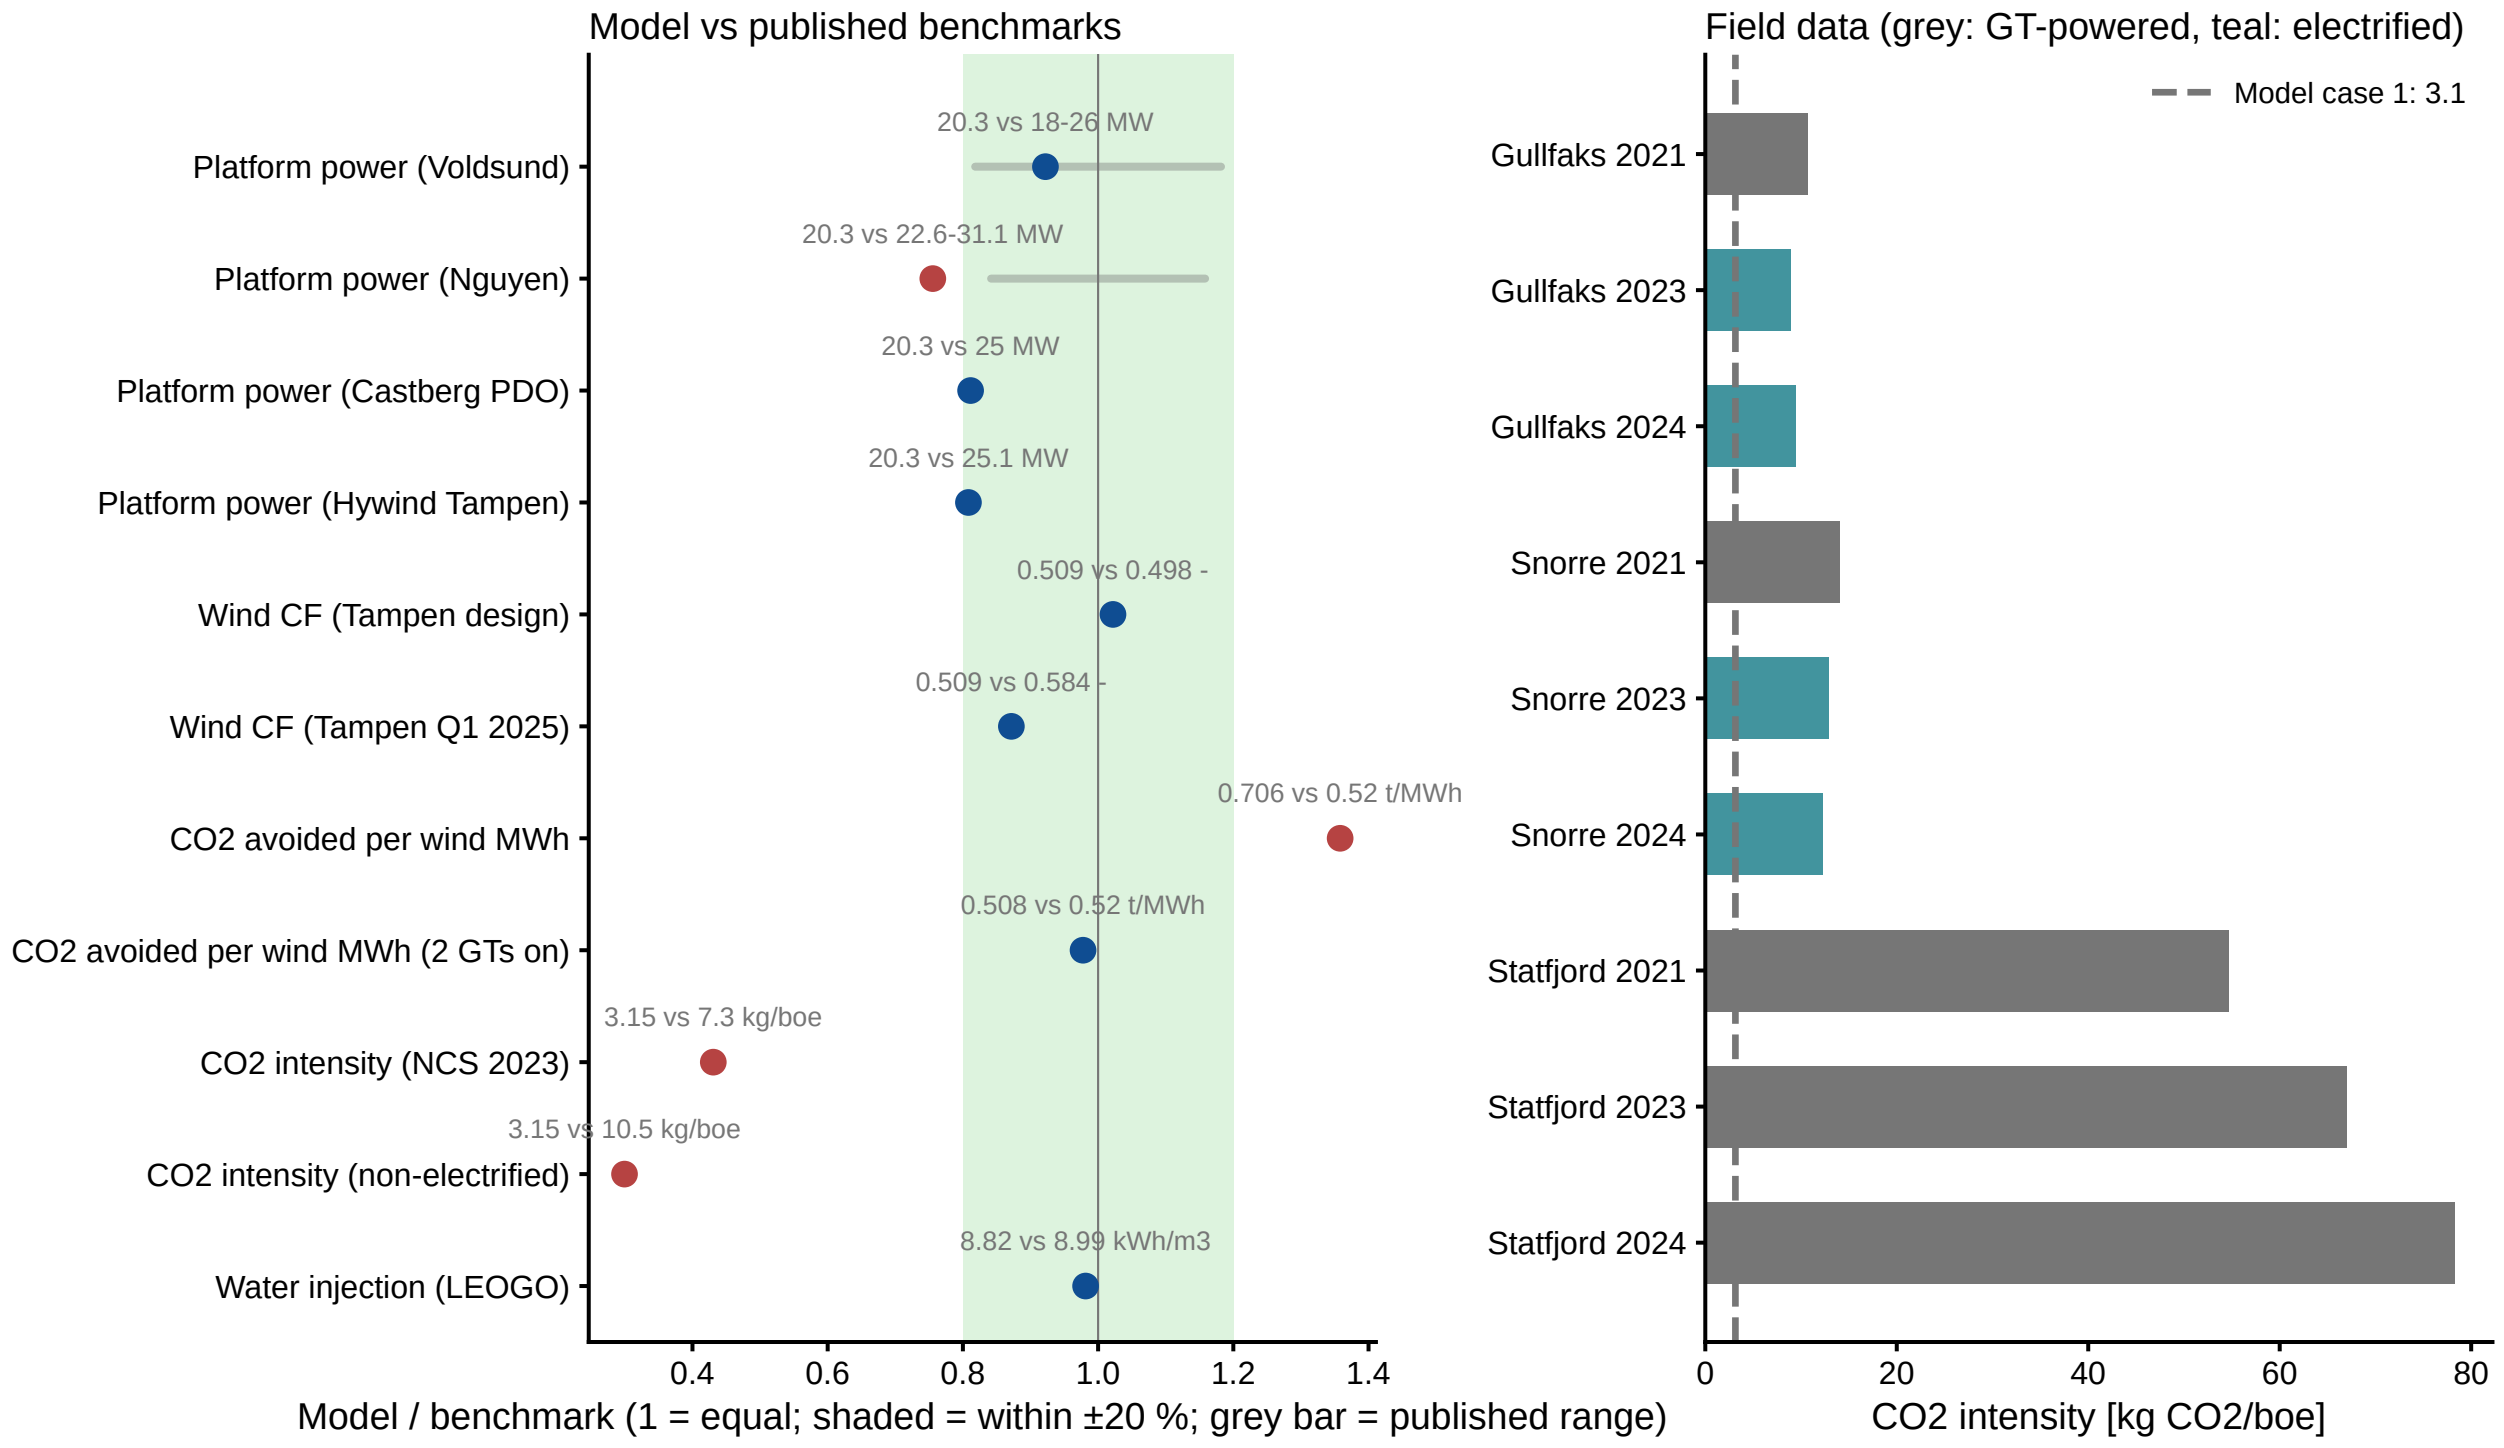
Model vs published benchmarks
Platform power (Voldsund)
20.3 vs 18-26 MW
Platform power (Nguyen)
20.3 vs 22.6-31.1 MW
Platform power (Castberg PDO)
20.3 vs 25 MW
Platform power (Hywind Tampen)
20.3 vs 25.1 MW
Wind CF (Tampen design)
0.509 vs 0.498 -
Wind CF (Tampen Q1 2025)
0.509 vs 0.584 -
CO2 avoided per wind MWh
0.706 vs 0.52 t/MWh
CO2 avoided per wind MWh (2 GTs on)
0.508 vs 0.52 t/MWh
CO2 intensity (NCS 2023)
3.15 vs 7.3 kg/boe
CO2 intensity (non-electrified)
3.15 vs 10.5 kg/boe
Water injection (LEOGO)
8.82 vs 8.99 kWh/m3
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
Model / benchmark (1 = equal; shaded = within ±20 %; grey bar = published range)
Field data (grey: GT-powered, teal: electrified)
Model case 1: 3.1
Gullfaks 2021
Gullfaks 2023
Gullfaks 2024
Snorre 2021
Snorre 2023
Snorre 2024
Statfjord 2021
Statfjord 2023
Statfjord 2024
0
20
40
60
80
CO2 intensity [kg CO2/boe]