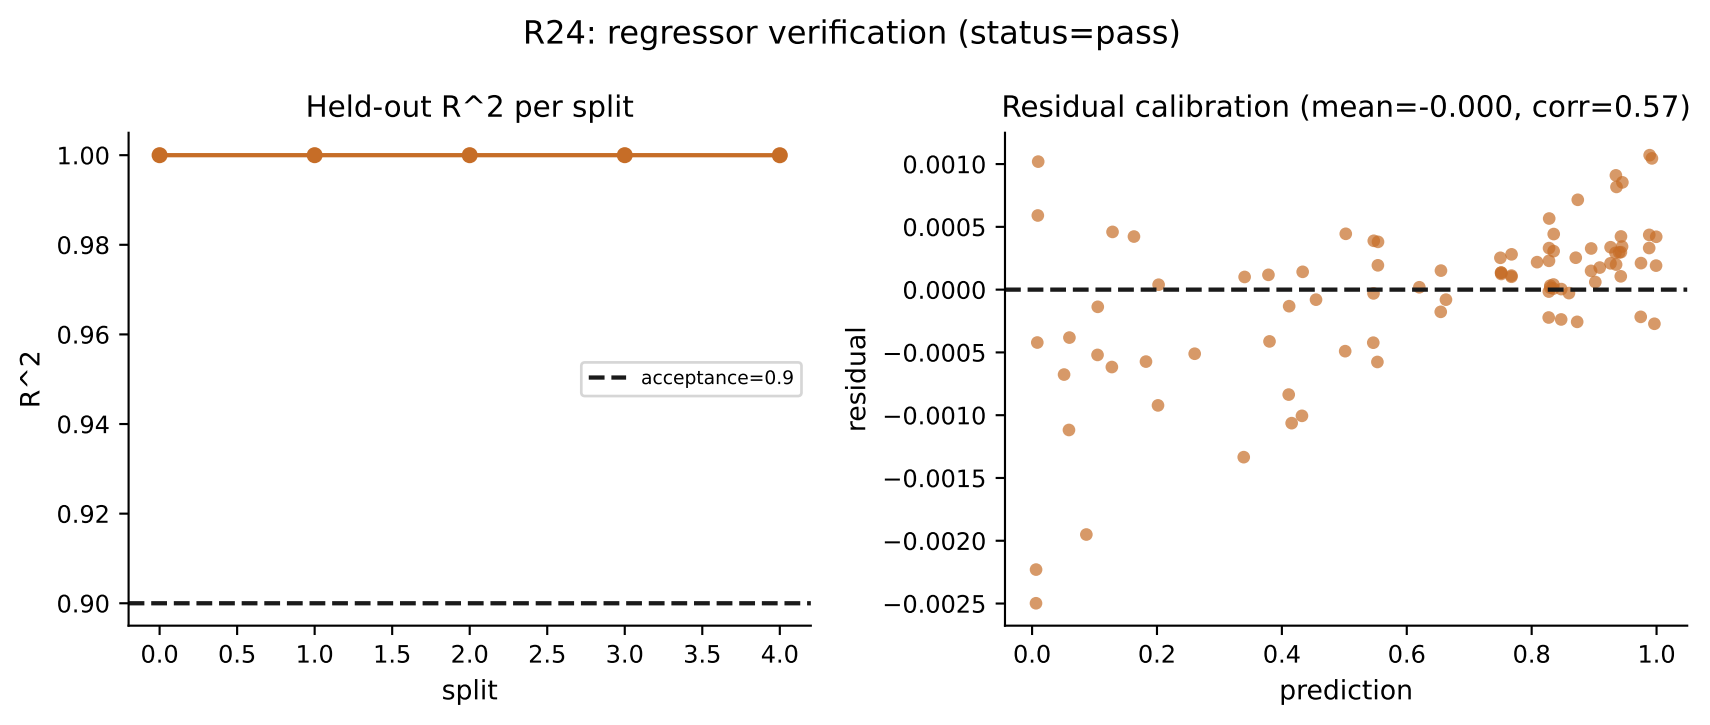
R24: regressor verification (status=pass)
Held-out R^2 per split
R^2
split
acceptance=0.9
1.00
0.98
0.96
0.94
0.92
0.90
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
Residual calibration (mean=-0.000, corr=0.57)
residual
prediction
0.0010
0.0005
0.0000
−0.0005
−0.0010
−0.0015
−0.0020
−0.0025
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0