ПП-062215009-01

Перв. примен. ПП-062215009-01

Справ. №

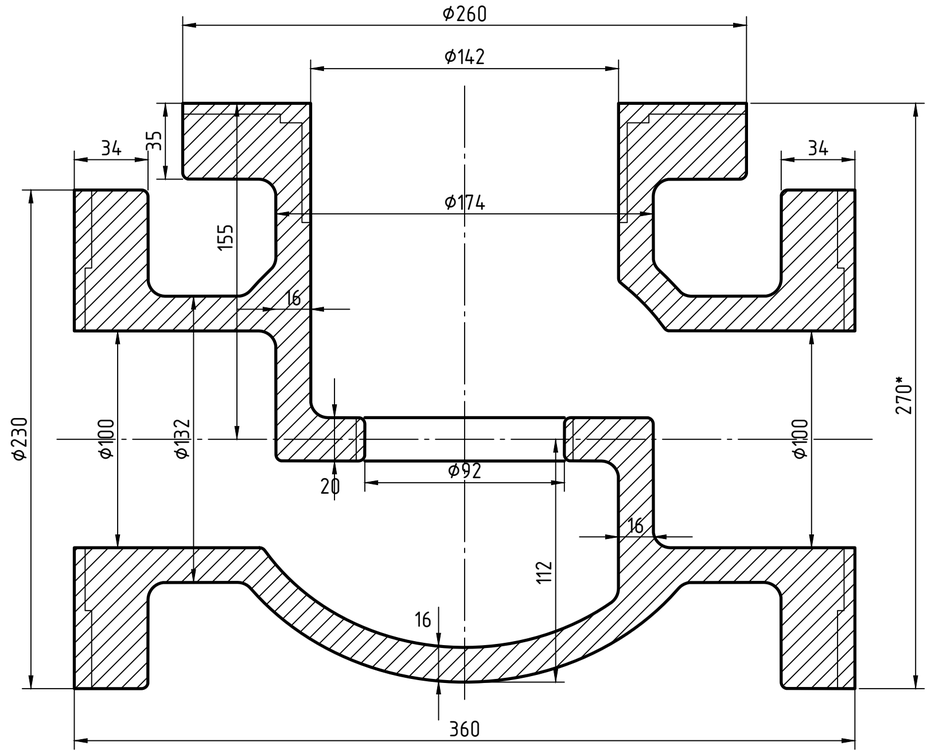

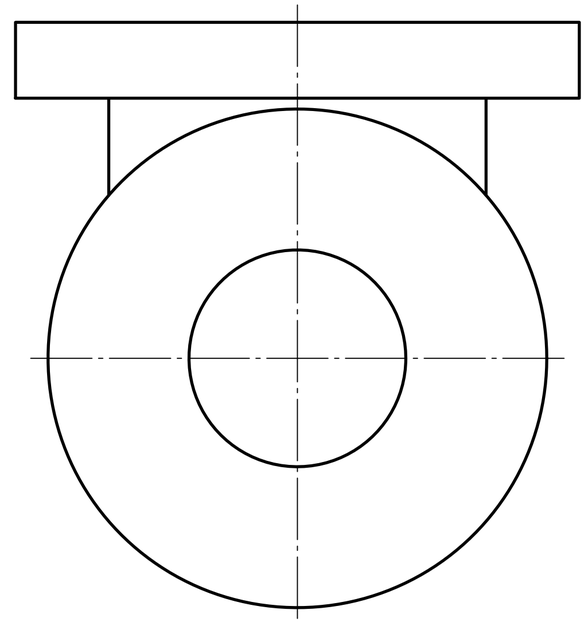

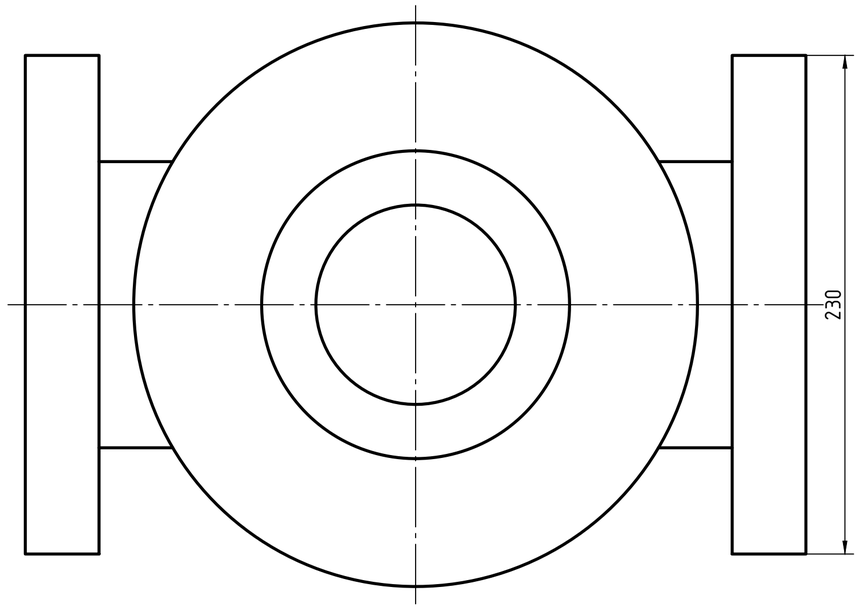

1. Отливка 3-й группы по ГОСТ 977-88.
2. Точность отливки 10-6-14-10 ГОСТ 26645-85.
3. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92 (табл. 2, комплект деревянный, ХТС): h 25...40 мм – 1°30′; h 40...63 мм – 1°05′; h 63...100 мм – 0°45′; h 100...160 мм – 0°35′; выполнять за счёт увеличения размеров отливки.
4. Неуказанные литейные радиусы: наружные R3, внутренние R8.
5. Неуказанная толщина стенок 16 мм. Наружная поверхность корпуса – эллипсоид вращения с полуосями 125 и 112 мм.
6. Термическая обработка: нормализация 880...900 °С, отпуск 600...650 °С.
7. Механические свойства: $\sigma 0{,}2 \geq 275$ МПа, $\sigma в \geq 540$ МПа, $\delta 5 \geq 18$ %, $\psi \geq 25$ %, KCU ≥ 491 кДж/м^2.
8. Контроль: ВИК – 100 %; РК зон сопряжения перегородки со стенками и фланцев с патрубками; МПД после механической обработки.
9. Остатки прибылей и питателей на обрабатываемых поверхностях – не более 3 мм, на необрабатываемых – зачистить заподлицо.
10. Тонкой линией показан контур детали.
11. * Размер для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ПП-062215009-01			
Разраб.		Шарабуров			Корпус клапана Отливка	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.		Степанова				У	53,1	1:2
Т.контр.						Лист 1	Листов 1	
Н.контр.					Сталь 20ГЛ ГОСТ 977-88	СФУ ИЦМ гр. 3ЦМ22-01Б		
Утв.								

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал

Формат А2