ПП-062215009-01

Перв. примен. ПП-062215009-01

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Ra 6,3 (√)

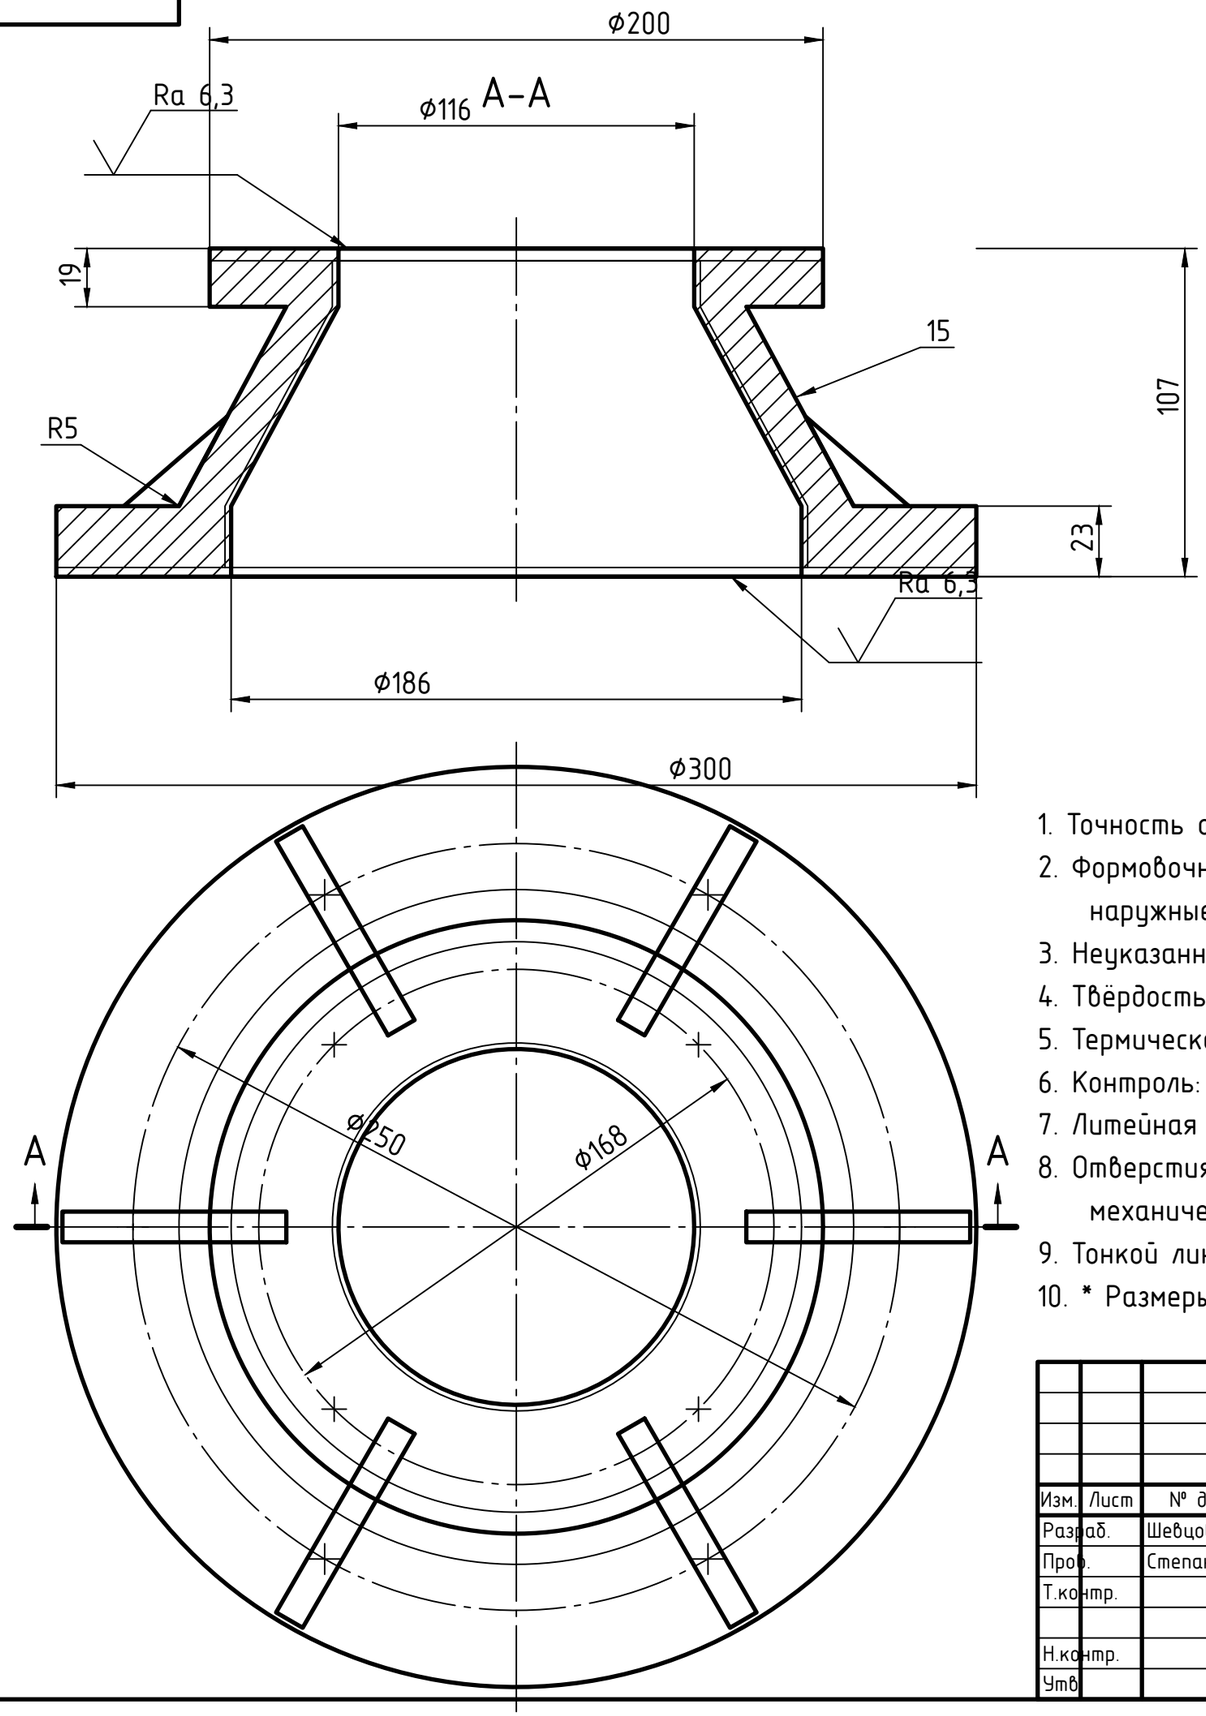

1. Точность отливки 9-7-12-9 ГОСТ 26645-85.
2. Формовочные уклоны по ГОСТ 3212-92:
   наружные 1°30′, внутренние 2°.
3. Неуказанные литейные радиусы R3…R5.
4. Твёрдость НВ 163…229.
5. Термическая обработка: отжиг 500…550 °С.
6. Контроль: ВИК – 100 %.
7. Литейная усадка 1 %.
8. Отверстия ϕ12, цековки и М8 выполнять
   механической обработкой.
9. Тонкой линией показан контур детали.
10. * Размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Шевцов		
Пров.		Степанова		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

ПП-062215009-01

Корпус.
Отливка

Лит.	Масса	Масштаб
У	16,5	1:2

Лист 1 | Листов 1

СЧ15
ГОСТ 1412-85

СФУ ИЦМ
гр. ЗЦМ22-01Б

Копировал

Формат А3