



Christoffer Liljebäck <chrisliljebäck@gmail.com>

Brf Rosa - konstruktion mellanväggar

Patrik Gunnarsson <p.gunnarsson@oregrundbygg.se>
Till: "chrisliljebäck@gmail.com" <chrisliljebäck@gmail.com>

13 mars 2026 kl. 09:49

Hej Christoffer.

Jag fick denna fråga från Lotta på gillöga som bad svara upp på dina frågor.

Nedan finner du detaljer på brandklassade väggen så skiljer husen åt.

Väggen är uppbygg med

GF = Gipsskiva brand 15mm

GN = Gipsskiva normal 13mm

LGH- (Lägenhetsskiljande EI60)

15 GF

13 GN

45x95 stående reglar c450 + 95 Stenull λ_{kl} 36

Vindpapp

30 Luftspalt

Vindpapp


45x95 stående reglar c450 + 95 Stenull λ_{kl} 36

13 GN

15 GF

Tjocklek 276 mm

Väggen klarar minst ljudklass C i enlighet med BBR-kraven.

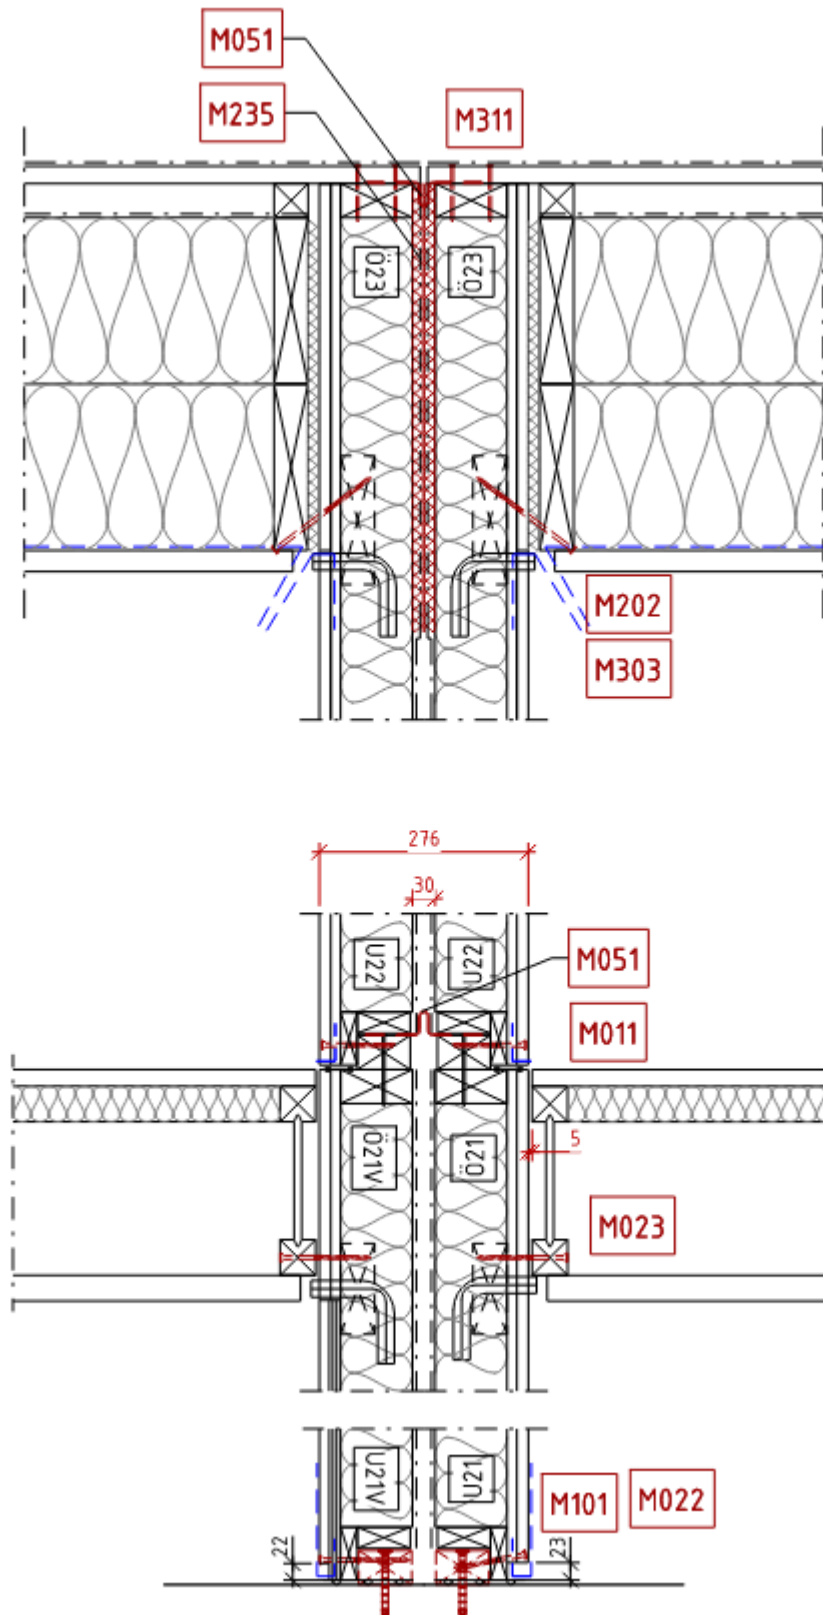

Med vänliga hälsningar
Patrik Gunnarsson



2026-03-13 10:01

Gmail - Brf Rosa - konstruktion mellanväggar

Hantverksvägen 10
742 34 Östhammar

Mobil: 0738529472

HK : 0174-31450