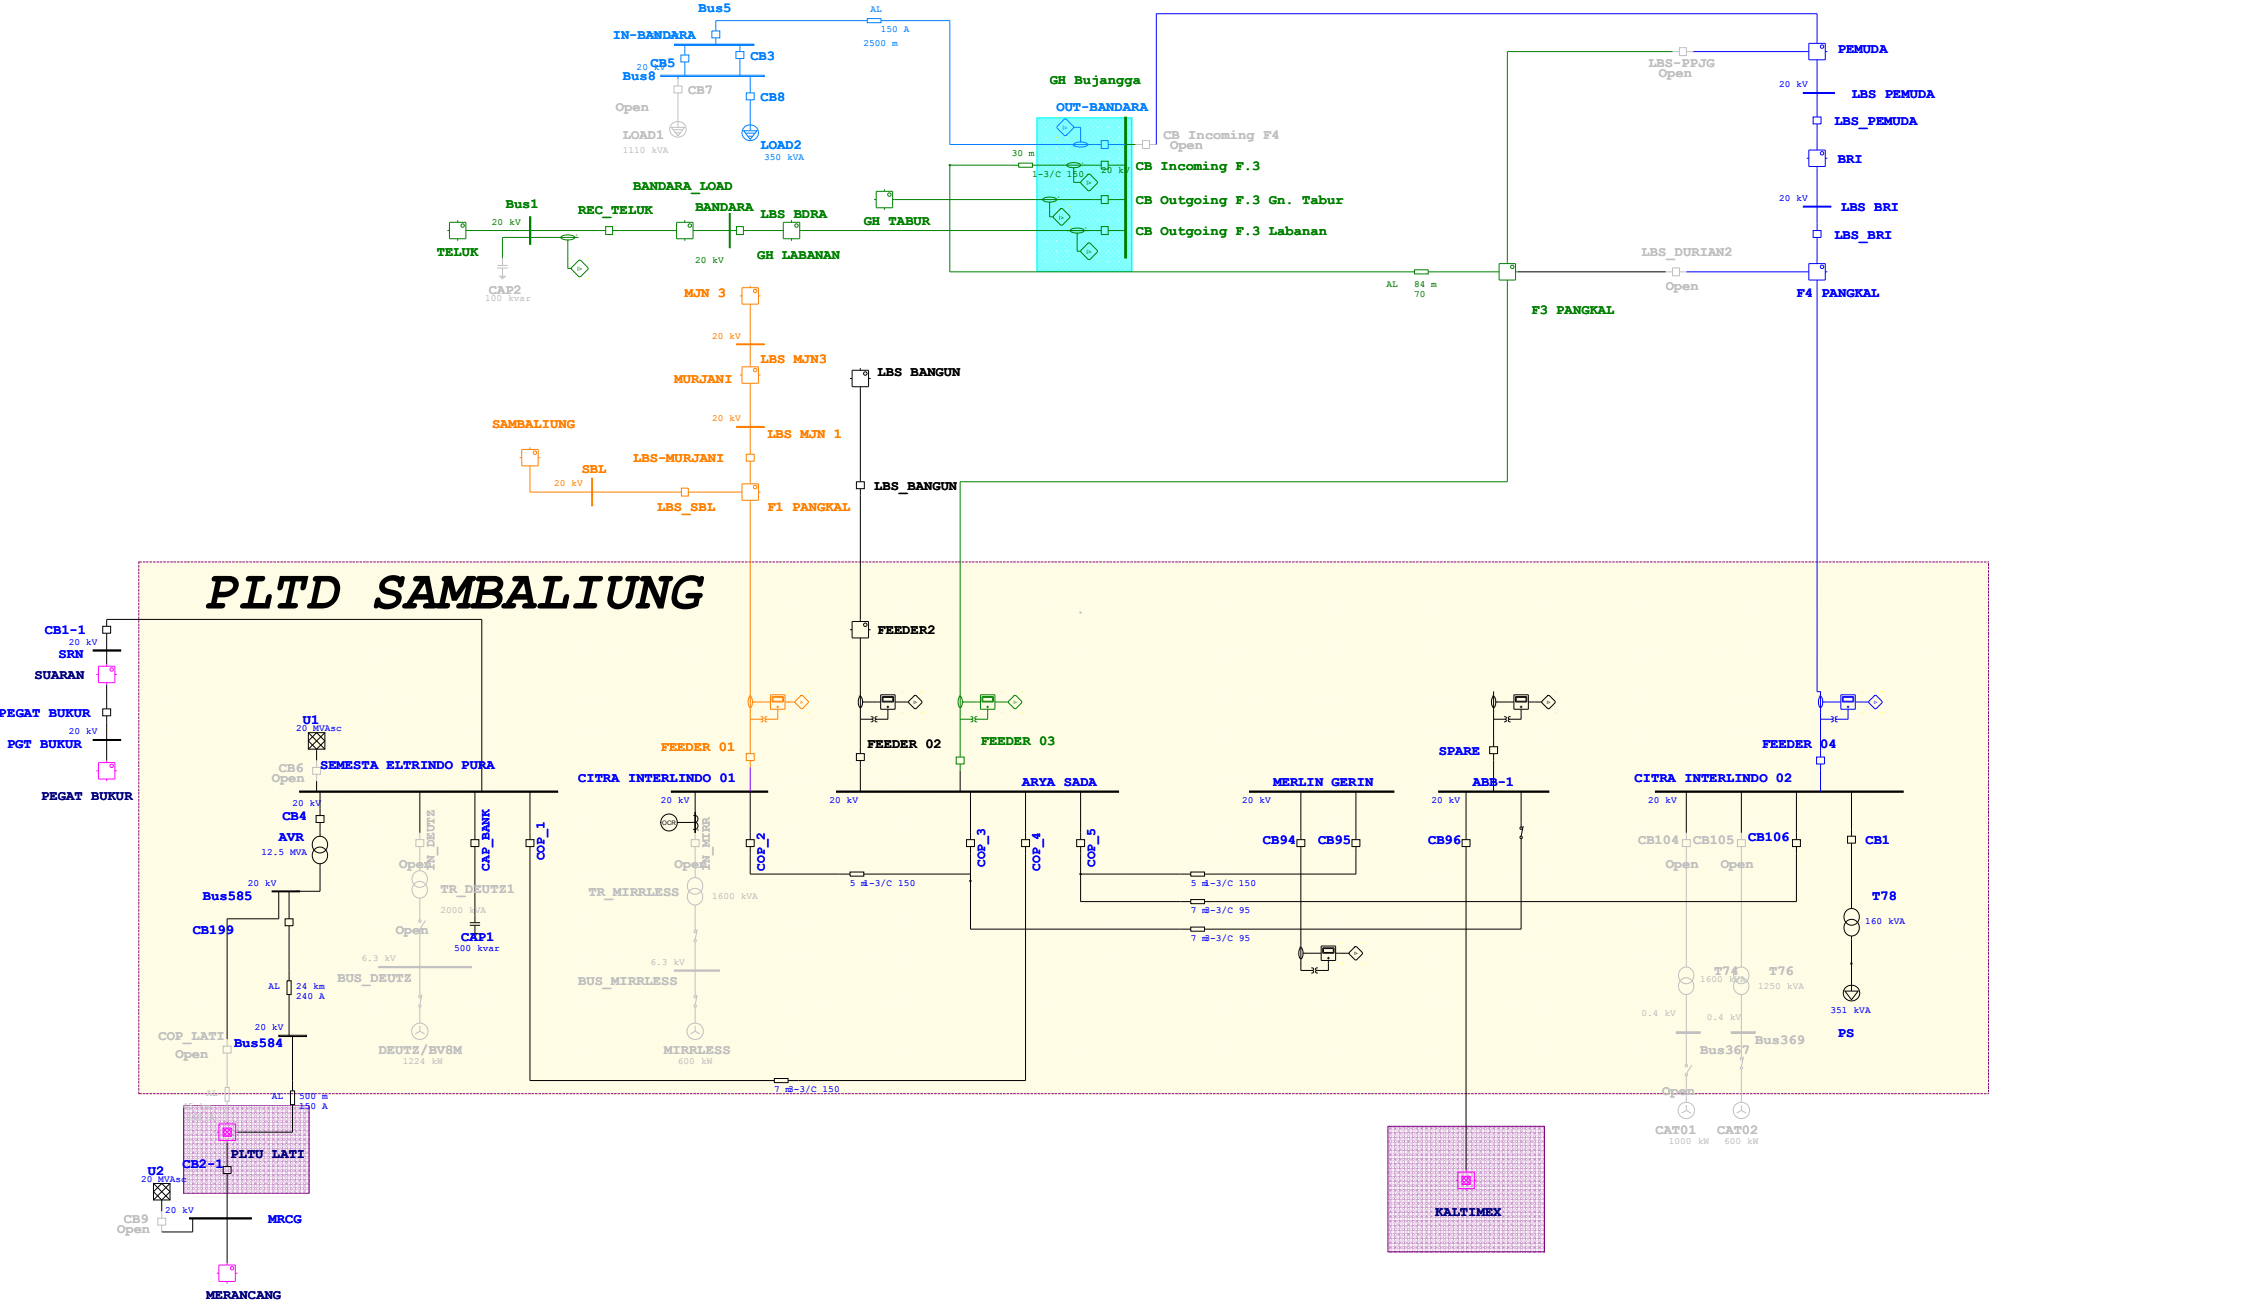
PLTD SAMBALIUNG
Bus5
IN-BANDARA
CB3
CB5
Bus8
CB7
CB8
Open
LOAD1
1110 kVA
LOAD2
350 kVA
AL
150 A
2500 m
GH Bujangga
OUT-BANDARA
CB Incoming F4
Open
CB Incoming F.3
CB Outgoing F.3 Gn. Tabur
CB Outgoing F.3 Labanan
30 m
1-3/C 150
20 kV
BANDARA_LOAD
Bus1
REC_TELUK
BANDARA
LBS_BDRA
GH TABUR
TELUK
CAP2
100 kvar
GH LABANAN
LBS-PPJG
PEMUDA
LBS PEMUDA
LBS_PEMUDA
BRI
LBS BRI
LBS_BRI
LBS_DURIAN2
F4 PANGKAL
F3 PANGKAL
AL
84 m
70
MJN 3
LBS MJN3
MURJANI
LBS MJN 1
SAMBALIUNG
SBL
LBS-MURJANI
LBS_SBL
F1 PANGKAL
LBS BANGUN
LBS_BANGUN
FEEDER2
FEEDER 01
FEEDER 02
FEEDER 03
FEEDER 04
CB1-1
SRN
SUARAN
PEGAT BUKUR
PGT BUKUR
PEGAT BUKUR
U1
20 MVAsc
CB6
SEMESTA ELTRINDO PURA
CB4
AVR
12.5 MVA
Bus585
CB199
COP_LATI
Bus584
AL
24 km
240 A
500 m
150 A
PLTU LATI
CB2-1
U2
20 MVAsc
CB9
MRCG
MERANCANG
TR_DEUTZ1
2000 kVA
CAP1
500 kvar
BUS_DEUTZ
DEUTZ/BV8M
1224 kW
CAP_BANK
COP_1
CITRA INTERLINDO 01
TR_MIRRLESS
1600 kVA
BUS_MIRRLESS
MIRRLESS
600 kW
COP_2
COP_3
COP_4
COP_5
ARYA SADA
5 x 1-3/C 150
7 x 3-3/C 95
MERLIN GERIN
CB94
CB95
CB96
SPARE
ABB-1
KALTIMEX
CITRA INTERLINDO 02
CB104
CB105
CB106
CB1
T78
160 kVA
351 kVA
PS
T74
1600 kVA
T76
1250 kVA
0.4 kV
Bus367
Bus369
CAT01
1000 kW
CAT02
600 kW
6.3 kV
20 kV