Tablero de Prueba 11 — REFINERIA LUJAN DE CUYO

N° de Generación:	TAB-2026-8682
Tipo de Visita:	Medición
Subsistemas del Tablero:	Energía
Denominación:	Tablero de Prueba 11
Sitio:	REFINERIA LUJAN DE CUYO
Planta:	EDIF. COMUNICACIONES
Oficina:	Sala de Radio Lujan 1
Localidad:	Luján de Cuyo
Provincia:	Mendoza
Región:	NOA
Fecha:	22/10/2026

RESUMEN DEL RELEVAMIENTO

Total de equipamientos:	53
Circuitos 220V monofásico:	50
Circuitos 380V trifásico:	3
Por categoría:	27 Térmica · 25 Disyuntor/Diferencial · 1 Descargador gaseoso

FOTO GENERAL DEL TABLERO



ESQUEMA UNIFILAR

Esquema simplificado a partir de los circuitos relevados — no es un plano a escala. Calibre de cable según catálogo configurado (verificar contra la norma vigente).


Realizó: ADMINISTRADOR	**Revisó:**	**Aprobó:**


SONDA
make it easy

MEDICIÓN — TABLERO ENERGÍA

TABLERO DE PRUEBA 11

Fecha: 22/10/2026
N° Gen.: TAB-2026-8682

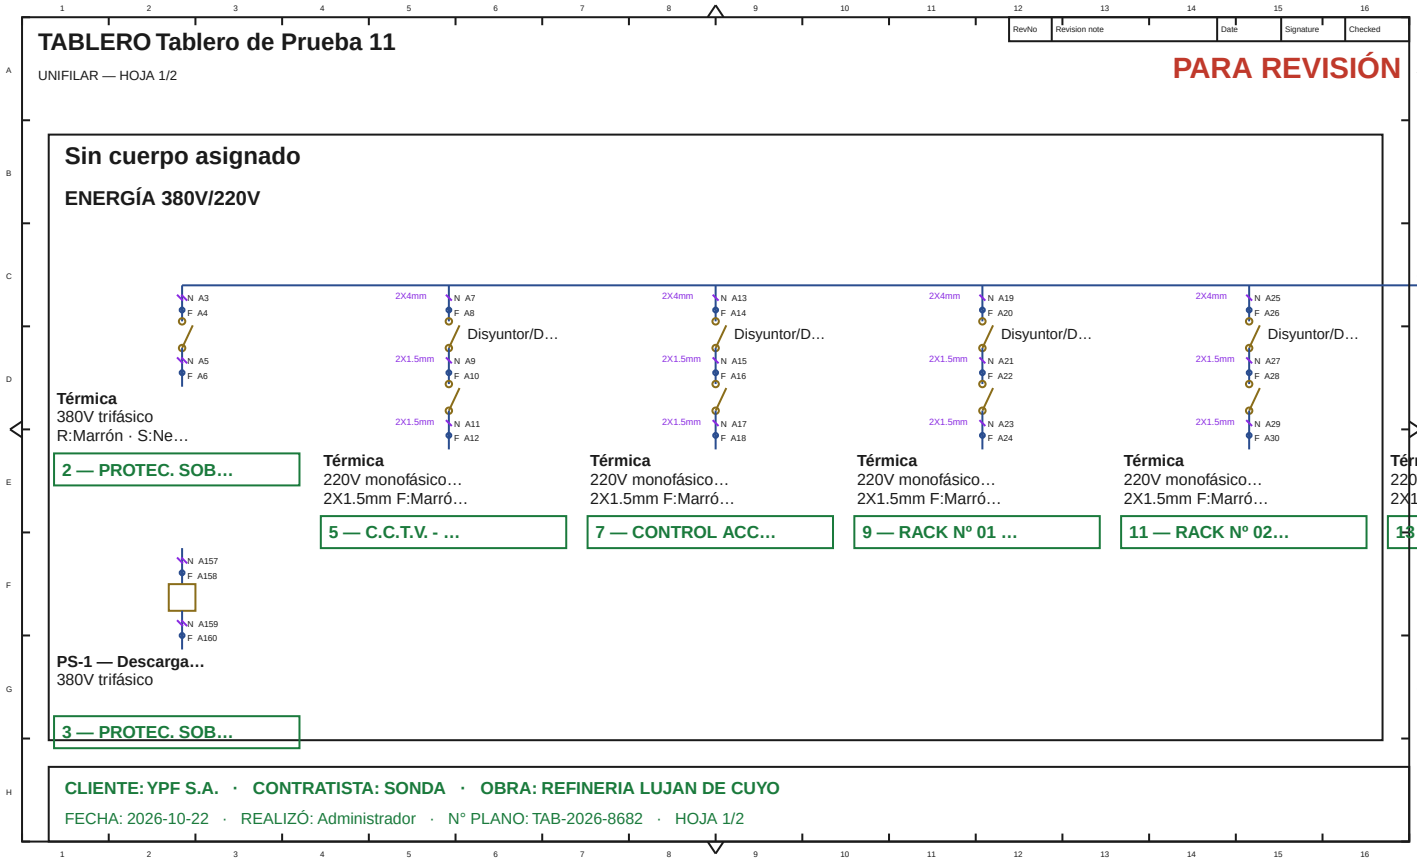

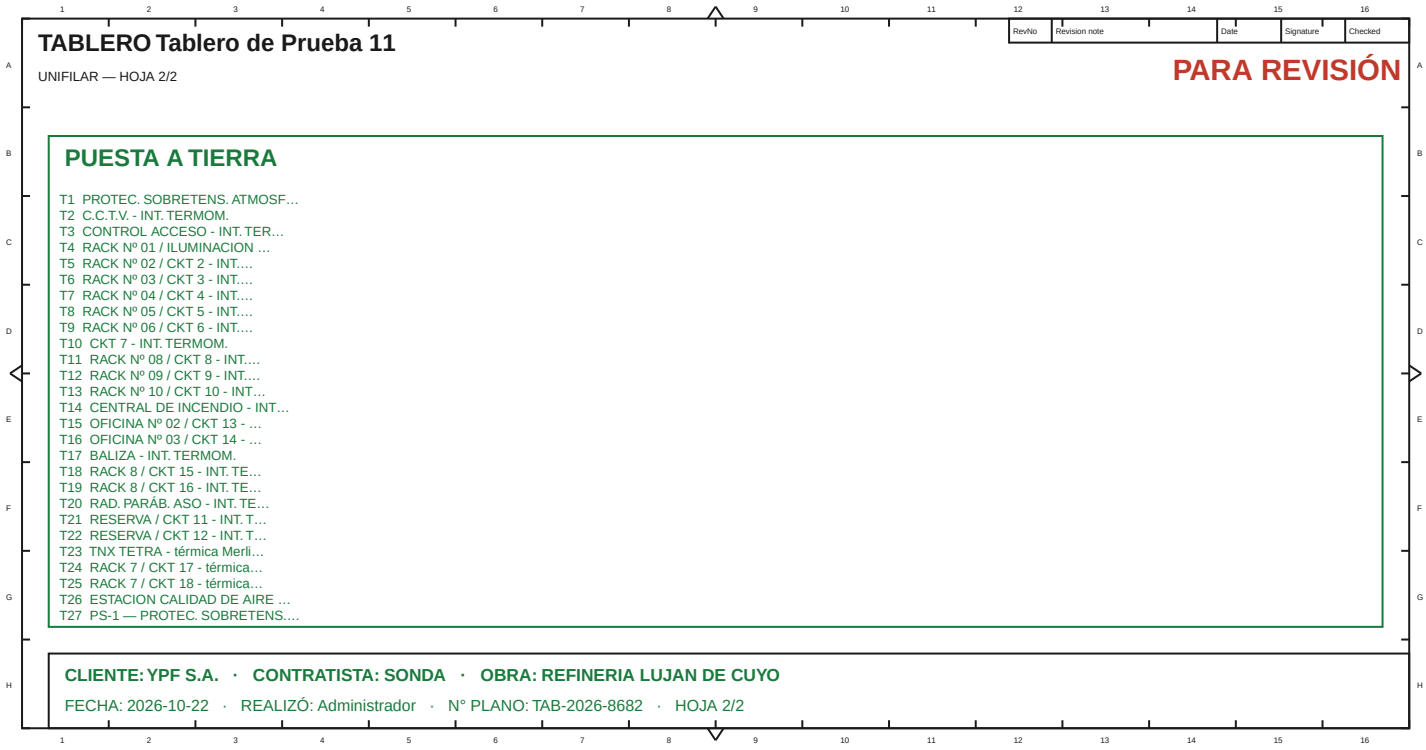

INSPECCIÓN IA

Item	Estado	Comentario
Realizó: ADMINISTRADOR	**Revisó:**	**Aprobó:**

SONDA make it easy	MEDICIÓN — TABLERO ENERGÍA **TABLERO DE PRUEBA 11**	**Fecha:** 22/10/2026 **N° Gen.:** TAB-2026-8682

Ítem	Estado	Comentario
Térmica bypaseada/puenteada sin candado de bloqueo	No se pudo evaluar	Las conexiones de las térmicas quedan ocultas tras la tapa frontal; no se puede verificar si hay puenteos.
Terminal con dos cables en un mismo borne (doble conexión)	No se pudo evaluar	Los bornes no son visibles porque la tapa frontal los cubre.
Cables pelados o terminales sin tapa aislante	Sin novedad	Desde el frente no se ven conductores ni terminales expuestos; las tapas están colocadas.
Espacios vacíos en el riel sin tapa ciega (bus expuesto)	Sin novedad	Los espacios libres de los rieles (fila superior y las dos inferiores) tienen tapas ciegas colocadas.
Marcas de quemado o decoloración en térmicas, borneras o cableado	Sin novedad	No se observan marcas de quemado ni decoloración en los interruptores visibles.
Cable de tierra ausente o visiblemente desconectado	No se pudo evaluar	El cableado y la barra de tierra no son visibles en las fotos.
Puerta o tapa del gabinete rota, sin cerradura, o faltante	Sin novedad	La puerta transparente está completa y tiene manija con cerradura a llave.
Cartel de riesgo eléctrico ausente	**Hallazgo detectado**	En la vista completa de la puerta del gabinete no se ve ningún cartel de riesgo eléctrico.
Cableado desordenado, sin canalizar	No se pudo evaluar	El cableado queda oculto detrás de las tapas frontales y no se puede evaluar.
Corrosión, humedad u óxido visible dentro del gabinete	Sin novedad	El interior visible del gabinete está limpio, sin rastros de óxido ni humedad.

CIRCUITOS / ELEMENTOS

N°	Circuito/Elemento	Categoría	Estado	Amp	F	R	S	T	Comentario
1	INTERRUPTOR GRAL.	Térmica	Cerrado	—	—	—	—	—	—
2	PROTEC. SOBRETENS. ATMOSF. - INTERRUPTOR	Térmica	Cerrado	—	—	—	—	—	—
3	PROTEC. SOBRETENS. ATMOSF. - DESCARGADOR	Descargador gaseoso	—	—	—	—	—	—	—
4	C.C.T.V. - INT. DIFER.	Disyuntor/Diferencial	Cerrado	25A	—	—	—	—	—
5	C.C.T.V. - INT. TERMOM.	Térmica	Cerrado	16A	—	—	—	—	—
6	CONTROL ACCESO - INT. DIFER.	Disyuntor/Diferencial	Cerrado	25A	—	—	—	—	—
7	CONTROL ACCESO - INT. TERMOM.	Térmica	Cerrado	16A	—	—	—	—	—
8	RACK Nº 01 / ILUMINACION EMERGENCIA - INT. DIFER.	Disyuntor/Diferencial	Cerrado	25A	—	—	—	—	—
9	RACK Nº 01 / ILUMINACION EMERGENCIA - INT. TERMOM.	Térmica	Cerrado	16A	—	—	—	—	—
10	RACK Nº 02 / CKT 2 - INT. DIFER.	Disyuntor/Diferencial	Cerrado	25A	—	—	—	—	—
11	RACK Nº 02 / CKT 2 - INT. TERMOM.	Térmica	Cerrado	16A	—	—	—	—	—
12	RACK Nº 03 / CKT 3 - INT. DIFER.	Disyuntor/Diferencial	Cerrado	25A	—	—	—	—	—
13	RACK Nº 03 / CKT 3 - INT. TERMOM.	Térmica	Cerrado	16A	—	—	—	—	—
14	RACK Nº 04 / CKT 4 - INT. DIFER.	Disyuntor/Diferencial	Cerrado	25A	—	—	—	—	—
15	RACK Nº 04 / CKT 4 - INT. TERMOM.	Térmica	Cerrado	16A	—	—	—	—	—
16	RACK Nº 05 / CKT 5 - INT. DIFER.	Disyuntor/Diferencial	Cerrado	25A	—	—	—	—	—
17		Térmica	Cerrado	16A	—	—	—	—	—

Realizó: ADMINISTRADOR	**Revisó:**	**Aprobó:**

SONDA
make it easy

MEDICIÓN — TABLERO ENERGÍA

TABLERO DE PRUEBA 11

Fecha: 22/10/2026
N° Gen.: TAB-2026-8682

N°	Circuito/Elemento	Categoría	Estado	Amp	F	R	S	T	Comentario
	RACK Nº 05 / CKT 5 - INT. TERMOM.								
18	RACK Nº 06 / CKT 6 - INT. DIFER.	Disyuntor/Diferencial	Cerrado	25A	—	—	—	—	—
19	RACK Nº 06 / CKT 6 - INT. TERMOM.	Térmica	Cerrado	16A	—	—	—	—	—
20	CKT 7 - INT. DIFER. (cartel negro de destino en blanco)	Disyuntor/Diferencial	Abierto	25A	—	—	—	—	—
21	CKT 7 - INT. TERMOM.	Térmica	Abierto	16A	—	—	—	—	—
22	RACK Nº 08 / CKT 8 - INT. DIFER.	Disyuntor/Diferencial	Abierto	25A	—	—	—	—	—
23	RACK Nº 08 / CKT 8 - INT. TERMOM.	Térmica	Abierto	16A	—	—	—	—	—
24	RACK Nº 09 / CKT 9 - INT. DIFER.	Disyuntor/Diferencial	Abierto	25A	—	—	—	—	—
25	RACK Nº 09 / CKT 9 - INT. TERMOM.	Térmica	Abierto	16A	—	—	—	—	—
26	RACK Nº 10 / CKT 10 - INT. DIFER.	Disyuntor/Diferencial	Cerrado	25A	—	—	—	—	—
27	RACK Nº 10 / CKT 10 - INT. TERMOM.	Térmica	Cerrado	16A	—	—	—	—	—
28	CENTRAL DE INCENDIO - INT. DIFER.	Disyuntor/Diferencial	Cerrado	25A	—	—	—	—	—
29	CENTRAL DE INCENDIO - INT. TERMOM.	Térmica	Cerrado	16A	—	—	—	—	—
30	OFICINA Nº 02 / CKT 13 - INT. DIFER.	Disyuntor/Diferencial	Cerrado	25A	—	—	—	—	—
31	OFICINA Nº 02 / CKT 13 - INT. TERMOM.	Térmica	Cerrado	16A	—	—	—	—	—
32	OFICINA Nº 03 / CKT 14 - INT. DIFER.	Disyuntor/Diferencial	Abierto	25A	—	—	—	—	—
33	OFICINA Nº 03 / CKT 14 - INT. TERMOM.	Térmica	Abierto	16A	—	—	—	—	—
34	BALIZA - INT. DIFER.	Disyuntor/Diferencial	Cerrado	25A	—	—	—	—	—
35	BALIZA - INT. TERMOM.	Térmica	Cerrado	16A	—	—	—	—	—
36	RACK 8 / CKT 15 - INT. DIFER.	Disyuntor/Diferencial	Cerrado	25A	—	—	—	—	—
37	RACK 8 / CKT 15 - INT. TERMOM.	Térmica	Cerrado	16A	—	—	—	—	—
38	RACK 8 / CKT 16 - INT. DIFER.	Disyuntor/Diferencial	Cerrado	25A	—	—	—	—	—
39	RACK 8 / CKT 16 - INT. TERMOM.	Térmica	Cerrado	16A	—	—	—	—	—
40	RAD. PARÁB. ASO - INT. DIFER.	Disyuntor/Diferencial	Abierto	25A	—	—	—	—	—
41	RAD. PARÁB. ASO - INT. TERMOM.	Térmica	Abierto	16A	—	—	—	—	—
42	RESERVA / CKT 11 - INT. DIFER.	Disyuntor/Diferencial	Abierto	25A	—	—	—	—	—
43	RESERVA / CKT 11 - INT. TERMOM.	Térmica	Abierto	16A	—	—	—	—	—
44	RESERVA / CKT 12 - INT. DIFER.	Disyuntor/Diferencial	Abierto	25A	—	—	—	—	—
45		Térmica	Abierto	16A	—	—	—	—	—

Realizó: ADMINISTRADOR	Revisó:	Aprobó:

SONDA
make it easy

MEDICIÓN — TABLERO ENERGÍA

TABLERO DE PRUEBA 11

Fecha: 22/10/2026
N° Gen.: TAB-2026-8682

N°	Circuito/Elemento	Categoría	Estado	Amp	F	R	S	T	Comentario
	RESERVA / CKT 12 - INT. TERMOM.								
46	TNX TETRA - diferencial Merlin Gerin ID si	Disyuntor/Diferencial	Abierto	—	—	—	—	—	—
47	TNX TETRA - térmica Merlin Gerin C60N	Térmica	Abierto	16A	—	—	—	—	—
48	RACK 7 / CKT 17 - diferencial ID	Disyuntor/Diferencial	Cerrado	40A	—	—	—	—	—
49	RACK 7 / CKT 17 - térmica 2P palanca naranja	Térmica	Cerrado	16A	—	—	—	—	—
50	RACK 7 / CKT 18 - diferencial ID	Disyuntor/Diferencial	Cerrado	40A	—	—	—	—	—
51	RACK 7 / CKT 18 - térmica 2P palanca naranja	Térmica	Cerrado	16A	—	—	—	—	—
52	ESTACION CALIDAD DE AIRE - diferencial ID	Disyuntor/Diferencial	Cerrado	25A	—	—	—	—	—
53	ESTACION CALIDAD DE AIRE - térmica iC60N	Térmica	Cerrado	10A	—	—	—	—	—

Realizó: ADMINISTRADOR	Revisó:	Aprobó: