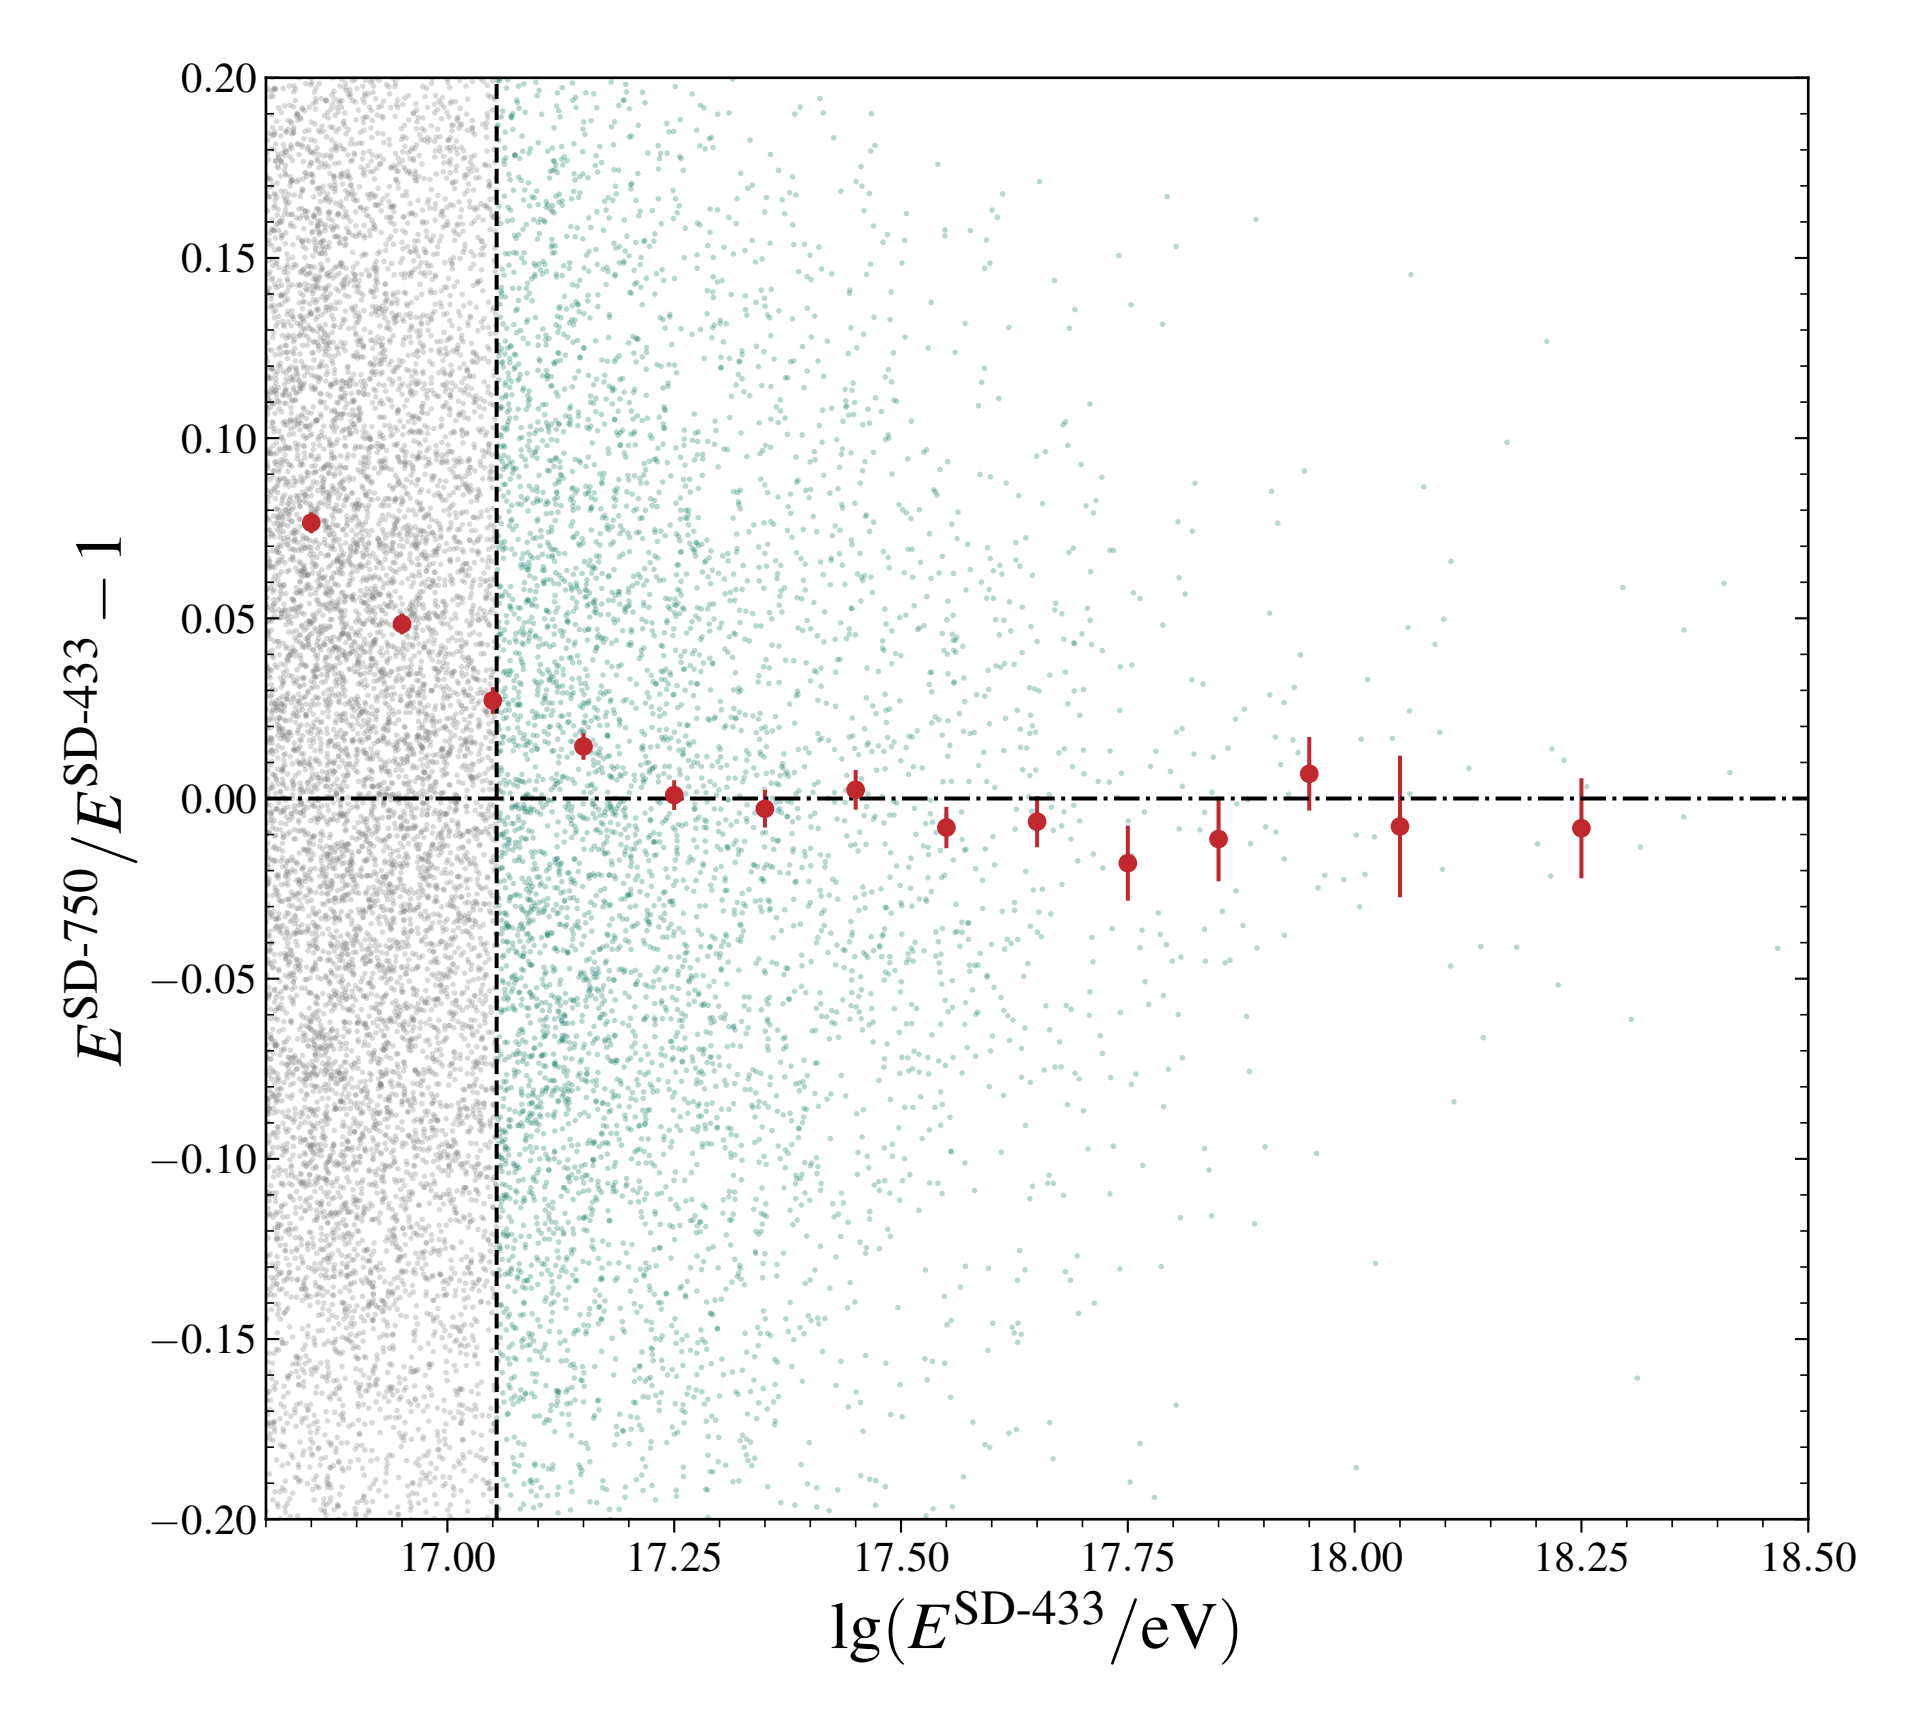

0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−0.15
−0.20
$E^{\text{SD-750}}/E^{\text{SD-433}} - 1$
17.00
17.25
17.50
17.75
18.00
18.25
18.50
$\lg(E^{\text{SD-433}}/\text{eV})$