

550x650x110mm


RB

MODULOVÁ ROZVODNICE
HAGERFE42
ZAPUŠTĚNÁ
4x2x12TE
VELIKOST NIKY ŠXVAHL 550x650x110
IP30
PŘÍVOD KABELEM SHORA
VÝVODY KABELY NAHORU

OCHRANNÉ OPATŘENÍ DLE ČSN 332000-4-41 ed. 3 DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE

ROZVODNÁ SOUSTAVA 3 NPE AC 400 V / TN-S


D 1.4.7 - Zařízení si	D.1.4.7 - Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvody	ody 🗐 🖫	Ina Pavel Klein
ZODP.PROJEKTANT	lng. Pavel Klein		klein.p@seznam.cz
VYPRACOVAL	lng. Pavel Klein		1C0: 766 02 656
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	+	
ZODP.PROJEKTANT	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	0 0	
VYPRACOVAL	ING. ZDEŇKA DOHNALOVÁ	2 (0 2
KONTROLOVAL	ING. ARCH. VLADISLAV VRÁNA	ATELIER 2002 s.r	ATELIER 2002 s.r.o., ZACHOVA 6, 60200 BRNO
INVESTOR: MGR. LADISLAV LĹ	INVESTOR: MGR. LADISLAV LÜLEY, STARÉ DVORY, 73/5, 020 61 LEDNICKÉ ROVNÉ, SR	₹ FORMÁT	3 A 4
NÁZEV AKCE:		DATUM	LEDEN 2020
"Oprava RD Jeníčkova"	kova"	STUPEŇ	DPS
-		ČÍSLO ZAKÁZKY	ZKY A1915
		SPECIALIZACE	E D.1.4.7
OBJEN I:			
NÁZEV VÝKRESU		MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
ROZVA	ROZVADĚČ RB		D.1.4.7-201

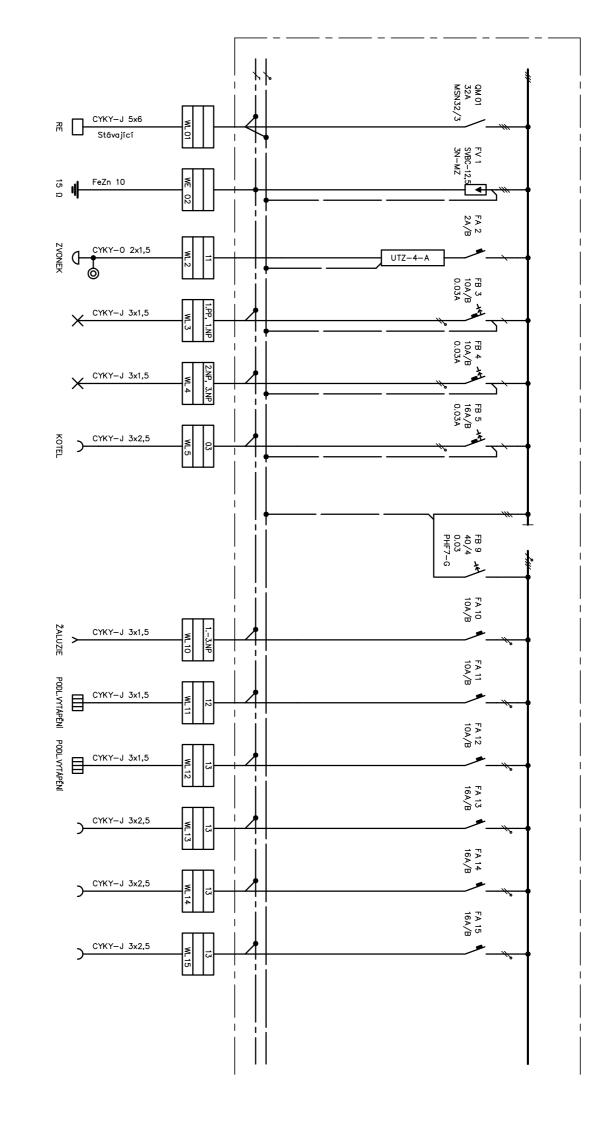

Oprava RD Jeníčkova
ROZVÁDĚČ RB

1.ČÁST

201.1

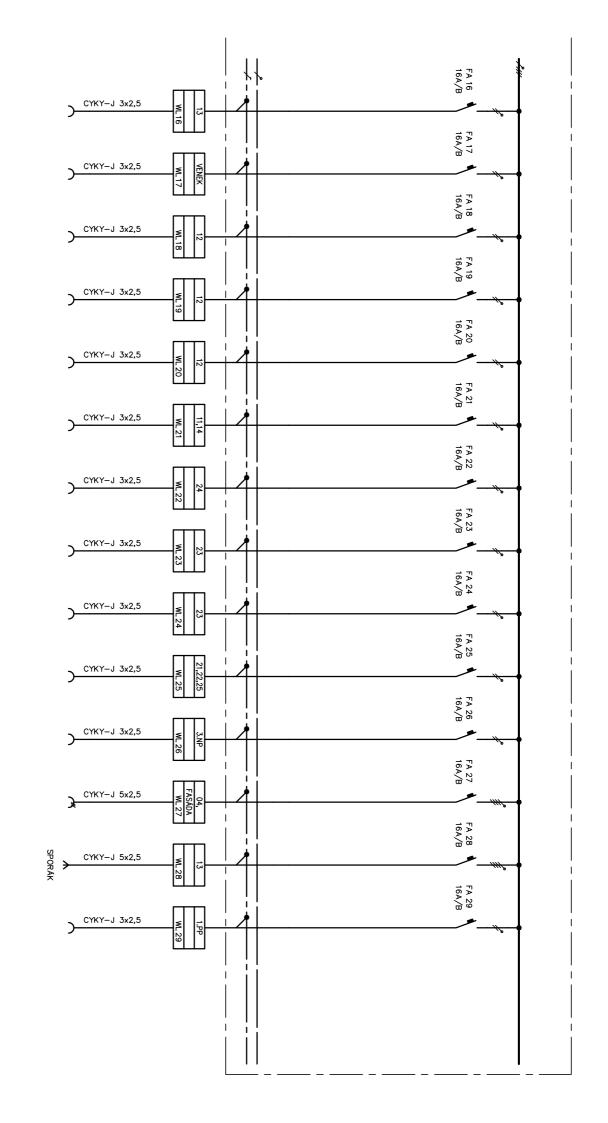

Oprava RD Jeníčkova
ROZVÁDĚČ RB

2.ČÁST

201.2