




**REDES DE COMPUTADORES
CABEAMENTO ESTRUTURADO -
ADMINISTRATION
(ADMINISTRAÇÃO) - ANSI/TIA 606
(A, B, C)**

Edward Melo

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado


Normas EIA/TIA	Assunto Tratado
ANSI TIA 568	Especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações comerciais
ANSI TIA 569	Especificações gerais para encaminhamento de cabos (Infra-estrutura, canaletas, bandejas, eletrodutos, calhas)
ANSI TIA 606	Administração da Documentação
ANSI TIA 607	Especificação de Aterramento
ANSI TIA 570	Especificação geral sobre cabeamento estruturado em instalações residenciais

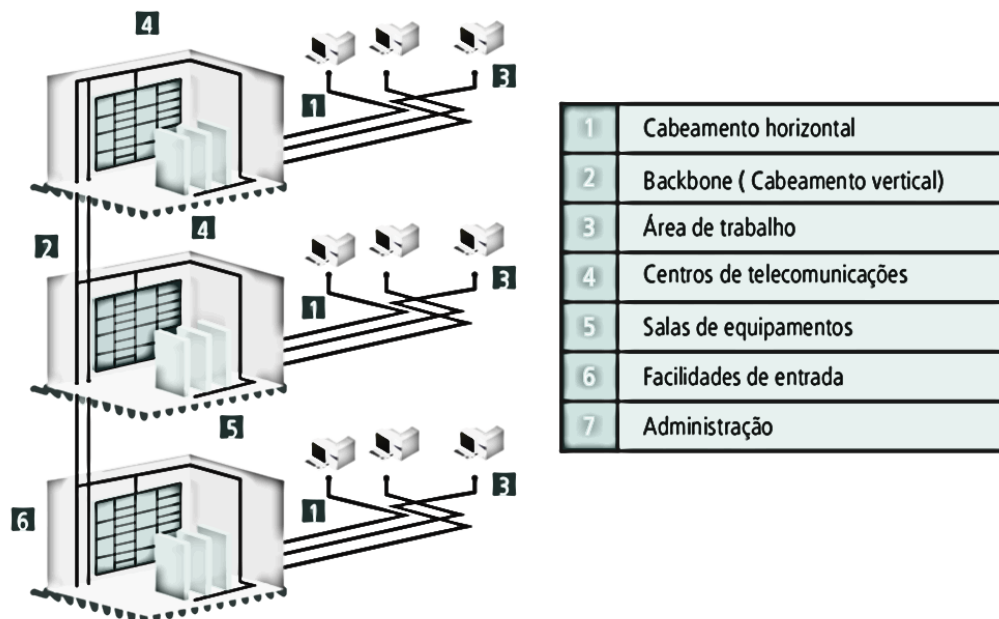

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

7. Administration (Administração) – ANSI TIA 606


- Especifica técnicas e métodos para identificar e gerenciar a infraestrutura de telecomunicações. Seu objetivo uniformizar o esquema de administração da infraestrutura de telecomunicações, principalmente no que se refere à documentação e identificação/etiquetagem dos componentes
- Em 2002, a Associação da Indústria de Telecomunicações (TIA), que desenvolve padrões para o setor de tecnologia da informação e comunicação, estabeleceu o primeiro padrão voluntário TIA-606-A
- Finalidade: Criar um nível mínimo de informações que devem ser incluídas nas etiquetas de cabos
- Padrão de etiquetagem que mapeia um cabo precisamente pelo solo, sala de telecomunicações e a posição do painel de correção ou a posição do bloco em que foi terminada
- Diretrizes codificadas por cores e alfanuméricos para todos os componentes de cabeamento estruturado e de rede, como uma solução lógica e sensata

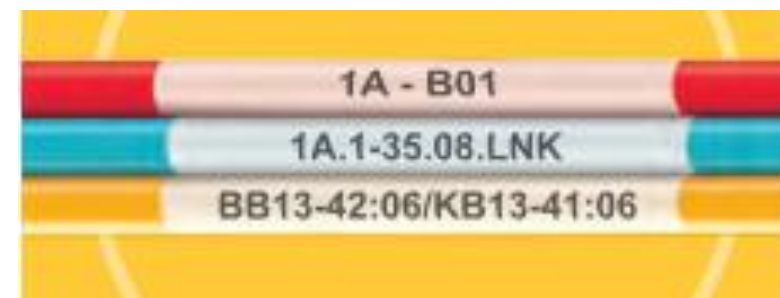

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

7. Administration (Administração) – ANSI TIA 606

- TIA-606-B, em 2012, foi atualizado o padrão, que incluía especificações para identificação e melhores práticas administrativas em todas as classes de sistemas de rede
- TIA-606-B cobriu classes de instalações de todos os tamanhos e tipo, de pequenos edifícios comerciais a grandes empresas, campus corporativos e centros de dados, melhorando a identificação de locais dentro de cada uma dessas instalações
- Junho de 2017 o padrão foi atualizado para a revisão "C"
- O padrão TIA-606-C especifica sistemas de administração para infra-estrutura de telecomunicações em edifícios (incluindo instalações comerciais, industriais, residenciais e de centros de dados) e entre edifícios

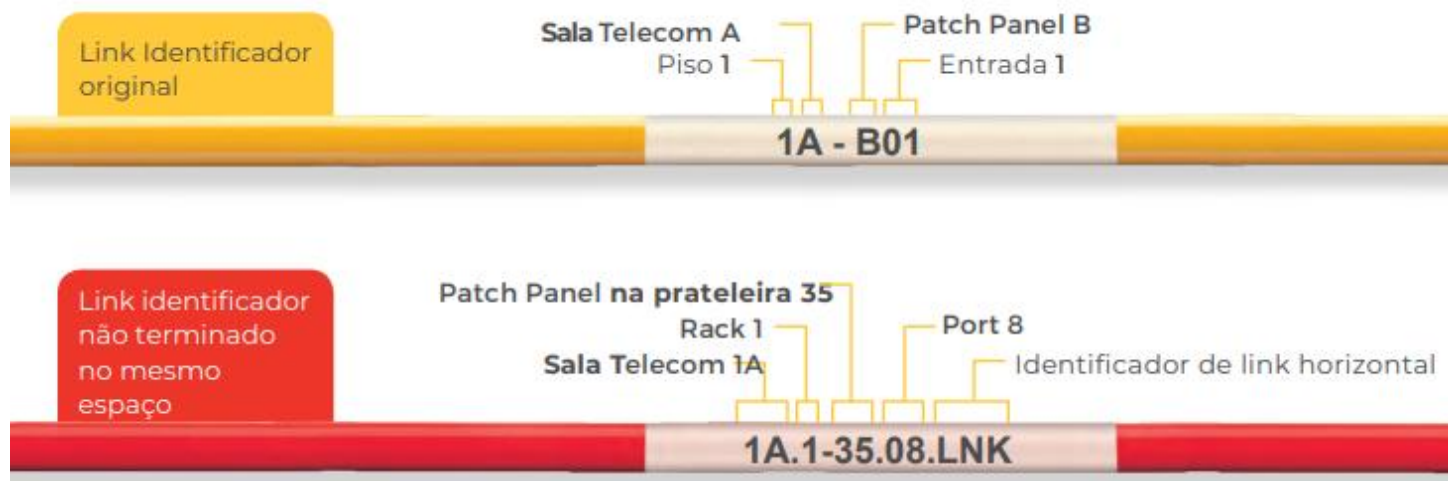



TIA Emite Chamada De Interesse Para Novo Projeto De Norma De Administração Para Infraestrutura De Telecomunicações

Partes interessadas convidadas a entrar em contato com a TIA sobre a participação.

Arlington VA. (29 de outubro de 2020)– A Telecommunications Industry Association (TIA) TR-42.3 Engineering Committee on Telecommunications Administration, Pathways, Spaces, Bonding and Grounding (569) emitiu uma chamada de interesse para o documento ANSI/TIA-606-D inicialmente intitulado “Administration Standard for Telecommunications Infrastructure”. A TR-42.3 está desenvolvendo diretrizes na área definida pelo seguinte escopo: “Esta Norma especifica sistemas de administração para infraestrutura de telecomunicações dentro de edifícios (incluindo instalações comerciais, industriais, residenciais e de data centers) e entre edifícios. Essa infraestrutura pode variar em tamanho, desde um prédio que requer um único espaço de telecomunicações (TS) e elementos associados, até muitos TSs e elementos associados em vários locais de campus.

As partes interessadas podem incluir, mas não estão limitadas a: Projetistas de sistemas de cabeamento, instaladores, consultores, arquitetos, fabricantes, proprietários de sistemas de cabeamento, organizações de gerenciamento de instalações, empreiteiros.

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

7. Administration (Administração) – ANSI TIA 606

Alguns benefícios:

- Torna o trabalho mais fácil - elimina a adivinhação de criar as legendas nas etiquetas
- Melhora a eficiência - reduz o tempo gasto na criação de etiquetas para agilizar todo o processo de instalação e identificação
- Melhor prática - o TIA-606-C é o padrão da indústria, facilita o acompanhamento da rede para os atuais e futuros membros da equipe do cliente
- Denota profissionalismo - demonstra experiência e conhecimento
- Garante cumprimento das garantias - algumas garantias de instalação dependem da identificação e da documentação bem realizada que são entregues diretamente ao usuário (cliente), como prova de instalação do sistema
- Melhora a manutenção de registros - permite que seus clientes tenham uma infraestrutura bem documentada que pode ser compreendida e gerenciada por qualquer pessoa responsável por fazer mudanças, acréscimos ou alterações
- Redução de responsabilidade - futuros trabalhadores de manutenção podem realizar reparos e atualizações de instalação de uma maneira mais segura, com um risco reduzido de erro humano
- Resolução de problemas mais rápida – permite identificar informações sobre cabos rapidamente torna a solução de problemas mais rápida e fácil

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

7. Administration (Administração) – ANSI TIA 606

“AS BUILT”

- As vezes é chamada de documentação da rede
- É definida como sendo o conjunto de todas as documentações do projeto
- A documentação é constituída de informações técnicas que permite uma visão macro ou detalhada da rede
- É um instrumento essencial para manutenção ou expansão da rede

Relatório Conceitual:

Cabo ID: C0001

Rota: CD34

Posição de Terminação 1:j0001

Posição de Terminação 2:3A-C17-001

Espaço 1: D306

Espaço 2: 3A

Tipo de cabo: Cat 5e UTP

Comprimento do cabo: 50 metros

Plantas


- Utilizadas para ilustrar etapas diferentes de planejamento e instalação Conceitual, de Instalação e de Registro

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

7. Administration (Administração) - ANSI TIA 606

“AS BUILT”

- Relatórios - apresentam os registros, os resultados dos testes, lista de materiais, e equipamentos utilizados, especificações técnicas, certificados etc
- Desenhos - ilustram diferentes estágios de infraestrutura, cabeamento, layout, planejamento das salas, distribuição dos equipamentos, racks, plantas baixas
- Ordem de serviços - o planejamento da execução de serviços de re-alocação de pontos, manutenção etc. As ordem de serviços devem incluir as pessoas envolvidas na execução e aprovação dos serviços

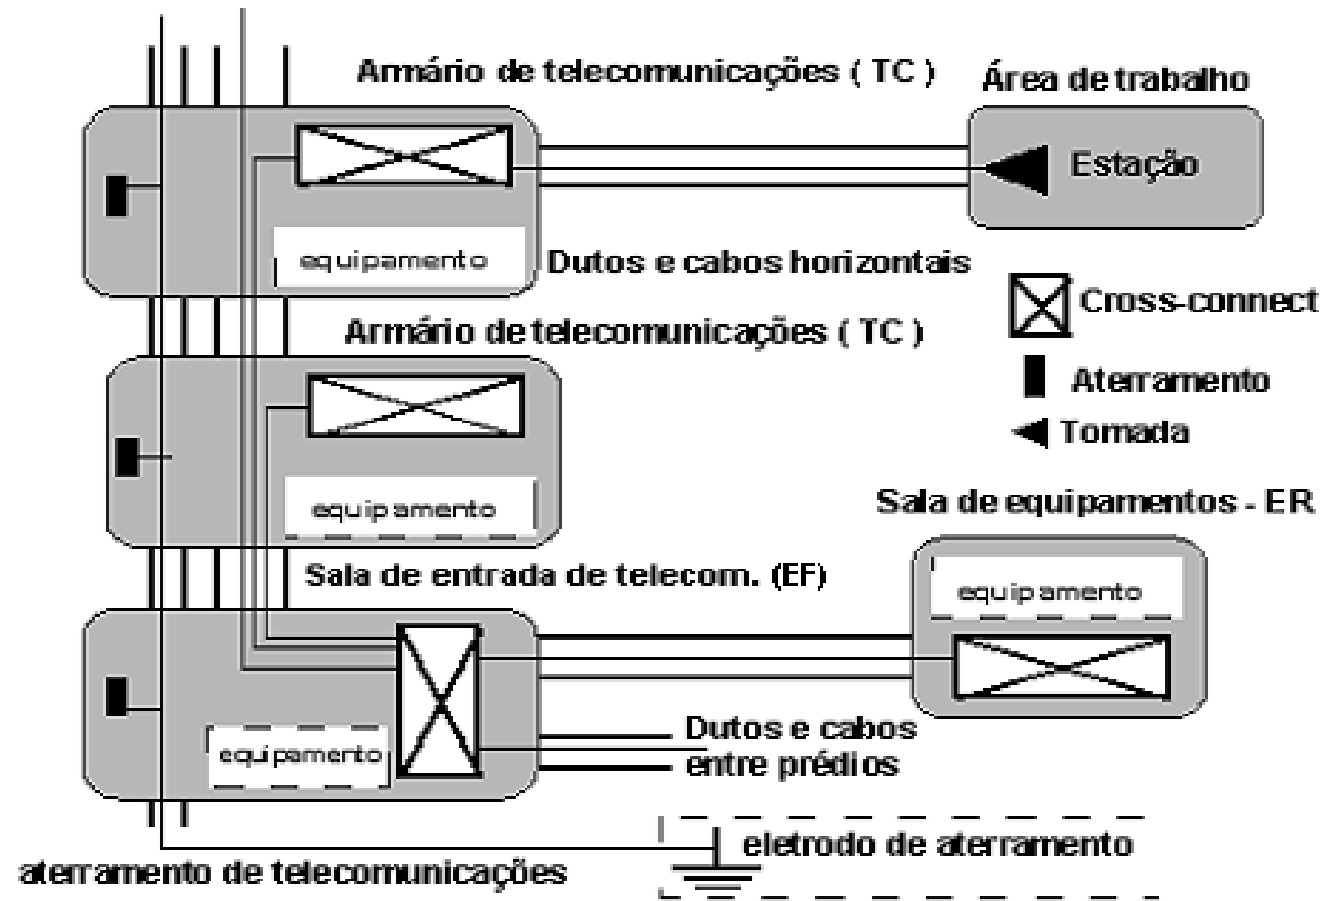

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

7. Administration (Administração) – ANSI TIA 606 - Codificação de Cores:




	Laranja 150C	Verde 353C	Roxo 264C	Branco	Cinza 422C	Azul 291C	Marrom 465C	Amarelo 101C	Vermelho 184C
Laranja	Ponto de demarcação (terminação do escritório central)								
Verde	Terminação de conexões de rede no ponto de demarcação (lado cliente)								
Rosa	Terminação de cabos originada de equipamentos comuns (PBXs, computadores, LANs e multiplex)								
Branco	Primeiro nível da terminação de mídia do backbone de telecomunicações no edifício contendo a conexão cruzada principal (conexão cruzada principal ao TC ou conexão cruzada principal ao local intermediário da conexão cruzada)								
Cinza	Segundo nível da terminação de mídia do backbone de telecomunicações no edifício contendo a conexão cruzada principal (local intermediário da conexão cruzada ao TC)								
Azul	Terminação da mídia da estação de telecomunicações; exigido somente no TC e sala de equipamentos ao final do cabo, e não no outlet de telecomunicações.								
Marrom	Terminações do cabo do backbone inter-edifícios (conexão cruzada principal à conexão cruzada intermediária remota)								
Amarelo	Terminação de circuitos auxiliares, alarmes, manutenção, segurança e outros circuitos menores.								
Vermelho	Terminação dos principais sistemas de telefonia								

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

7. Administration (Administração) – ANSI TIA 606

Identificação dos cabos de acordo com a TIA-606-C

- Cada um dos seguintes componentes deve ser claramente etiquetado com os identificadores apropriados:
- Espaço de telecomunicação • Data centers • Prateleiras e armários • Patch panels • Entradas
- Cabeamento • Rotas • Áreas de trabalho • Barramentos de aterramentos • Áreas de contenção de fogo

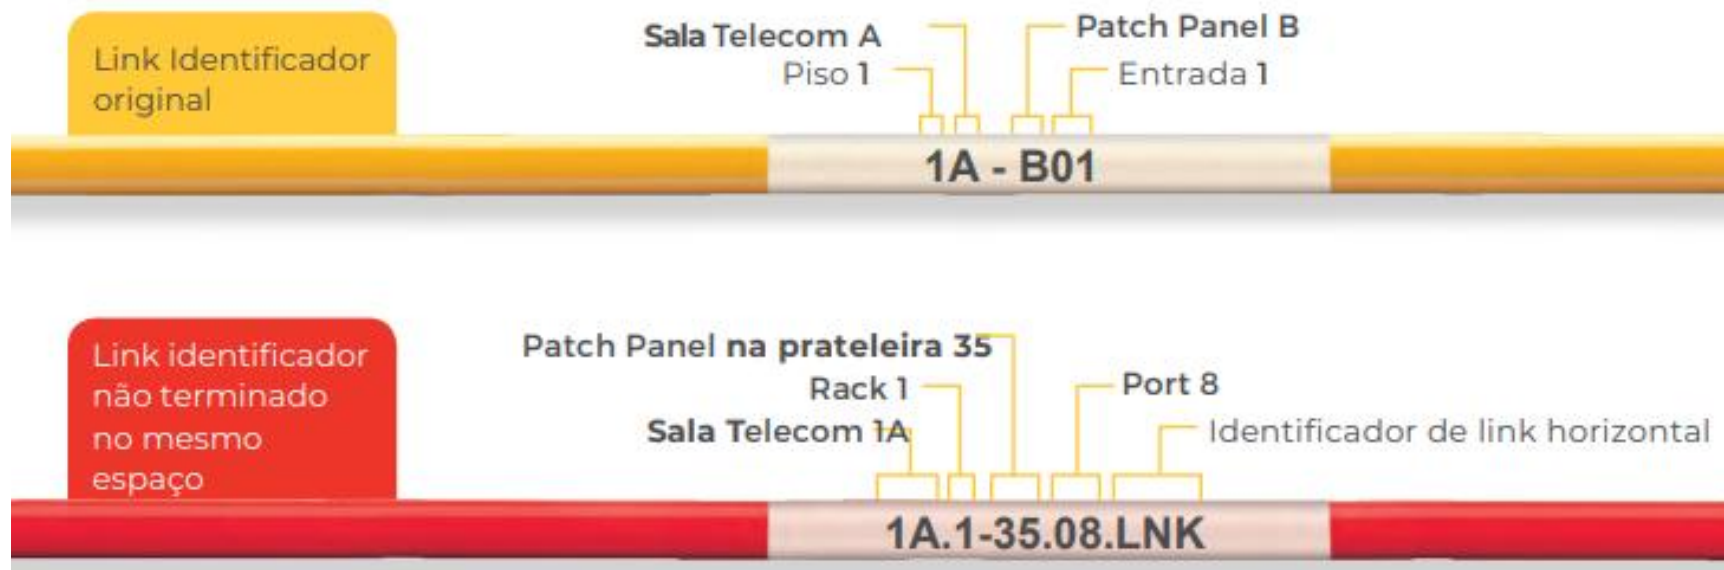

Redes de Computadores – Cabeamento Estruturado

7. Administration (Administração) – ANSI TIA 606

Identificação dos cabos de acordo com o TIA-606-C

- Cada um dos seguintes componentes deve ser claramente etiquetado com os identificadores apropriados:
- Espaço de telecomunicação • Data centers • Prateleiras e armários • Patch panels • Entradas
- Cabeamento • Rotas • Áreas de trabalho • Barramentos de aterramentos • Áreas de contenção de fogo

