ESTEIRA IA - POTENCIA - REVISAO PRELIMINAR R04

220 V fase-fase | Metaltex IF10-202-1 (modelo de referencia) | Motor 2 CV

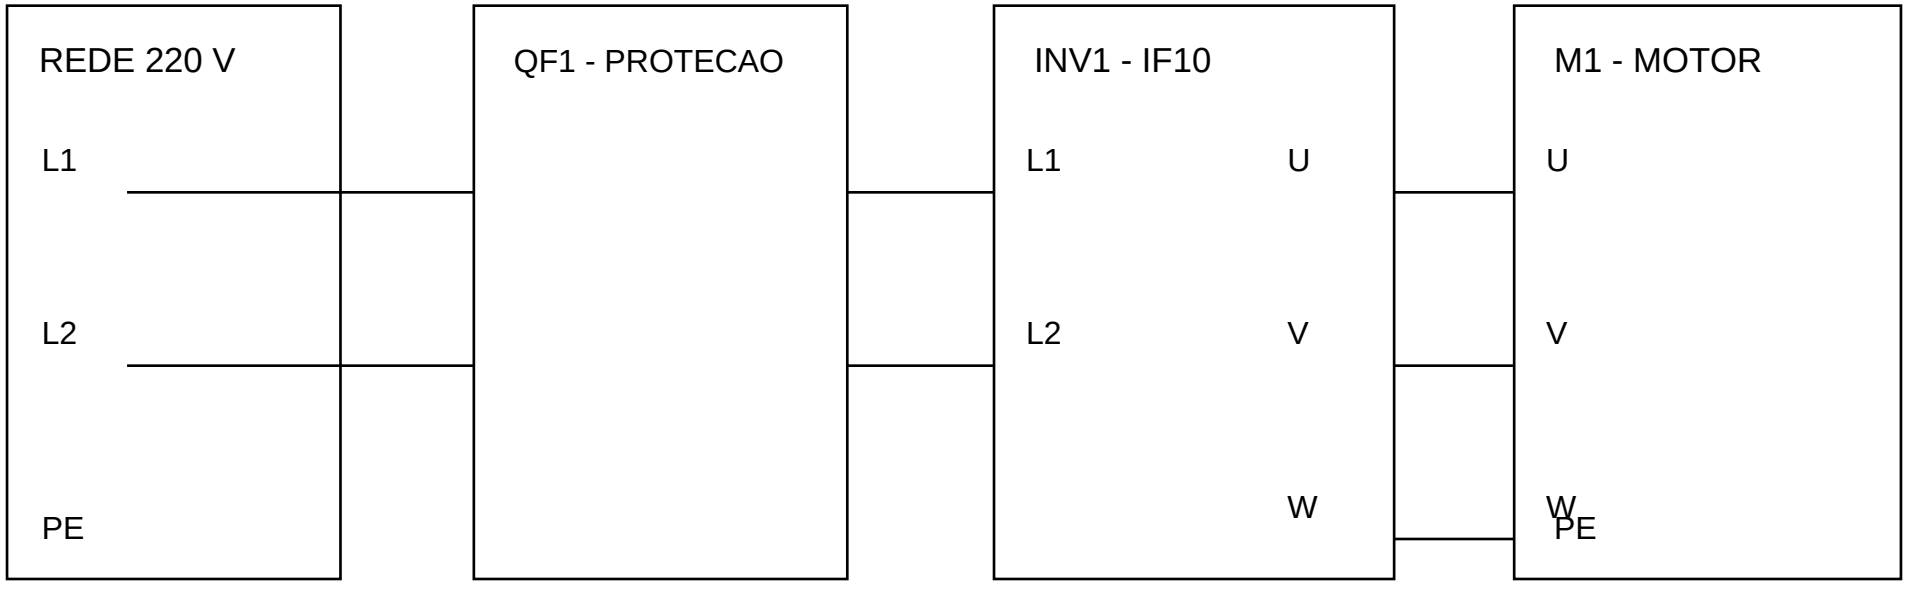

PE: condutor de protecao dedicado; confirmar terminais de aterramento.

QF1: tipo, corrente e capacidade de interrupcao A DEFINIR por calculo.

INV1: conferir etiqueta, corrente de entrada/saida e manual antes de instalar.

M1: confirmar corrente de placa, tensao, conexao e protecao termica.

DOCUMENTO PRELIMINAR. NAO LIBERADO PARA MONTAGEM.

ESTEIRA IA - COMANDO - REVISAO PRELIMINAR R04

CLP Siemens S7-1200 CPU 1214C DC/DC/Rly - comando 24 Vcc

PLC1 - S7-1200

CPU 1214C DC/DC/Rly

SM1223 DI16/DQ16

SM1231 AI4

SM1232 AQ2

Saidas fisicas: validar enderecos

INV1 - METALTEX IF10

Bornes da fotografia:

RC RA S2 S1 REV FWD

RS- RS+ AVI +10V GND

FWD: validar logica de acionamento

AVI/GND: validar sinal analogico

RS485: validar parametros

INTERFACES PROPOSTAS (AINDA NAO INTERLIGADAS):

24 Vcc para CLP e sensores; verificar carga e protecoes.

Partida/parada via entradas digitais e permissivos.

PLC -> inversor: conferir eletrica dos bornes antes de ligar.

AQ 0-10 V -> AVI/GND: validar compatibilidade.

Parada de emergencia requer circuito de seguranca independente.

DOCUMENTO PRELIMINAR. NAO LIBERADO PARA MONTAGEM.