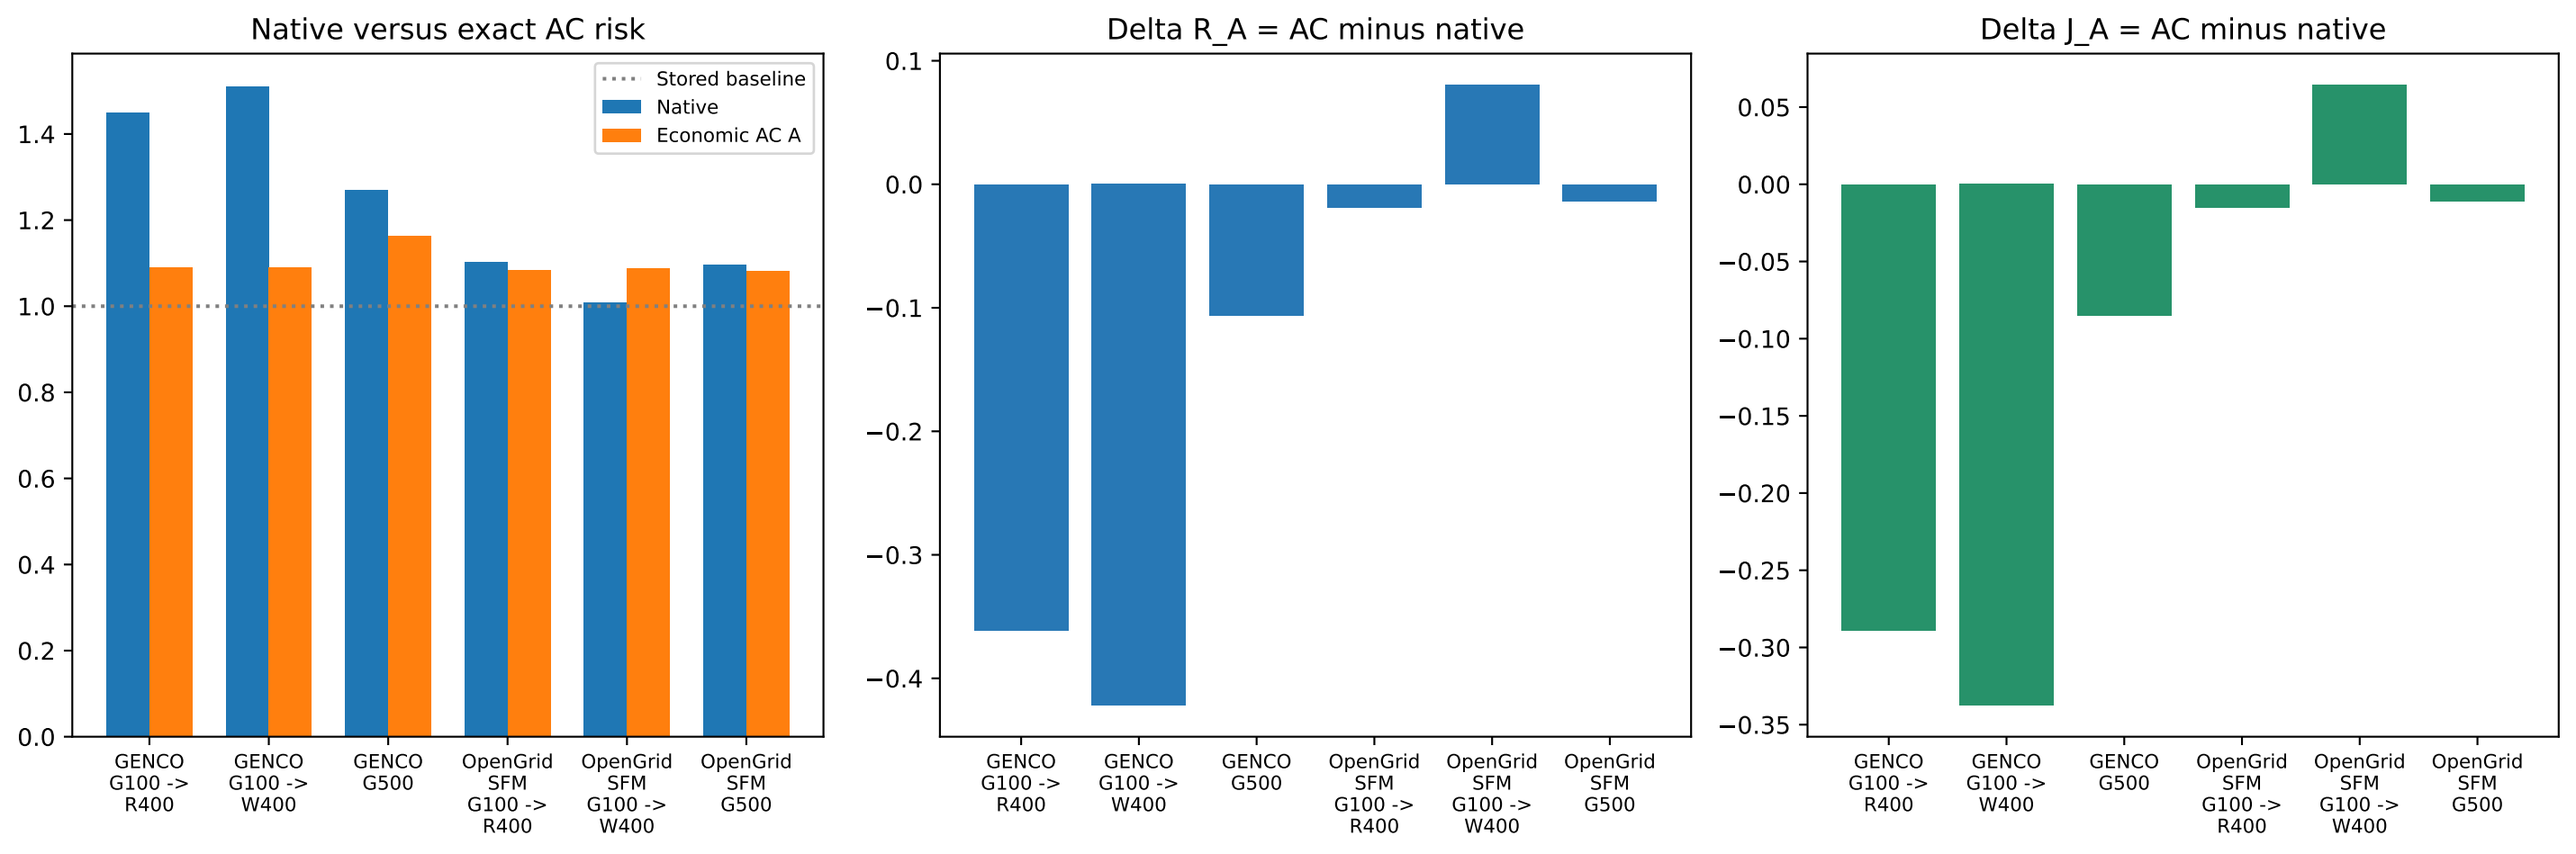
Native versus exact AC risk
Stored baseline
Native
Economic AC A
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
GENCO G100 -> R400
GENCO G100 -> W400
GENCO G500
OpenGrid SFM G100 -> R400
OpenGrid SFM G100 -> W400
OpenGrid SFM G500
Delta R_A = AC minus native
0.1
0.0
−0.1
−0.2
−0.3
−0.4
GENCO G100 -> R400
GENCO G100 -> W400
GENCO G500
OpenGrid SFM G100 -> R400
OpenGrid SFM G100 -> W400
OpenGrid SFM G500
Delta J_A = AC minus native
0.05
0.00
−0.05
−0.10
−0.15
−0.20
−0.25
−0.30
−0.35
GENCO G100 -> R400
GENCO G100 -> W400
GENCO G500
OpenGrid SFM G100 -> R400
OpenGrid SFM G100 -> W400
OpenGrid SFM G500