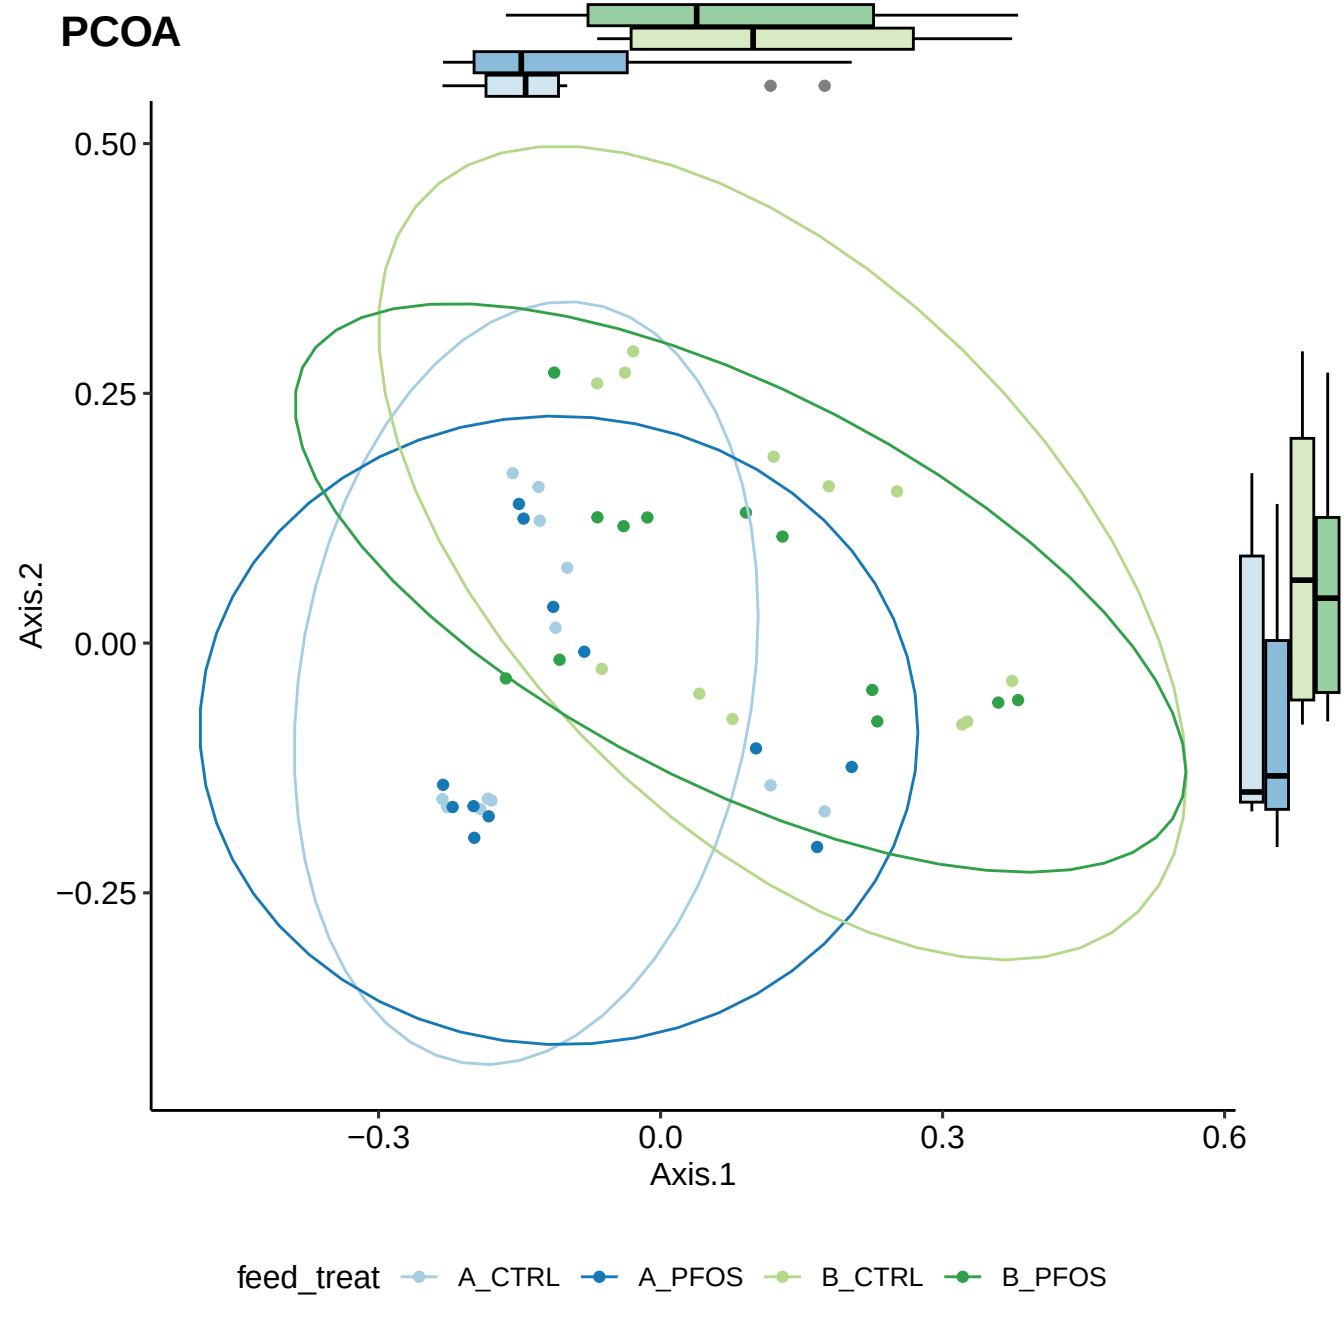
PCOA
0.50
0.25
0.00
−0.25
Axis.2
−0.3
0.0
0.3
0.6
Axis.1
feed_treat
A_CTRL
A_PFOS
B_CTRL
B_PFOS