


ТЎПОЛАНГ СУВ ОМБОРИ

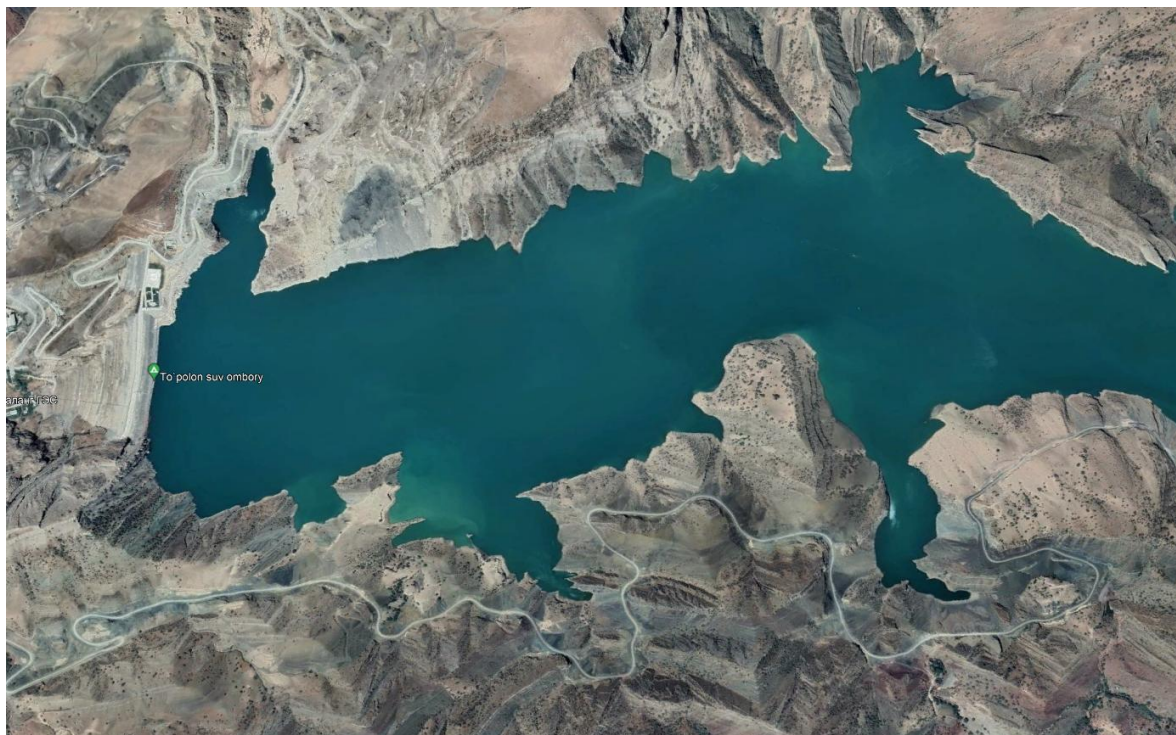

Қурилган йили	- 1982-1986 йиллар I-босқич 10,0 лн.м3, - 1998-2002 II-босқич 120,0 млнм3, - 2002-2010 III-босқич 380,0 млнм3, - IV-босқич 500 млнм3 ҳажмга етазиш бўйича 2010 йилда қурилиш-монтаж бошланган ва ҳозирда ишлари олиб борилмоқда.
Тўла сув ҳажми	- 500,0 млн.м3
ш.ж.фойдали сув ҳажми	- 470 млн.м3
Тўғон тури	- Тош – тупроқ (ядроли)
баландлиги	- 185,0 м
узунлиги	- 410,0 м
Сув омборининг манбаси	- Қор ва музликлардан
Ўртача кўп йиллик сув	- 1450,0 млн.м3
Суғориладиган майдон	- 117,0 минг.га

1	Манзили	Сурхондарё вилояти, Сариосиё т. Янги Тўполанг мавзеси	
2	Сув омбор тури		ўзанли
3	Сув манбаси		Қор ва музликлардан
4	Асосий истеъмолчилар		Суғориш, ичимлик ва энергетика
5	Сейсмик райони	лойиҳавий	9
6	Бош лойиҳачи		"Ўзсувлойиҳа" АЖ
7	Бош пудратчи		"То'polang HPD Platinum" МЧЖ
8	Қурилиш даври		I-босқич -10,0 млн м ³ (1982-1986 йй.), II-босқич -120,0 млн.м ³ (1998-2002 йй.), III-босқич -380,0 млн.м ³ (2002-2010 йй.), IV-босқич -500 млн м ³ 2010 й. бошланган ва ҳозирда қурилиш-монтаж ишлари олиб борилмоқда.
9	НПУ белдигига тўлдирилган		НПУ 960 отметгача сув йиғилмаган
10	Эксплуатацияга қабул қил. й		1986 й - Давлат комиссияси
11	Эксплуатация ташкилоти		“Ўзбекгидроэнерго” АЖ
12	Эксплуатация ходимлари		39
13	Қўриқлаш тури		Миллий гвардия (4 та пост)
14	Йўллар		Жами 16 км шундан 5 км-асфалт, 11 км -бетон қоплама
15	Алоқа линияси		1,6 км - ички алоқа, мобил алоқа
16	Асосий гидрологик характеристикалари	сув йиғиш майдони, км ²	8,85
		ўртача йиллик сув оқими миқдори, млн м ³	1450
17	НПУда қирғоқбўйи узунлиги, км	сув тўлган даврида	25
18	Сув сатҳлари, м	НПУ	960,00
		УМО	824,00
		ФПУ	965,00
19	НПУ давридаги максимал чуқурлиги, м		185
20	НПУ давридаги ўртача чуқурлиги, м		130
21	НПУ давридаги ҳажми, млн м ³	фойдали	470
22	Ўлик ҳажм, млн м ³	лойиҳавий	30
		лойқани ҳисобга олганда	9,4
23	Лойқа босиш	ҳажми, млн м ³	24
		қачон аниқланган	2010 й "Батиометрик марказ"

Иншоотлар таркиби ва характеристикаси			
24	Тўғон - Ядроли тош-тупроқ. 4 босқичда қурилган: 1-нав. Н=91 м, белги 891,00 м; 2-навбат Н=125 м, белги 925,00 м; 3-навбат Н=145 м, белги 945,00 м; 4-навбат Н=160 м белги 960,00 м.		
25	Тўғон	баландлиги, м	185
		узунлиги, м	410
		тўғон усти, м	965
		тўғон усти эни, м	10
		тўғон ости максимал узунлиги, м	886
26	Бермалар эни, м	юқори бьефда	3
		пастки бьефда	3
27	Қияликлар	юқори бьефда	2,1
		пастки бьефда	1,9
28	Босим, м	НПУ даврида	160
29	Сув чиқариш иншооти -Сув қабул қилиш иншооти белгиси 824м, 2-ярус сув қабул қилиш иншооти белгиси 850 м, санитар сув чиқариш иншооти туби 799,46 м, юқори қисми 804,88 м. Охирги сув қабул қилиш иншооти туби белгиси 800 м, юқори қисми 804 м белгида жойлашган. Асосий сув чиқариш иншооти таъмирлаш затворлар иншооти (КРЗ) - 2 дона 2,25х4,5 м затворлардан; санитар сув чиқариш иншооти 6 дона затворлар орқали бошқарилади затворлар ўлчами 1,2х1,6 м; Сув чиқариш иншоотида диаметри 2,20 м бўлган 3 та задвишкали затворлар ҳамда 3 та конусли диаметри 2,20 м бўлган затворлар жойлашган.		
	сув чиқариш қобилияти, м ³ /сек		270
	умумий узунлиги, м		886
	сув чиқариш иншооти пороги белгиси, м		799,31
30	Назорат ўлчов қурилмалари		290
	Асосий баландлик белгилари (Опорные планово-высотные знаки)		185
	Тўғонни назорат қилиш белгилари (Контрольные знаки плотина)		5
	Створ белгилари (Контрольные створные знаки)		13
	Реперлар (Фундаментальные реперы)		4
	Юзадаги маркалар (Поверхностные марки)		32
	Пьезометрлар		51
	Босимли		20
	Босимсиз		31
31	Лойихавий сув тўлдириш тезлиги, см/сут		0,5-1,0
32	Лойихавий сув чиқариш тезлиги, см/сут		0,5-1,0
33	Мавжуд ГЭС	қурилган йили	1996 йил
		қуввати	2 агр. 15 МВт
		йиллик э/э-я ишлаб чиқиши	63,0 млн.кВт/соат
34	Электр энергия таъминоти		иккита – биринчи фидердан ГЭС орқали, Тўполанг подстанция иккинчи фидер.
35	Дизел генератор		Сув чиқариш иншооти биноси ёнида КДЕ-37,5 кВт Ерости иншооти кириш қисмида КДЕ-120 кВт

