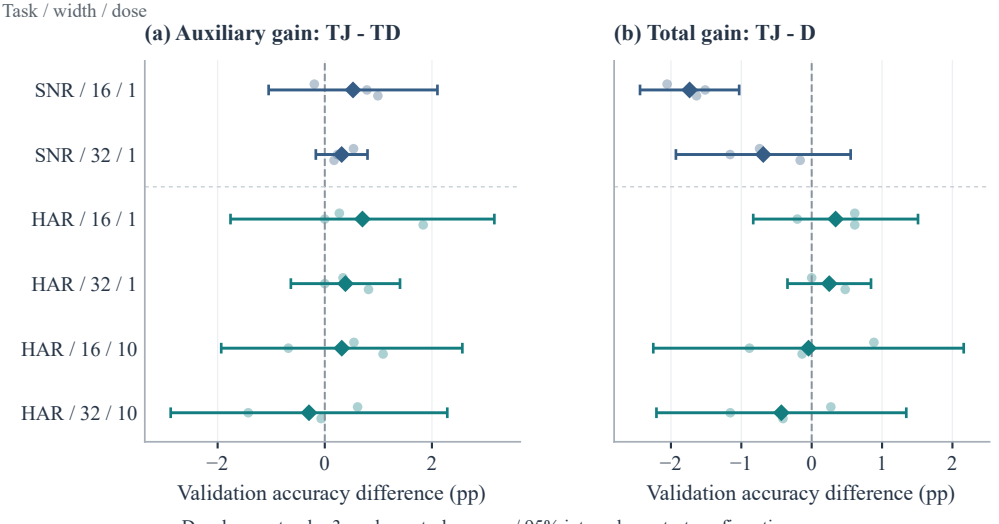
Task / width / dose
(a) Auxiliary gain: TJ - TD
(b) Total gain: TJ - D
SNR / 16 / 1
SNR / 32 / 1
HAR / 16 / 1
HAR / 32 / 1
HAR / 16 / 10
HAR / 32 / 10
−2
0
2
−2
−1
0
1
2
Validation accuracy difference (pp)
Validation accuracy difference (pp)
Development only: 3 seeds per task; means / 95% intervals; no test confirmation