


ЭОМ/БК-20.01 · Точные точки кухни — задание мастерам

Вариант А · X — от левого чистового торца линии 5530 · Z — центр точки от чистого пола · все значения предварительные до паспортов техники

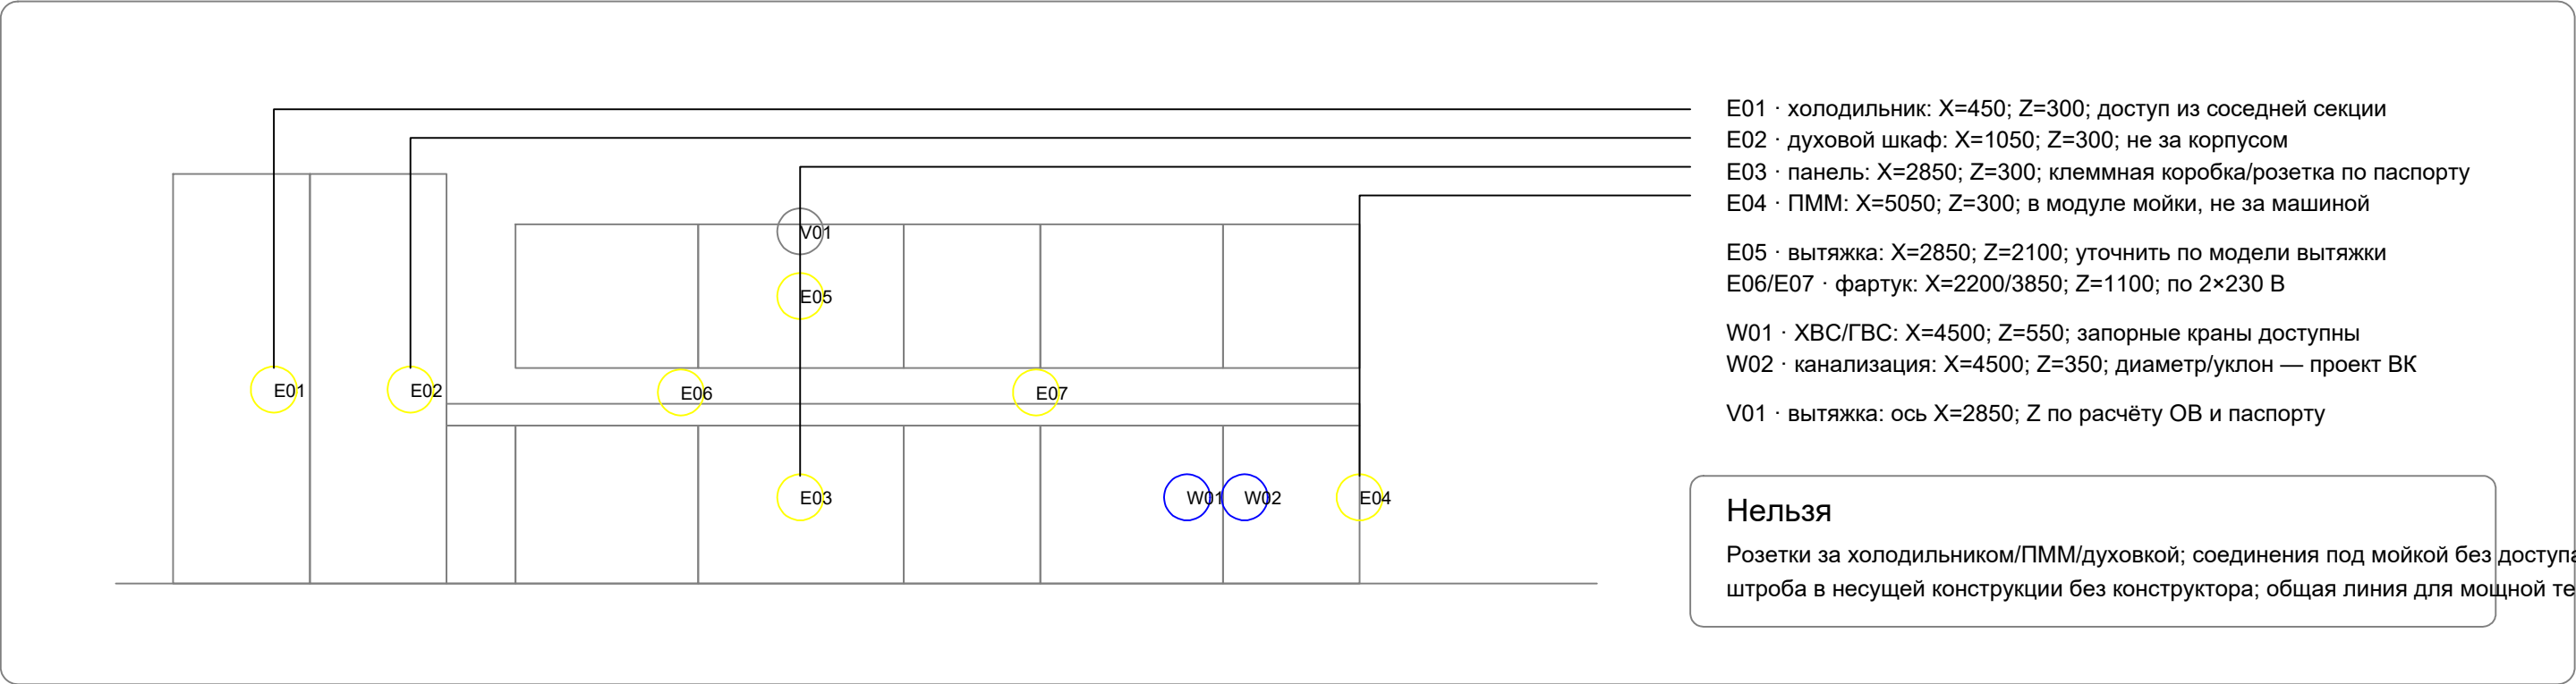

Реестр точек и задание электрику

Код	Назначение	X, мм	Z, мм	Исполнение/доступ	Линия и защита	Что проверить до монтажа
E01	Холодильник	450	300	в соседнем сервисном модуле	отдельная рекоменд.; расчёт ЭОМ	паспорт, шнур, вентиляционные зазоры
E02	Духовой шкаф	1050	300	в соседнем модуле, доступ спереди	отдельная; кабель/автомат по расчёту	мощность, тип вилки/клемм
E03	Индукционная панель	2850	300	в соседней секции, не под горячей зоной	отдельная линия; мощность ориентир 7 кВт	точная модель и схема производителя
E04	Посудомоечная машина	5050	300	в модуле мойки, выше дна, сервисный доступ	отдельная рекоменд.; УЗО/диф — расчёт	шланги, аквастоп, зона возможной протечки
E05	Вытяжка	2850	2100	за декоративным коробом, доступ через шкаф	группа кухни; уточнить ЭОМ	высота установки и сечение канала
E06–E07	Фартук, 2 блока по 2 розетки	2200/3850	1100	не ближе горячей/мокрой зоны по нормам	2 группы по расчёту нагрузки	чайник, кофемашина, миксер, свободная точка
W01–W02	Мойка: ХВС/ГВС/слив	4500	550/350	краны, фильтр и сифон доступны	диаметры и уклон назначает ВК	ось мойки, измельчитель, фильтр, ПММ
S01	LED рабочей поверхности	по шкафам	1450–1650	БП в доступном шкафу, не замуровывать	отдельное управление L02	профиль, мощность ленты, охлаждение БП

Важно: окончательные кабели, автоматы, УЗО/дифзащита, уравнивание потенциалов и IP назначает лицензированный проектировщик ЭОМ по фактической мощности и действующим нормам.