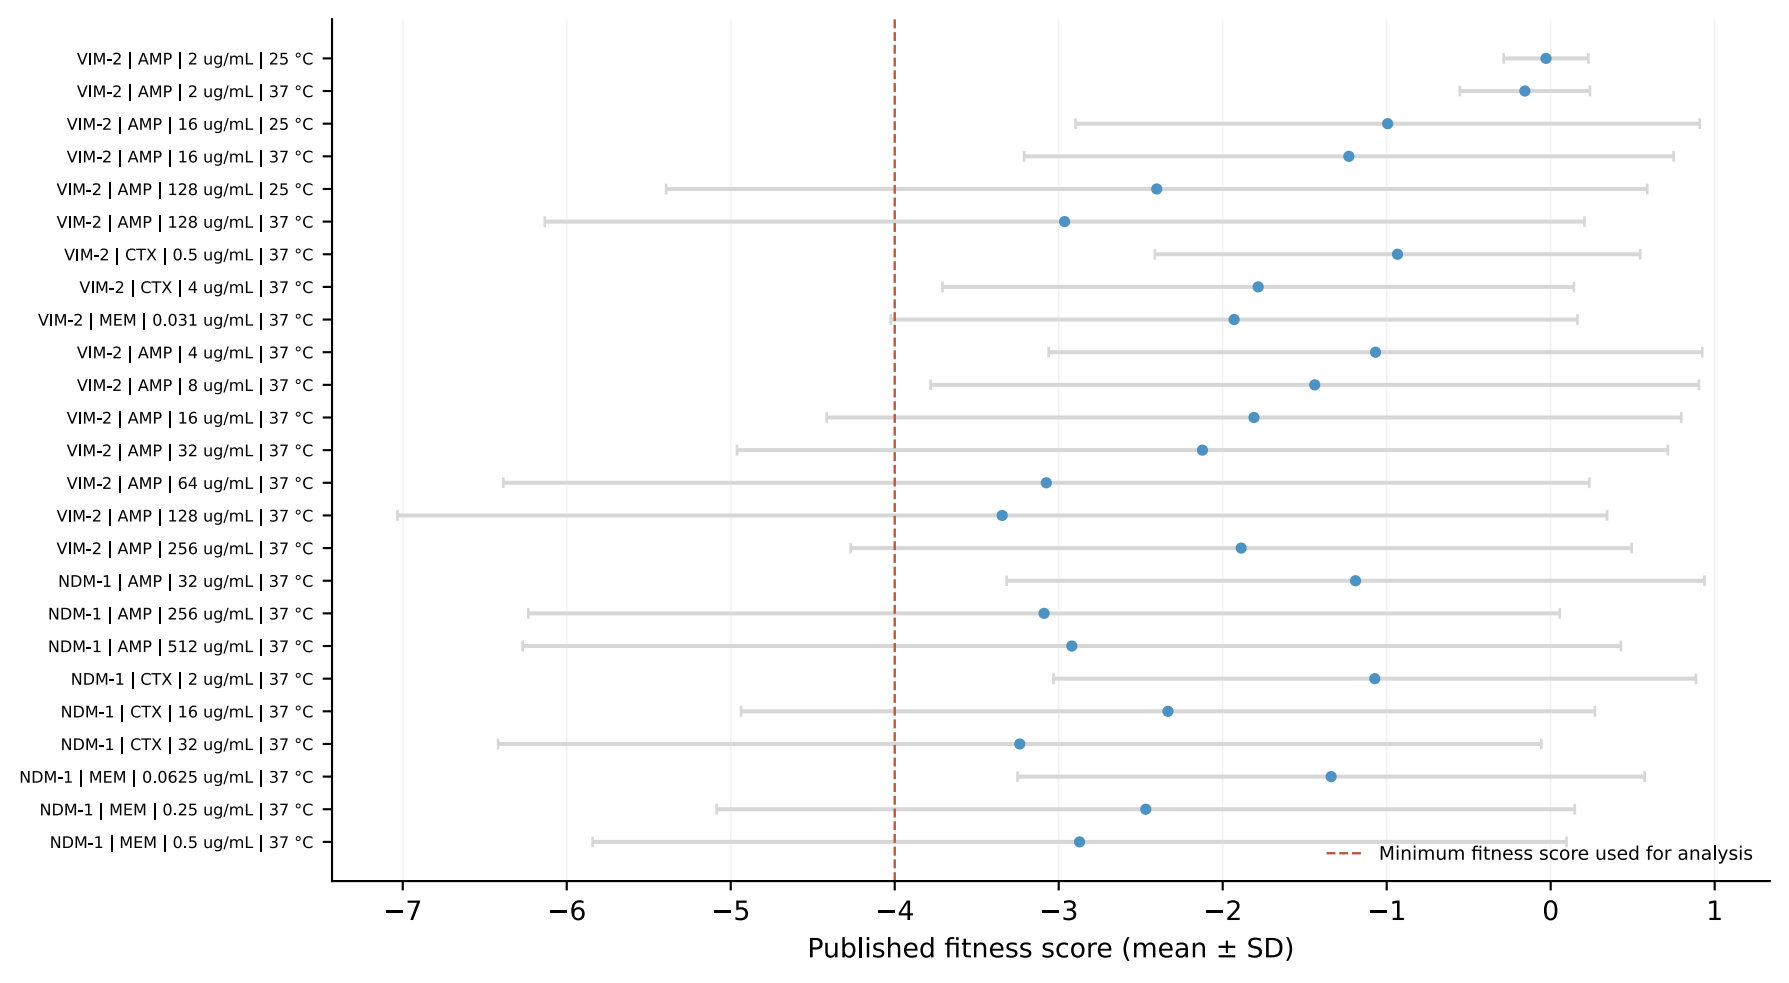

VIM-2 | AMP | 2 ug/mL | 25 °C
VIM-2 | AMP | 2 ug/mL | 37 °C
VIM-2 | AMP | 16 ug/mL | 25 °C
VIM-2 | AMP | 16 ug/mL | 37 °C
VIM-2 | AMP | 128 ug/mL | 25 °C
VIM-2 | AMP | 128 ug/mL | 37 °C
VIM-2 | CTX | 0.5 ug/mL | 37 °C
VIM-2 | CTX | 4 ug/mL | 37 °C
VIM-2 | MEM | 0.031 ug/mL | 37 °C
VIM-2 | AMP | 4 ug/mL | 37 °C
VIM-2 | AMP | 8 ug/mL | 37 °C
VIM-2 | AMP | 16 ug/mL | 37 °C
VIM-2 | AMP | 32 ug/mL | 37 °C
VIM-2 | AMP | 64 ug/mL | 37 °C
VIM-2 | AMP | 128 ug/mL | 37 °C
VIM-2 | AMP | 256 ug/mL | 37 °C
NDM-1 | AMP | 32 ug/mL | 37 °C
NDM-1 | AMP | 256 ug/mL | 37 °C
NDM-1 | AMP | 512 ug/mL | 37 °C
NDM-1 | CTX | 2 ug/mL | 37 °C
NDM-1 | CTX | 16 ug/mL | 37 °C
NDM-1 | CTX | 32 ug/mL | 37 °C
NDM-1 | MEM | 0.0625 ug/mL | 37 °C
NDM-1 | MEM | 0.25 ug/mL | 37 °C
NDM-1 | MEM | 0.5 ug/mL | 37 °C
Minimum fitness score used for analysis
−7
−6
−5
−4
−3
−2
−1
0
1
Published fitness score (mean ± SD)