

Instruktion - Kvartsvärden i CAB

När ska denna rutin användas?

Vid frågor gällande kvartsvärden i och faktureringen kring dygnsavräkning.

Vill kunder se kvartsvärden eller mätarställning, hänvisa alltid till Mina Sidor.

Om kunden är dygnsavräknad eller månadsavräknad med ny anläggning eller ny anslutning från och med november 2023 syns inte mätarställning i CAB, WMS eller på kundens faktura.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Allmän info
2. Se kvartsvärden i CAB
3. Se kvartsvärden om inte punkt 2 fungerar
4. Se kvartsvärden för produktionsanläggning
5. Saknas mätvärden
6. Temporär fakturering
7. Leverantör/elhandlare saknar mätvärden
8. Olika värden

Rutin för respektive ärende

Allmän info

Om en anläggning är dygnsavräknad betyder det att vi får in mätvärden för varje kvart i CAB. Ny anläggning eller ny anslutning som är månadsavräknade är kvartsmätta från och med november 2023. Avläsning för varje kvart och varje dag under en faktureringsperiod krävs för att kunna fakturera anläggningen.

För anläggningar med effekttariffer och produktionsanläggningar är det alltid dygnsavräknat.

Finns mätvärdena i CAB så har också mätvärden skickas till elhandlaren. Be kunden kontakta sin elhandlare och fråga varför fakturan inte har kommit. Det kan bero på andra orsaker än att mätvärden saknas; exempelvis elhandlaren har systemproblem, kunden har ett intervall som gör att den inte ska ha en faktura denna månad med mera.

Vid vissa tillfällen så kan kunden se värden på Mina Sidor men det saknas i CAB. De värden som visas har status Extrapolerade i systemet vilket är en estimering av värden som inte är debiteringsgrundande. Anledningen till att vi lägger in dessa i systemet är att vi enligt regelverket måste lägga in värden på dygnsavräknade anläggningar. Det får inte saknas värden. Värdena på Mina Sidor kommer korrigeras och efter det så kommer det även finnas värden i CAB.

Se kvartsvärden i CAB


1. Ställ dig på önskad anläggning under fliken *Kontrakt och Faktura/admin.*
2. Klicka på knappen *Förv. förb. historik.*

3. I den nya rutan som visas välj *Förbrukning*, 15 minuters upplösning i raden *Välj mätvärdestyp*.

4. Fyll sedan in önskat datumintervall, klicka sedan på *OK*.

5. Nu visas samtliga förbrukningar timme för timme under vald period. Om man klickar på timvärdet visas timmen uppdelat på fyra kvartar, visuellt

6. Önskar du att se totalförbrukning under vald period klicka på fliken *Grafisk presentation*. Nu visas förbrukningssiffrorna som grafer. Klick därefter i *Visualisera dag för dag*.

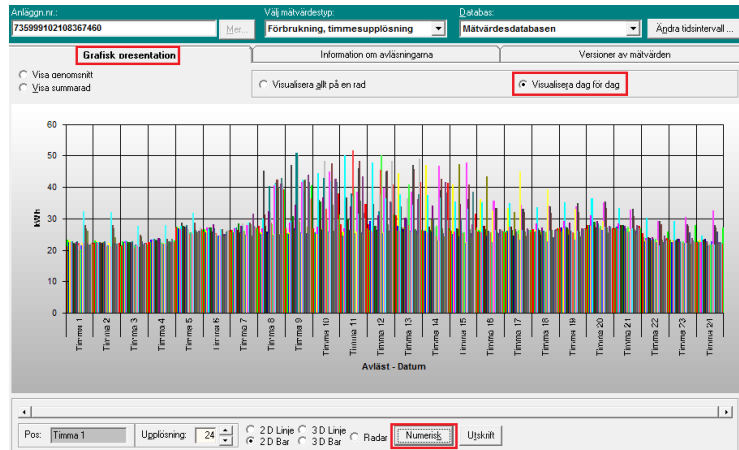


7. Klicka på knappen *Numerisk*. Nu visas förbrukningen som siffror istället för grafer.
8. Klicka i knappen *Visa summarad* så visas total förbrukning för varje dag samt förbrukning per kvart varje dag. Skrolla längst ner så visas en totalförbrukning för hela perioden.


Historik					
Anlägg nr.: 735999102101688630		Välj mätvärdestyp: Förbrukning, 15 minuters upplösning	Databas: Avräkningsdatabasen		
Grafisk presentation		Information om avläsningarna		Versioner av mätvärden	
☐ Visa översiktsnätt ☒ Visa summarad		☐ Visualisera allt på en rad ☒ Visualisera dag för dag			
	Summa	0:00 - 0:15	0:15 - 0:30	0:30 - 0:45	0:45 - 1:00
2023-10-12	8,53900000	0,00000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2023-10-13	9,02700000	0,04900000	0,03800000	0,02700000	0,02200000
2023-10-14	18,69900000	0,03000000	0,03000000	0,05400000	0,05500000
2023-10-15	19,66900000	0,05300000	0,04900000	0,05800000	0,06600000
2023-10-16	9,80600000	0,04100000	0,02100000	0,02400000	0,04200000
2023-10-17	6,14400000	0,05000000	0,02900000	0,02700000	0,02400000
2023-10-18	9,16300000	0,05600000	0,04300000	0,02900000	0,02400000
2023-10-19	6,80200000	0,06100000	0,04500000	0,03500000	0,02900000
2023-10-20	9,35200000	0,02000000	0,03400000	0,04600000	0,04700000
2023-10-21	12,02800000	0,04500000	0,02400000	0,02000000	0,16400000
2023-10-22	18,45000000	0,02100000	0,02000000	0,04200000	0,05000000
2023-10-23	3,89300000	0,05300000	0,04500000	0,03400000	0,02300000
2023-10-24	36,39800000	0,01800000	0,03500000	0,04400000	0,03300000
2023-10-25	7,78500000	0,02500000	0,04600000	0,04900000	0,03700000
2023-10-26	9,34900000	0,05100000	0,05600000	0,04400000	0,02600000
2023-10-27	8,25000000	0,05000000	0,03900000	0,02000000	0,01900000
2023-10-28	16,65300000	0,04600000	0,03600000	0,03800000	0,05900000
2023-10-29	14,14900000	0,01700000	0,01500000	0,02300000	0,05600000
2023-10-30	8,82400000	0,04500000	0,02400000	0,02200000	0,02500000
Summa	232,98000000	0,73100000	0,62900000	0,63600000	0,80100000

Se kvartsvärden om inte punkt 2 fungerar

1. Gå till *Mätvärden* i menyraden och välj *Variabelvärden*

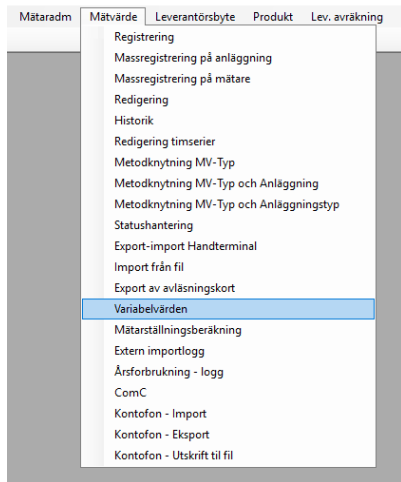


2. Klicka på *kuvertet* i menyraden.
3. I sökfältet skriv *del_MV15MIT_735999XXXXXXXXXX** (anläggningsid)
4. Klicka på Sök.

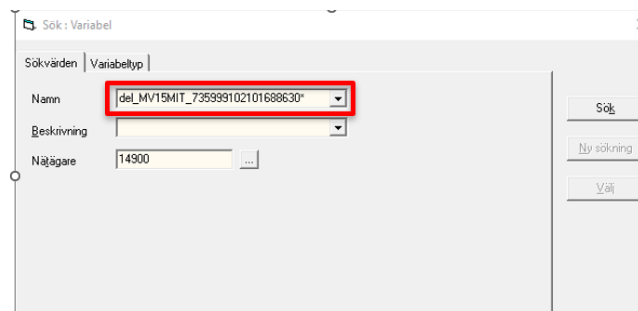


5. Sedan söker man precis som man gör med timvärden i ovan punkt "Se kvartsvärden i CAB" med hjälp av datum osv.

Se timvärden för produktionsanläggning

1. Klicka på *Mätvärde* och sedan *Variabelvärden*

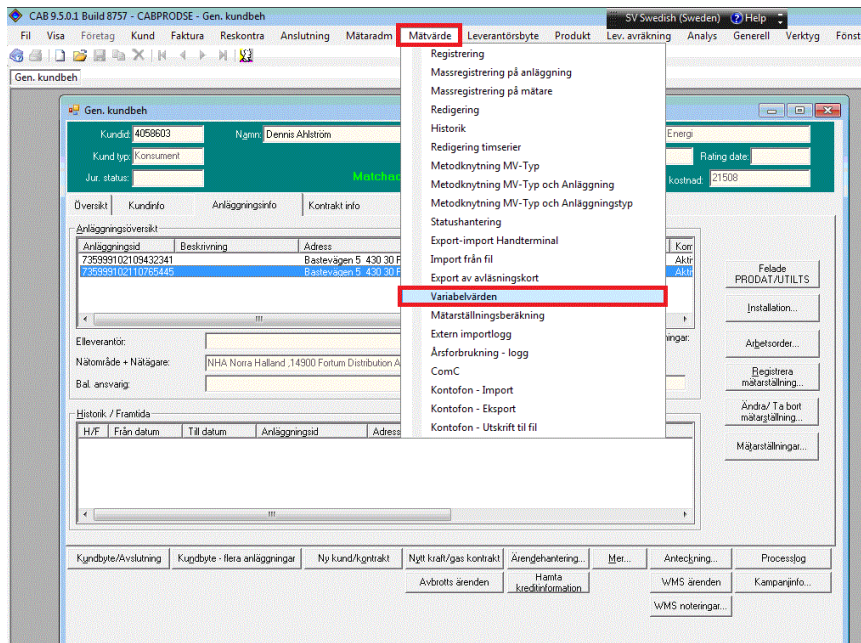

2. Klicka sedan på den gula mappen längst upp till vänster *Hämta*

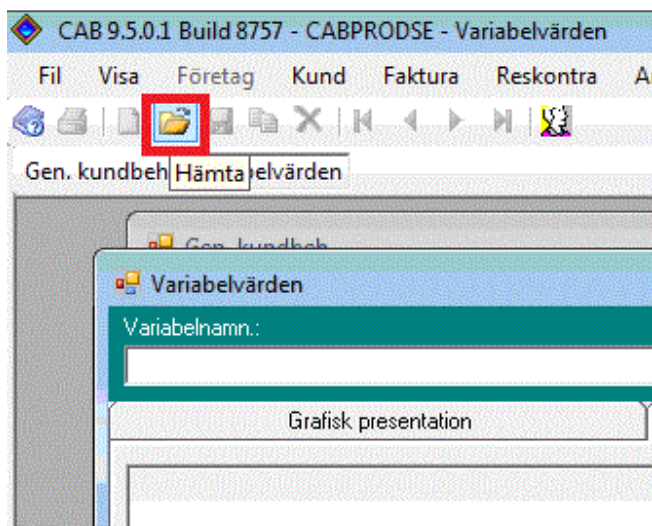

3. I *Namn*-raden skriver du "del_MV15MITEX_735999XXXXXXXXXXXX*" (anläggnings-id) och klicka på *SÖK*.

Sök: Variabel

Sökvärden | Variabeltyp

Namn: del_MV15MITEX_735999102110015779

Beskrivning:

Nätägare: 14900

4. Välj datum för perioden som du vill se kvartsvärden

Välj period för visualisering av tidsreier

Från och med: 2015-02-01 Till och med: 2015-02-23

OK Avbryt

5. Välj sedan
- Grafisk presentation
 - Visualisera dag för dag
 - Numerisk och Visa summerad.

Längst ner till vänster i summan ser man hur mycket elöverskott det varit under perioden.

Variabelvärden

Variabelnamn: DEL_MV15MITEX_735999102110015779 Databas: Avräkningsdatabasen Ändra tidsintervall...

Grafisk presentation Information om avläsningarna Versioner av mätvärden

☐ Visa neposplit ☒ Visualisera dag för dag

☒ Visa summerad ☐ Visualisera allt på en rad

	Summa	0:00 - 0:15	0:15 - 0:30	0:30 - 0:45
2023-10-11	186,25000000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2023-10-12	173,83300000	2,05900000	2,06100000	2,04700000
2023-10-13	97,96600000	1,53900000	0,92000000	0,93100000
2023-10-14	140,35100000	1,57400000	1,55300000	1,78300000
2023-10-15	50,71700000	0,78200000	0,93800000	0,82600000
2023-10-16	108,05200000	0,00000000	0,00000000	0,00000000
2023-10-17	201,65900000	2,18700000	2,04100000	2,13000000
2023-10-18	200,03200000	2,20100000	2,00600000	1,93800000
2023-10-19	181,90700000	1,73800000	2,08800000	2,14100000
2023-10-20	155,76300000	1,32600000	1,35400000	1,34400000
2023-10-21	95,81700000	1,39300000	0,77500000	0,78200000
2023-10-22	150,62700000	1,73800000	1,77300000	1,64800000
2023-10-23	118,11200000	0,90900000	0,94600000	0,75700000
2023-10-24	182,92100000	2,07900000	2,22800000	2,18200000
2023-10-25	168,62800000	1,48600000	1,33100000	1,30800000
2023-10-26	171,92300000	1,42200000	1,39500000	1,70400000
2023-10-27	162,70100000	2,03600000	1,96900000	1,85900000
2023-10-28	152,69200000	1,27600000	1,27100000	1,30600000
2023-10-29	132,45400000	1,89200000	1,85100000	1,80900000
Summa	2 834,40500000	27,63700000	26,50000000	26,49500000

Saknas mätvärden

Börja alltid med att söka fram mätvärden enligt punkterna ovan. Är det före den 15:e i månaden ska kundservice inte göra någon åtgärd, detta då Ellevio jobbar med att säkerställa mätvärden. Är det efter den 15:e i månaden ska kundservice följa punkterna nedan:

- Fattas det några enstaka mätvärden, så kallade GAP ska kundservice inte göra något, faktureringen efterfrågar mätvärden 2 gånger per vecka.

- Saknas det mätvärden helt, kontrollera först i WMS om det finns ett pågående ärende för att felavhjälpa mätaren. När värden saknas så har först Ellevios Service Provider (One Nordic eller Embriq) 5 dagar på sig att försöka få kontakt med mätaren och få in värden. Därefter går ärendet över till Ellevio och ett ärende läggs för att felsöka och felavhjälpa mätaren. Om det har gått längre tid än 12 arbetsdagar och det saknas ett ärende ska kundservice skicka ett e-postmeddelande till ellevio.matvarden@ellevio.se E-post meddelande ska innehålla.

Ämnesrad: Saknade mätvärden

Innehåll: Vilken period det gäller, anläggnings-id samt aktuella kontaktuppgifter till kunden.

- Saknas det kvartsvärden på Mina Sidor eller App och kvartsvärden finns i CAB ska kundservice lägga ett ärende i CAB med koden ELWEB och till grupp KS Digitala tjänster.
- Om det saknas mätvärden, alternativt verkar vara felaktiga värden, för produktionsanläggningar så kontrollera med kunden om den har mätvärden för produktion som den kan skicka till oss så kan vi korrigera. Om kunden inte har värden och det har gått längre tid än 10 arbetsdagar ska kundservice skicka ett e-postmeddelande till ellevio.matvarden@ellevio.se E-post meddelande ska innehålla.

Ämnesrad: Saknade mätvärden, produktionsanläggning

Innehåll: Vilken period det gäller, anläggnings-id samt aktuella kontaktuppgifter till kunden.

Temporär fakturering

- Anläggningar som saknar kvartsvärden kommer att faktureras med temporära mätvärden, gäller de som har dygn/kvartsavräkning.
- Om en anläggning saknar kvartsvärden en månad väntar vi till kommande månad för att se om mätningen har kommit i gång igen, faktura med temporära värden kommer först gå ut i mitten av månaden.
- Vi kommer endast fakturera om de temporära värdena gått vidare till Elhandlare.
- Fakturan kommer att skapas med temporära mätvärden tills det inkommer korrekta mätvärden och systemet omfakturerar med korrekta värden. Fakturan blir då avräknad.
- Kunden kommer att få en information på fakturan att den innehåller temporära mätvärden
- Ett ärende skapas i CAB med ärendekod Faktura_Tempvärden för att det ska vara tydligt att fakturan innehåller temporära värden, koden kommer bara ligga på fakturor som varit försenade en längre tid.

- Om kund ifrågasätter temporär fakturering ska ett mejl skickas till mätvärden. I mejlet ska det framgå vad kund ifrågasätter och vad den tycker är rimligt.

Leverantör/Elhandlare saknar mätvärden

Om mätvärden finns i CAB så har också mätvärden skickats till elhandlaren. Be kunden kontakta sin elhandlare och fråga varför fakturan inte har kommit. Det kan bero på andra orsaker än att mätvärden saknas; exempelvis elhandlaren har systemproblem, kunden har ett intervall som gör att den inte ska ha en faktura denna månad, mätvärden som skickats syns inte i elhandlarens egna app ännu. Om en elhandlare saknar mätvärden så tar de alltid själva kontakt med Ellevio (mätdata) Kundenservice ska inte skicka några ärenden om detta.

Olika värden

Om Ellevio och Leverantör/elhandlare har olika värden för en period så kan de bero på att det är extrapolerade värden, dvs inte avlästa värden. De extrapolerade värdena ersätts sedan av avlästa värden. Vi är skyldiga att rapportera ett värde för alla dygnsavräknade anläggningar så har vi exempelvis problem med Mina Sidor och Appen så visar vi där extrapolerade värden medan vi skickar avlästa värden till leverantör/elhandlare.

Ellevio fakturerar inte dygnsavräknade anläggningar på extrapolerade värden, våra fakturor är alltid baserade på avlästa värden. Vissa leverantörer/elhandlare kan fakturera på extrapolerade värden för att sedan justera på nästkommande faktura. Vi kan inte svara på hur de olika leverantörerna/elhandlarna gör utan kunden måste själv prata med dem.

Om en kund kontaktar kundservice och säger att det är olika värden ska kundservice inte skicka något ärende om detta. Ellevio och leverantör/elhandlare har den kontakten.

Sökord: Kvartsvärden, avläsning, mätarställning, faktura, fakturering, faktura elhandlare, fakturering elhandel, elhandelsfaktura, saknad faktura

Team/Behörighet: Alla

Kategori: System

Underkategori: CAB