

Instruktion - Anmälan av öppna kabelskåp från Servicecenter fd trafik Stockholm

När ska denna rutin användas?

När Servicecenter kontaktar skiftet på kundservice och vill anmäla att ett kabelskåp är påkört, lutande, öppet, saboterat eller har blivit utsatt för klotter.

Ett öppet kabelskåp är allvarligt och kan innebära fara för liv och måste därför åtgärdas akut. Servicecenter får tips från allmänheten om öppna eller skadade kabelskåp mm. Servicecenter ska då **ringa** Ellevios kundservice, skiftet, på telefonnummer 0771-41 02 20. Detta telefonnummer får endast användas av Servicecenter när de ska felanmäla ett öppet skåp. Om det finns foton på kabelskåp ska de även mejlas till drift-ellevio@releasy.se.

Vilka typer av ärenden finns det?

1. Anmälan
2. Information om kabelskåp


Rutin för respektive ärende

Anmälan

Anmälan får endast ske via telefon. (Servicecenter ska inte skicka anmälningar via mejl, om de gör det så kontakta Ulrika Blomberg som i sin tur kontaktar Servicecenter).

Skiftet ska registrera en felanmälan på koordinat och följa frågebatteriet enligt rutin. Ange den information som lämnas från Servicecenter om uppgiftslämnare, hur skåpet ser ut och hur det är märkt. Om osäkerhet på hur skåpet ser ut ska även det anges i felanmälan. Ring **alltid** driftcentralen och informera om att felanmälan lagts.

Kontrollera alltid i BOSSE om det går att se om skåpet tillhör Ellevio, finns det ett kabelskåpsnummer går det att söka på det i PoDIS. Högerklicka på kabelskåpsnumret under Sökresultat och välj Zooma in så kommer du till rätt kabelskåp. Från kartan går det även via GoogleMaps och Streetview se om kabelskåpet ser ut att tillhöra Ellevio. I Stockholm är det vanligt att alla aktörers kabelskåp står bredvid varandra. Är vi osäkra på om det är Ellevios kabelskåp eller inte måste vi ändå skicka ut entreprenör eftersom det kan vara fara för liv.

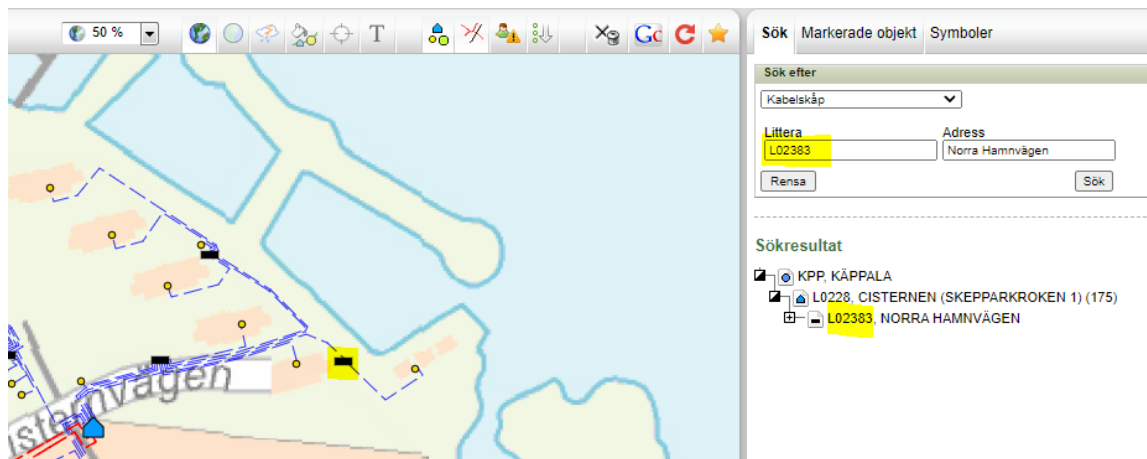

Fragebatteri

Kundens ärende	<input checked="" type="button" value="Övriga iakttagelser"/>	Trädfällningsbevakning	Bevakning av arbete intill våra anläggningar	Tillfällig flytt/nedtagning
Är kunden helt eller delvis utan ström?	Ja	<input checked="" type="button" value="Nej"/>		
Vad gäller saken?	Brand	Grävskada	Översvämning	Träd/vegetation
	Ledning	Stolpe/stag	<input checked="" type="button" value="Kabelskåp/nätstation"/>	Markskada/återställning
	Kvarlämnat material	Återstående arbete	Annat	

 Kontrollera alltid i PoDIS-kartan om kabelskåpet eller nätstationen tillhör Ellevio. Gäller det Stockholm, se rutin. Är kabelskåpet öppet, ring alltid DC.

Klotter och sanering på Ellevios anläggningar
Ellevio sanerar endast klotter av sexistisk, rasistisk och stötande karaktär, både text och bilder.

Förtydliga ditt ärende	<input checked="" type="button" value="Lutande"/>	Öppet	Påkört	Sabotage	Klotter
------------------------	---	--------------------------------------	---------------------------------------	---	--

Om det visar sig att det är ett teleskåp kommer driftledaren att mejla informationen till natcenter@skanova.se. Om skåpet tillhör en övrig aktör, mejlar de informationen till servicecenter.tk@stockholm.se.

Driftcentralen

054-55 84 51, Stockholm, Täby, Lidingö, Ekerö, Nynäshamn och Vallentuna
054-55 82 60, övriga landet

Servicecenter

servicecenter.tk@stockholm.se

TeliaSonera

natcenter@skanova.se

Information om kabelskåp

Ellevios kabelskåp i Stockholm har:

- De flesta skåp har en svart/gul snökläpp/plogmast
- Ett så kallat stockholmslås – runt med två stift på luckan, ibland trekantslås
- En graverad skylt (märkning) på vänster sida (äldre skåp) och fram på luckan (nyare skåp)

Ellevios kabelskåp i Stockholm kan vara märkta enligt följande:

- Centrala: 5 och fyra löpande siffror, ex. 51234
- Södermalm: 6 och fyra löpande siffror, ex. 61234
- Södra: 7 och fyra löpande siffror, ex. 71234
- Västra: 8 och fyra löpande siffror, ex. 81234
- Lidingö: L och fem löpande siffror, ex. L12345
- Täby: T och fem löpande siffror, ex. T12345
- Vallentuna: K och två siffror 1 bokstav och två siffror, ex K46F33
- Nynäshamn: K och 5 eller 6 löpande siffror. Ex. K122116, K och 2 löpande siffror och 1 löpande bokstav och 3 löpande siffror. Ex. K56U126

Exempel på kabelskåp som inte ägs av Ellevio

Tillhör Skanova

Tillhör Skanova



Tillhör Skanova



Tillhör Trafikkontoret



Exempel på kabelskåp som ägs av Ellevio





Sökord: strömavbrott, felanmälan, öppet kabelskåp, trafik Stockholm, servicecenter

Team/Behörighet: Skift

Kategori: Strömavbrott

Underkategori: Felanmälan