NÁSTĚNNÝ TYP SINGLE SPLIT

SRK-ZR-WF

Řada Diamond | R32



SRK63,71,80,100ZR-WF





VESTAVĚNÁ BEZDRÁTOVÁ SÍŤ LAN



Bezdrátové dálkové ovládání



SRC63ZR-W



SRC71,80ZR-W, FDC100VNP-W

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

Řada ZR je ideálním řešením pro vytápění a chlazení větších prostor ve vaší domácnosti.

Mezi hlavní vlastnosti patří:

- Kompaktní a lehký design
- Provoz je šetrný k životnímu prostředí díky novému chladivu R32 s nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP) a vysokou energetickou účinností
- Trysková technologie zajišťuje tiché proudění vzduchu a větší dosah
- Program odstranění alergenů čistí vzduch pomocí vlastního mechanismu společnosti Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems
- Včetně bezdrátového ovládacího rozhraní pro pohodlnější používání

*SC-BIKN2-E nelze používat současně s bezdrátovým ovládacím systémem LAN.

Vnitřní jednotka				SRK63ZR-WF	SRK71ZR-WF	SRK80ZR-WF	SRK100ZR-WF
Venkovní jednotka				SRC63ZR-W	SRC71ZR-W	SRC80ZR-W	FDC100VNP-W
Napájení				1 fáze, 220–240 V, 50 Hz			
Jmenovitý chladicí výkon (min.–max.)			kW	6,3 (1,2–7,4)	7,1 (2,3–7,8)	8,0 (2,3–9,7)	9,6 (2,1–9,6)
Jmenovitý topný výkon (min.–max.)			kW	7,1 (0,8–9,3)	8,0 (2,0–10,8)	9,0 (2,1–11,2)	10,0 (1,7–10,4)
Spotřeba energie		Chlazení/vytápění	kW	1,63 / 1,64	1,93 / 1,95	2,09 / 2,27	3,10 / 2,80
EER/COP		Chlazení/vytápění		3,87 / 4,33	3,68 / 4,10	3,83 / 3,96	3,10 / 3,57
Max. provozní proud			A	14,5	17	17	19
Hladina akustického výkonu	Vnitřní	Chlazení/vytápění	dB(A)	56 / 58	57 / 60	60 / 62	63 / 63
	Venkovní	Chlazení/vytápění		64 / 65	63 / 63	67 / 67	68 / 67
Hladina akustického tlaku	Vnitřní	Chlazení (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	44 / 39 / 35 / 25	44 / 41 / 37 / 25	47 / 44 / 39 / 26	48 / 45 / 40 / 27
		Vytápění (Hi/Me/Lo/Ulo)		44 / 38 / 34 / 28	46 / 39 / 35 / 28	47 / 41 / 36 / 29	48 / 43 / 38 / 30
	Venkovní	Chlazení/vytápění		54 / 54	53 / 51	56 / 55	56 / 54
Průtok vzduchu	Vnitřní	Chlazení (Hi/Me/Lo/Ulo)	m^3/min	20,5 / 18,1 / 15,7 / 10,4	20,5 / 18,6 / 16,2 / 10,4	23,5 / 20,2 / 17,5 / 10,4	24,5 / 21,3 / 17,6 / 10,4
		Vytápění (Hi/Me/Lo/Ulo)		22,5 / 19,0 / 16,5 / 13,1	25,0 / 19,8 / 17,3 / 13,3	26,5 / 21,3 / 18,4 / 13,5	27,5 / 23,2 / 19,1 / 13,6
	Venkovní	Chlazení/vytápění		41,5 / 41,5	55 / 43,5	63 / 49,5	63 / 55
Vnější rozměry	Vnitřní	Výška × šířka × hloubka	mm	339 × 1197 × 262			
	Venkovní			640 × 800(+71) × 290		750 × 880(+88) × 340	
Čistá hmotnost		Vnitřní/venkovní	kg	15,5 / 45,0	15,5 / 56,0	16,5 / 57,0	
Chladivo		Typ/GWP		R32 / 675			
		Množství	kg/TCO$_2$Eq	1,25 / 0,844	1,5 / 1,013	1,6 / 1,080	1,7 / 1,148
Velikost potrubí na chladivo		Kapalina/plyn	ø mm	6,35 (1/4″) / 12,7 (1/2″)	6,35 (1/4″) / 15,88 (5/8″)		
Délka potrubí na chladivo (jednosměrného) [předplněno]			m	Max. 30 [15]			
Vertikální výškový rozdíl		Venkovní je výše/níže	m	Max. 20 / max. 20			
Rozsah venkovní provozní teploty		Chlazení	° CDB	–15 až 46			
		Vytápění		–15 až 24			
Čisticí filtr				Filtr Allergen Clear Filter × 1, fotokatalytický omyvatelný deodorační filtr × 1			

- Údaje jsou měřeny za následujících podmínek (ISO-T1, H1): Chlazení: Vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB a venkovní teplota 35° CDB. Vytápění: Vnitřní teplota 20° CDB a venkovní teplota 7° CDB, 6° CWB.
- Hladina zvuku udává hodnotu v bezodrazové komoře. Při skutečném provozu jsou hodnoty vlivem okolních podmínek o něco vyšší.
- „Tuna/tuny ekvivalentu CO2" znamená množství skleníkových plynů vyjádřené jako součin hmotnosti skleníkových plynů v metrických tunách a jejich potenciálu globálního oteplování.



NÁSTĚNNÝ TYP SINGLE SPLIT

SRK-ZR-W

Řada Diamond | R32



SRK63,71,80,100ZR-W



Bezdrátové dálkové ovládání



SRC63ZR-W



SRC71,80ZR-W,FDC100VNP-W



VOLITELNĚ

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI

- Kompaktní a lehký design. Venkovní jednotka o výkonu 10,0 kW má nyní hmotnost 57 kg a je o 20 % lehčí než předchozí model
- Využívá nové chladivo R32 s nízkým potenciálem globálního oteplování (GWP) a vysokou energetickou účinností
- Vyznačuje se tichým prouděním vzduchu a dlouhým dosahem díky tryskové technologii
- Program odstranění alergenů čistí vzduch pomocí mechanismu, který vlastní pouze společnost Mitsubishi Heavy Industries Thermal Systems
- Ovládání přes bezdrátové rozhraní (volitelně)


Vnitřní jednotka				SRK63ZR-W	SRK71ZR-W	SRK80ZR-W	SRK100ZR-W
Venkovní jednotka				SRC63ZR-W	SRC71ZR-W	SRC80ZR-W	FDC100VNP-W
Napájení				1 fáze, 220–240 V, 50 Hz			
Jmenovitý chladicí výkon (min.–max.)			kW	6,3 (1,2–7,4)	7,1 (2,3–7,8)	8,0 (2,3–9,7)	9,6 (2,1–9,6)
Jmenovitý topný výkon (min.–max.)			kW	7,1 (0,8–9,3)	8,0 (2,0–10,8)	9,0 (2,1–11,2)	10,0 (1,7–10,4)
Spotřeba energie		Chlazení/vytápění	kW	1,63 / 1,64	1,93 / 1,95	2,09 / 2,27	3,10 / 2,80
EER/COP		Chlazení/vytápění		3,87 / 4,33	3,68 / 4,10	3,83 / 3,96	3,10 / 3,57
Max. provozní proud			A	14,5	17	17	19
Hladina akustického výkonu	Vnitřní	Chlazení/vytápění	dB(A)	56 / 58	57 / 60	60 / 62	63 / 63
	Venkovní	Chlazení/vytápění		64 / 65	63 / 63	67 / 67	68 / 67
Hladina akustického tlaku	Vnitřní	Chlazení (Hi/Me/Lo/Ulo)	dB(A)	44 / 39 / 35 / 25	44 / 41 / 37 / 25	47 / 44 / 39 / 26	48 / 45 / 40 / 27
		Vytápění (Hi/Me/Lo/Ulo)		44 / 38 / 34 / 28	46 / 39 / 35 / 28	47 / 41 / 36 / 29	48 / 43 / 38 / 30
	Venkovní	Chlazení/vytápění		54 / 54	53 / 51	56 / 55	56 / 54
Průtok vzduchu	Vnitřní	Chlazení (Hi/Me/Lo/Ulo)	m^3/min	20,5 / 18,1 / 15,7 / 10,4	20,5 / 18,6 / 16,2 / 10,4	23,5 / 20,2 / 17,5 / 10,4	24,5 / 21,3 / 17,6 / 10,4
		Vytápění (Hi/Me/Lo/Ulo)		22,5 / 19,0 / 16,5 / 13,1	25,0 / 19,8 / 17,3 / 13,3	26,5 / 21,3 / 18,4 / 13,5	27,5 / 23,2 / 19,1 / 13,6
	Venkovní	Chlazení/vytápění		41,5 / 41,5	55 / 43,5	63 / 49,5	63 / 55
Vnější rozměry	Vnitřní	Výška × šířka × hloubka	mm	339 × 1197 × 262			
	Venkovní			640 × 800(+71) × 290		750 × 880(+88) × 340	
Čistá hmotnost		Vnitřní/venkovní	kg	15,5 / 45,0	15,5 / 56,0	16,5 / 57,0	
Chladivo		Typ/GWP		R32 / 675			
		Množství	kg/TCO₂Eq	1,25 / 0,844	1,5 / 1,013	1,6 / 1,080	1,7 / 1,148
Velikost potrubí na chladivo		Kapalina/plyn	ø mm	6,35 (1/4″) / 12,7 (1/2″)	6,35 (1/4″) / 15,88 (5/8″)		
Délka potrubí na chladivo (jednosměrného) [předplněno]			m	Max. 30 [15]			
Vertikální výškový rozdíl		Venkovní je výše/níže	m	Max. 20 / max. 20			
Rozsah venkovní provozní teploty		Chlazení	° CDB	–15 až 46			
		Vytápění		–15 až 24			
Čisticí filtr				Filtr Allergen Clear Filter × 1, fotokatalytický omyvatelný deodorační filtr × 1			


- Údaje jsou měřeny za následujících podmínek (ISO-T1, H1): Chlazení: Vnitřní teplota 27° CDB, 19° CWB a venkovní teplota 35° CDB. Vytápění: Vnitřní teplota 20° CDB a venkovní teplota 7° CDB, 6° CWB.
- Hladina zvuku udává hodnotu v bezodrazové komoře. Při skutečném provozu jsou hodnoty vlivem okolních podmínek o něco vyšší.
- „Tuna/tuny ekvivalentu CO2" znamená množství skleníkových plynů vyjádřené jako součin hmotnosti skleníkových plynů v metrických tunách a jejich potenciálu globálního oteplování.


VNITŘNÍ JEDNOTKA

Rozměry (Jednotka: mm)

SRK20ZSX-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK25ZSX-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK35ZSX-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK50ZSX-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK60ZSX-WF, -WFB, -WFT, -W



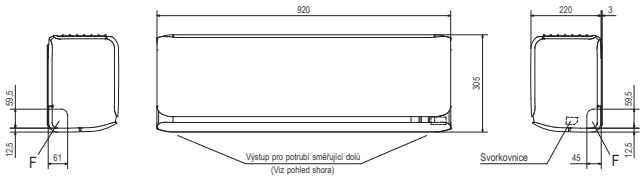


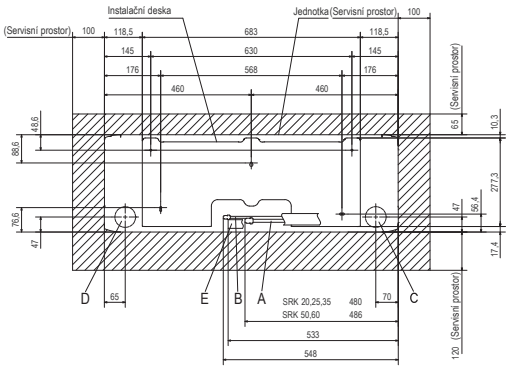



Symbol	Popis	
A	Plynové potrubí	SRK 20,25,35 ϕ9,52 (3/8") (flare) SRK 50,60 ϕ12,7 (1/2") (flare)
B	Kapalinové potrubí	ϕ6,35 (1/4") (flare)
C	Otvor ve stěně pro pravé zadní potrubí	(ϕ 65)
D	Otvor ve stěně pro levé zadní potrubí	(ϕ 65)
E	Hadice na kondenzát	VP16
F	Vývod pro potrubí	

Poznámky (1) Štítek s názvem modelu je připevněn na pravé straně jednotky.
(2) K připojení kabelového dálkového ovládání je zapotřebí sada rozhraní (SC-BIKN2-E).

SRK63ZR-WF, -W SRK71ZR-WF, -W
SRK80ZR-WF, -W SRK100ZR-WF, -W



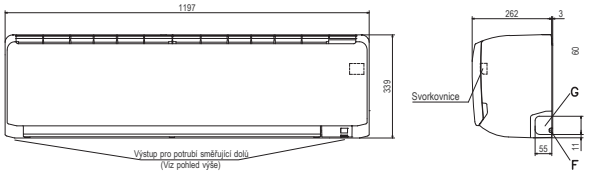

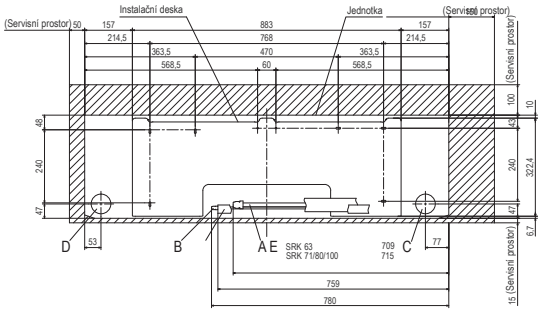



Symbol	Popis	
A	Plynové potrubí	SRK 63 ϕ12,7 (1/2") (flare) SRK71,80,100 ϕ15,88 (5/8") (flare)
B	Kapalinové potrubí	SRK63,71,80 ϕ6,35 (1/4") (flare) SRK 100 ϕ9,52 (3/8") (flare)
C	Otvor ve stěně pro pravé zadní potrubí	(ϕ 65)
D	Otvor ve stěně pro levé zadní potrubí	(ϕ 65)
E	Hadice na kondenzát	VP16
F	Vývod pro kabely (na obou stranách)	
G	Vývod pro potrubí (na obou stranách)	

Poznámky (1) Štítek s názvem modelu je připevněn na spodní straně jednotky.
(2) K připojení kabelového dálkového ovládání je zapotřebí sada rozhraní (SC-BIKN2-E).

SRK15ZS-WF, -WFB, -WFT
SRK20ZS-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK25ZS-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK35ZS-WF, -WFB, -WFT, -W
SRK50ZS-WF, -WFB, -WFT, -W



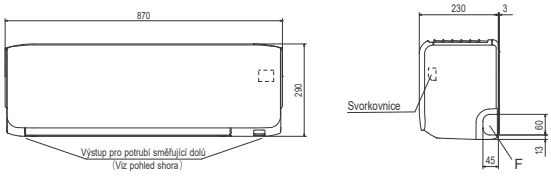

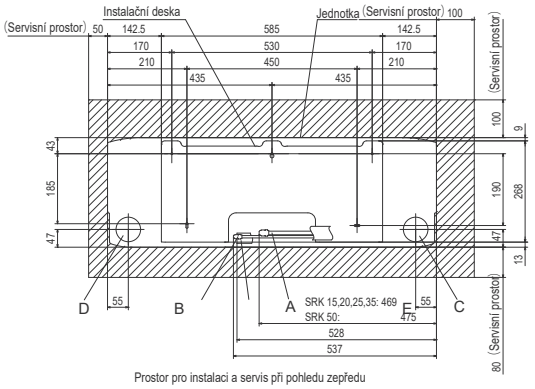


Symbol	Popis	
A	Plynové potrubí	SRK15,20,25,35 ϕ 9,52 (3/8") (flare) SRK50 ϕ12,7 (1/2") (flare)
B	Kapalinové potrubí	ϕ6,35 (1/4") (flare)
C	Otvor ve stěně pro pravé zadní potrubí	(ϕ65)
D	Otvor ve stěně pro levé zadní potrubí	(ϕ65)
E	Hadice na kondenzát	VP16
F	Vývod pro potrubí (na obou stranách)	


Poznámky (1) Štítek s názvem modelu je připevněn na pravé straně jednotky.
(2) K připojení kabelového dálkového ovládání je zapotřebí sada rozhraní (SC-BIKN2-E).

VENKOVNÍ JEDNOTKA

Rozměry (Jednotka: mm)

SRC71ZR-W SRC80ZR-W

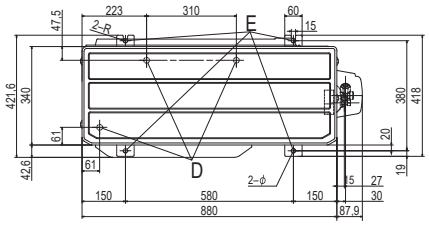

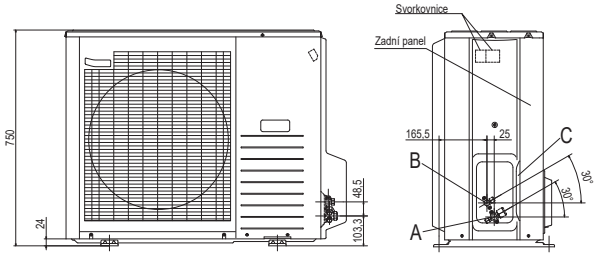


Symbol	Popis	
A	Připojení servisního ventilu (plyn)	ϕ15,88 (5/8") (flare)
B	Připojení servisního ventilu (kapalina)	ϕ6,35 (1/4") (flare)
C	Otvor pro vývod kabelu/potrubí	
D	Otvor pro vypouštění kondenzátu	ϕ20 x 3 pozice
E	Otvor pro kotevní šroub	M10 x 4 pozice

Minimální instalační prostor


Rozměry \ Příklady instalace	I	II	III
L1	Otevřeno	Otevřeno	500
L2	300	250	Otevřeno
L3	100	150	100
L4	250	250	250


Poznámky
(1) Jednotka nesmí být obklopena zdmi ze všech čtyř stran.
(2) Jednotka musí být upevněna pomocí kotevních šroubů. Kotevní šroub nesmí vyčnívat o více než 15 mm.
(3) Pokud je jednotka vystavena silnému větru, umístěte ji tak, aby výstupní otvor ventilátoru směřoval kolmo k převládajícímu směru větru.
(4) Nad jednotkou ponechte nejméně 200 mm volného prostoru. (ZR-W)
Nad jednotkou ponechte nejméně 1 m volného prostoru. (100VNP-W)
(5) Stěna na straně výstupu by měla být vysoká 1200 mm nebo méně. (ZR-W)
Stěna před výstupem ventilátoru nesmí být vyšší než jednotka. (100VNP-W)
(6) Štítek s názvem modelu je připevněný na zadním panelu. (ZR-W)
Štítek s názvem modelu je připevněný v pravém dolním rohu předního panelu. (100VNP-W)



* Řada ZR-W / 100VNP-W nemá ochranný kryt žeber.

SRC15ZTL-W SRC20ZTL-W SRC25ZTL-W SRC35ZTL-W SRC25ZSP-W1 SRC35ZSP-W1

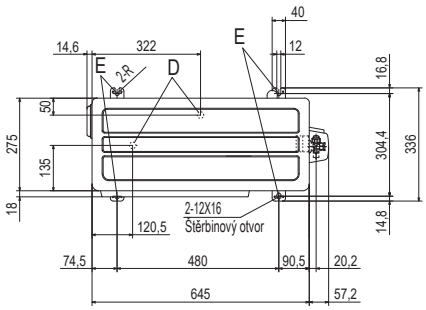




Symbol	Popis	
A	Připojení servisního ventilu (plyn)	ϕ9,52 (3/8") (flare)
B	Připojení servisního ventilu (kapalina)	ϕ6,35 (1/4") (flare)
C	Otvor pro vývod kabelu/potrubí	
D	Otvor pro vypouštění kondenzátu	ϕ20x2places
E	Otvor pro kotevní šroub	M10 x 4 pozice


	Instalační prostor
L1	280 nebo více
L2	100 nebo více
L3	80 nebo více
L4	250 nebo více


Poznámky
(1) Jednotka nesmí být obklopena zdmi ze všech čtyř stran.
(2) Jednotka musí být upevněna pomocí kotevních šroubů. Kotevní šroub nesmí vyčnívat o více než 15 mm.
(3) Pokud je jednotka instalována v místě, kde může foukat silný vítr, umístěte ji tak, aby směr proudění vzduchu z výstupu byl kolmý ke směru větru.
(4) Nad jednotkou ponechte nejméně 200 mm volného prostoru.
(5) Stěna na straně výstupu by měla být vysoká 1200 mm nebo méně.
(6) Štítek s názvem modelu je připevněný na pravé straně jednotky.



Minimální instalační prostor


FDC100VNP

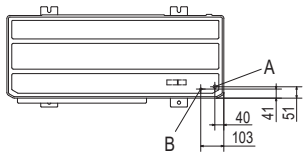


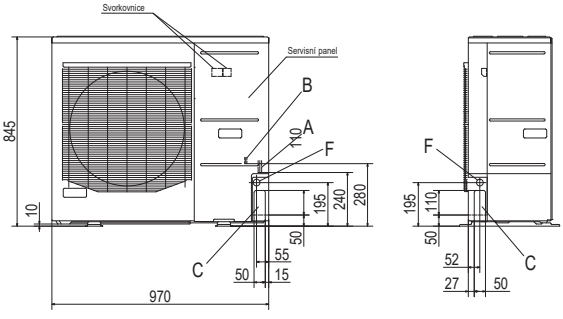

Symbol	Popis	
A	Připojení servisního ventilu (plyn)	ϕ15,88 (5/8") (flare)
B	Připojení servisního ventilu (kapalina)	ϕ9,52 (3/8") (flare)
C	Otvor pro vývod kabelu/potrubí	
D	Otvor pro vypouštění kondenzátu	ϕ20x3places
E	Otvor pro kotevní šroub	M10 x 4 pozice
F	Otvor pro vývod kabelu	ϕ30x3 pozice

Poznámky
(1) Jednotka nesmí být obklopena zdmi ze všech čtyř stran.
(2) Jednotka musí být upevněna pomocí kotevních šroubů. Kotevní šroub nesmí vyčnívat o více než 15 mm
(3) Pokud je jednotka vystavena silnému větru, umístěte ji tak, aby výstupní otvor ventilátoru směřoval kolmo k převládajícímu směru větru.
(4) Nad jednotkou ponechte nejméně 1 m volného prostoru.
(5) Stěna před výstupem ventilátoru nesmí být vyšší než jednotka.
(6) Štítek s názvem modelu je připevněný na servisním panelu.

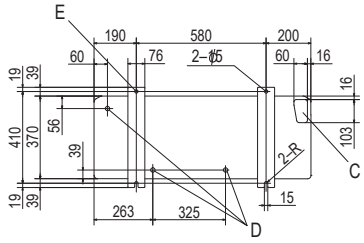




Minimální instalační prostor

Rozměry \ Příklady instalace	I	II	III
L1	Otevřeno	Otevřeno	500
L2	300	250	Otevřeno
L3	100	150	100
L4	250	250	250

VENKOVNÍ JEDNOTKA

Rozměry (Jednotka: mm)

SRC20ZSX-W SRC25ZSX-W SRC35ZSX-W SRC40ZSX-W1 SRC50ZSX-W3,-W2 SRC60ZSX-W3,-W1 SRC63ZR-W SRC63ZTL-W SRC71ZTL-W

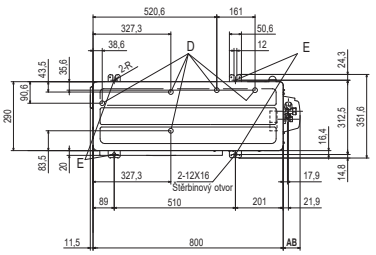


Symbol	Popis	
A	Připojení servisního ventilu (plyn)	20,25,35 ϕ9,52(3/8") (flare) 40,50,60,63,71 ϕ 12,7(1/2")(flare)
B	Připojení servisního ventilu (kapalina)	ϕ6,35 (1/4") (flare)
C	Otvor pro vývod kabelu/potrubí	
D	Otvor pro vypouštění kondenzátu	ϕ20x5places
E	Otvor pro kotevní šroub	M10–12x4 pozice


ZSX


Příklady instalace / Minimální instalační prostor	I	II	III	IV
L1	Otevřeno	280	280	180
L2	100	75	Otevřeno	Otevřeno
L3	100	80	80	80
L4	250	Otevřeno	250	Otevřeno

	AA	AB
ZSX	93	71,2
ZR	94,5	71
ZTL	94,5	71

Poznámky
(1) Jednotka nesmí být obklopena zdmi ze všech čtyř stran.
(2) Jednotka musí být upevněna pomocí kotevních šroubů. Kotevní šroub nesmí vyčnívat o více než 15 mm.
(3) Pokud je jednotka instalována v místě, kde může foukat silný vítr, umístěte ji tak, aby směr proudění vzduchu z výstupu byl kolmý ke směru větru.
(4) Nad jednotkou ponechte nejméně 200 mm volného prostoru.
(5) Stěna na straně výstupu by měla být vysoká 1200 mm nebo méně.
(6) Štítek s názvem modelu je připevněný na pravé straně jednotky.

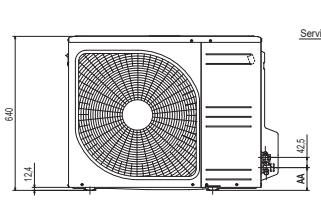






* Řada ZSX / ZR nemá ochranný kryt žeber.


SRC50ZS-W SRC50ZTL-W SRC45ZSP-W1 SRC50ZSP-W1

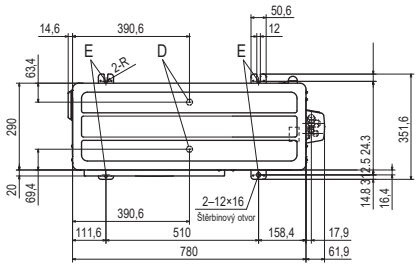



Symbol	Popis	
A	Připojení servisního ventilu (plyn)	ϕ12,7 (1/2") (flare)
B	Připojení servisního ventilu (kapalina)	ϕ6,35 (1/4") (flare)
C	Otvor pro vývod kabelu/potrubí	
D	Otvor pro vypouštění kondenzátu	ϕ20x2places
E	Otvor pro kotevní šroub	M10–12x4 pozice

	Instalační prostor
L1	280 nebo více
L2	100 nebo více
L3	80 nebo více
L4	250 nebo více


Poznámky
(1) Jednotka nesmí být obklopena zdmi ze všech čtyř stran.
(2) Jednotka musí být upevněna pomocí kotevních šroubů. Kotevní šroub nesmí vyčnívat o více než 15 mm.
(3) Pokud je jednotka instalována v místě, kde může foukat silný vítr, umístěte ji tak, aby směr proudění vzduchu z výstupu byl kolmý ke směru větru.
(4) Nad jednotkou ponechte nejméně 200 mm volného prostoru.
(5) Stěna na straně výstupu by měla být vysoká 1200 mm nebo méně.
(6) Štítek s názvem modelu je připevněný na pravé straně jednotky.

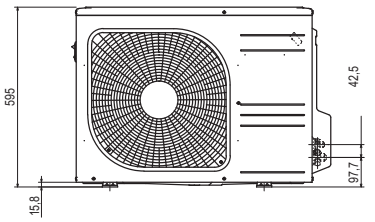





SRC20ZS-W SRC25ZS-W2 SRC35ZS-W2

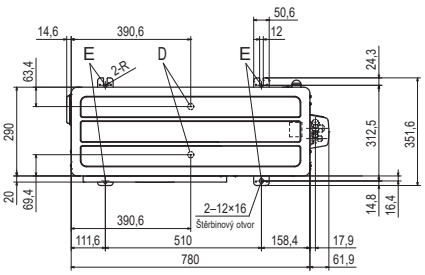

Symbol	Popis	
A	Připojení servisního ventilu (plyn)	ϕ9,52 (3/8") (flare)
B	Připojení servisního ventilu (kapalina)	ϕ6,35 (1/4") (flare)
C	Otvor pro vývod kabelu/potrubí	
D	Otvor pro vypouštění kondenzátu	ϕ20x2places
E	Otvor pro kotevní šroub	M10–12x4 pozice

	Instalační prostor
L1	280 nebo více
L2	100 nebo více
L3	80 nebo více
L4	250 nebo více

Poznámky
(1) Jednotka nesmí být obklopena zdmi ze všech čtyř stran.
(2) Jednotka musí být upevněna pomocí kotevních šroubů. Kotevní šroub nesmí vyčnívat o více než 15 mm.
(3) Pokud je jednotka instalována v místě, kde může foukat silný vítr, umístěte ji tak, aby směr proudění vzduchu z výstupu byl kolmý ke směru větru.
(4) Nad jednotkou ponechte nejméně 200 mm volného prostoru.
(5) Stěna na straně výstupu by měla být vysoká 1200 mm nebo méně.
(6) Štítek s názvem modelu je připevněný na pravé straně jednotky.

